Projet : Aniane4 2022

Carrefour : C01_2

Boulevard St-Jean - Rue Porte St-Guilhem - Boulevard Félix Giraud - Avenue

4/4/2023

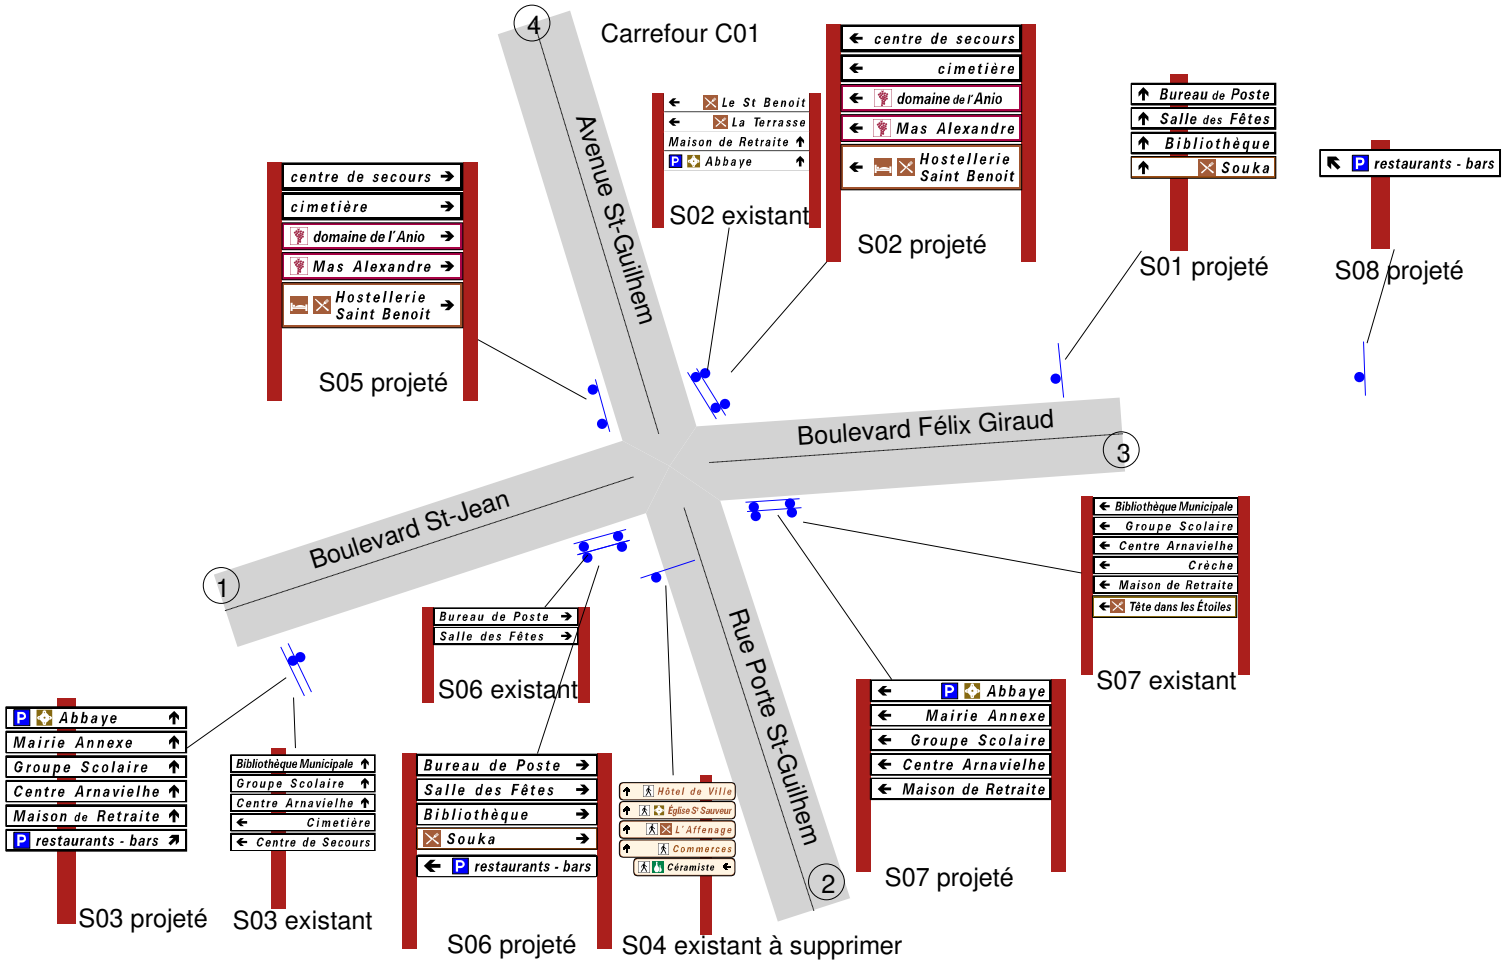

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C01_2
Ensemble : S03 existant

4/4/2023

HORS NORME

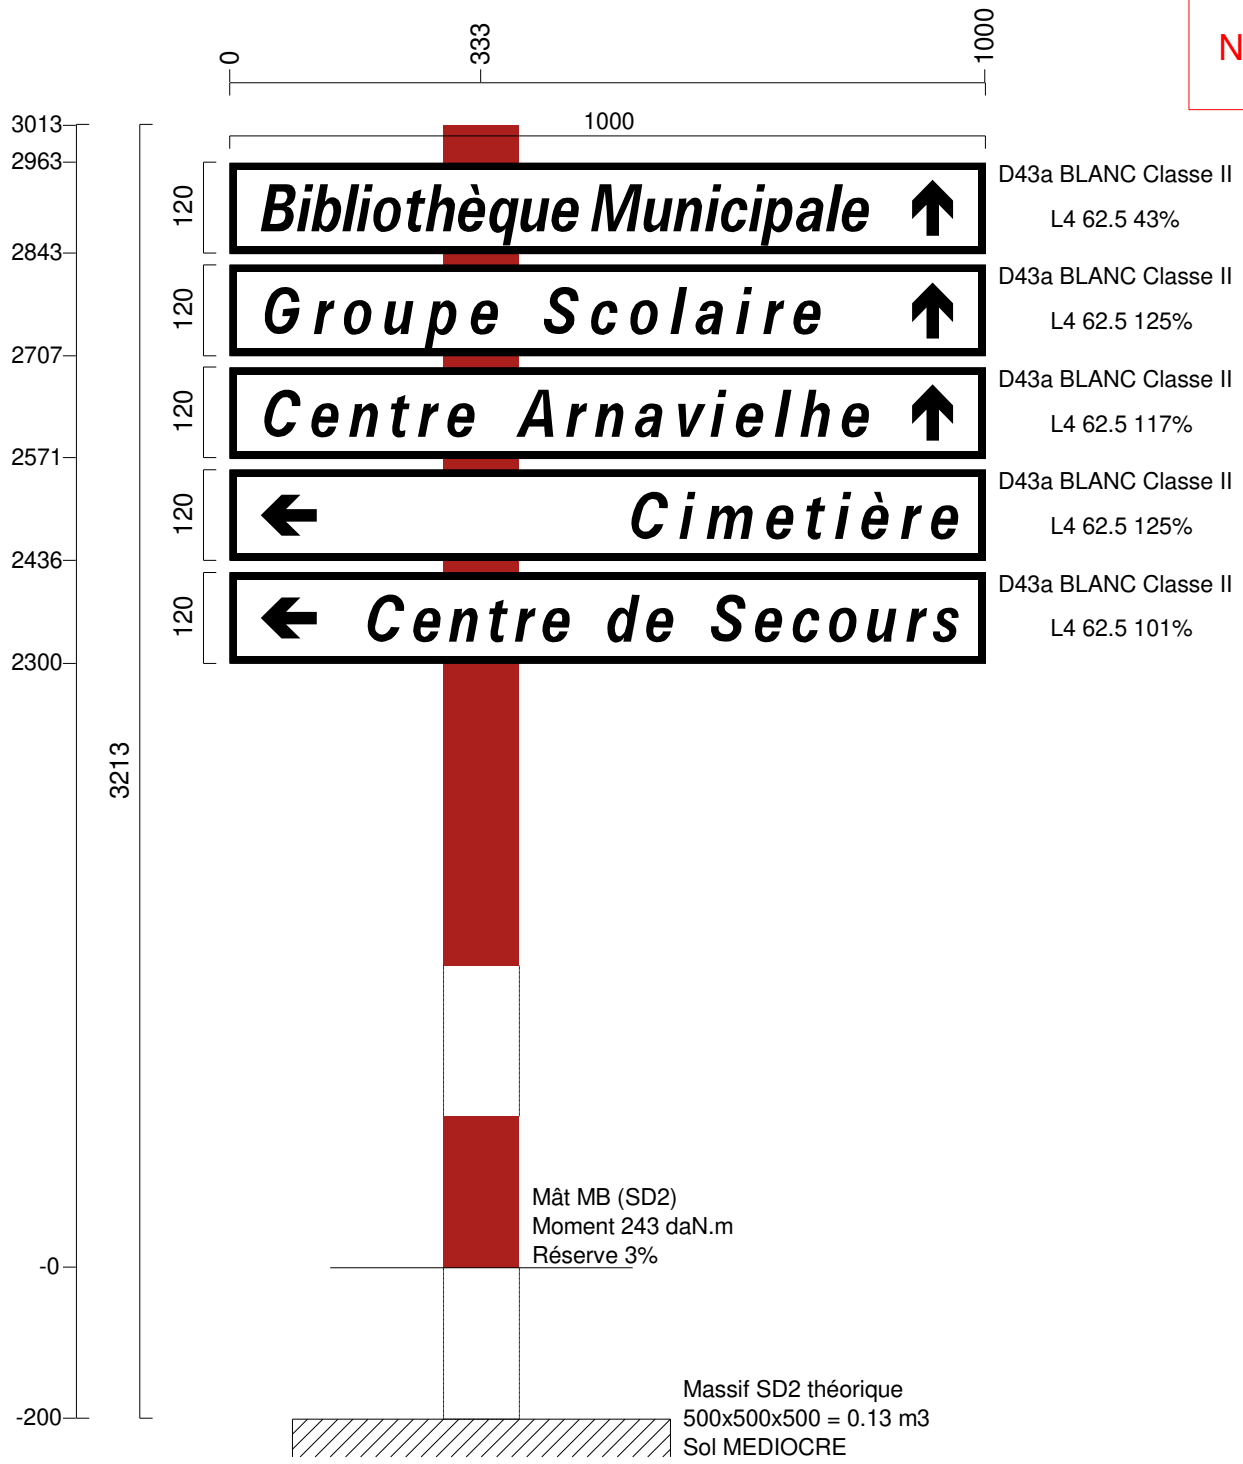

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 3) Ligne de mention => taux de compression inf. à 50% : 43%
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C01_2
Ensemble : S04 existant à supprimer

4/4/2023

1/10

HORS NORME

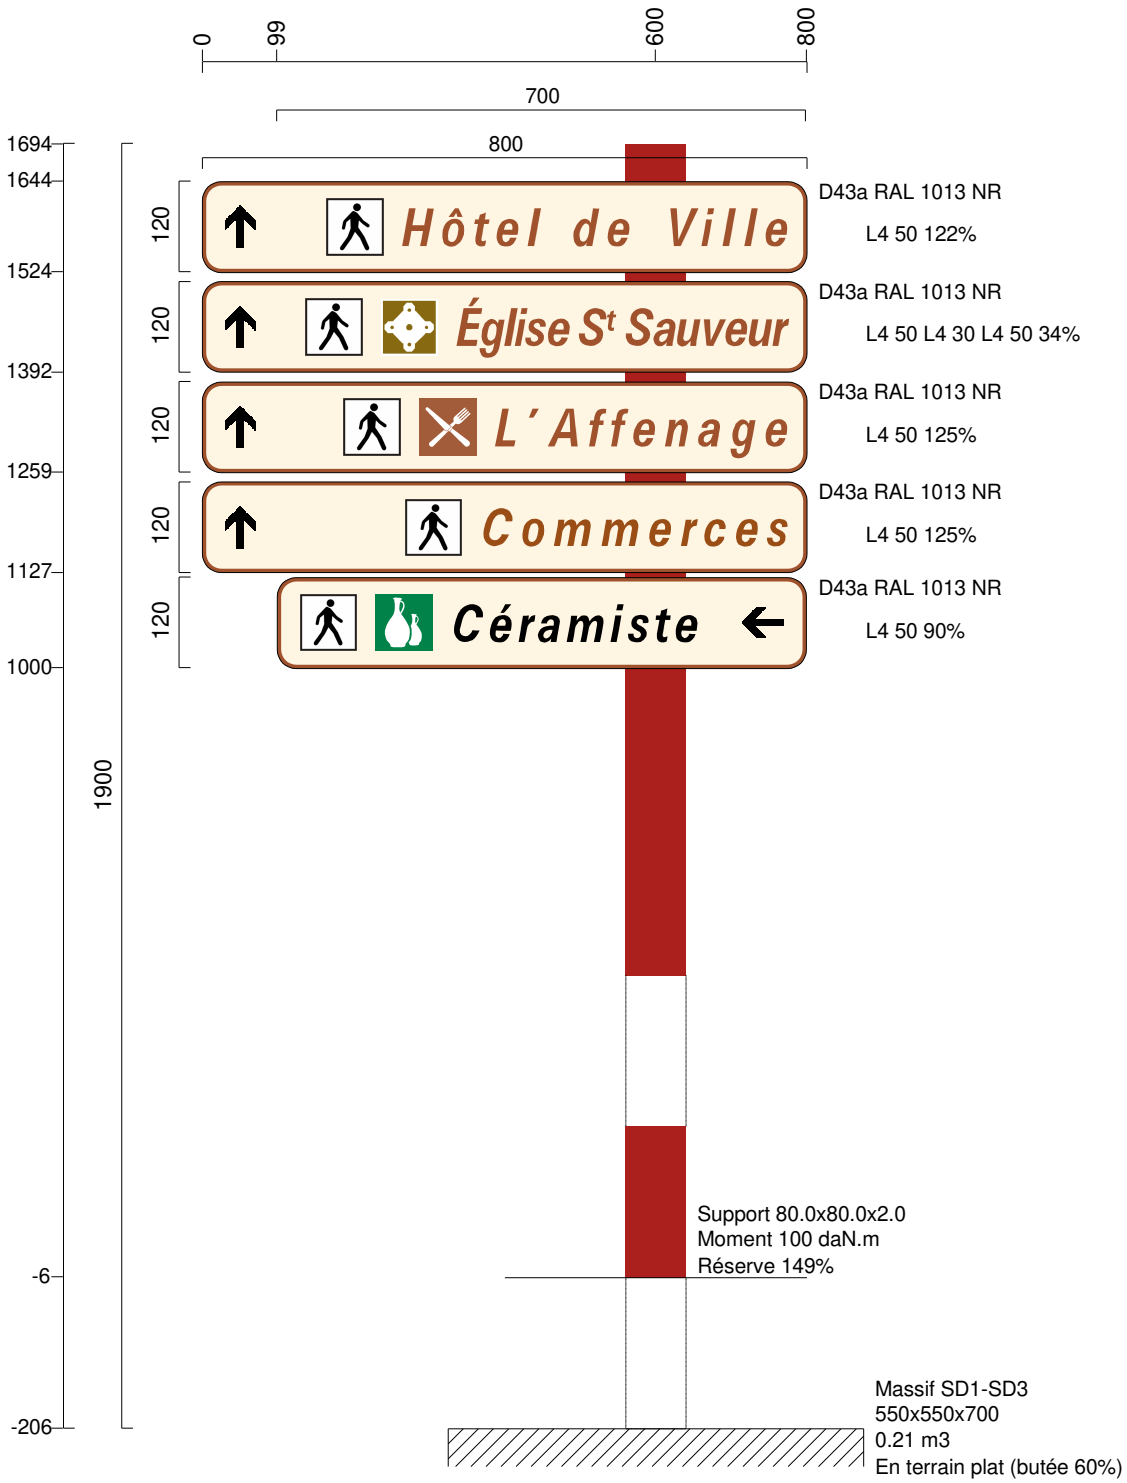

HORS NORME :
(Niveau 3) Sous-ensemble => longueurs de registres non homogènes
(Niveau 3) Sous-ensemble => Couleur non normalisée : RAL 1013
(Niveau 3) Sous-ensemble => Couleur non normalisée : RAL 1013
(Niveau 3) Sous-ensemble => Couleur non normalisée : RAL 1013

Rétro-réflexion : NR

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C01_2
Ensemble : S06 existant

4/4/2023

HORS NORME

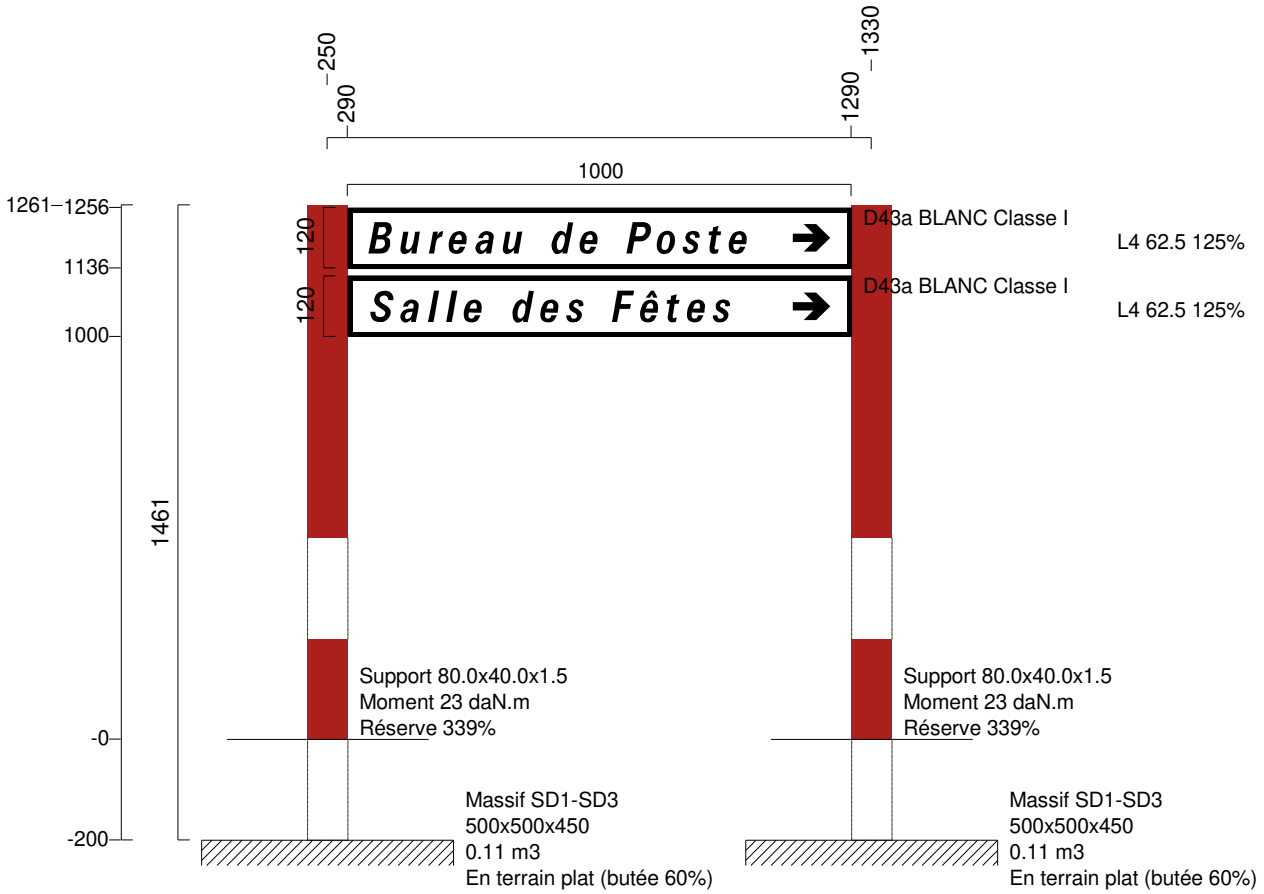

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C01_2
Ensemble : S07 existant

4/4/2023

1/15

HORS NORME

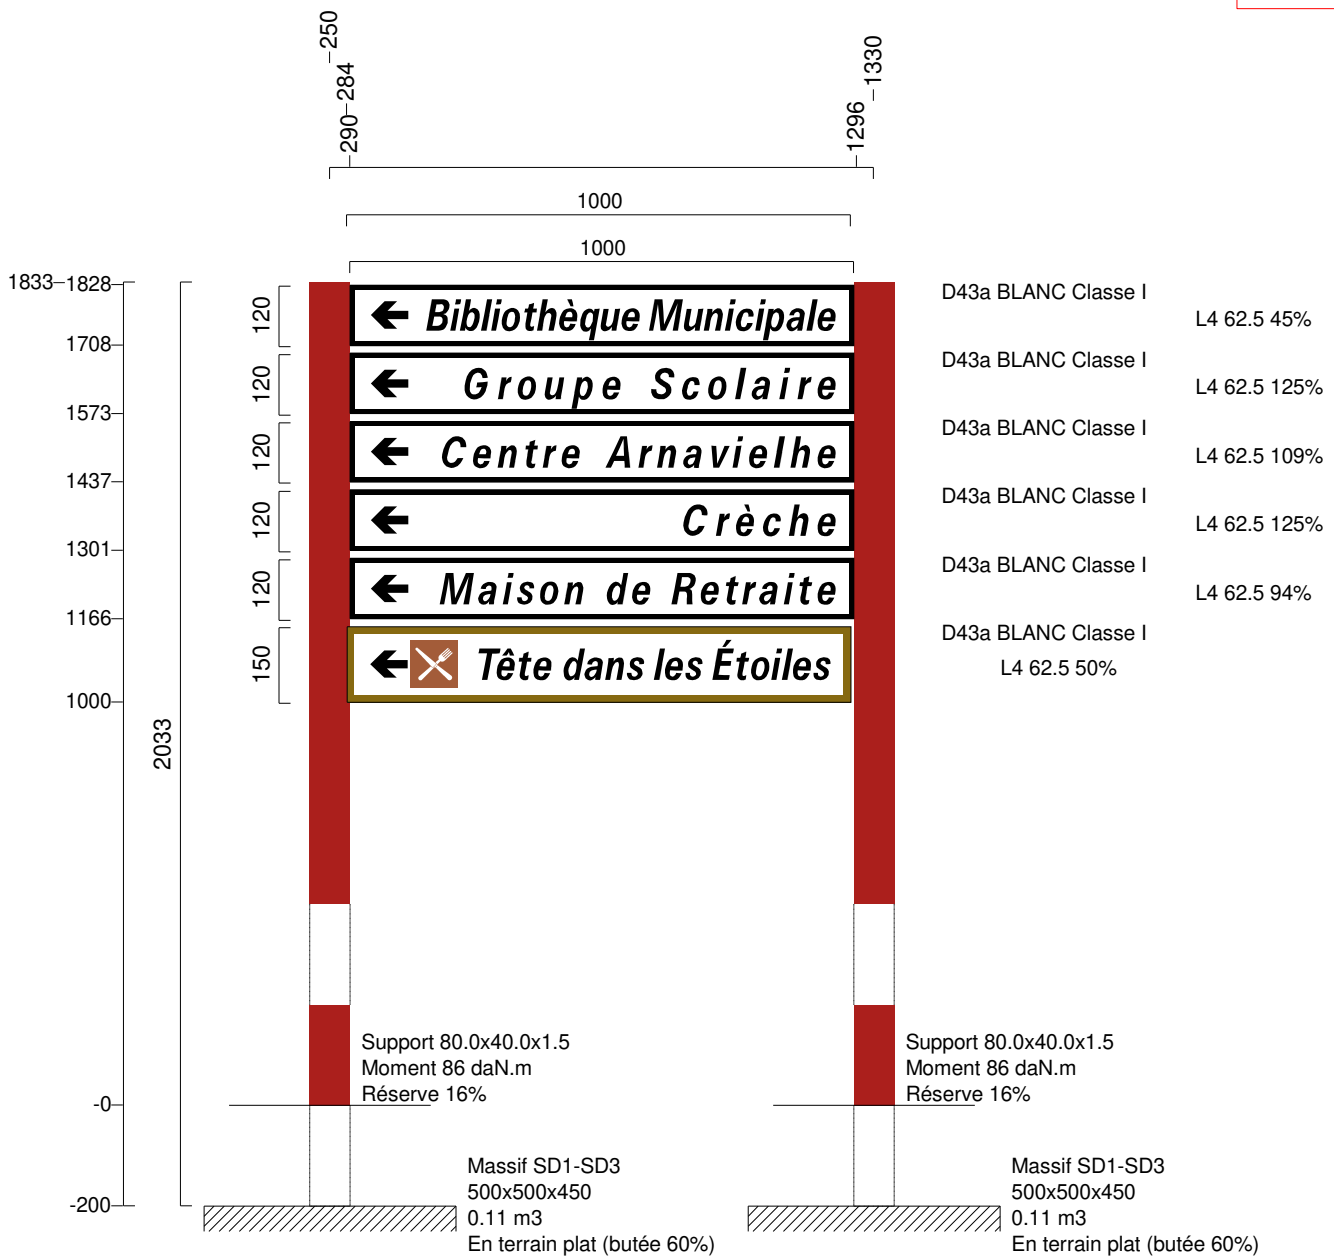

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 3) Ligne de mention => taux de compression inf. à 50% : 45%
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C01_2
Ensemble : S02 existant

4/4/2023

1/15

HORS NORME

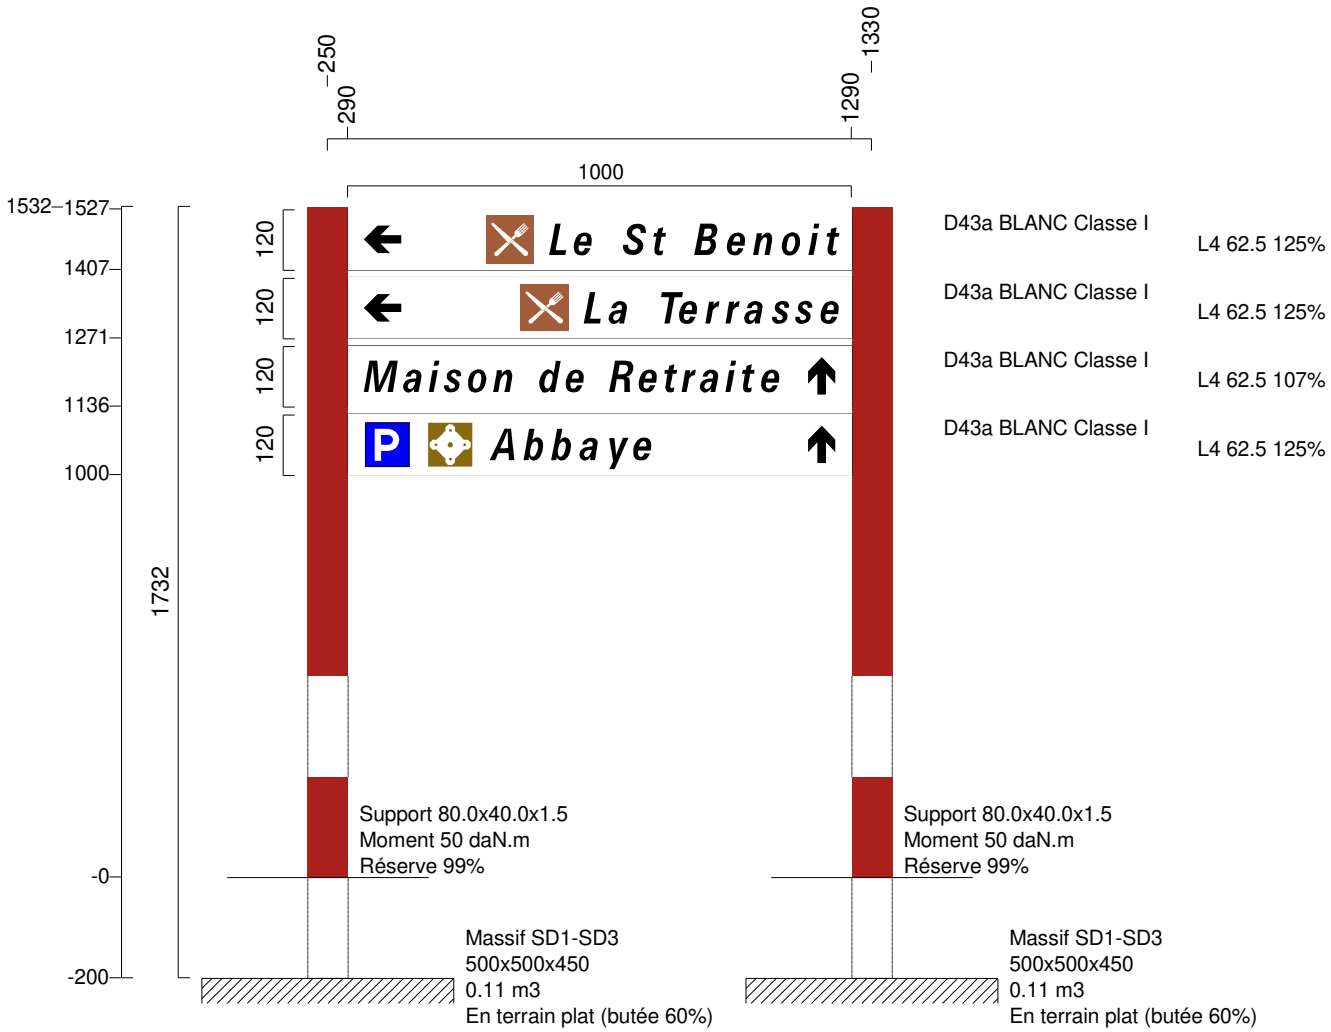

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C01_2
Ensemble : S07 projeté

4/4/2023

HORS NORME

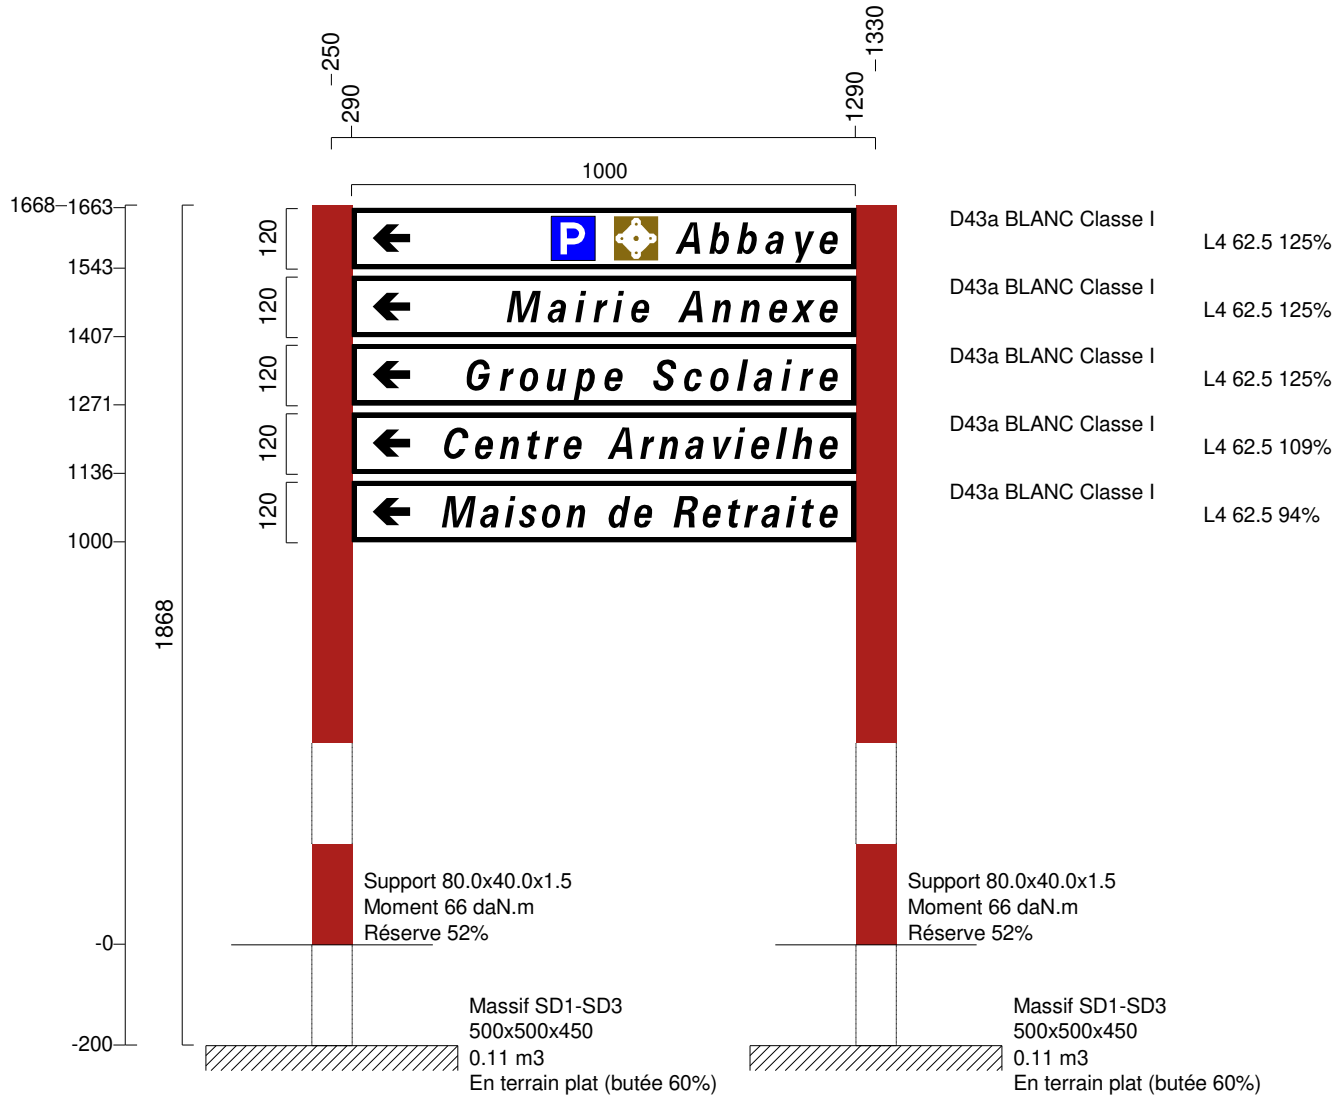

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C01_2
Ensemble : S06 projeté

4/4/2023

1/15

HORS NORME

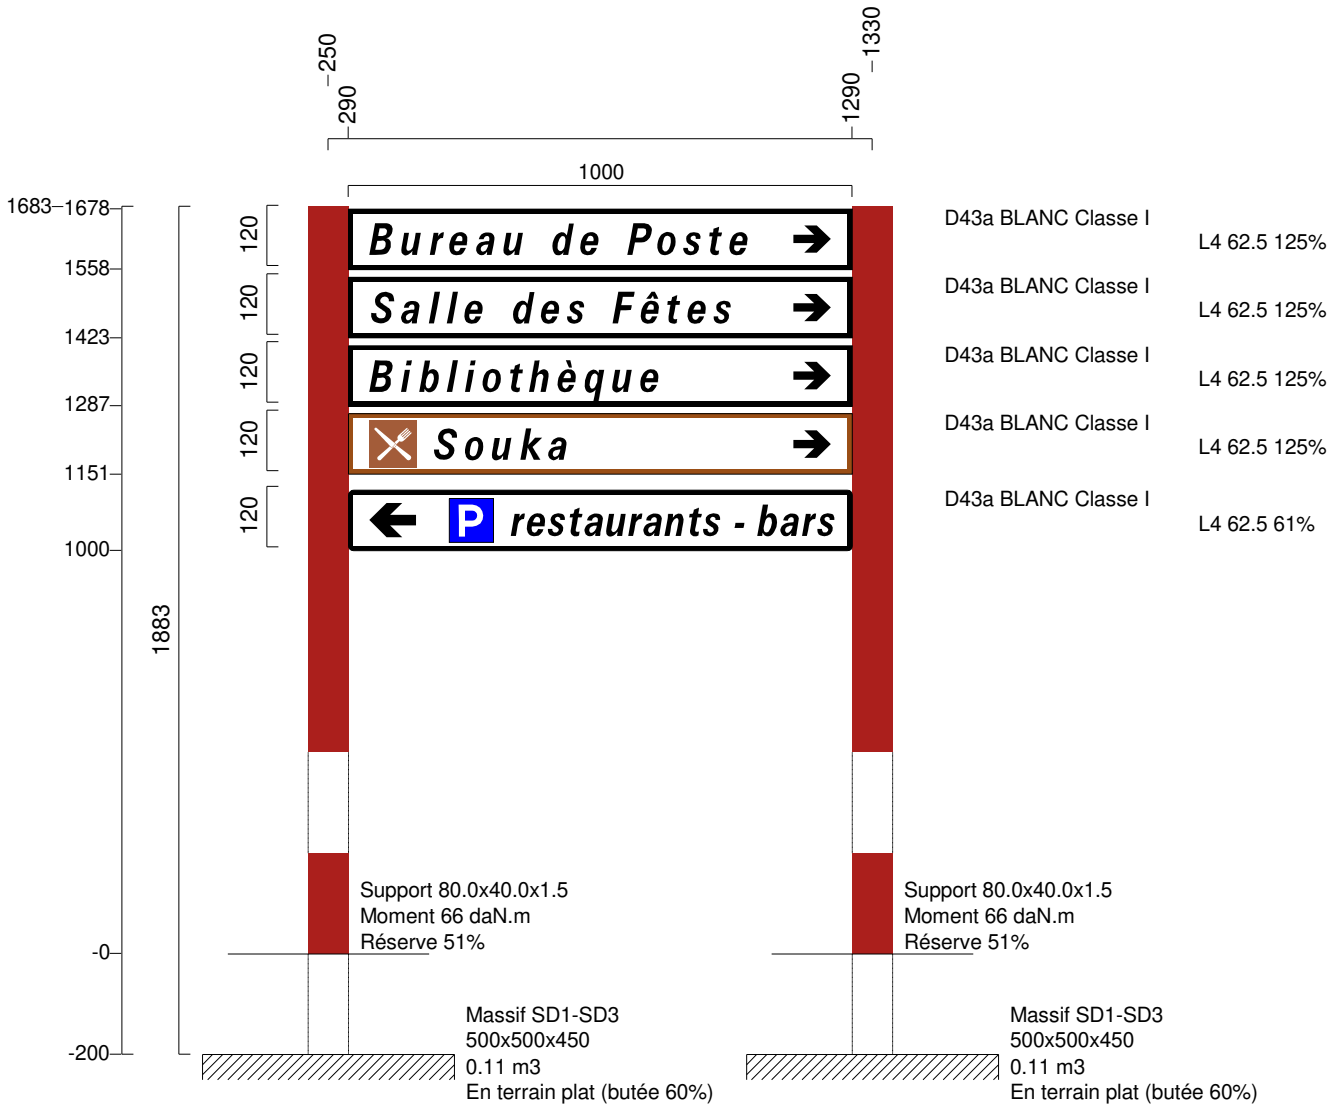

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C01_2
Ensemble : S02 projeté

4/4/2023

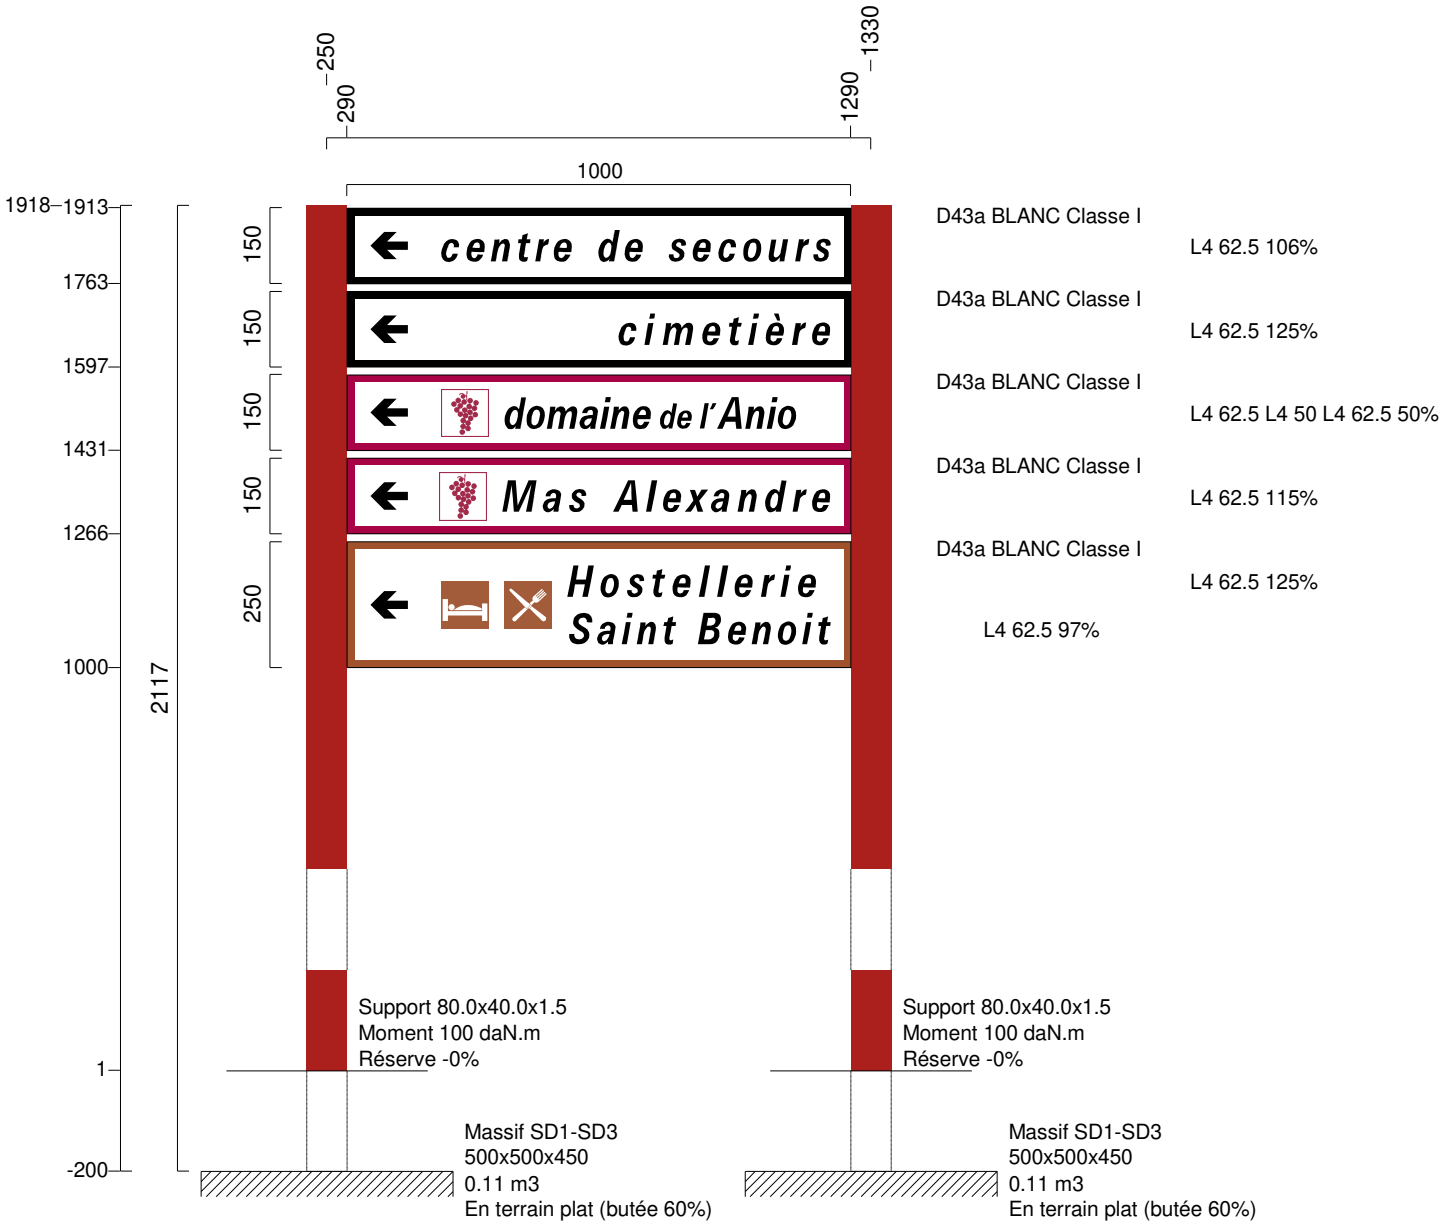

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C01_2
Ensemble : S03 projeté

4/4/2023

1/10

HORS NORME

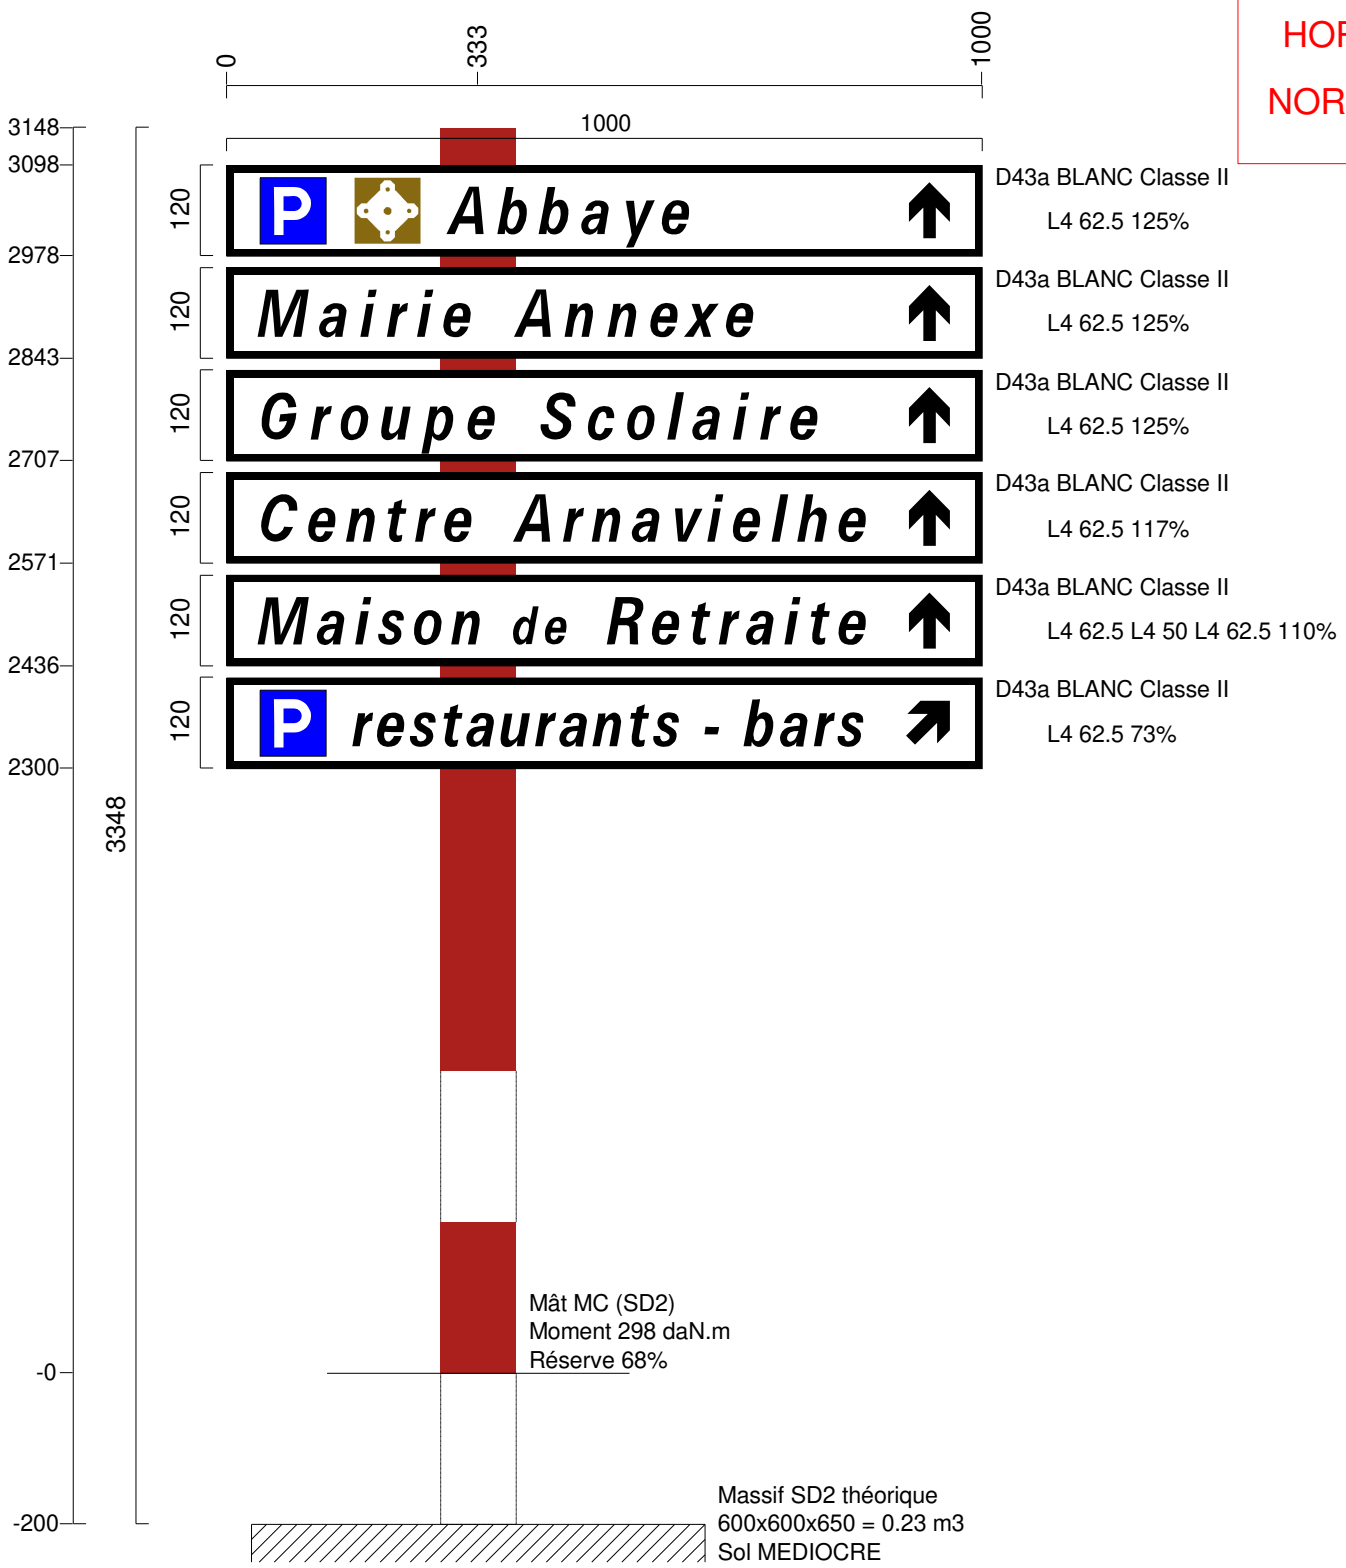

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C01_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

1/10

HORS NORME

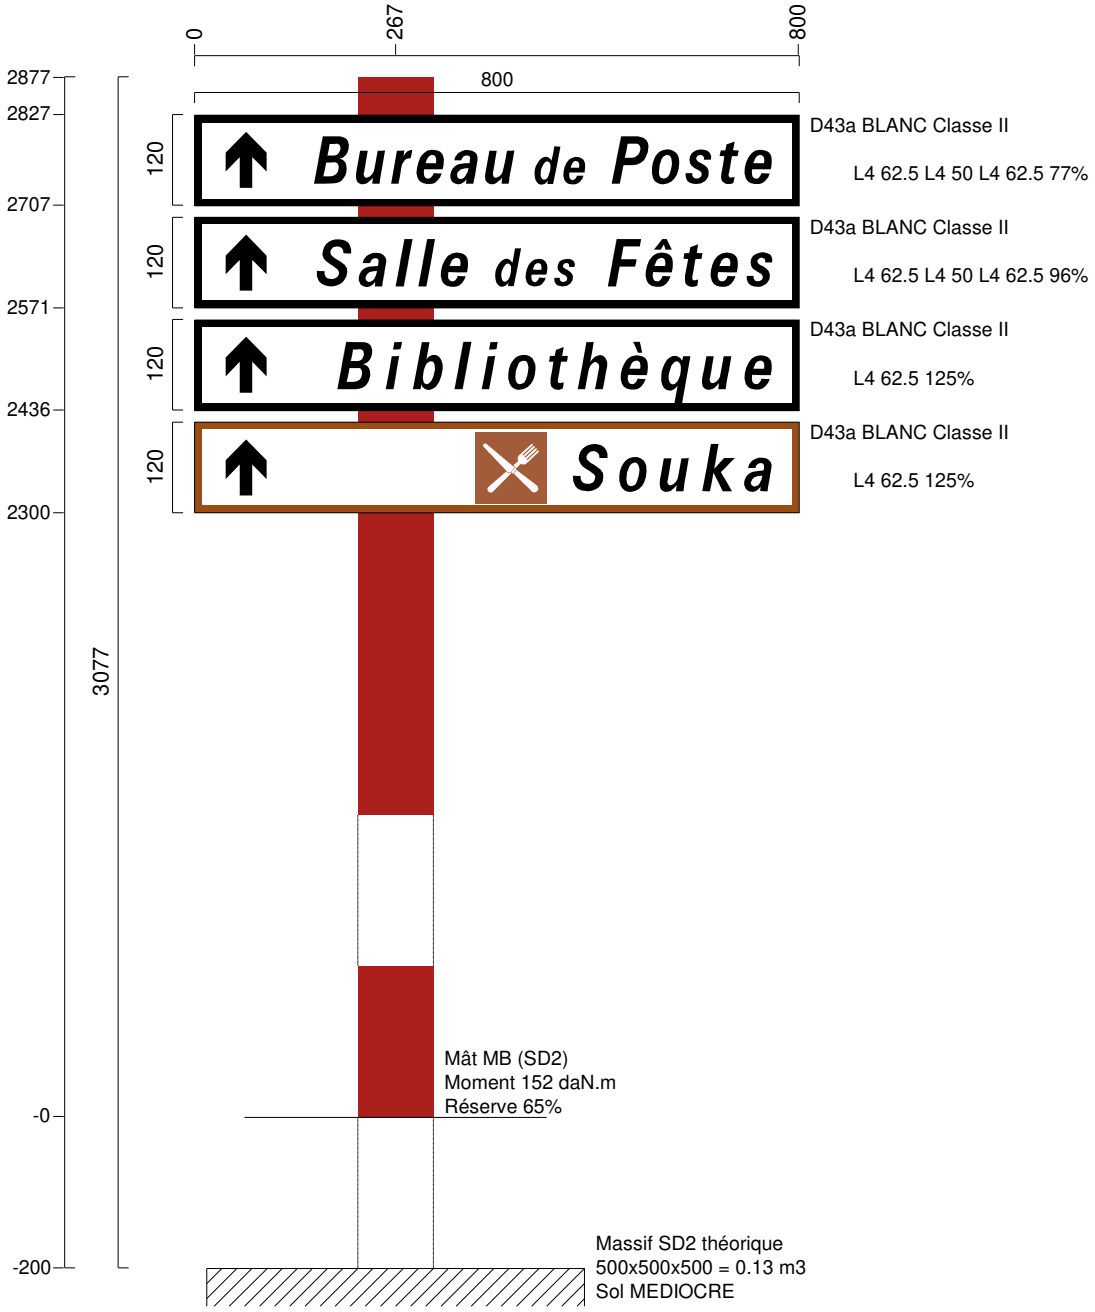

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C01_2
Ensemble : S05 projeté

4/4/2023

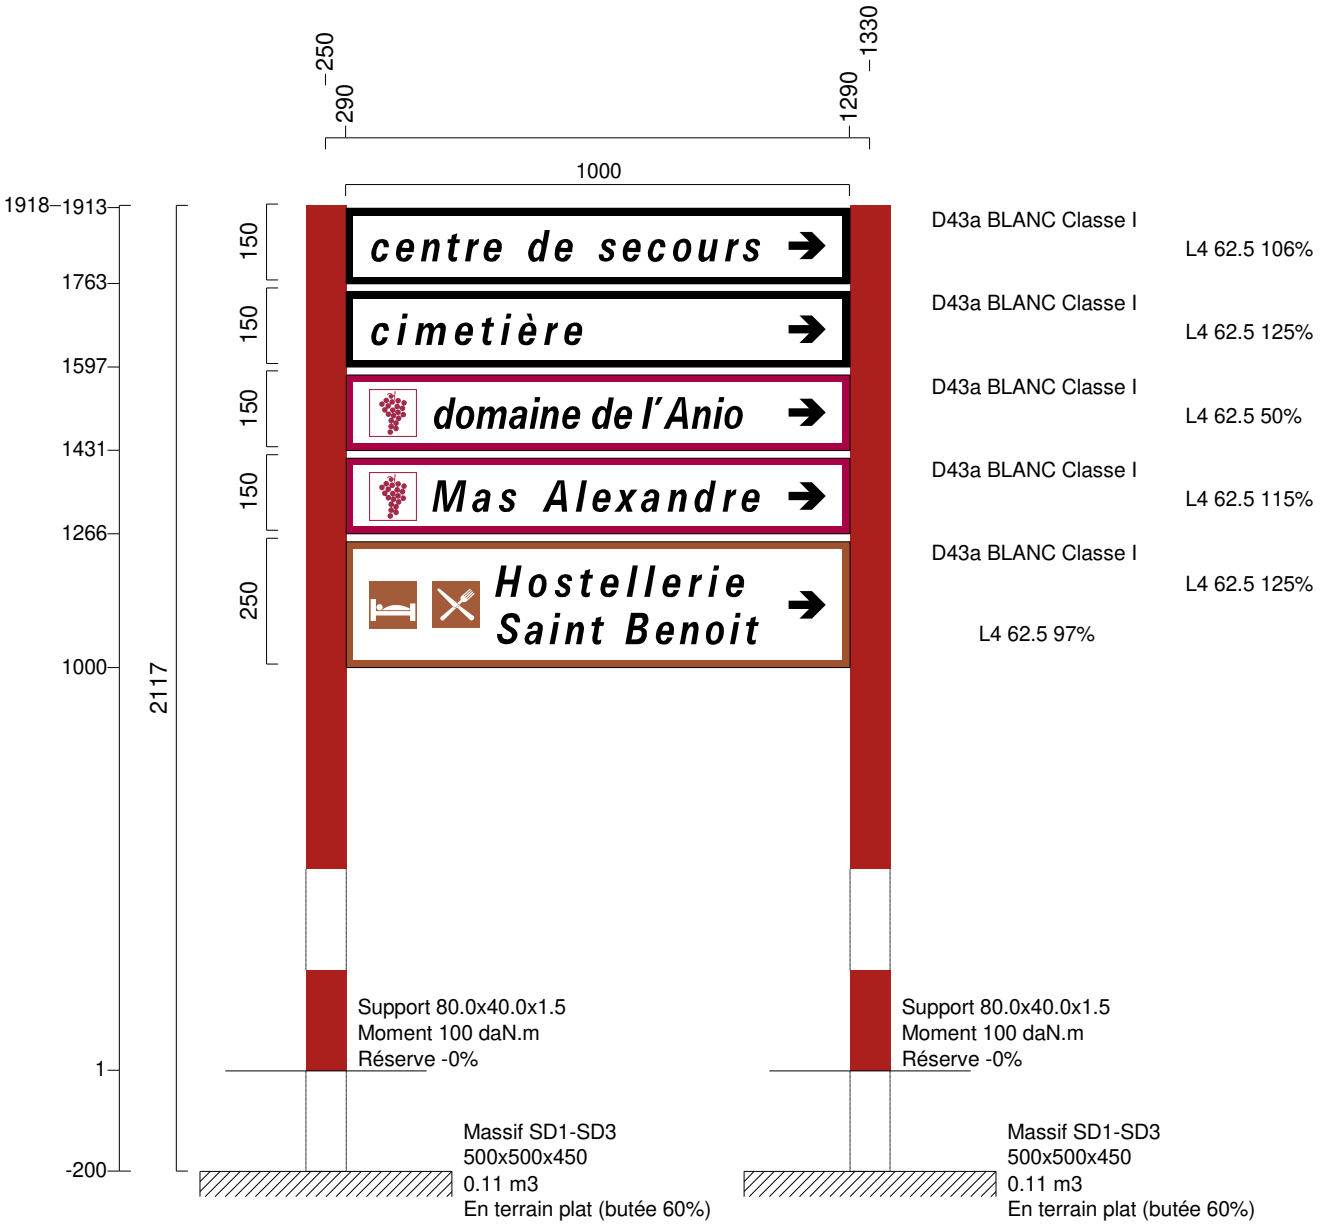

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C01_2
Ensemble : S08 projeté

4/4/2023

1/10

HORS NORME

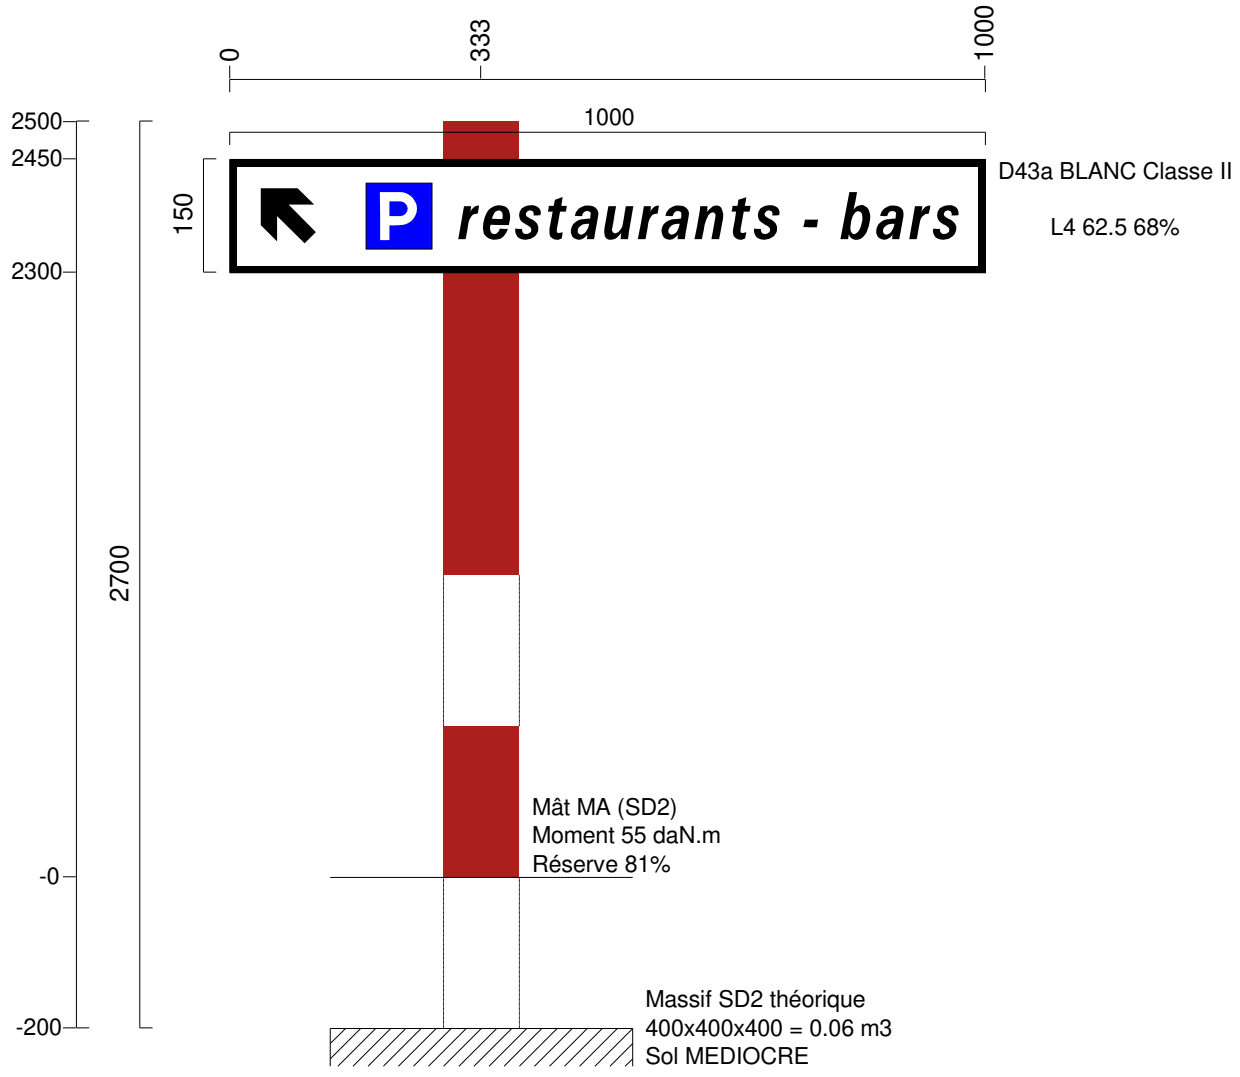

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C02_2
Avenue de Gignac - Boulevard St-Jean - Chemin des Prés de la Ville

4/4/2023

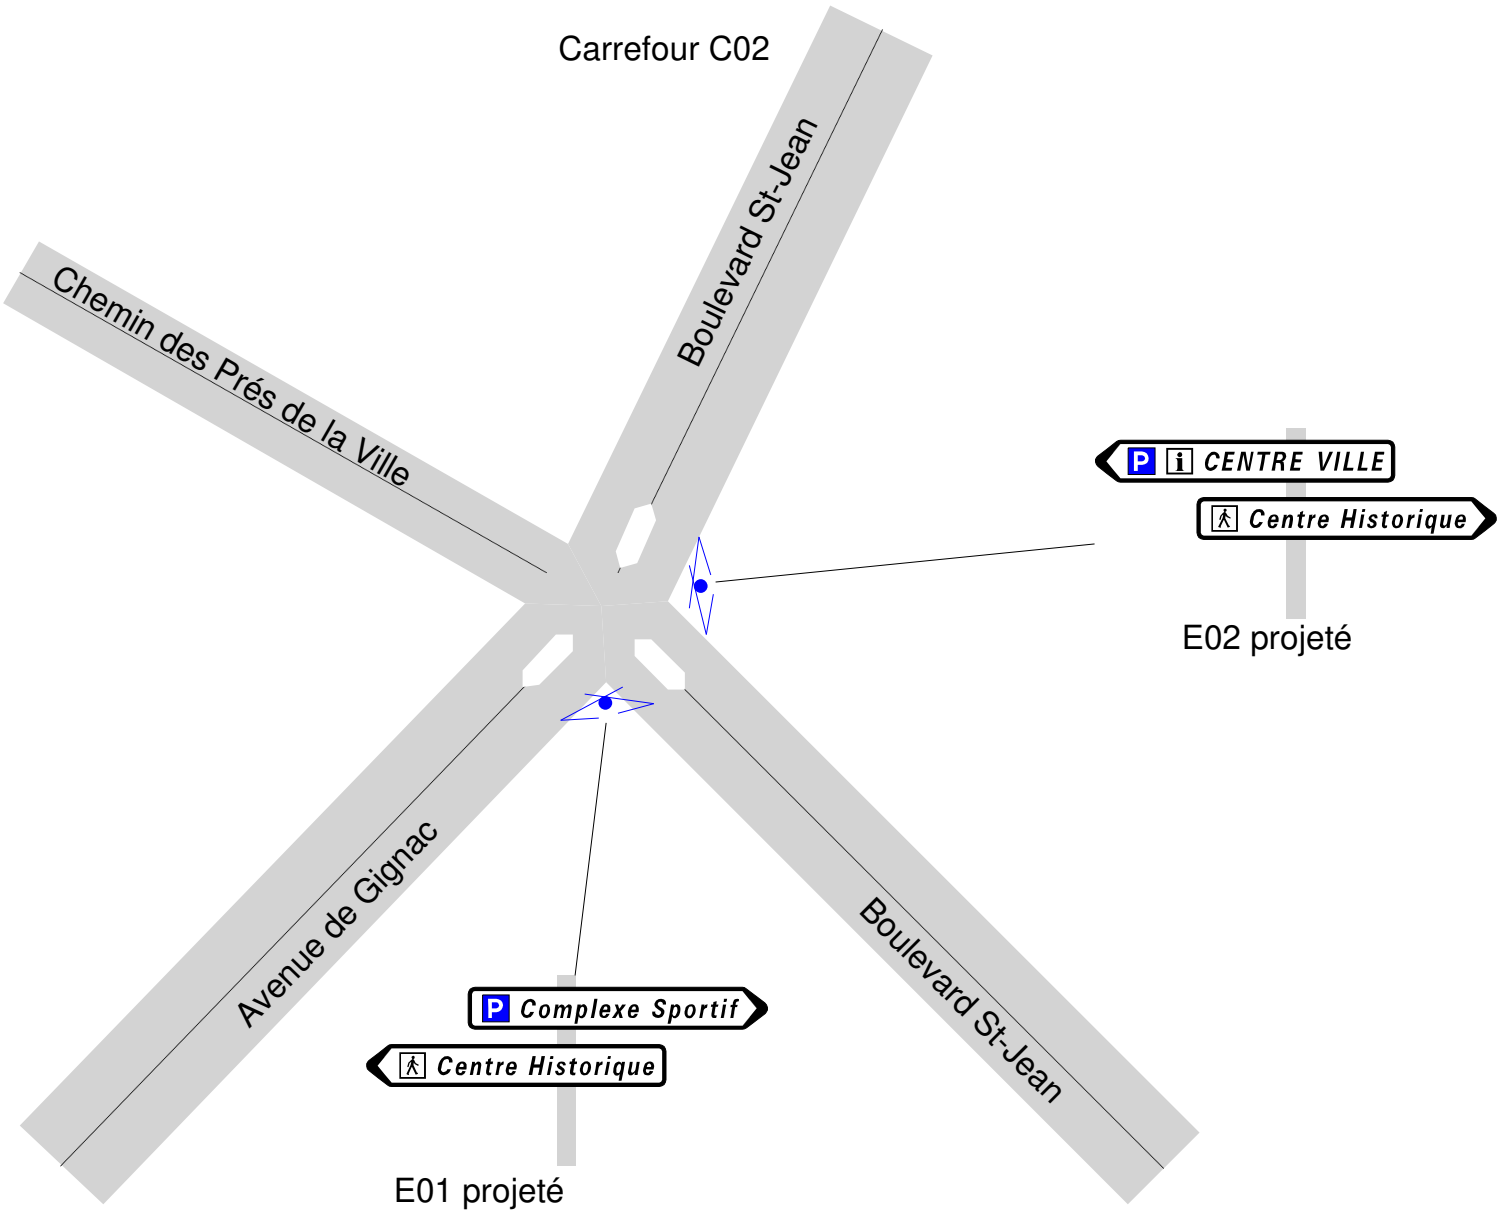

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C02_2
Ensemble : E02 projeté

4/4/2023

1/20

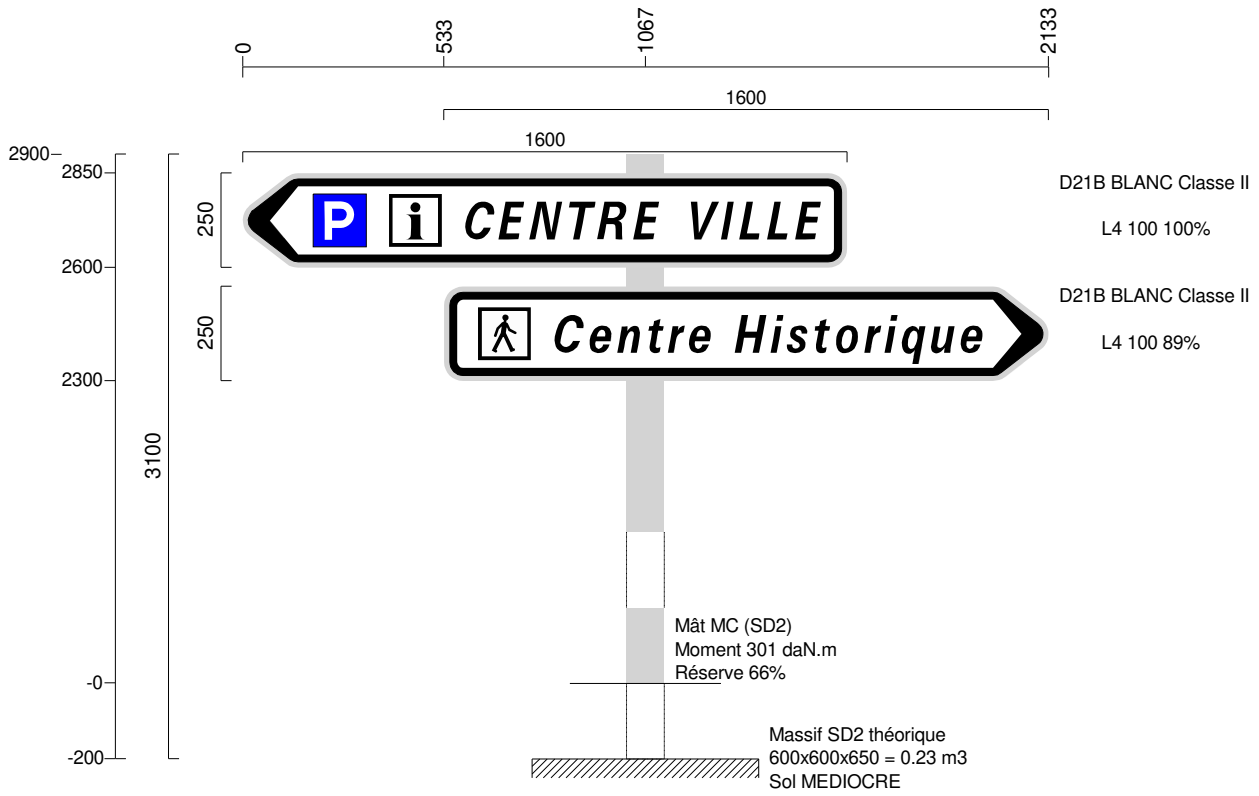

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C02_2
Ensemble : E01 projeté

4/4/2023

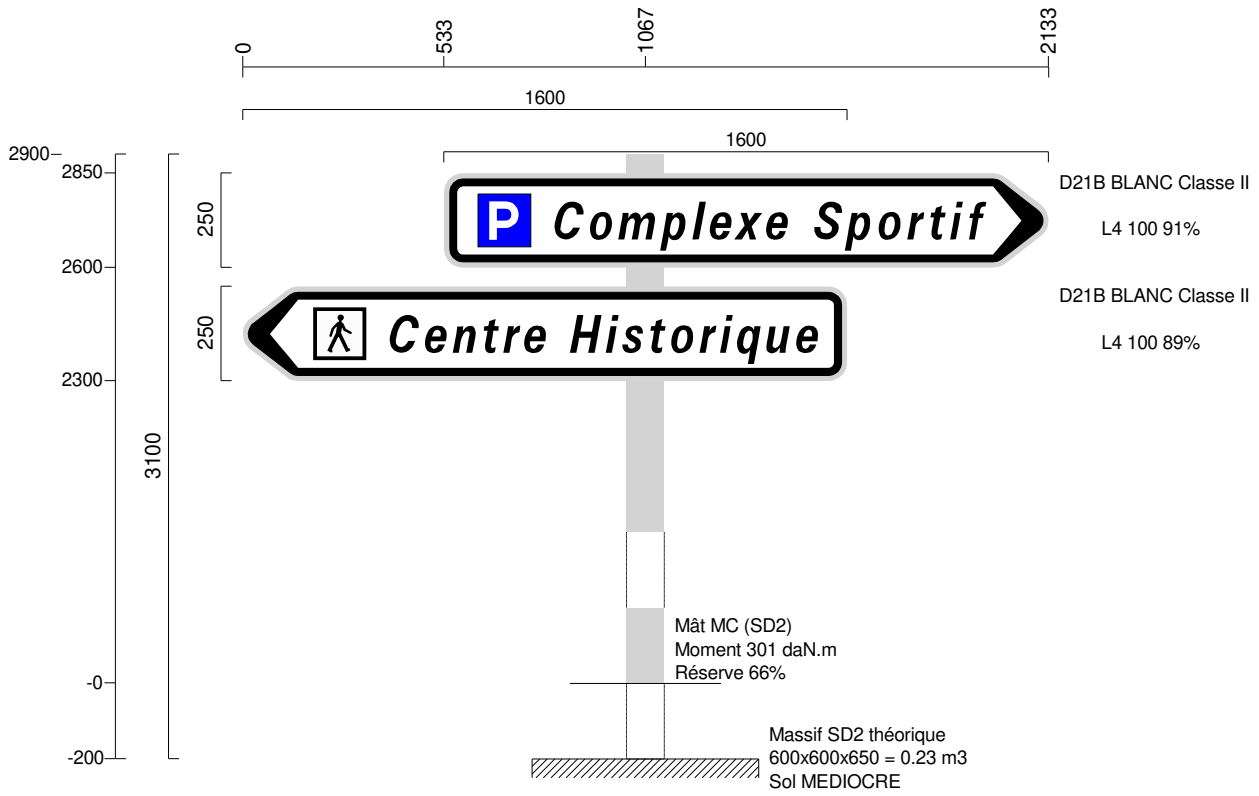

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C03_2
Avenue de Gignac - Rue Jean Casteran - Accès Complexe Sportif

4/4/2023

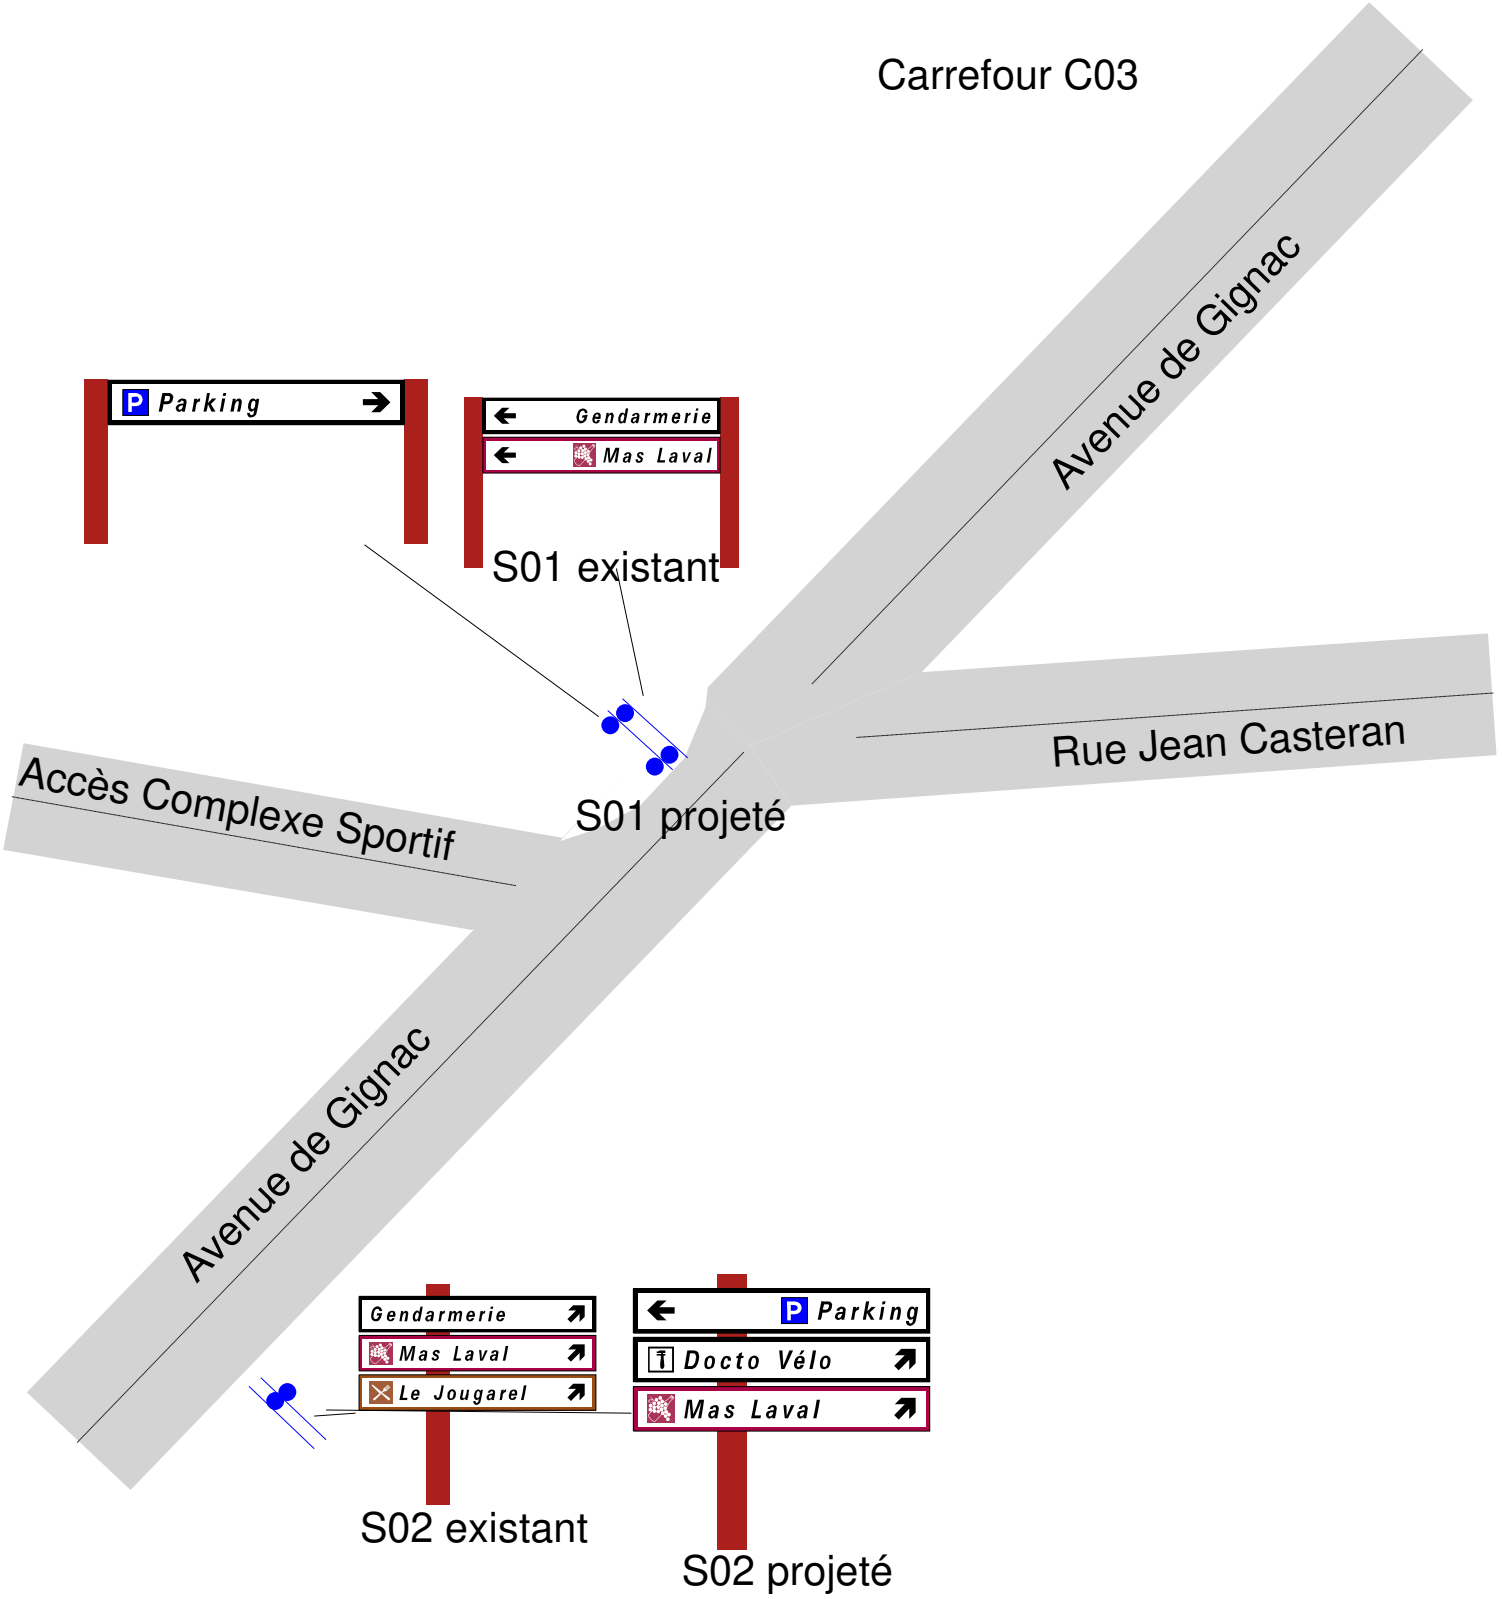

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C03_2
Ensemble : S02 existant

4/4/2023

1/10

HORS NORME

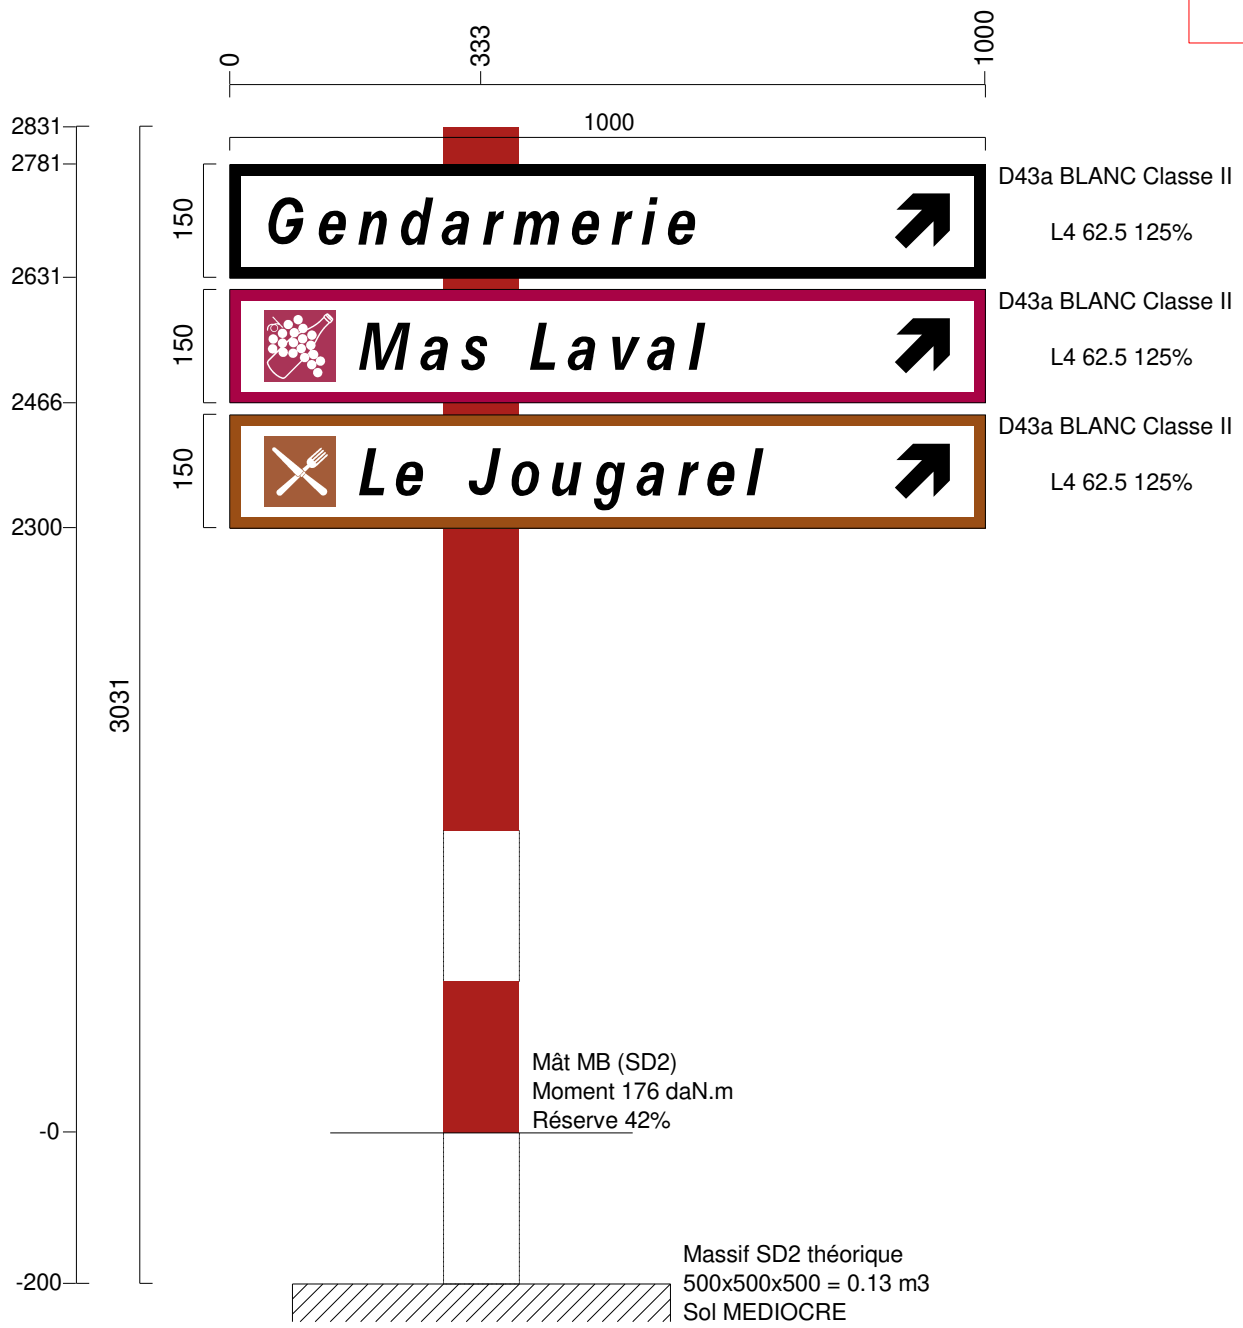

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C03_2
Ensemble : S01 existant

4/4/2023

1/15

HORS NORME

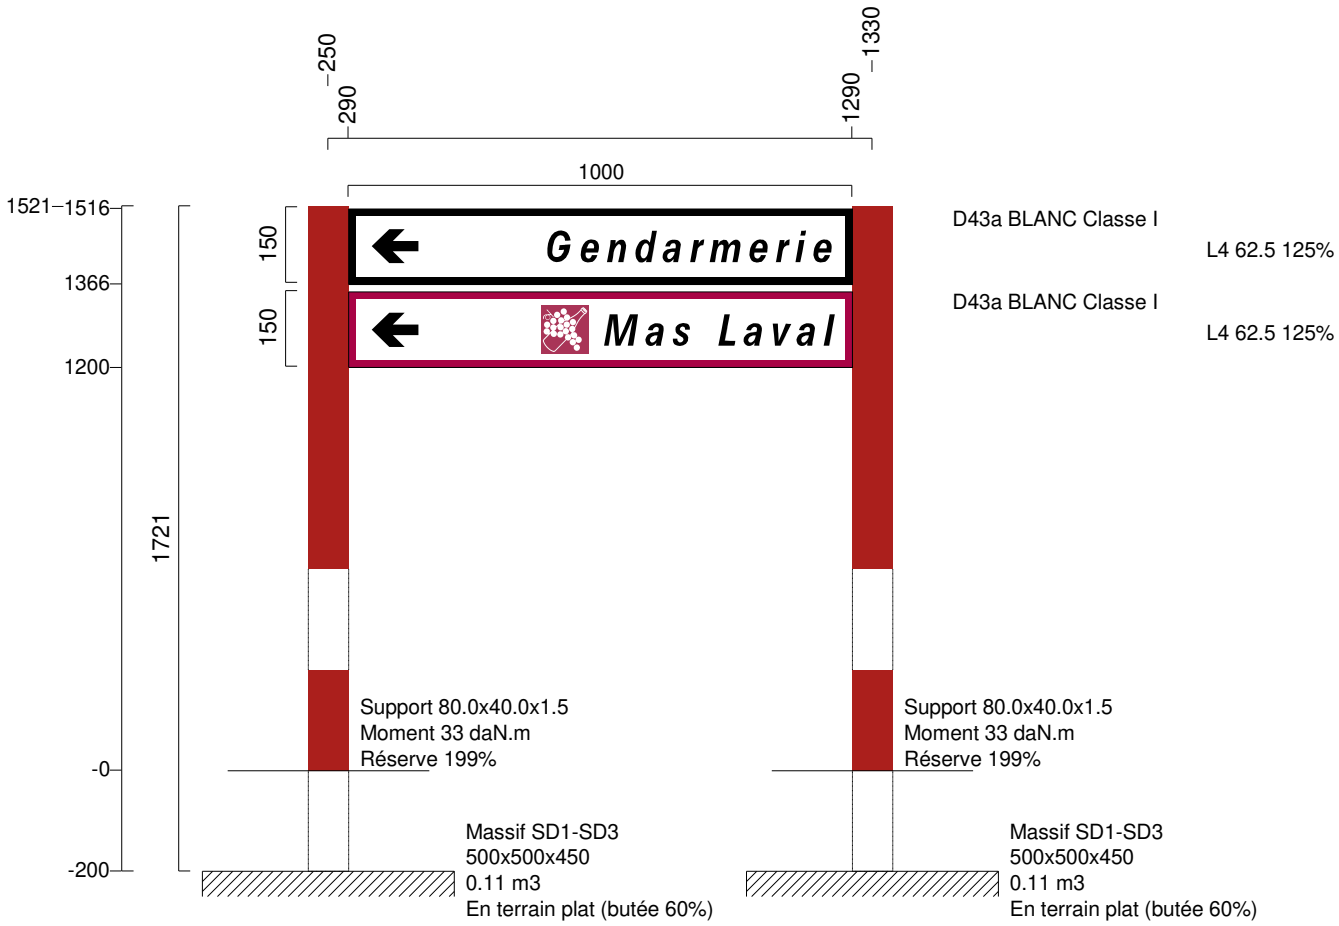

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C03_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

HORS NORME

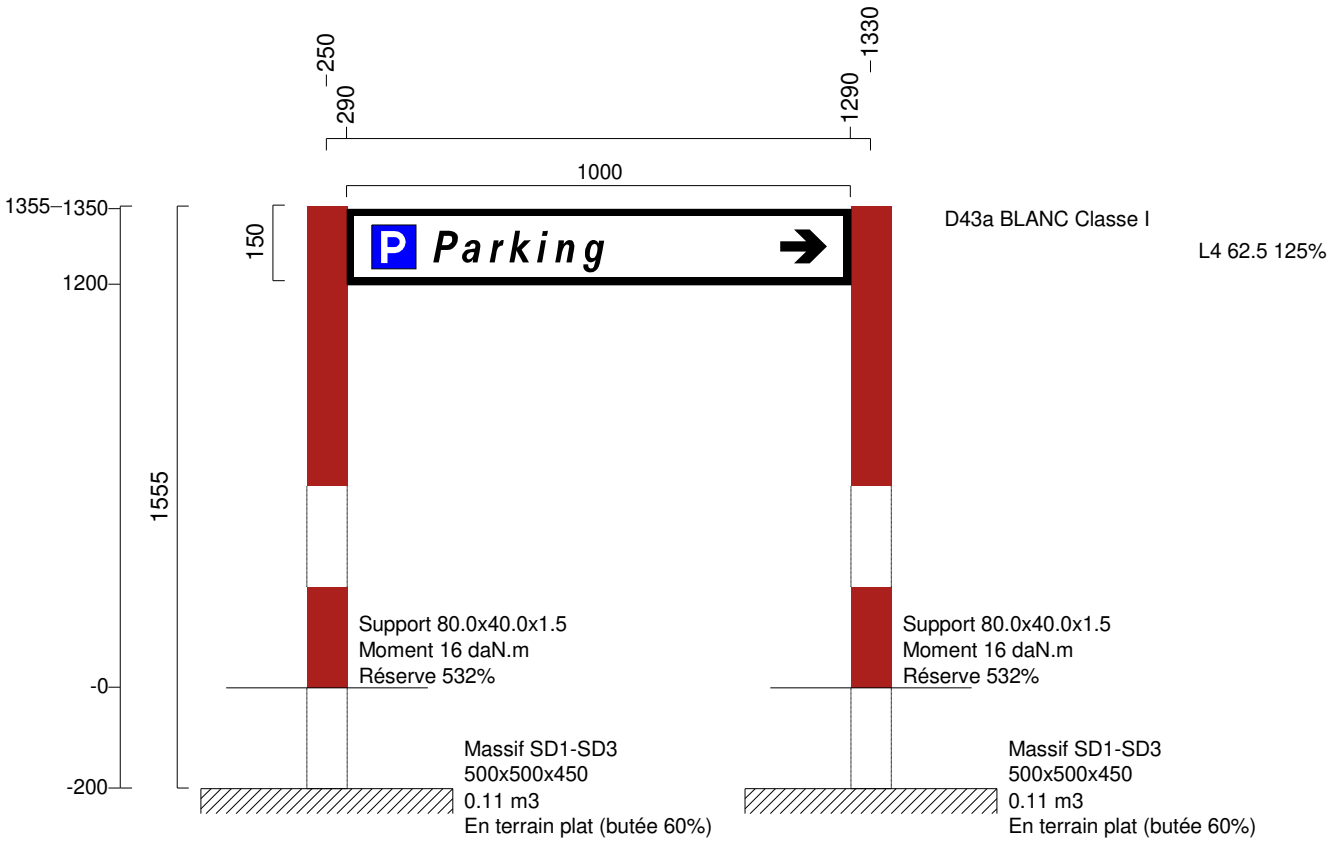

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C03_2
Ensemble : S02 projeté

4/4/2023

1/10

HORS NORME

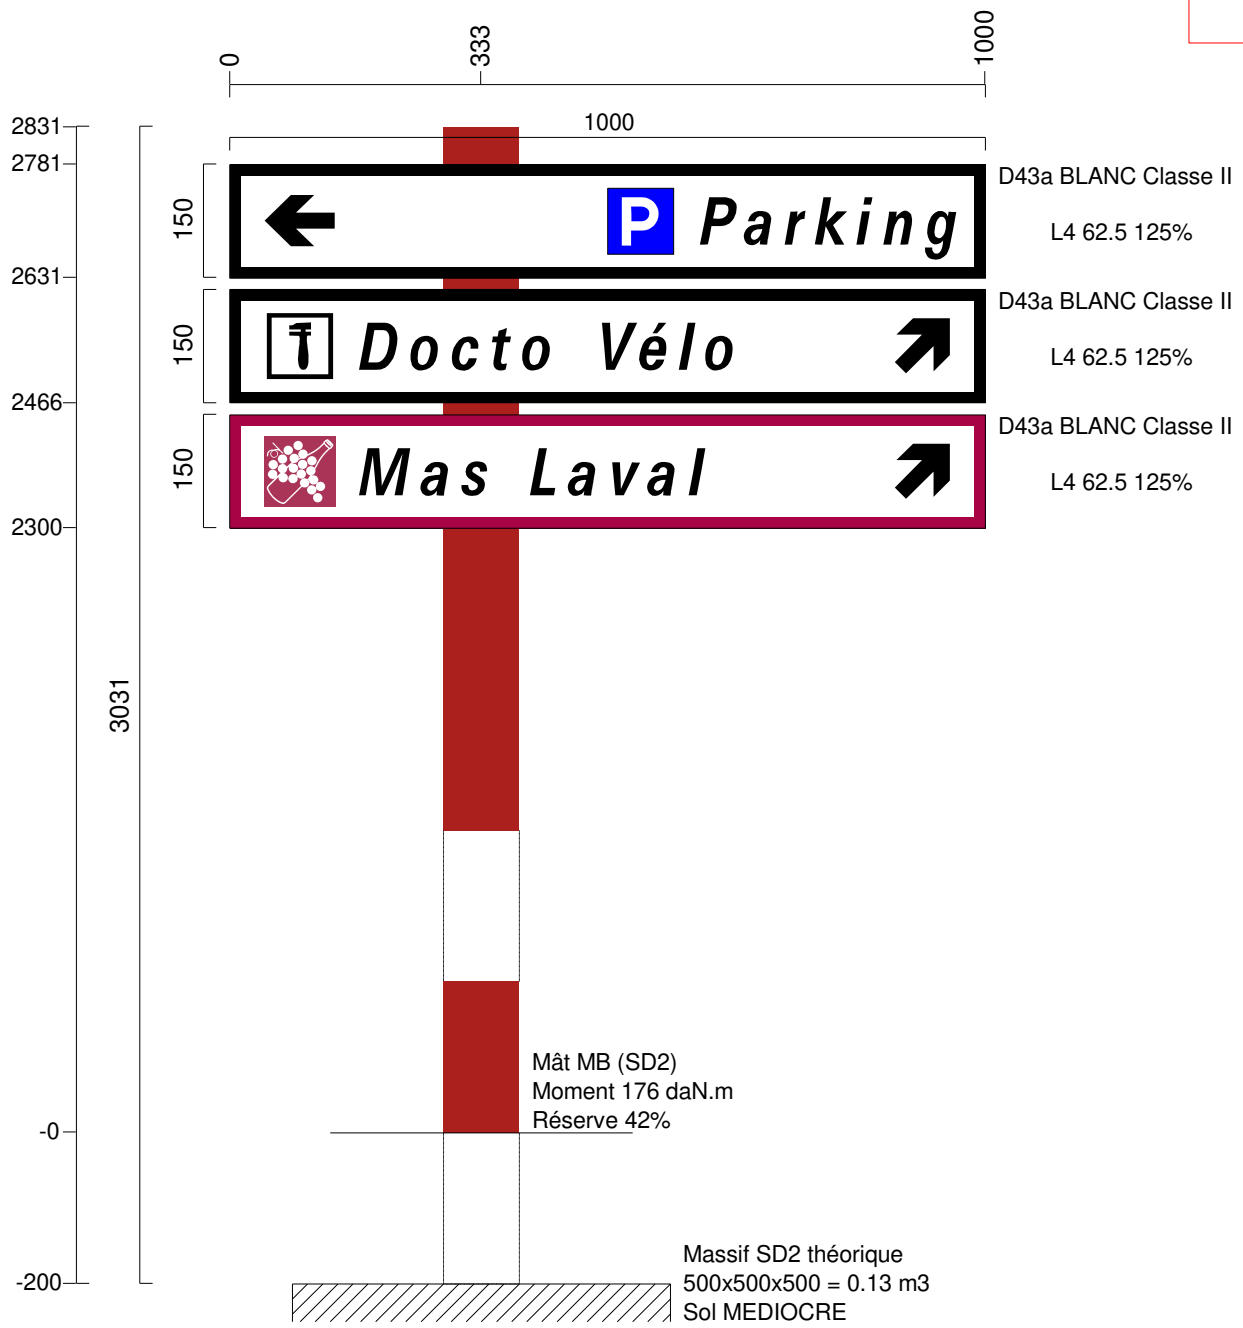

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C04_2
Avenue de Gignac - Route du Disque - Rue de la Distillerie

4/4/2023

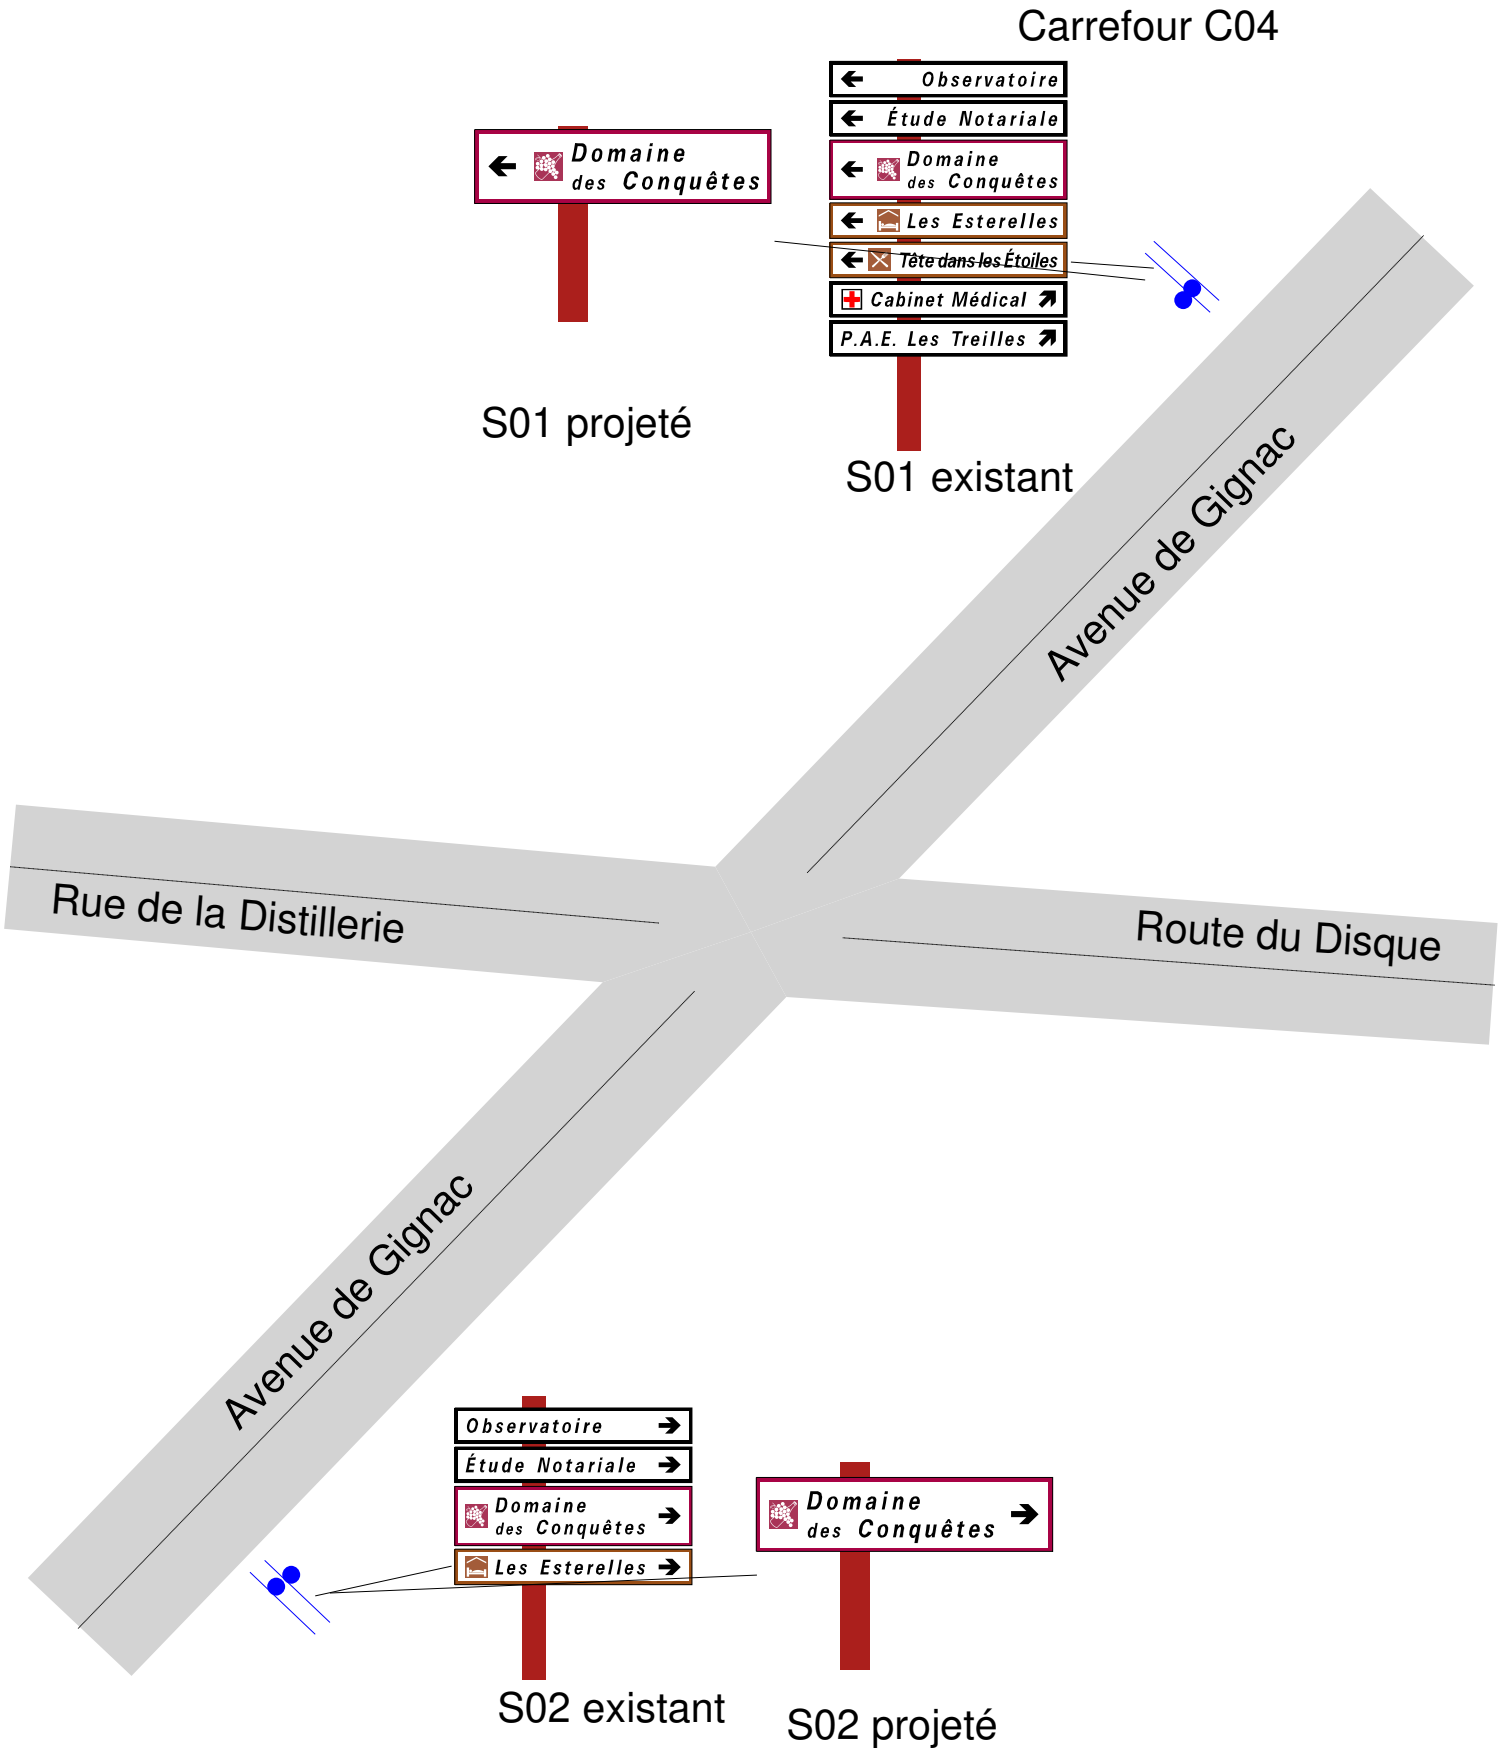

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C04_2
Ensemble : S01 existant

4/4/2023

HORS NORME

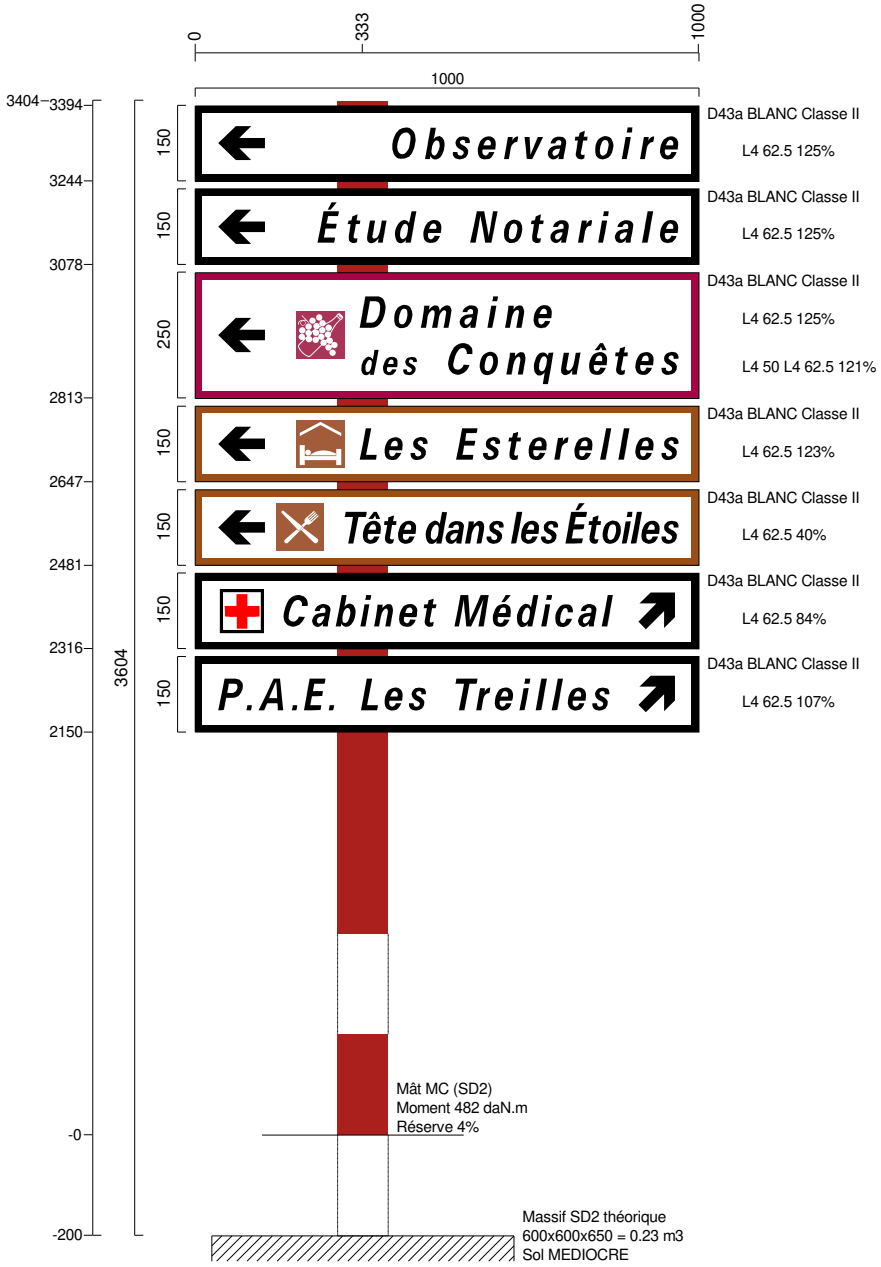

HORS NORME :
(Niveau 3) sous-ensemble => trop de mentions : 7
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C04_2
Ensemble : S02 existant

4/4/2023

1/10

HORS NORME

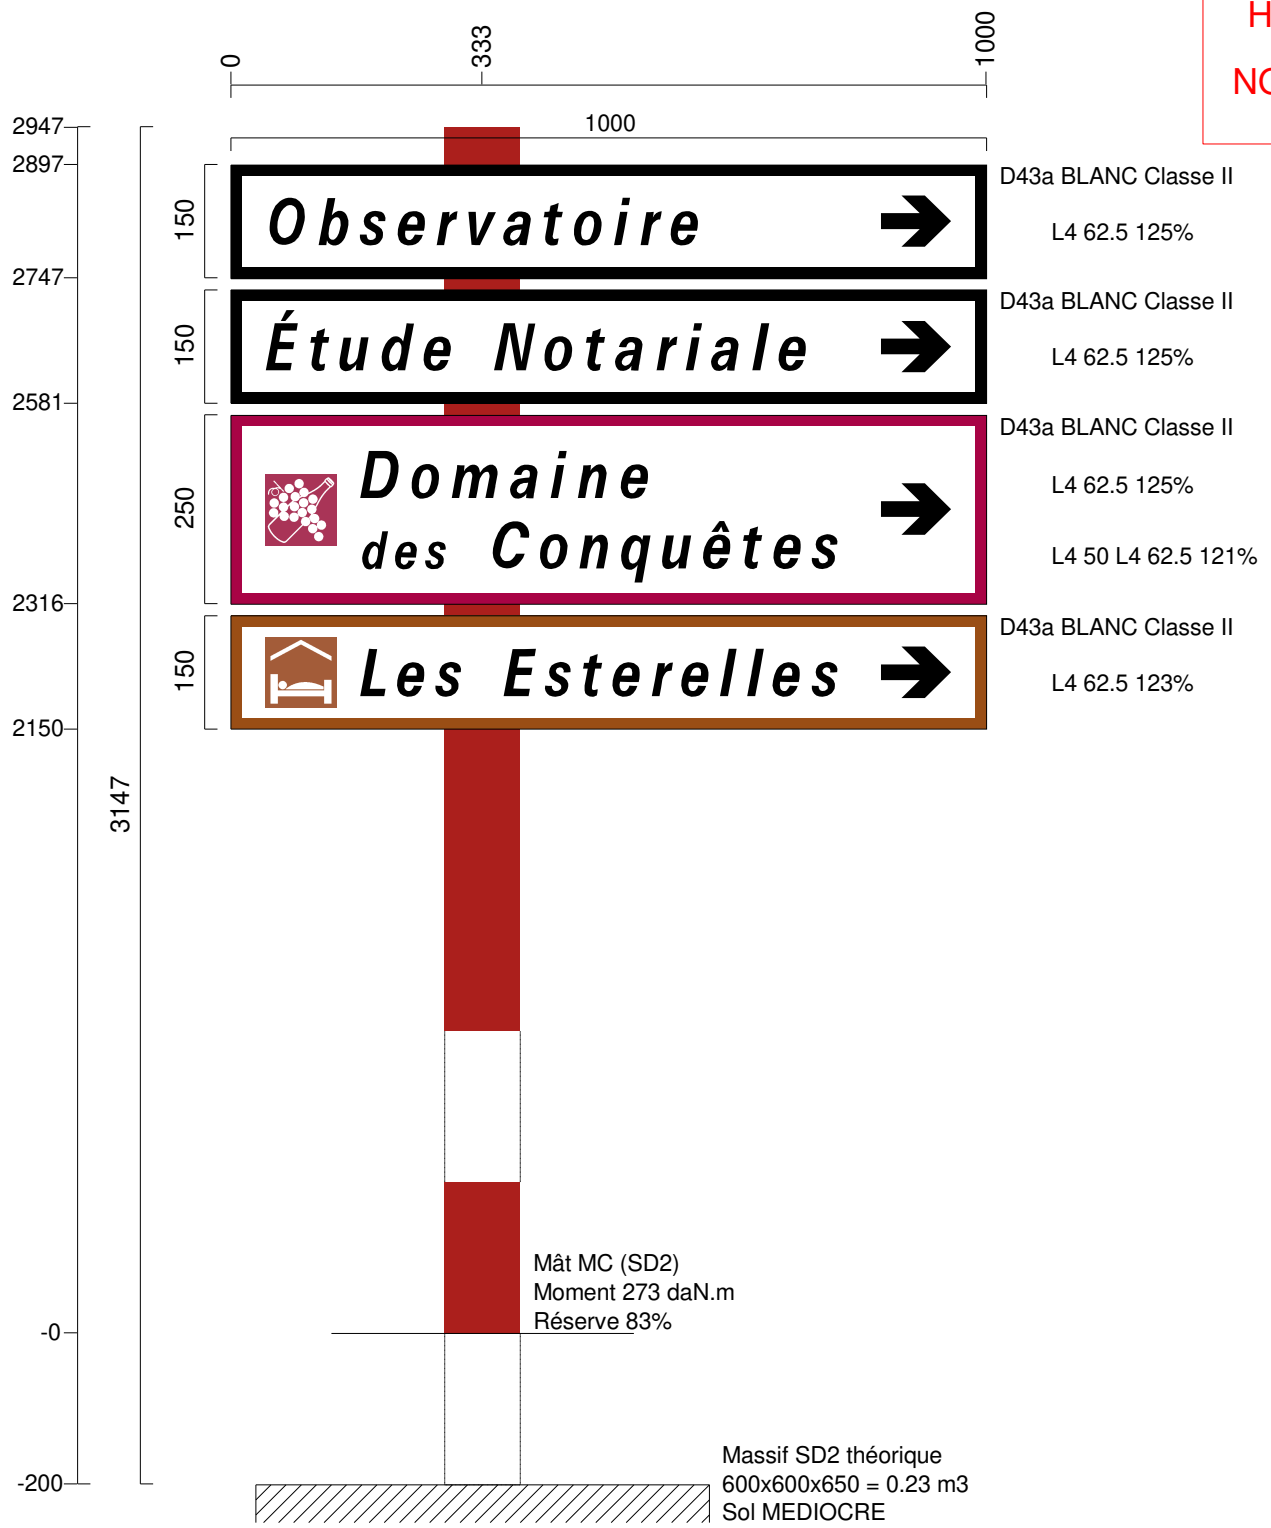

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C04_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

1/10

HORS NORME

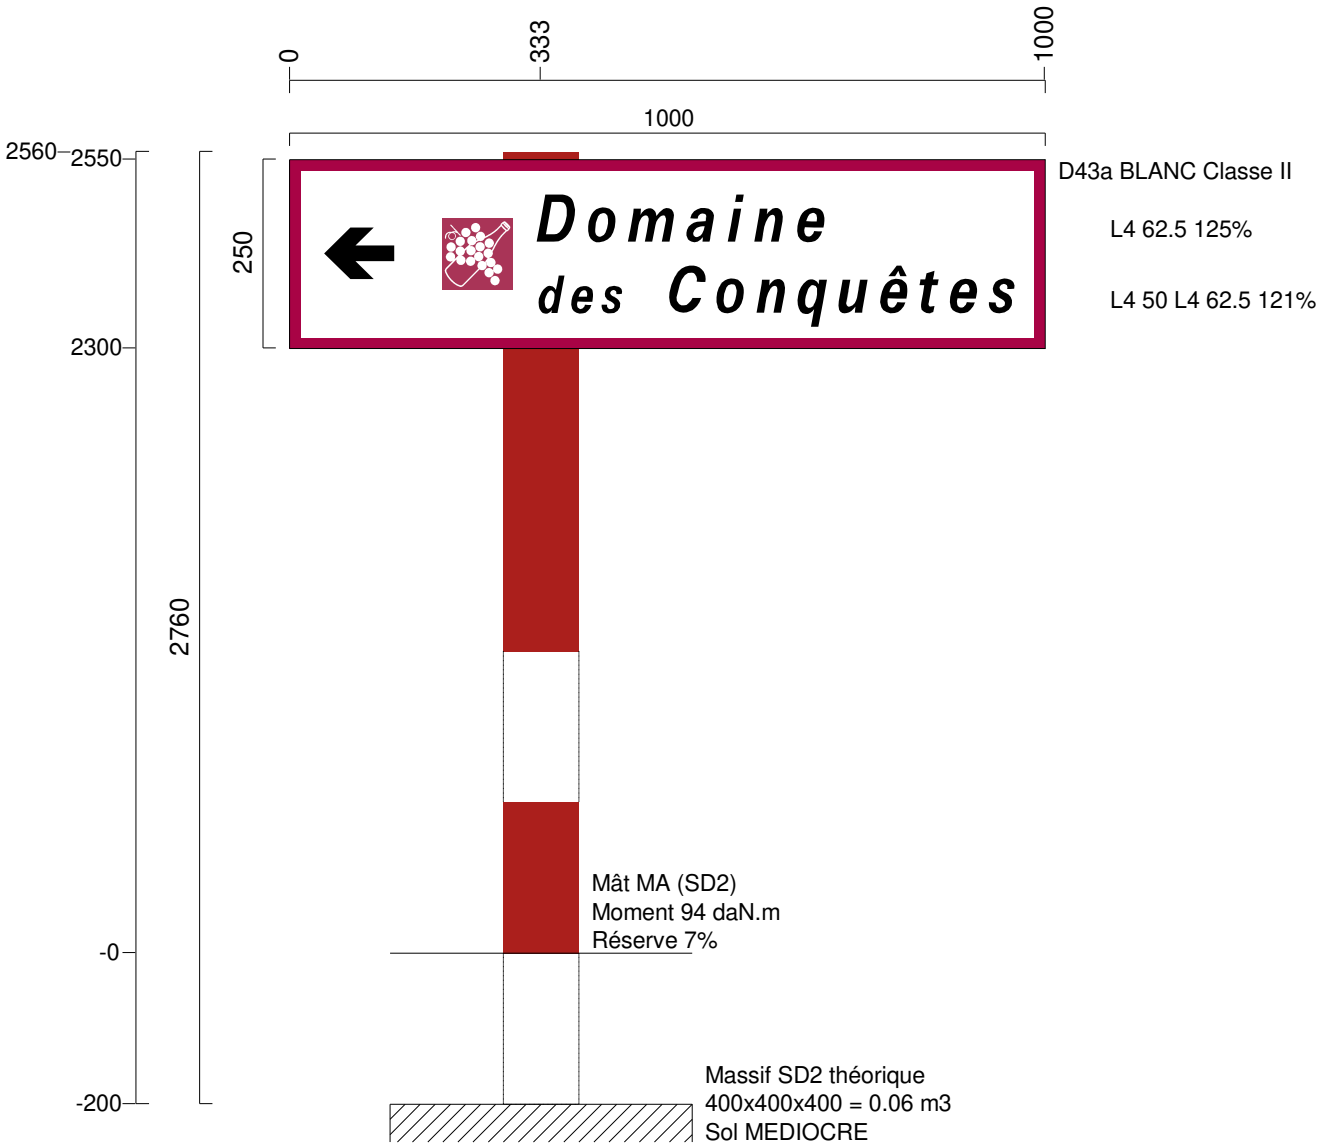

HORS NORME :
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C04_2
Ensemble : S02 projeté

4/4/2023

1/10

HORS NORME

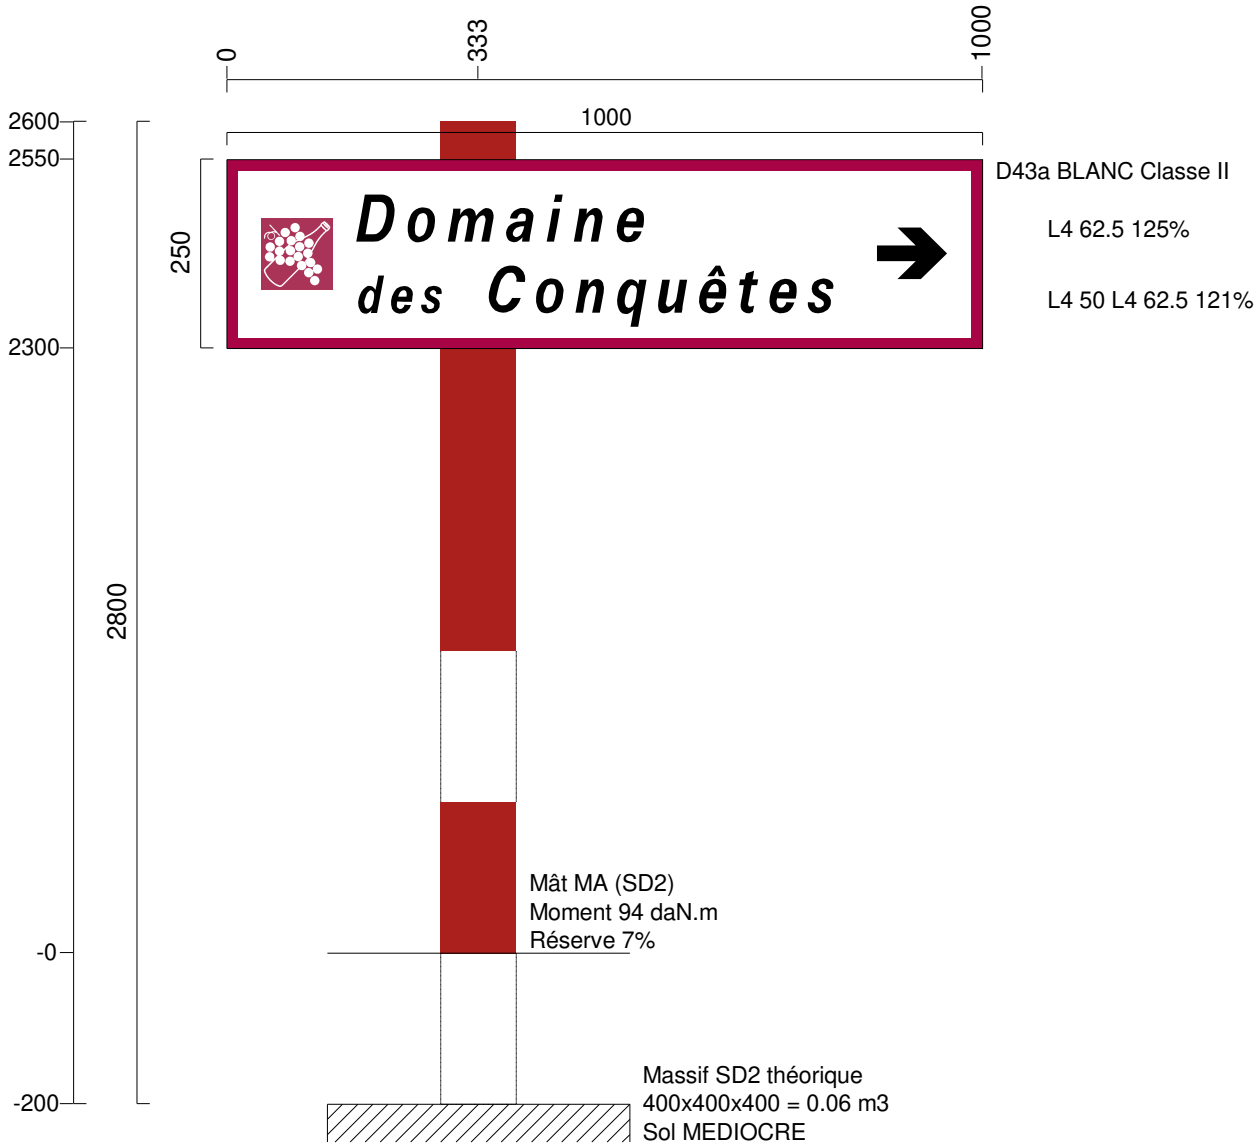

HORS NORME :
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C05_2
Chemin des Conquêtes - Accès - Route du Disque - Chemin de Jougarel

4/4/2023

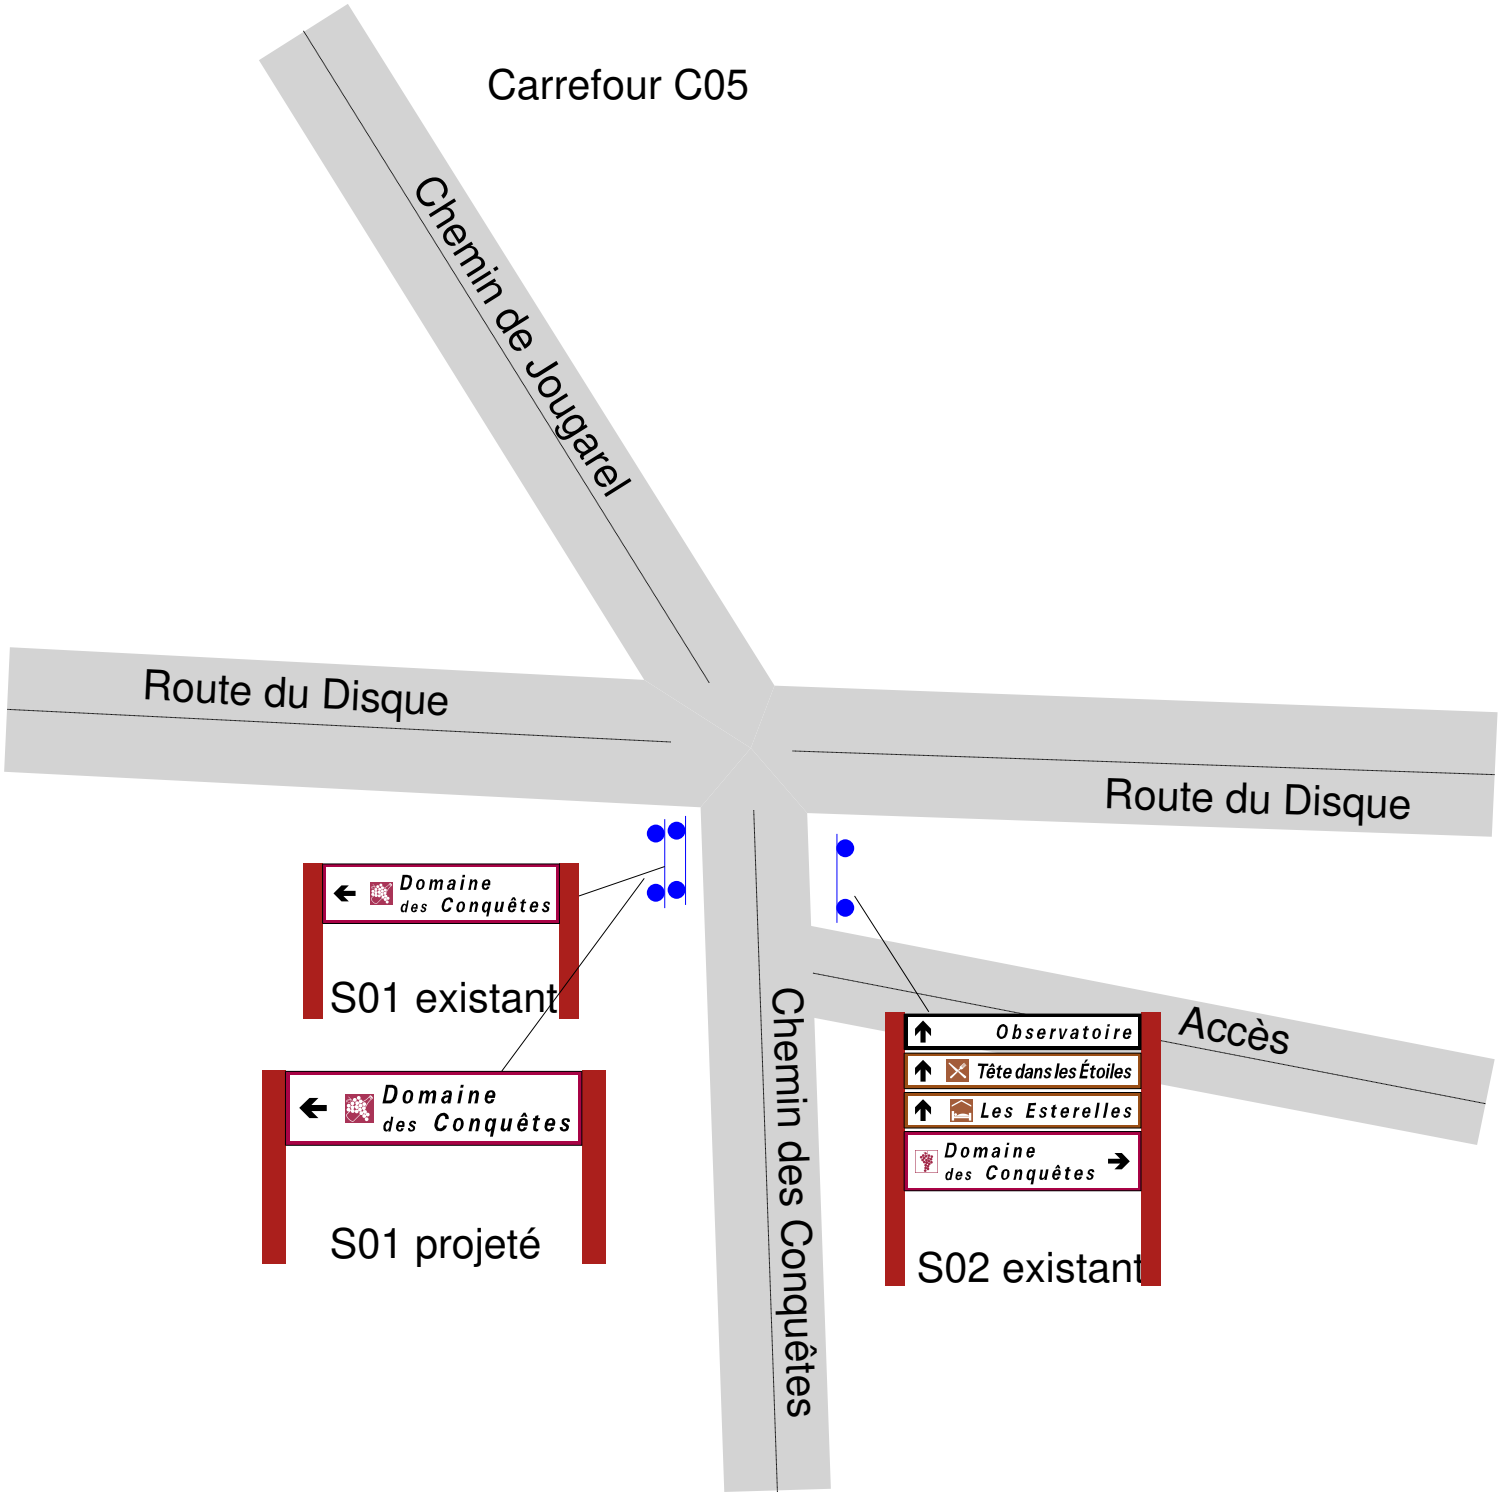

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C05_2
Ensemble : S02 existant

4/4/2023

HORS NORME

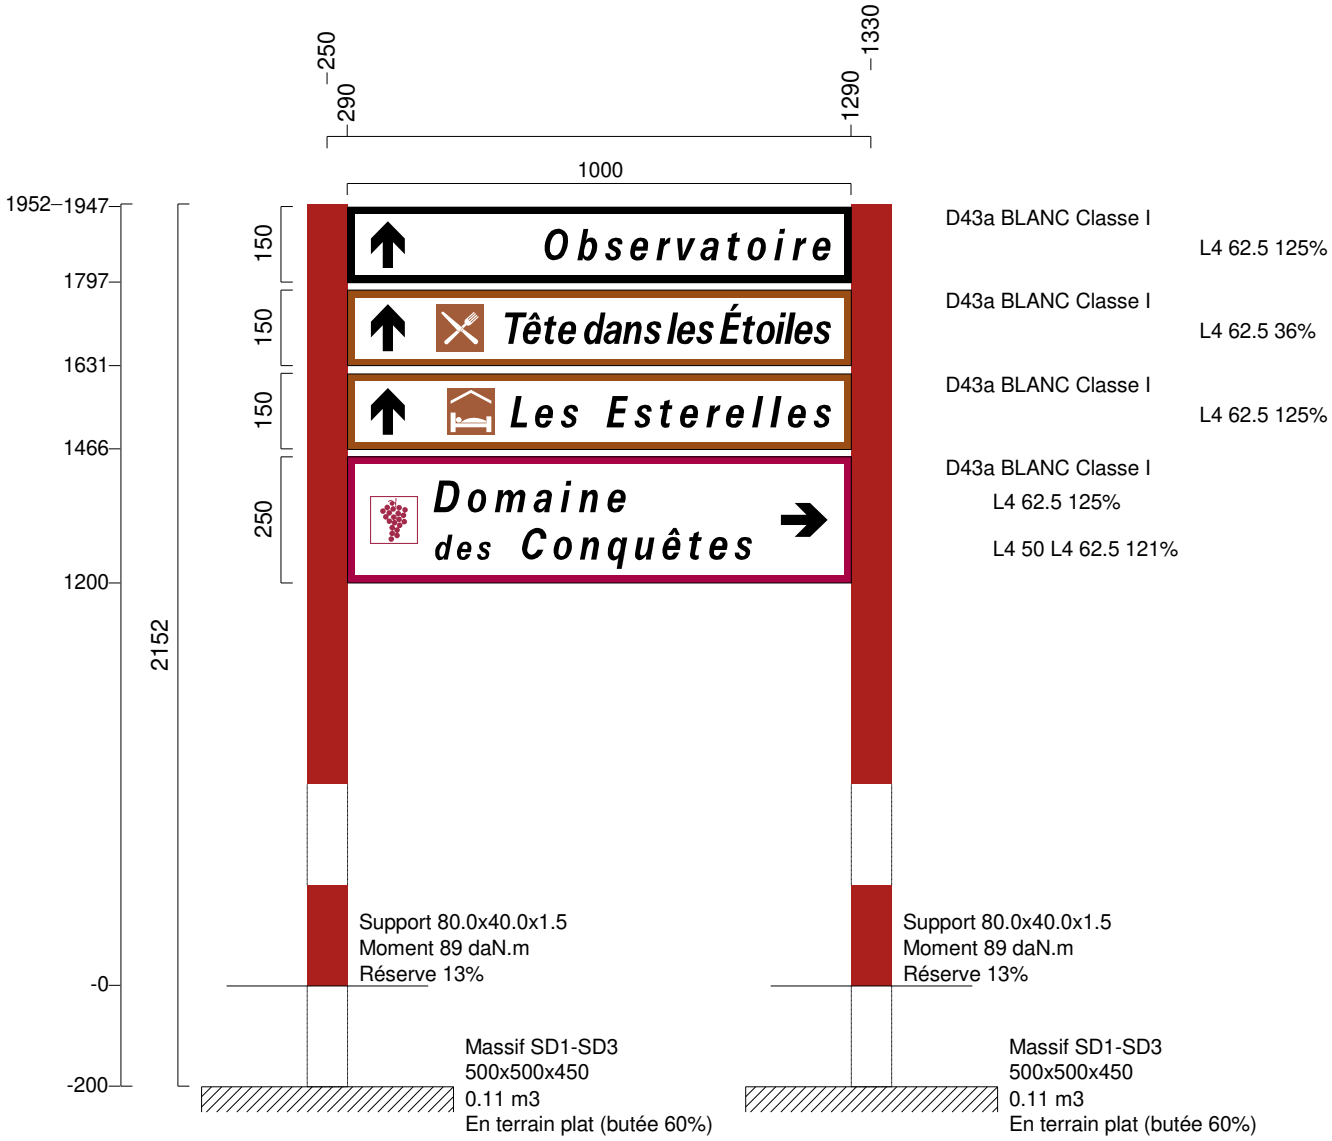

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 3) Ligne de mention => taux de compression inf. à 50% : 36%

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C05_2
Ensemble : S01 existant

4/4/2023

1/15

HORS NORME

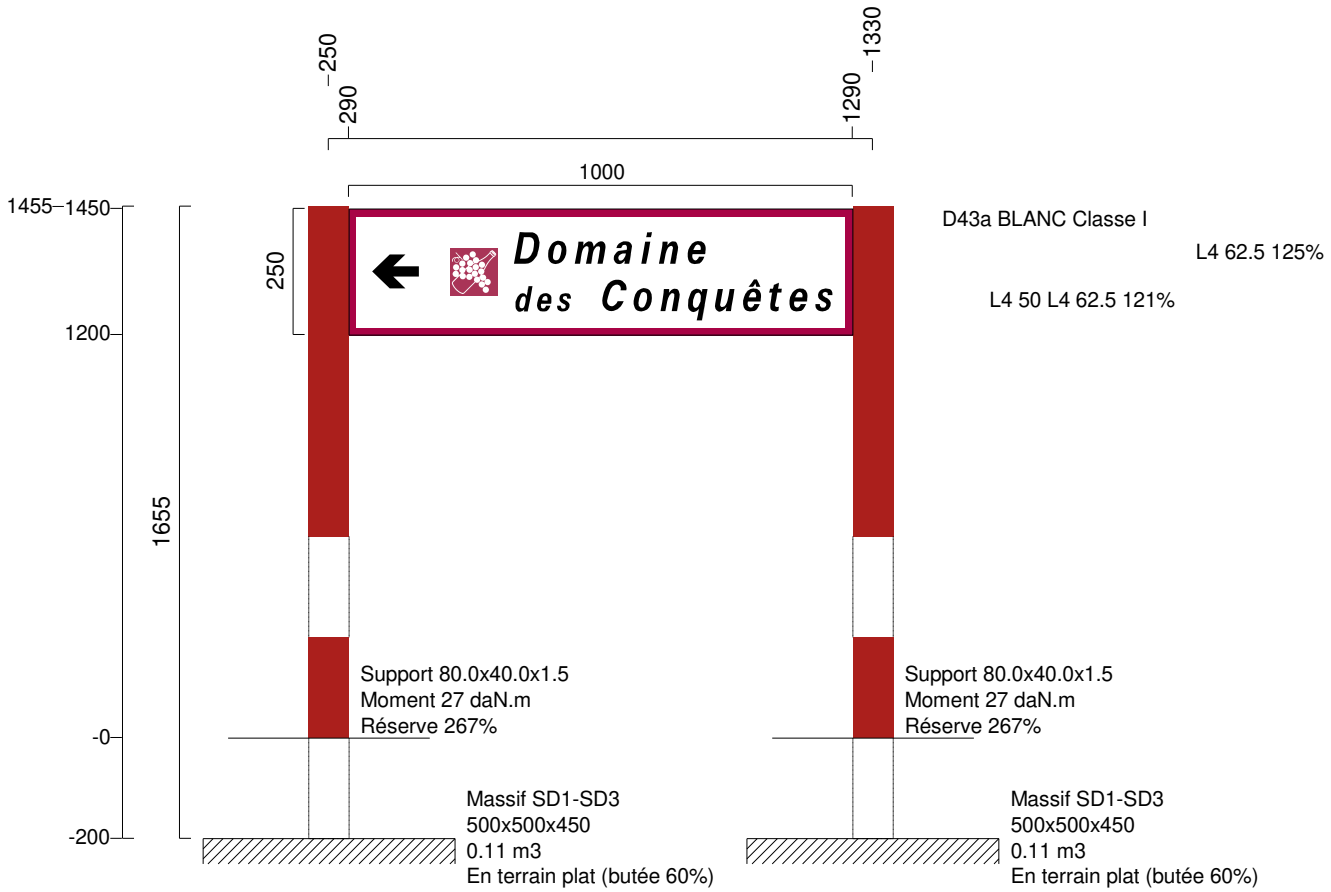

HORS NORME :
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C05_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

1/15

HORS NORME

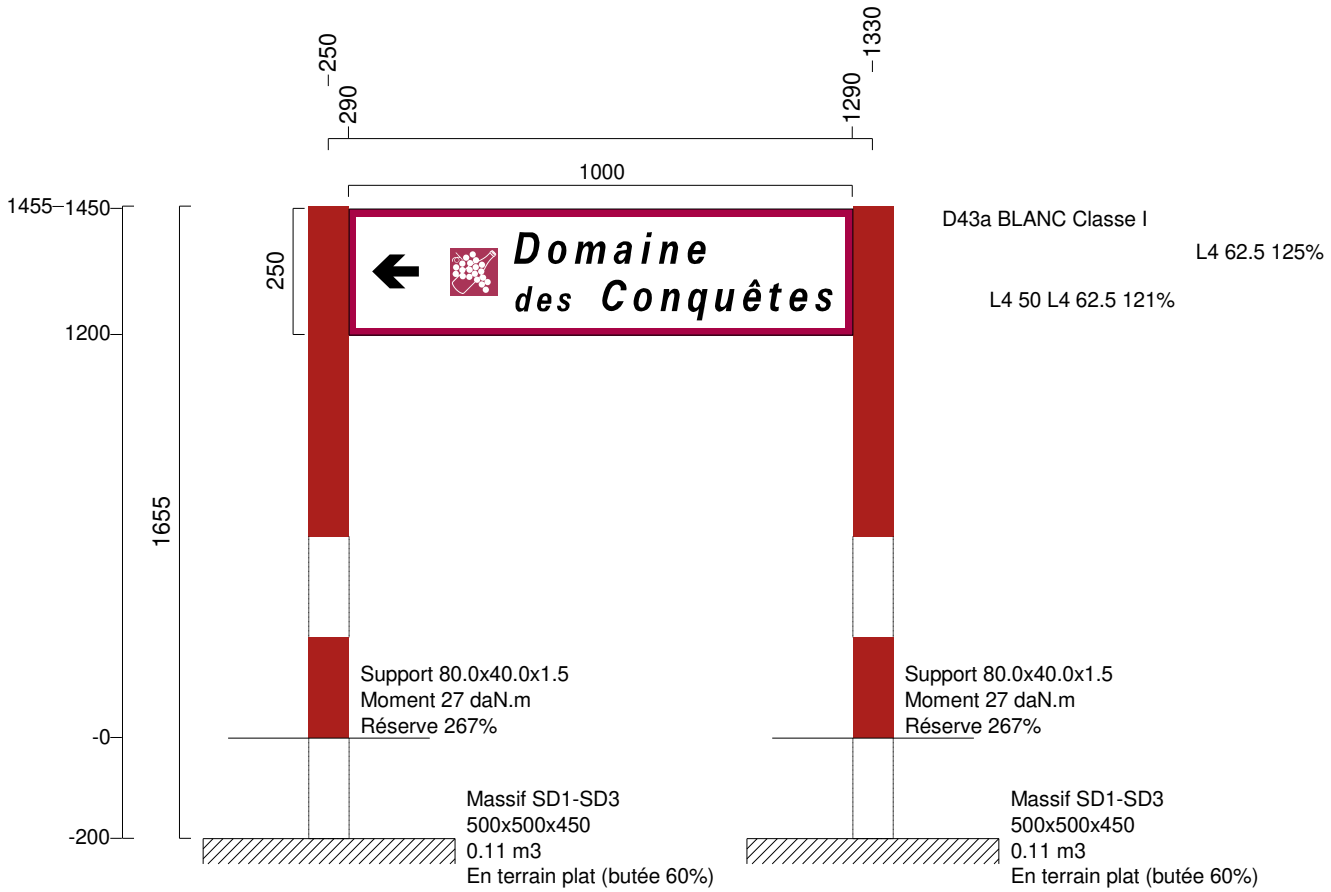

HORS NORME :
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C06_2
Route de la Boissière - D27 - Chemin de Jougarel

4/4/2023

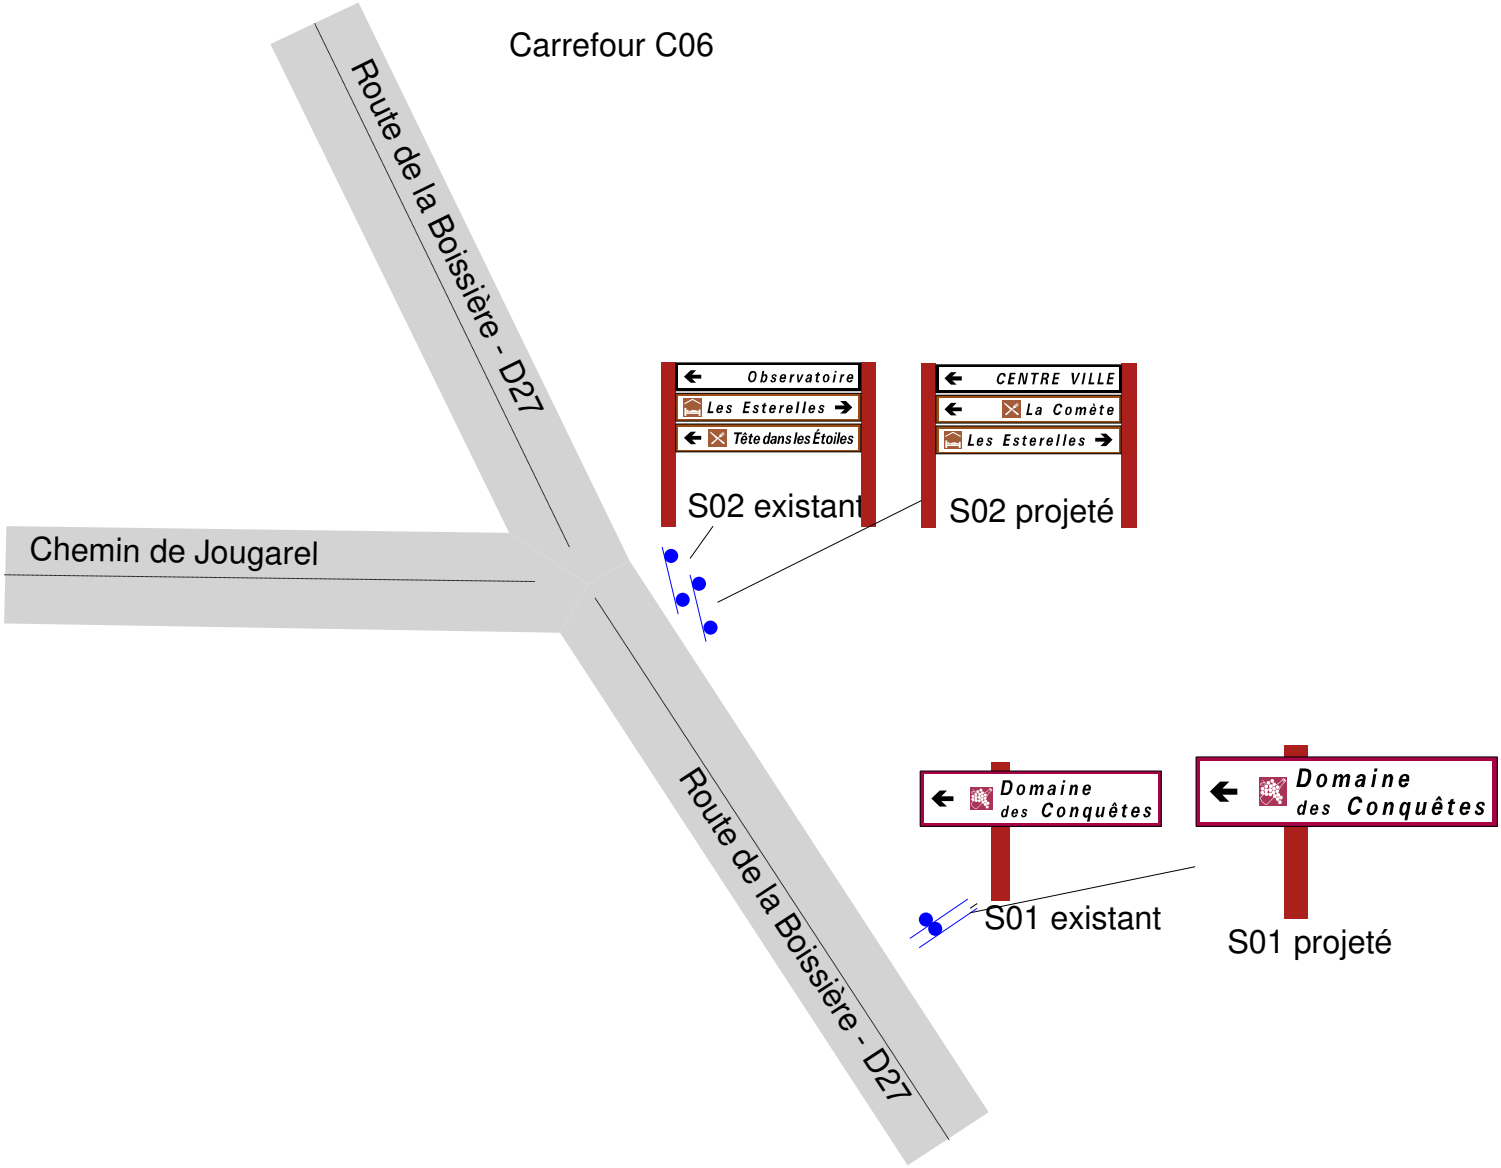

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C06_2
Ensemble : S02 existant

4/4/2023

1/15

HORS NORME

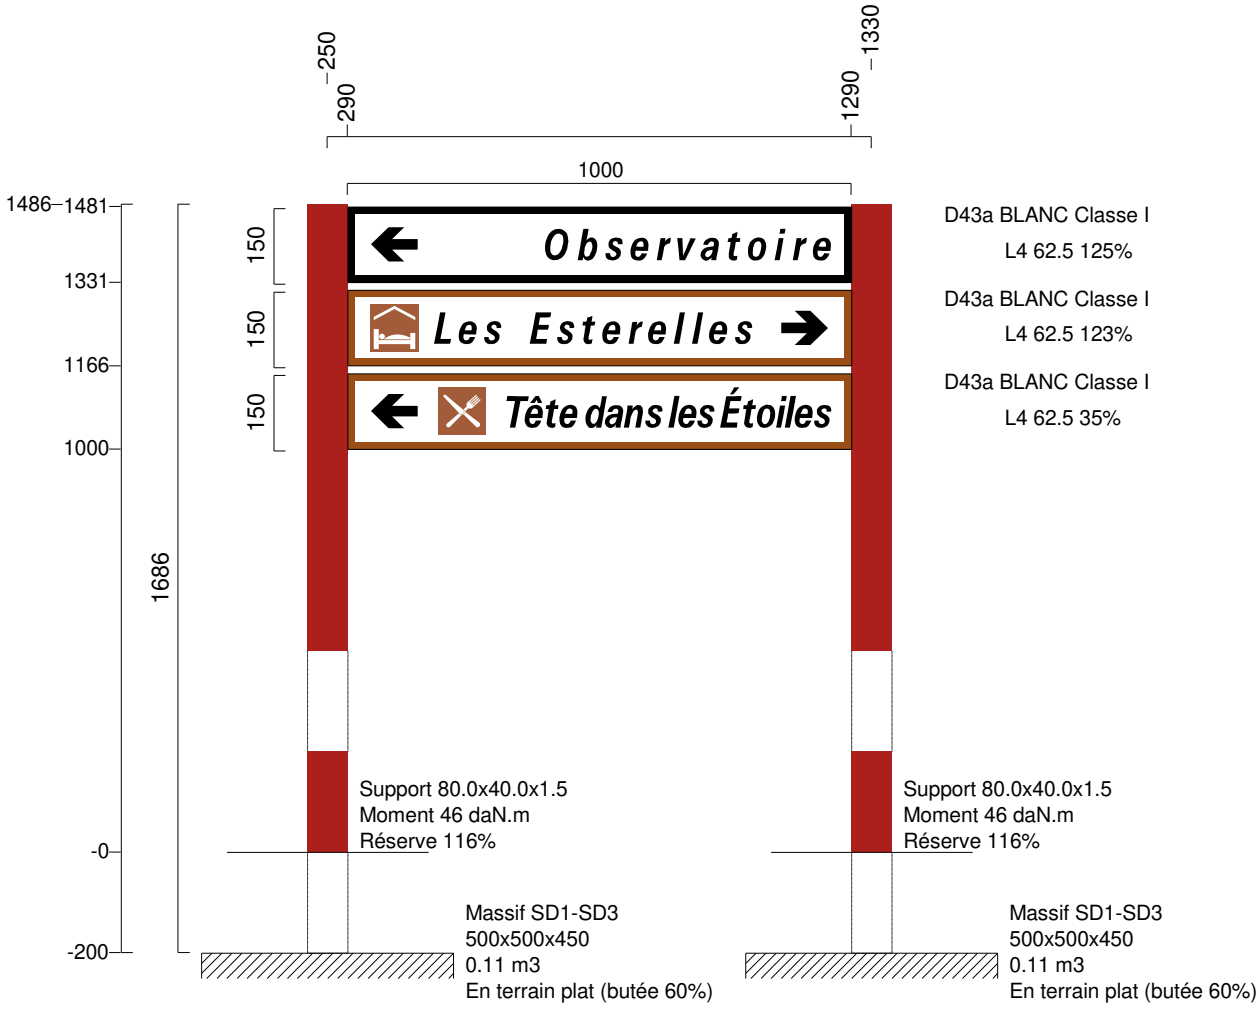

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C06_2
Ensemble : S01 existant

4/4/2023

HORS NORME

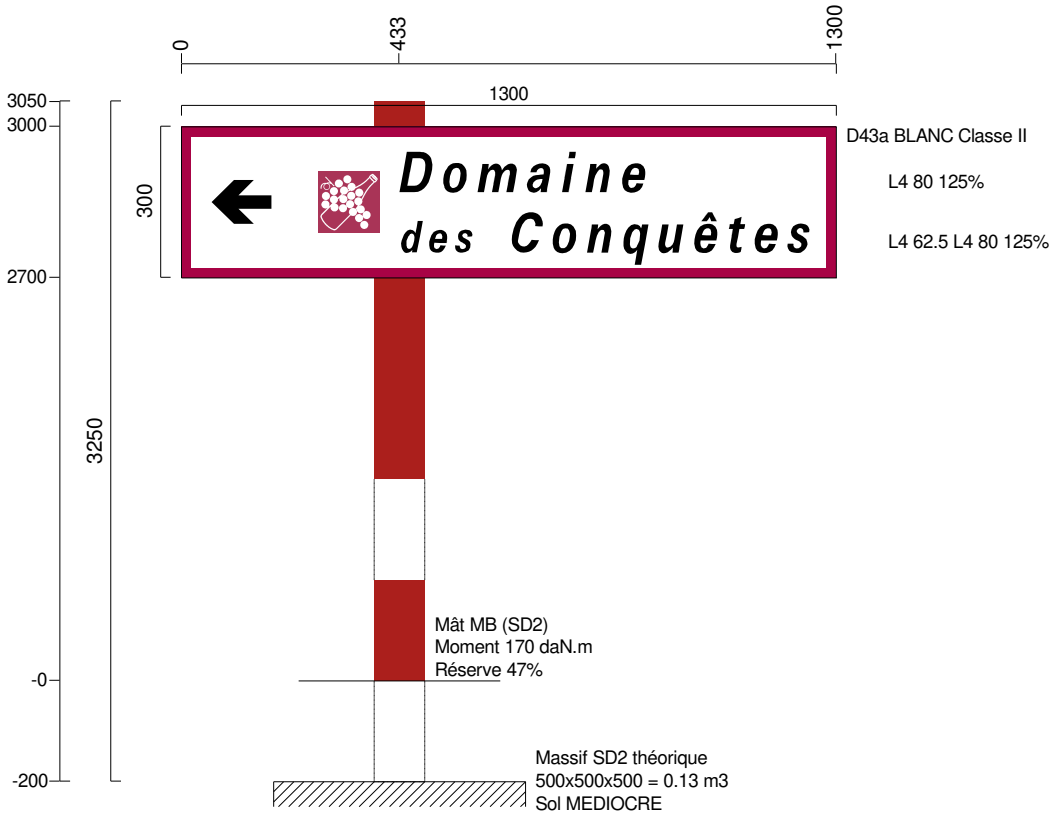

HORS NORME :
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => Hauteur sous panneau incorrecte pour un SD2 : 2700mm

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C06_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

HORS NORME

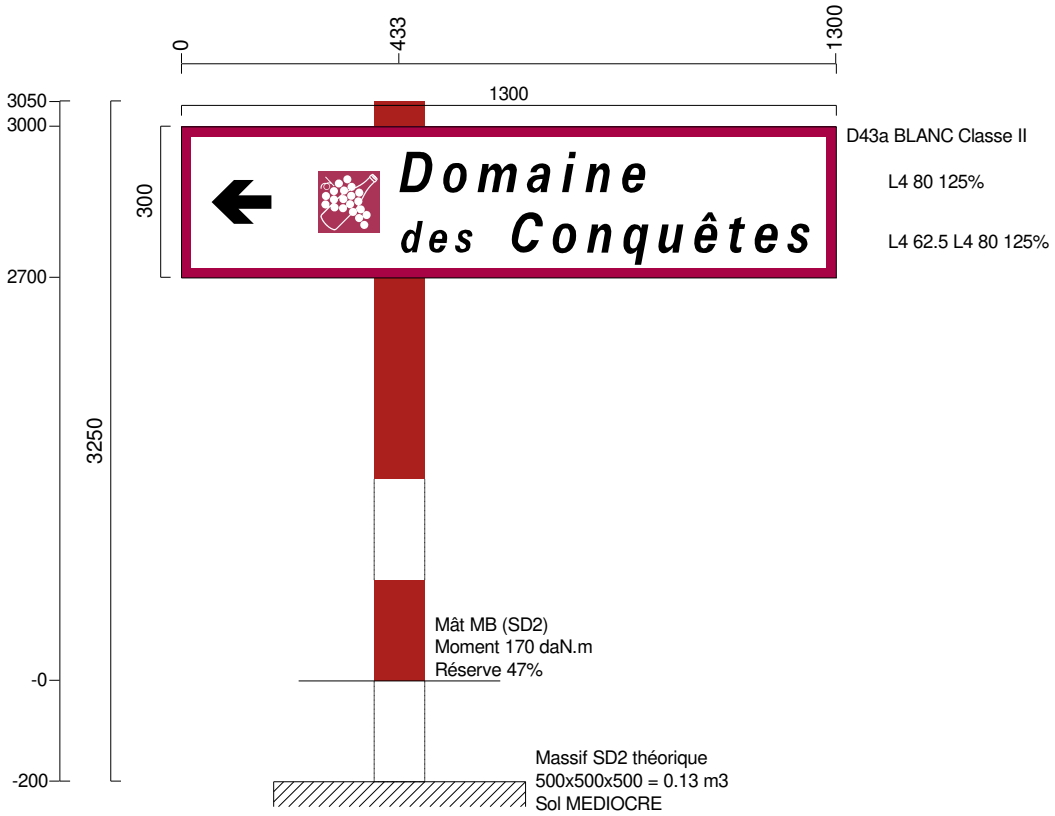

HORS NORME :
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => Hauteur sous panneau incorrecte pour un SD2 : 2700mm

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C06_2
Ensemble : S02 projeté

4/4/2023

HORS NORME

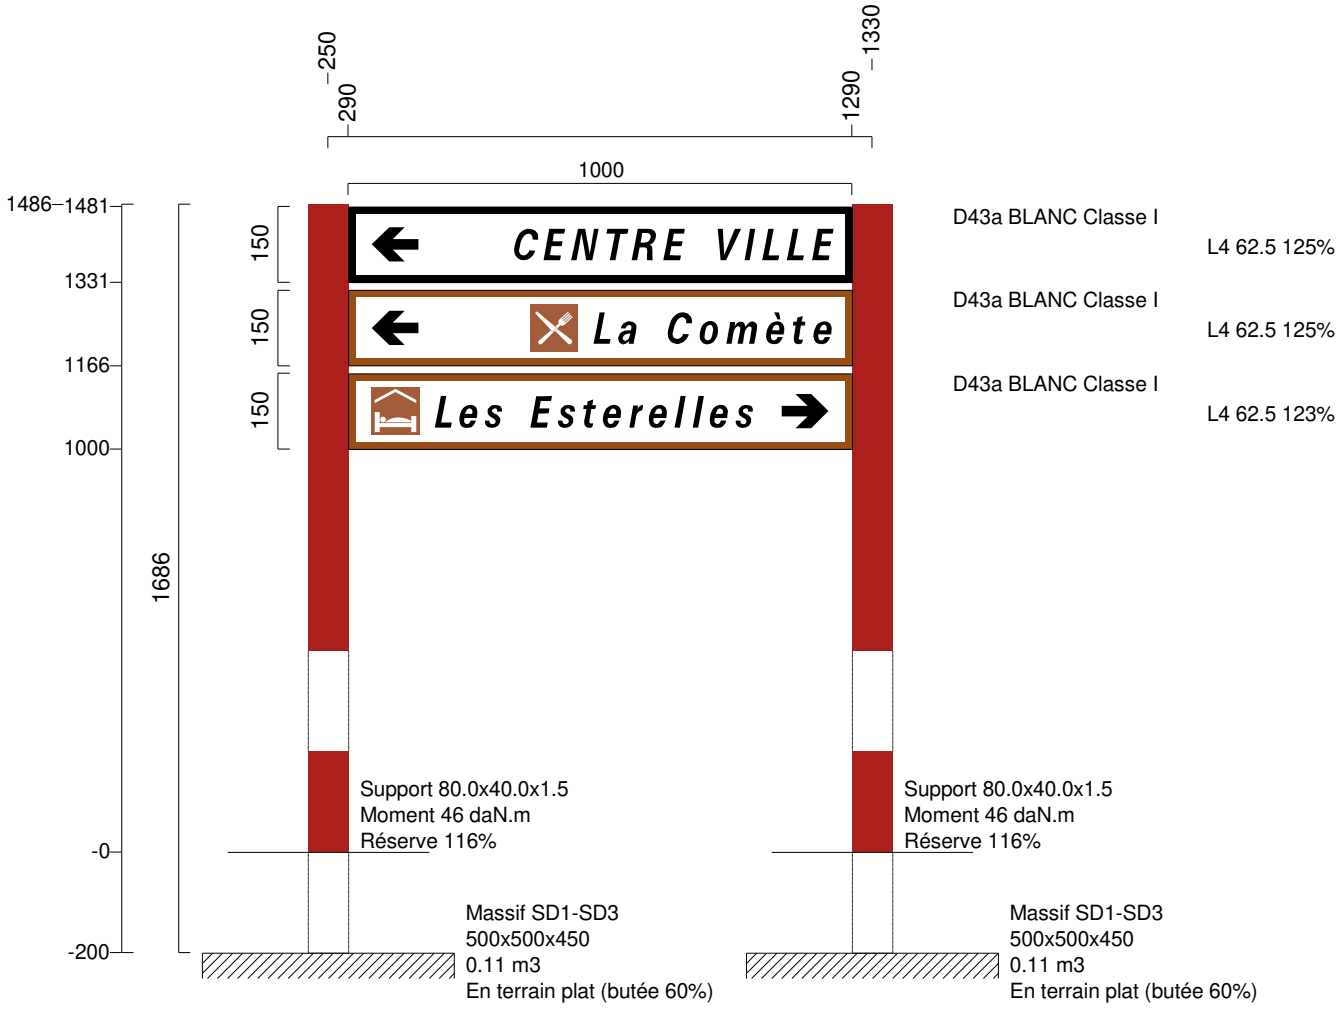

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C07_7
Route de la Boissière - D27 - Chemin de St-Laurent

4/4/2023

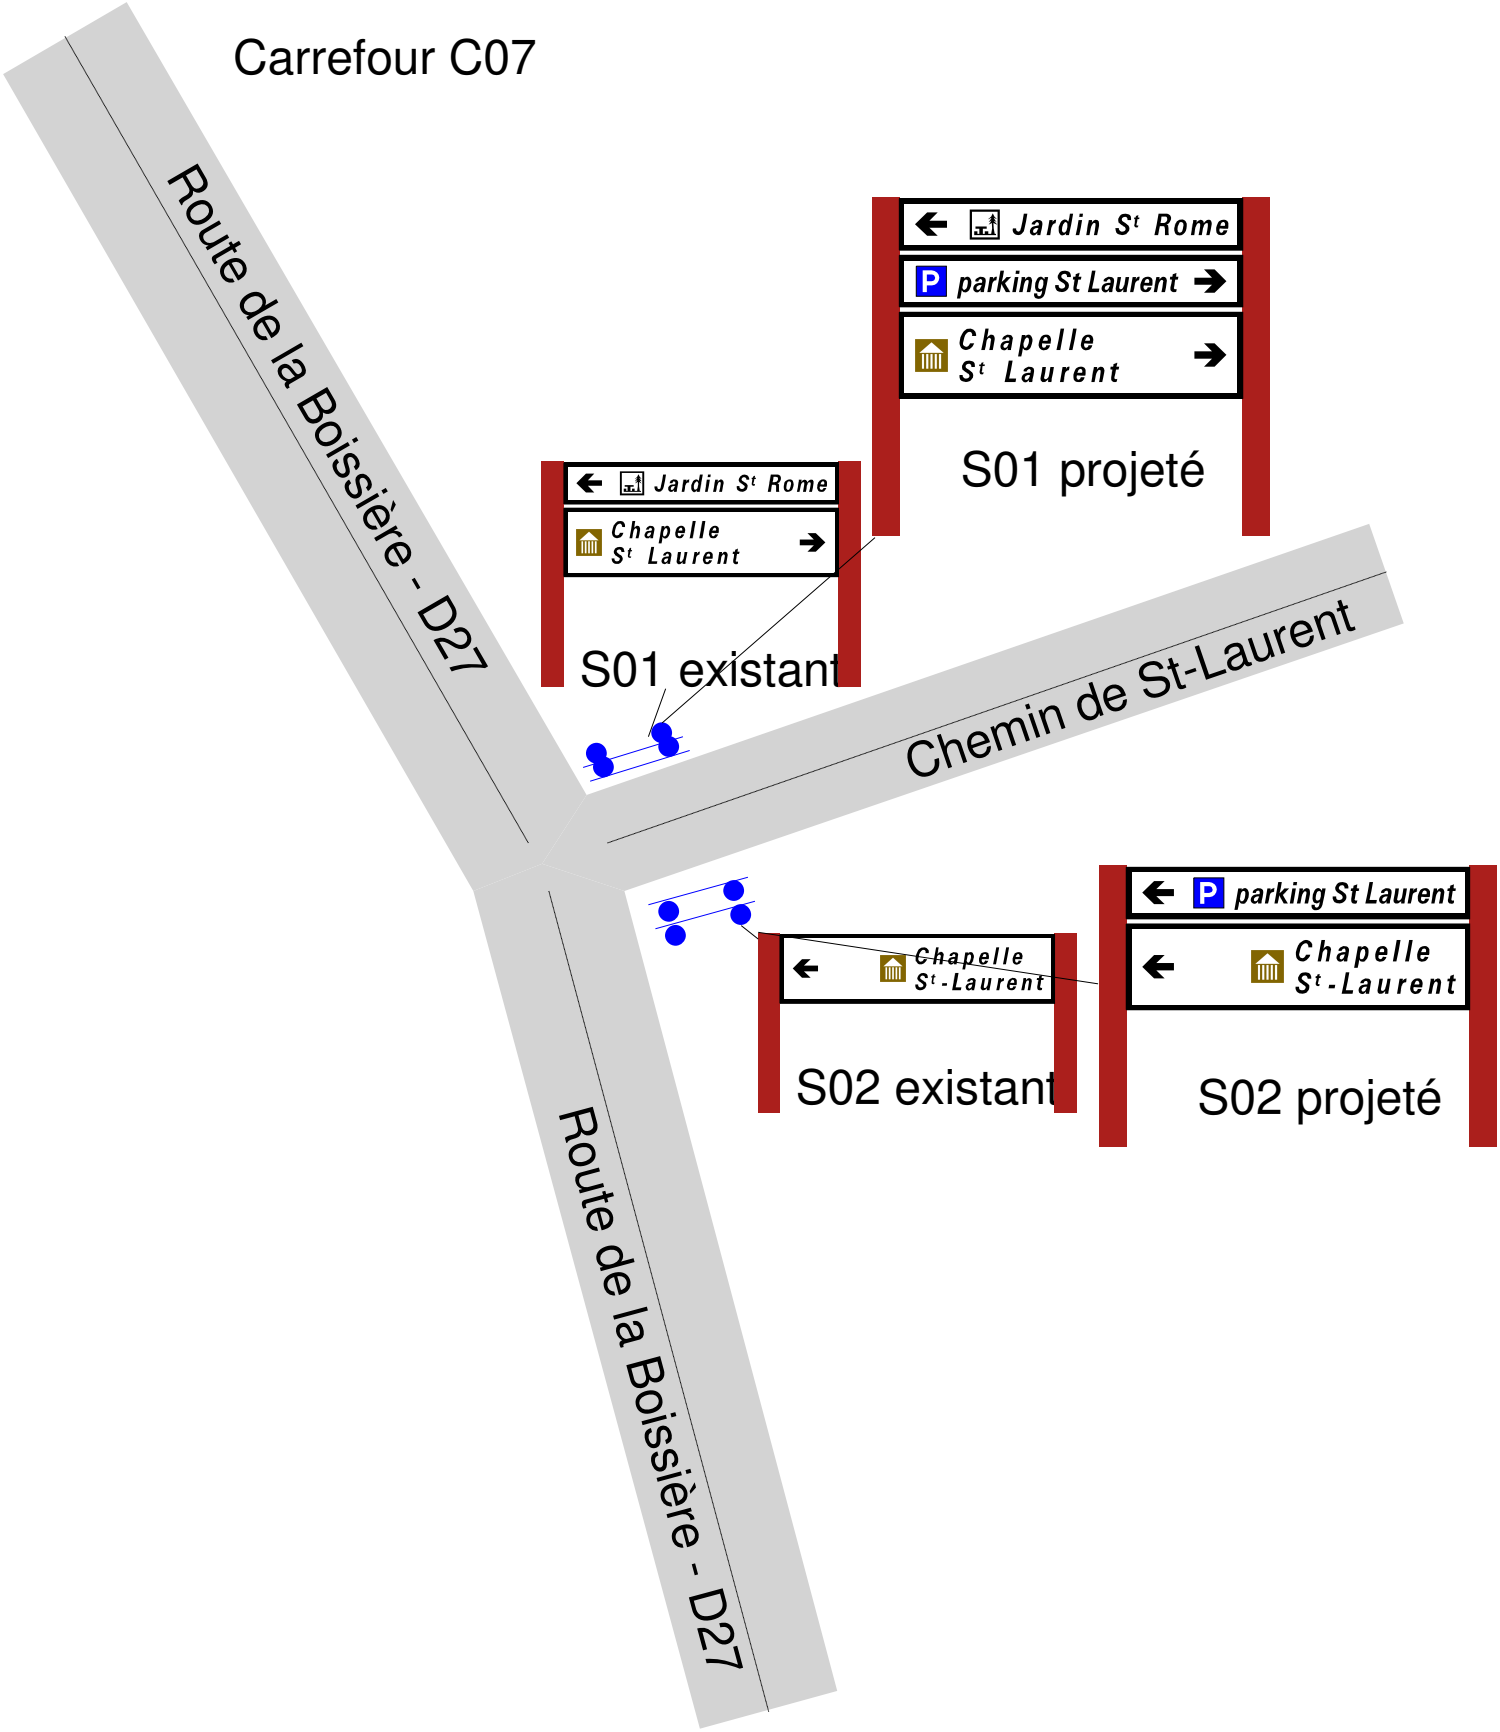

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C07_7
Ensemble : S01 existant

4/4/2023

1/15

HORS NORME

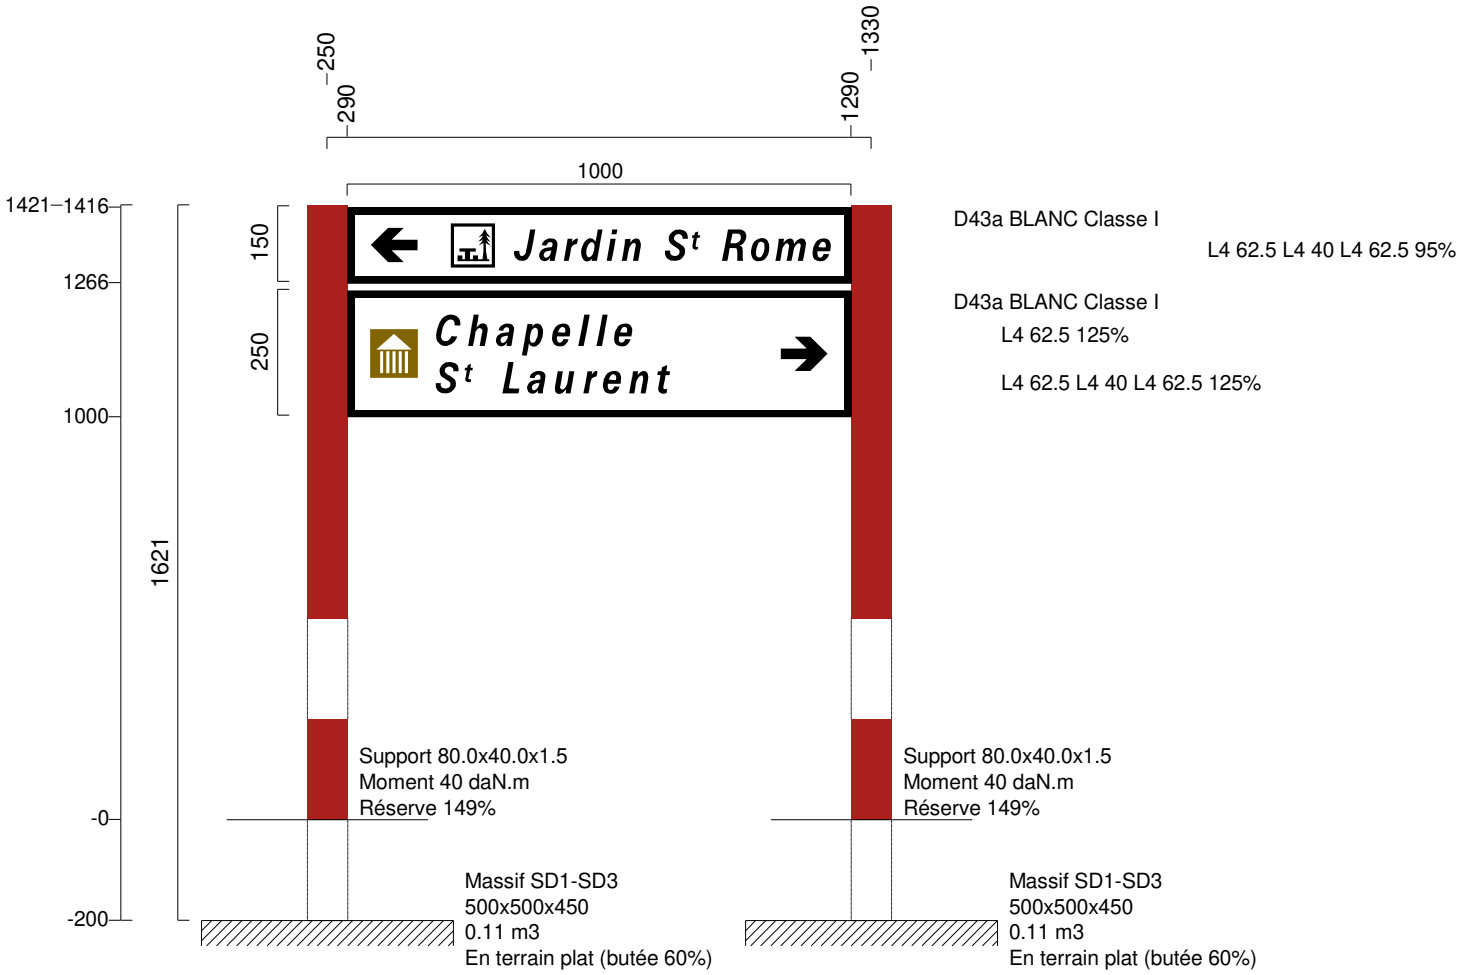

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C07_7
Ensemble : S02 existant

4/4/2023

1/15

HORS NORME

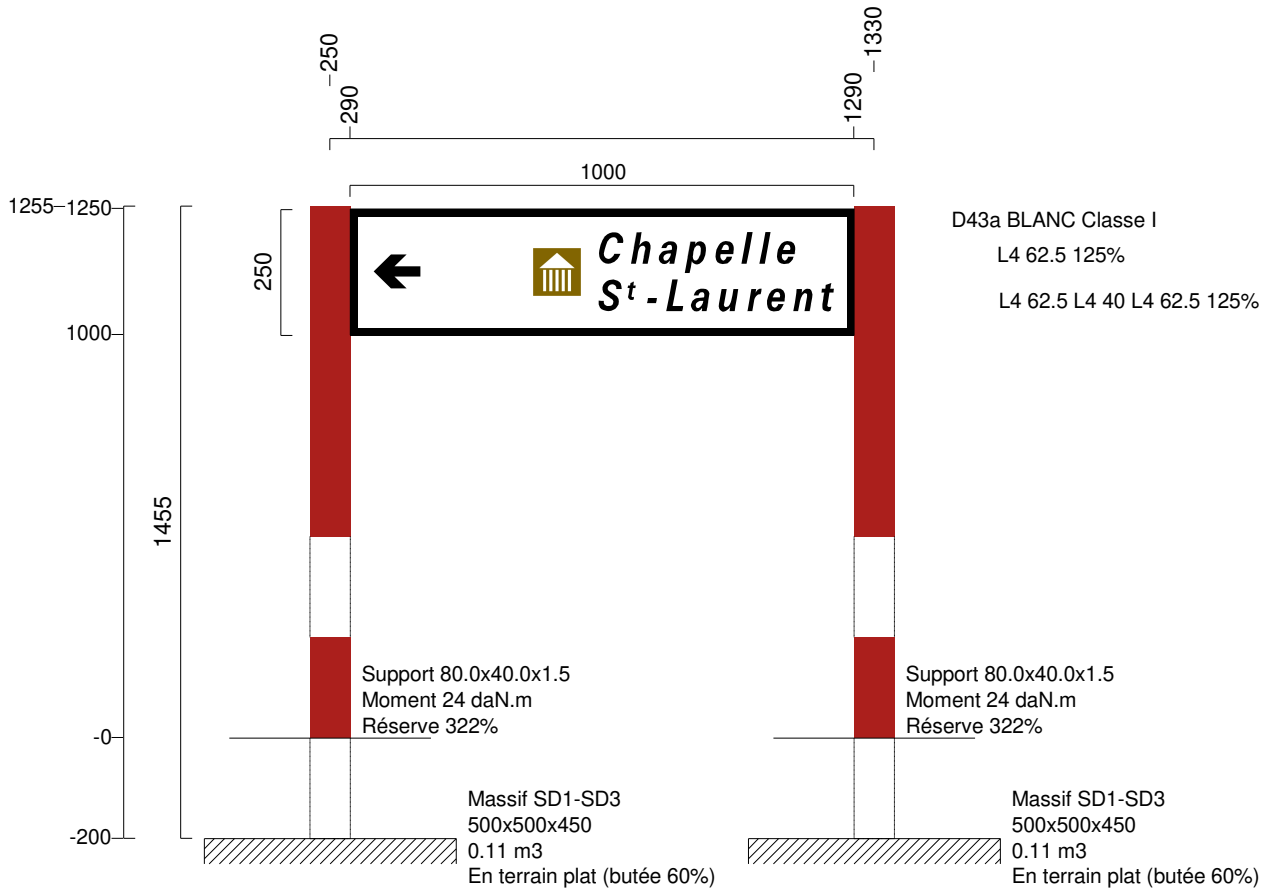

HORS NORME :
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C07_7
Ensemble : S02 projeté

4/4/2023

1/15

HORS NORME

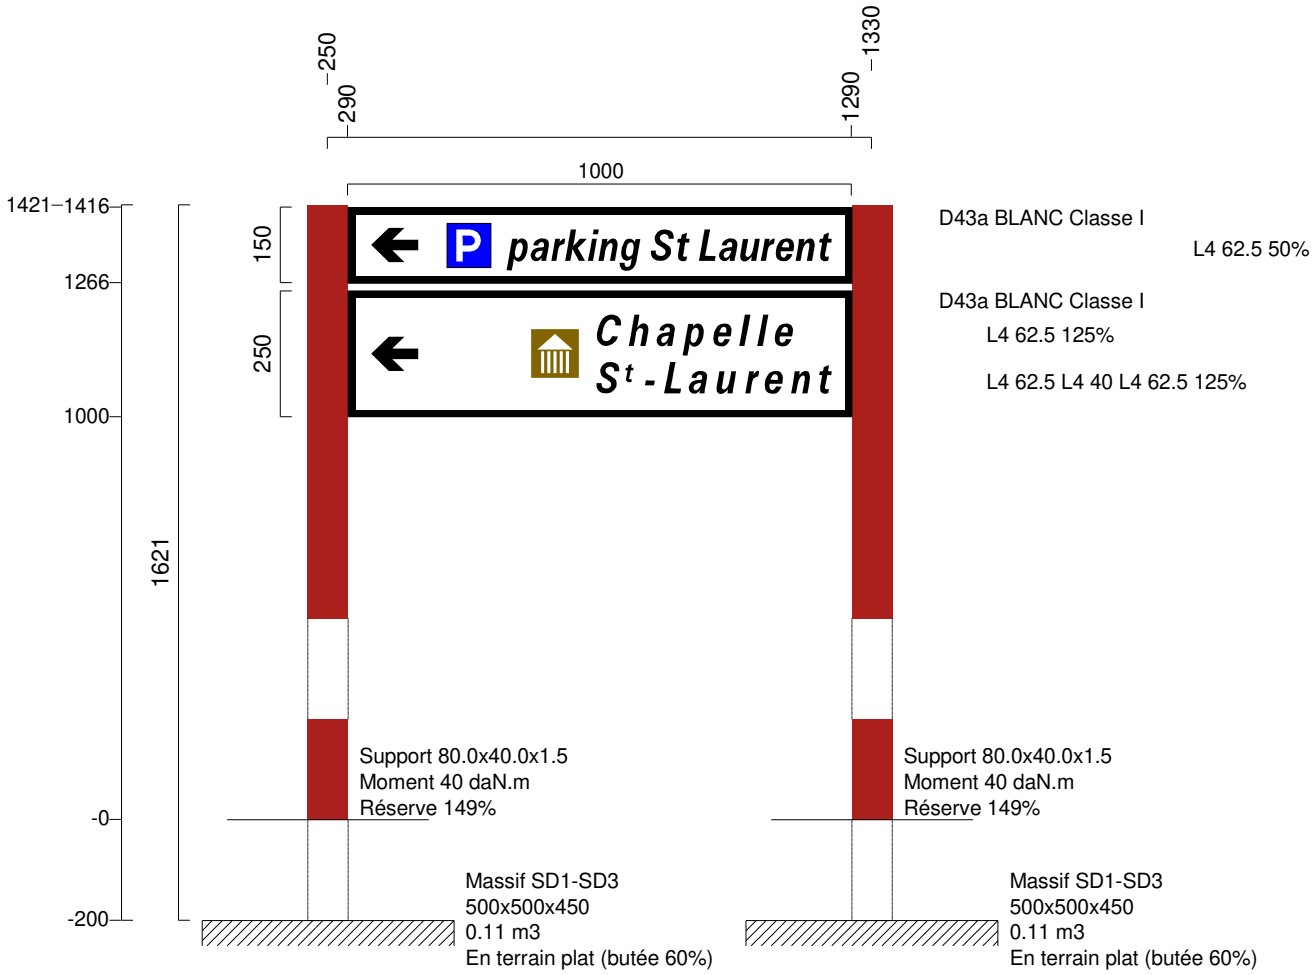

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C07_7
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

1/15

HORS NORME

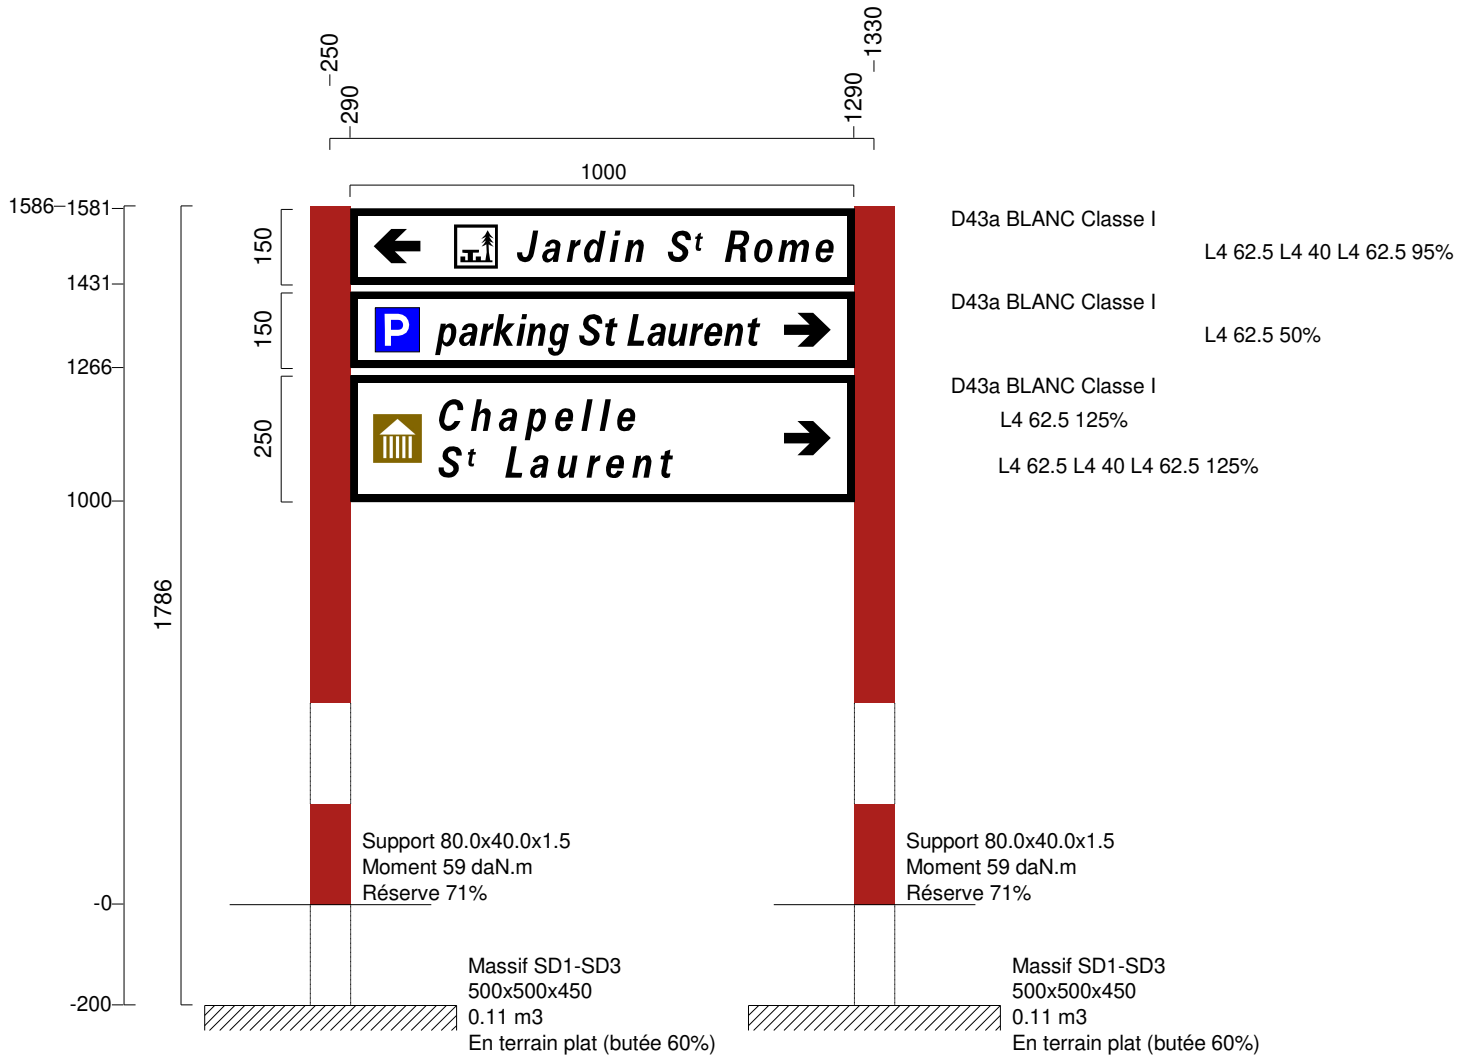

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C08_2
Av. Lt Louis Marres - D27 - Route de la Boissière - D27 - Chemin Saint-Rome

4/4/2023

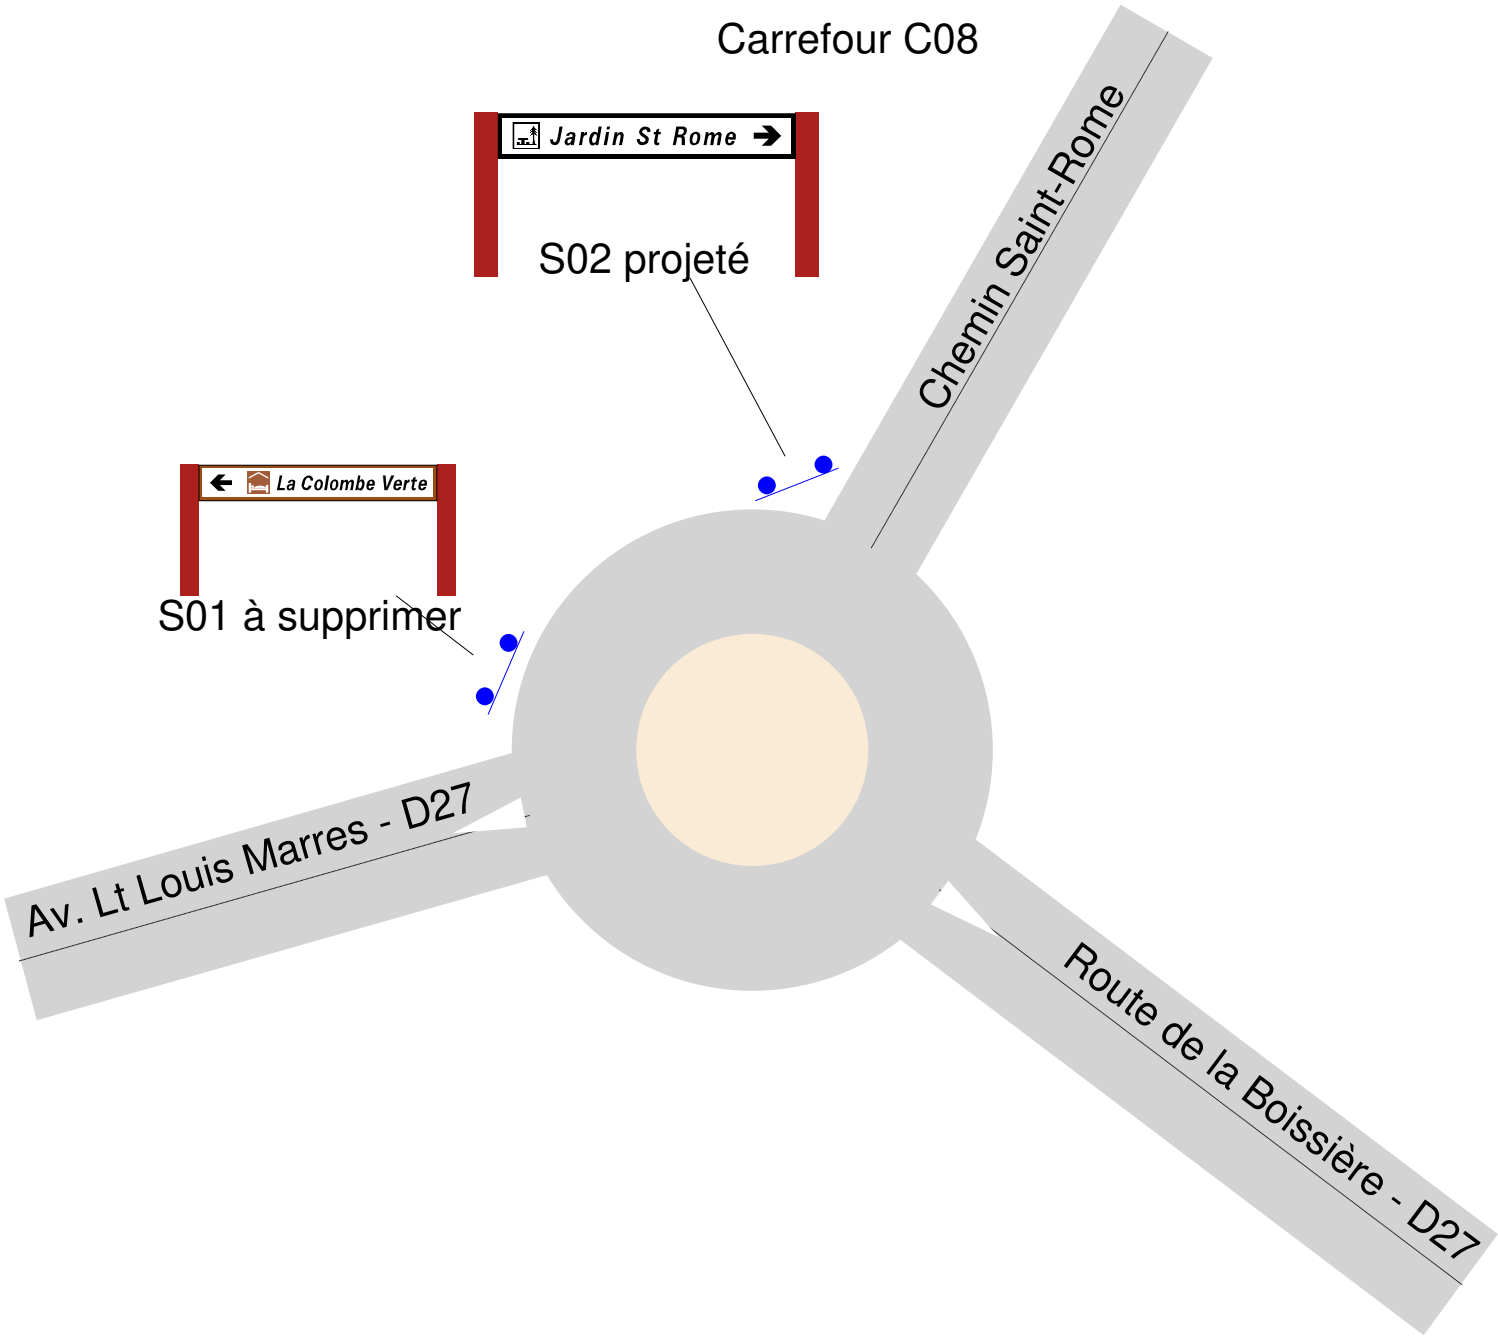

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C08_2
Ensemble : S01 à supprimer

4/4/2023

HORS NORME

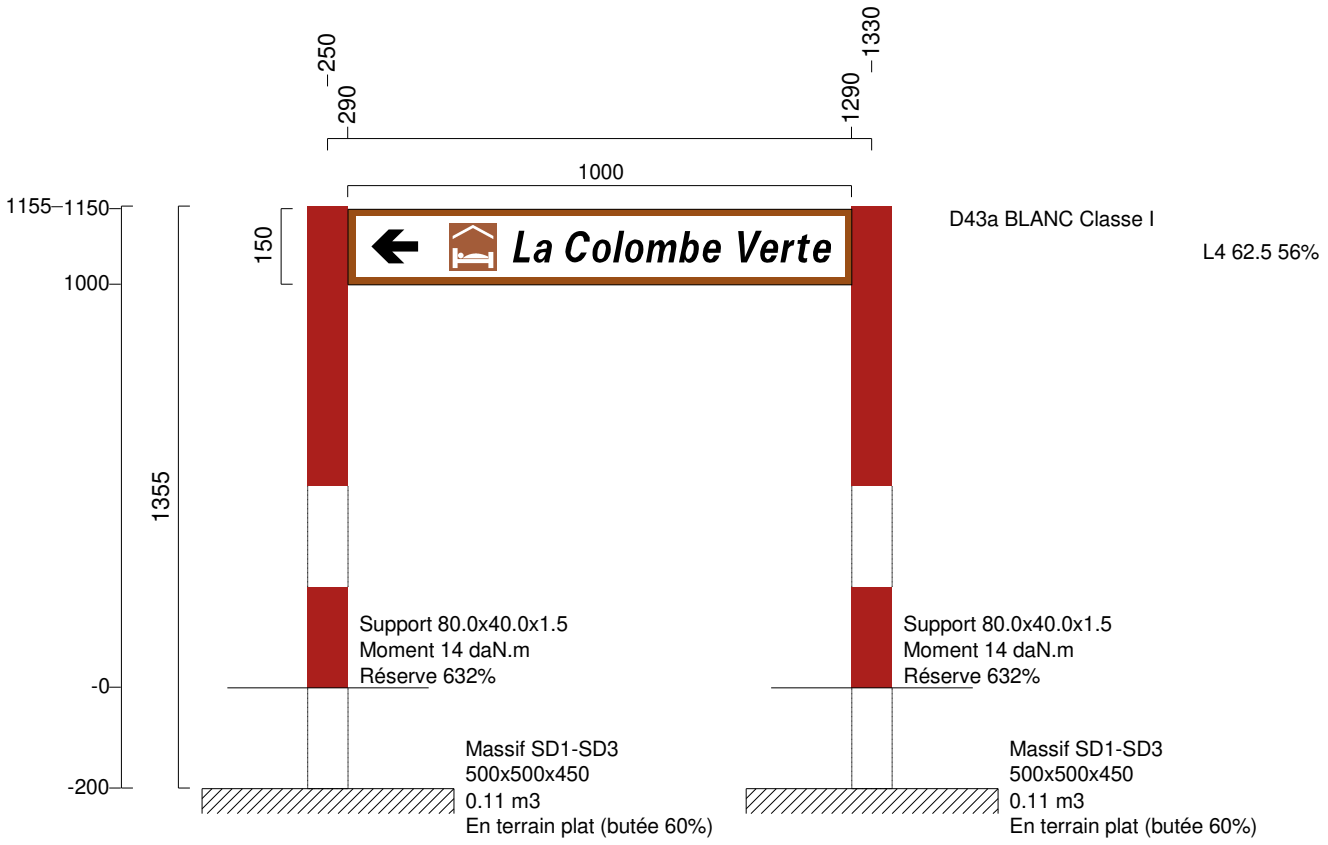

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C08_2
Ensemble : S02 projeté

4/4/2023

1/15

HORS NORME

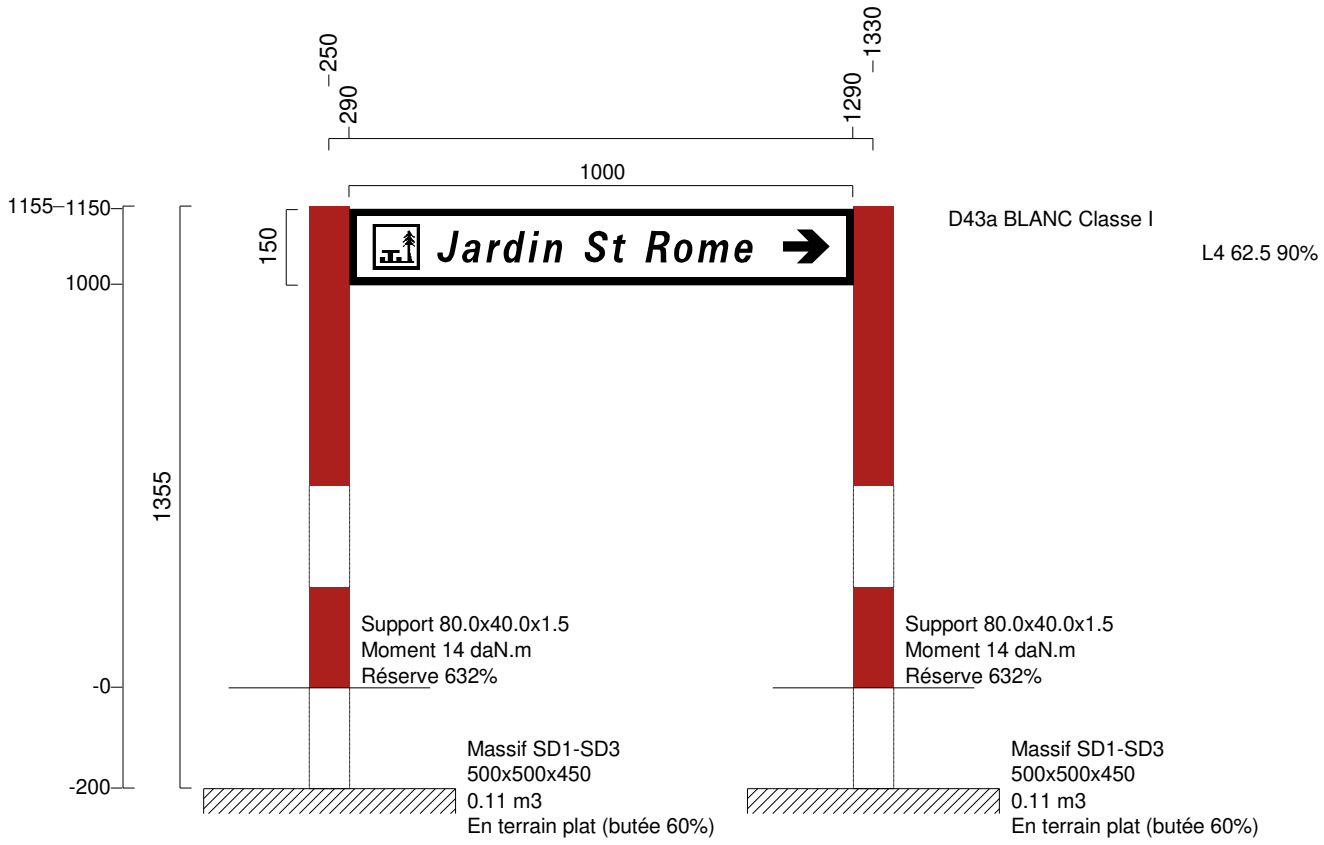

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C09_2
Rue Porte Montpellier - Accès Parking - Route de la Boissière - D27 - Chemi

4/4/2023

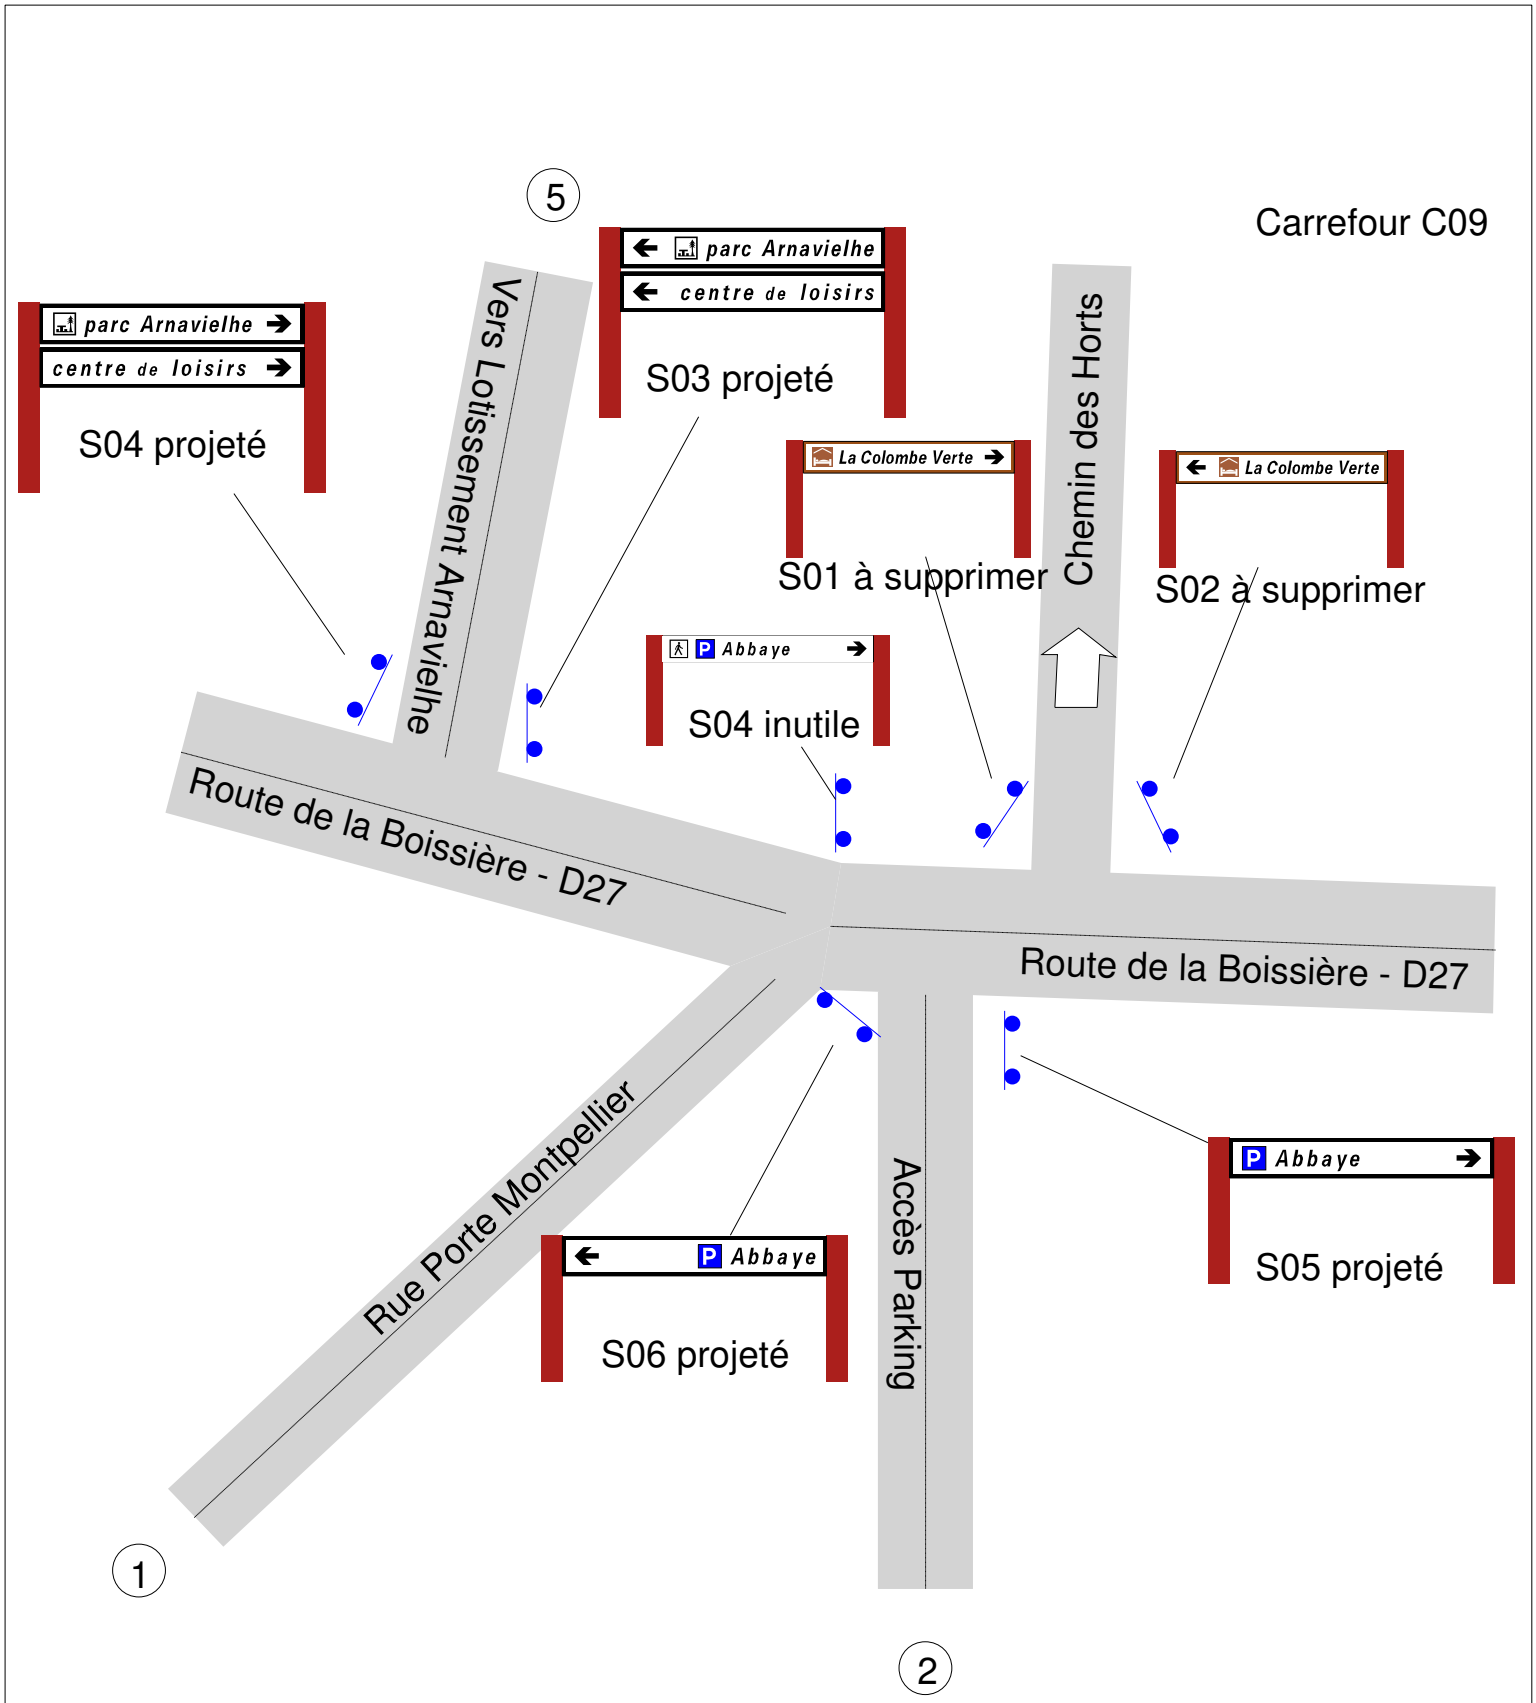

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C09_2
Ensemble : S02 à supprimer

4/4/2023

HORS NORME

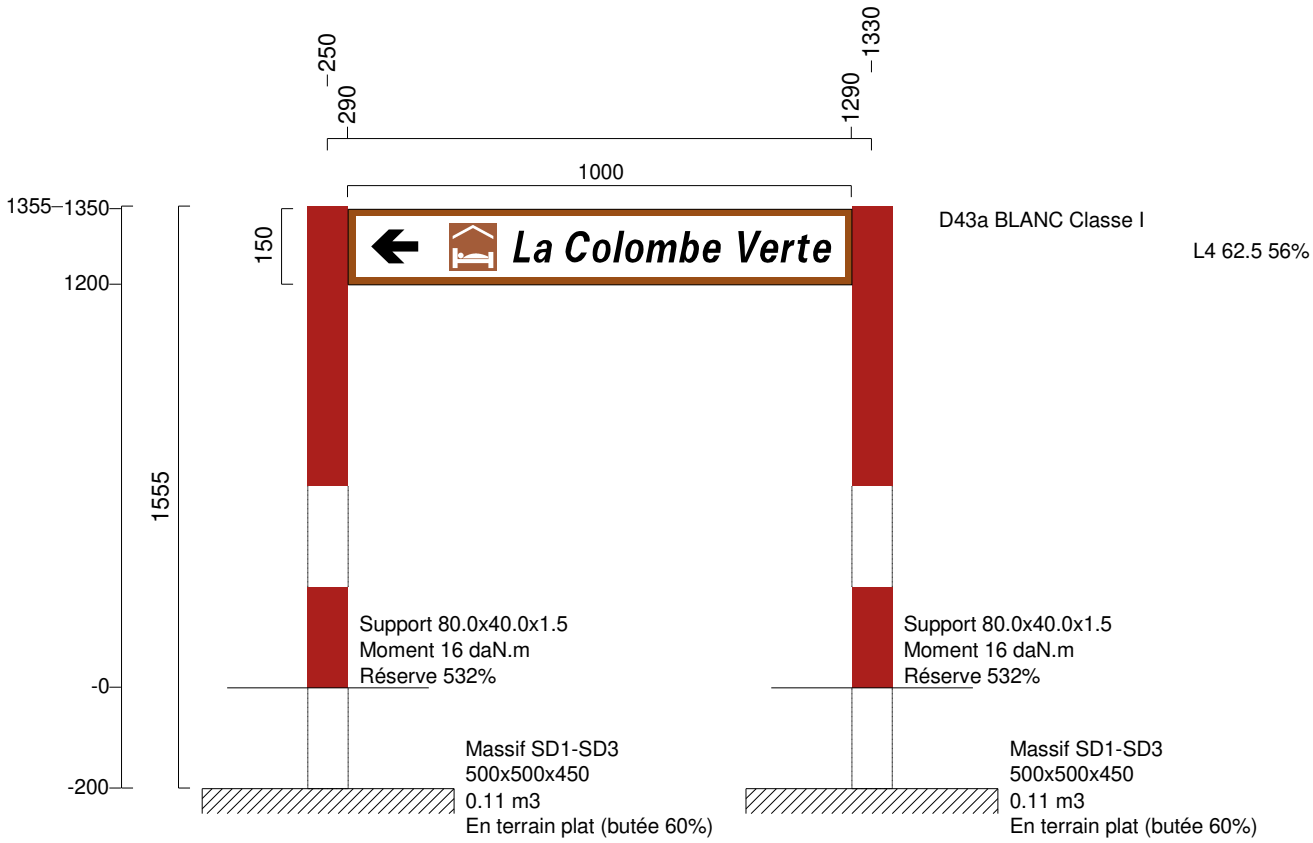

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C09_2
Ensemble : S01 à supprimer

4/4/2023

HORS NORME

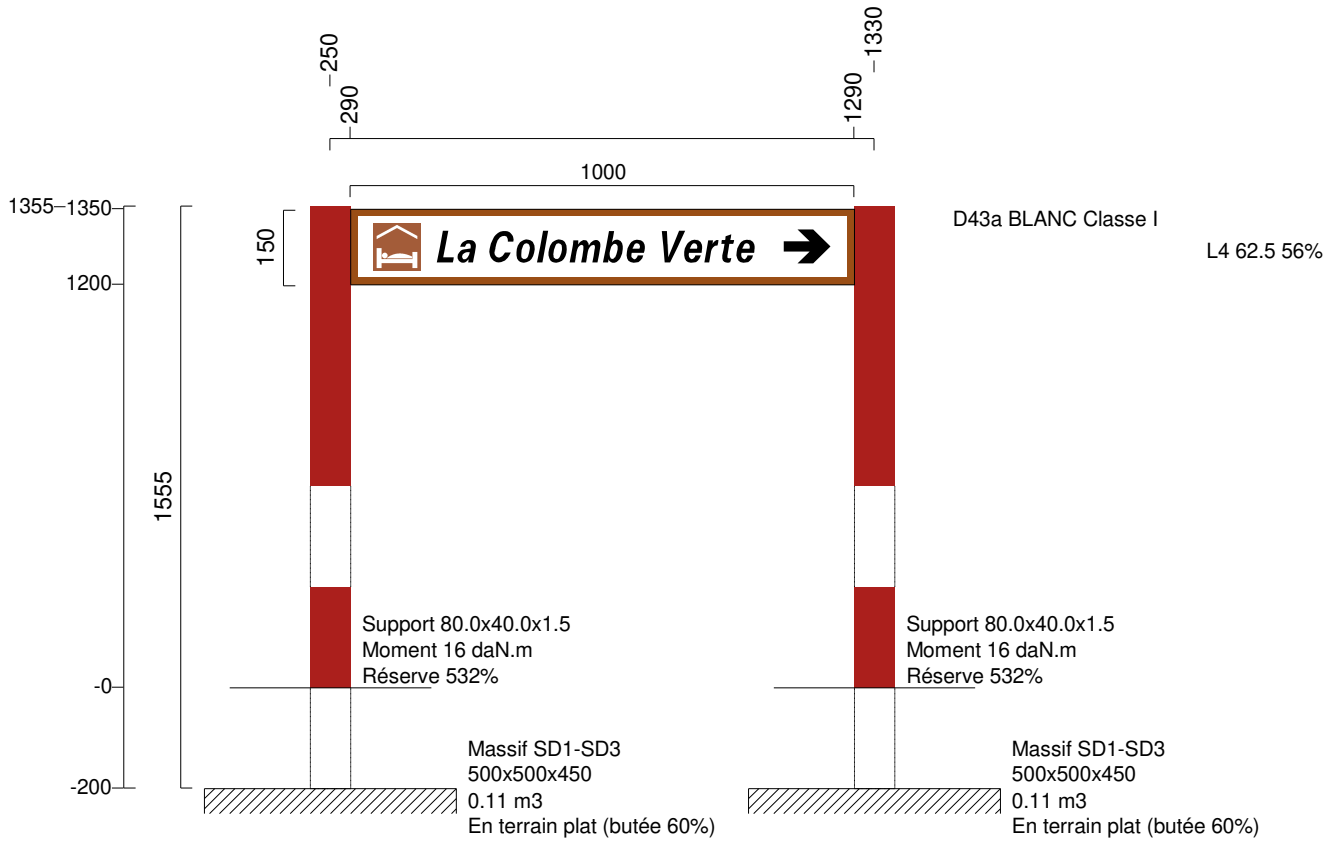

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C09_2
Ensemble : S04 inutile

4/4/2023

HORS NORME

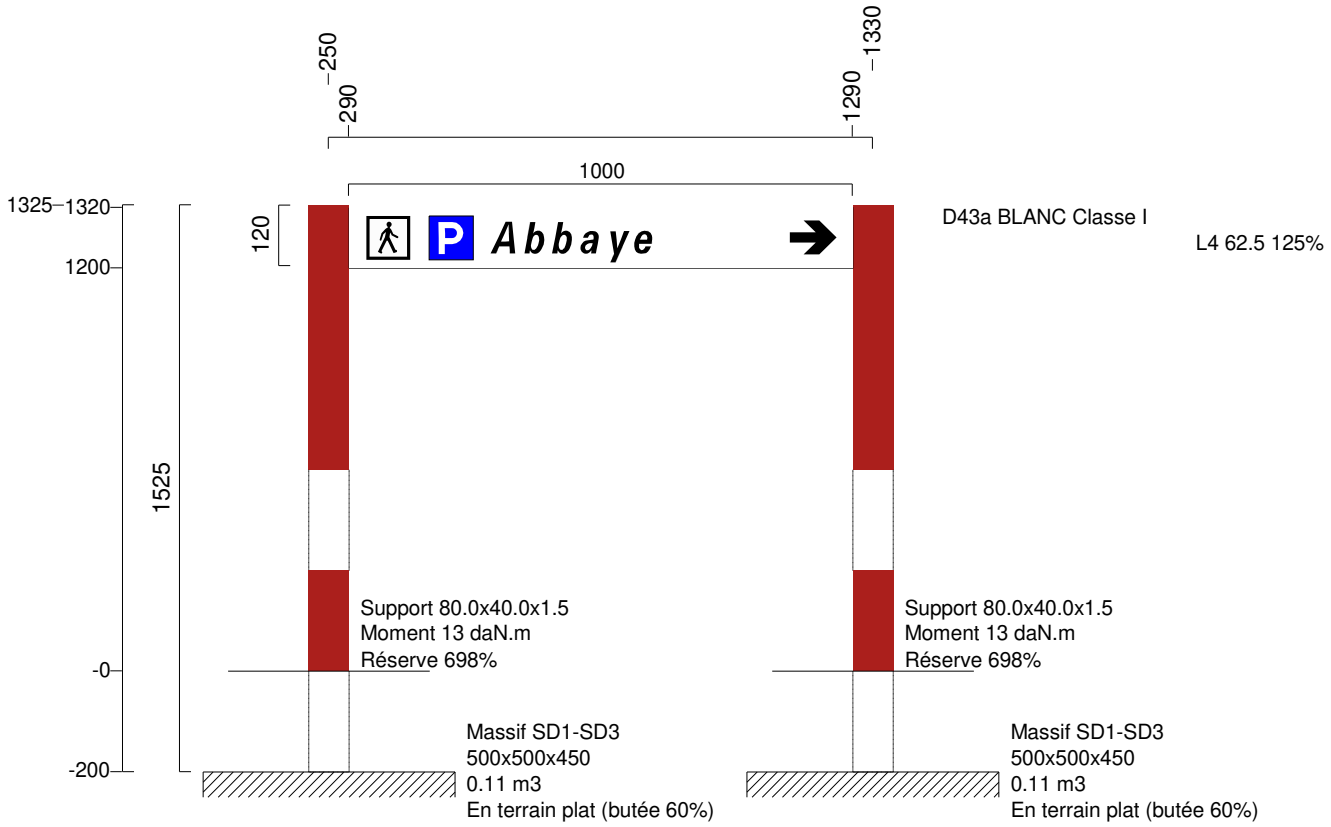

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C09_2
Ensemble : S05 projeté

4/4/2023

HORS NORME

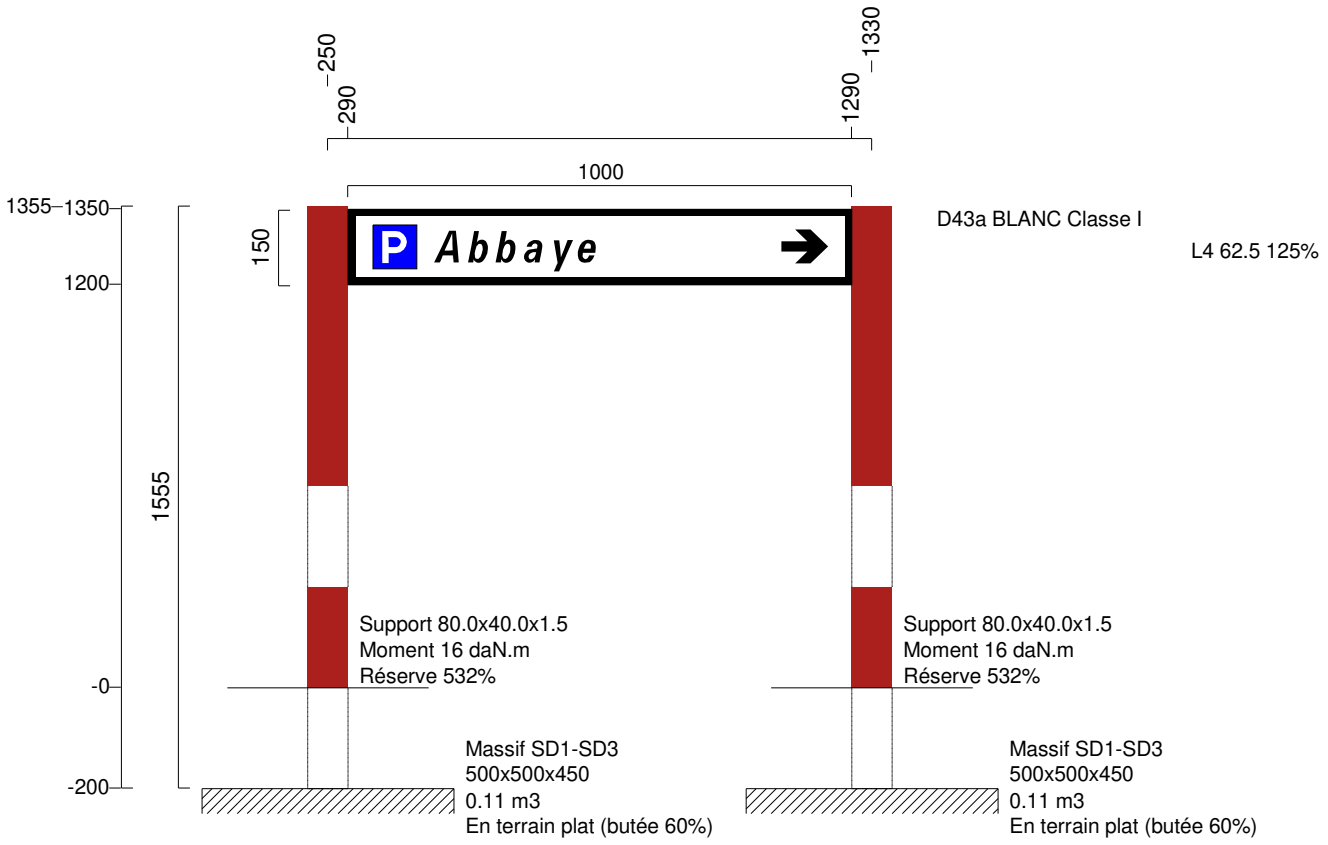

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C09_2
Ensemble : S03 projeté

4/4/2023

HORS NORME

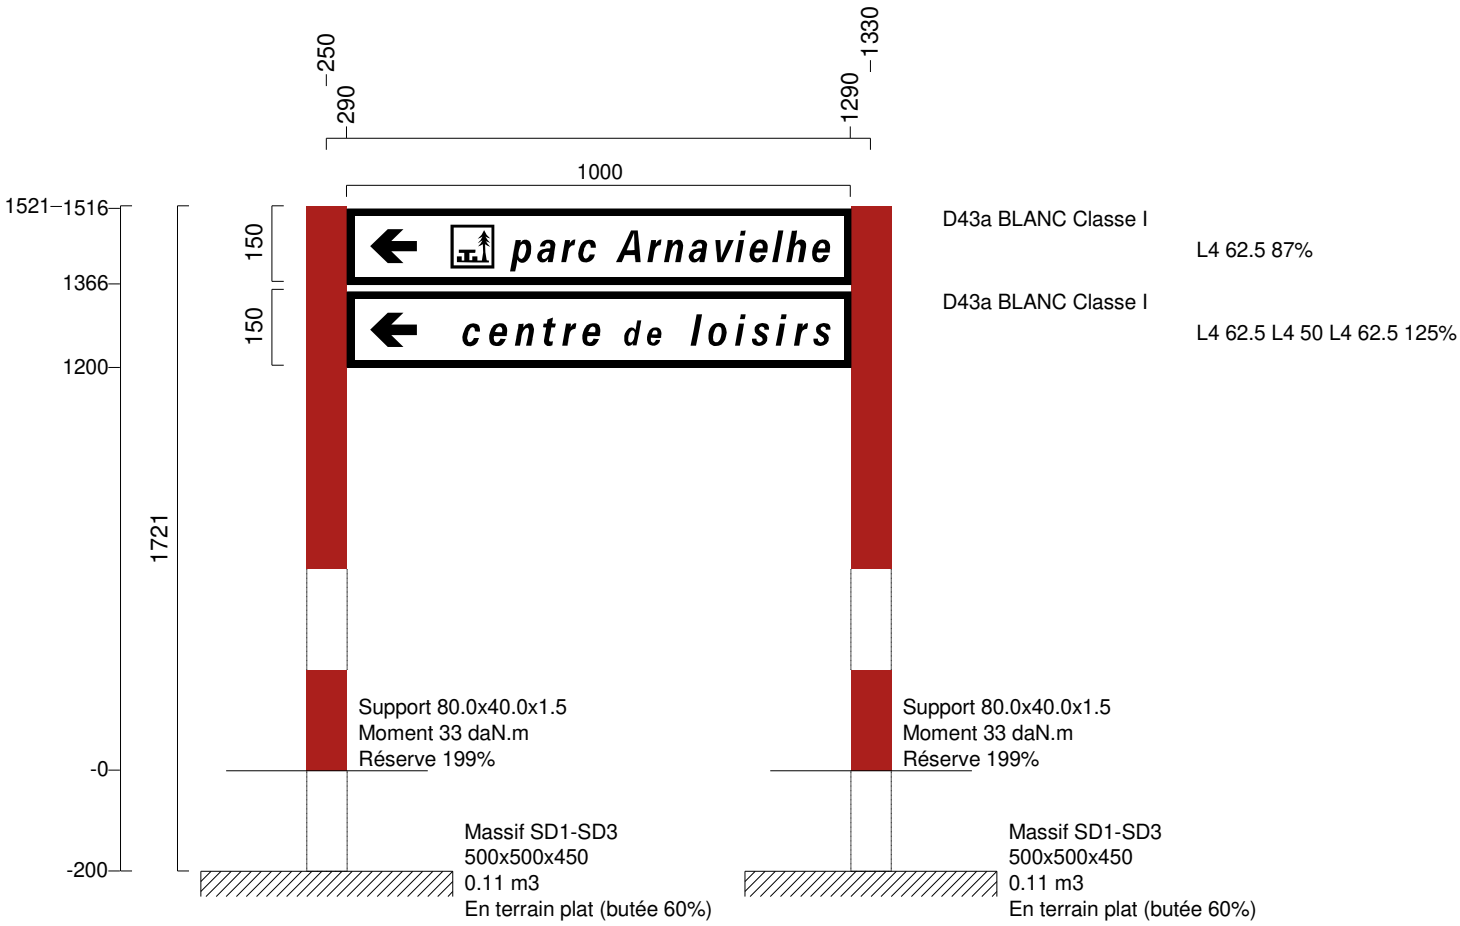

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C09_2
Ensemble : S04 projeté

4/4/2023

HORS NORME

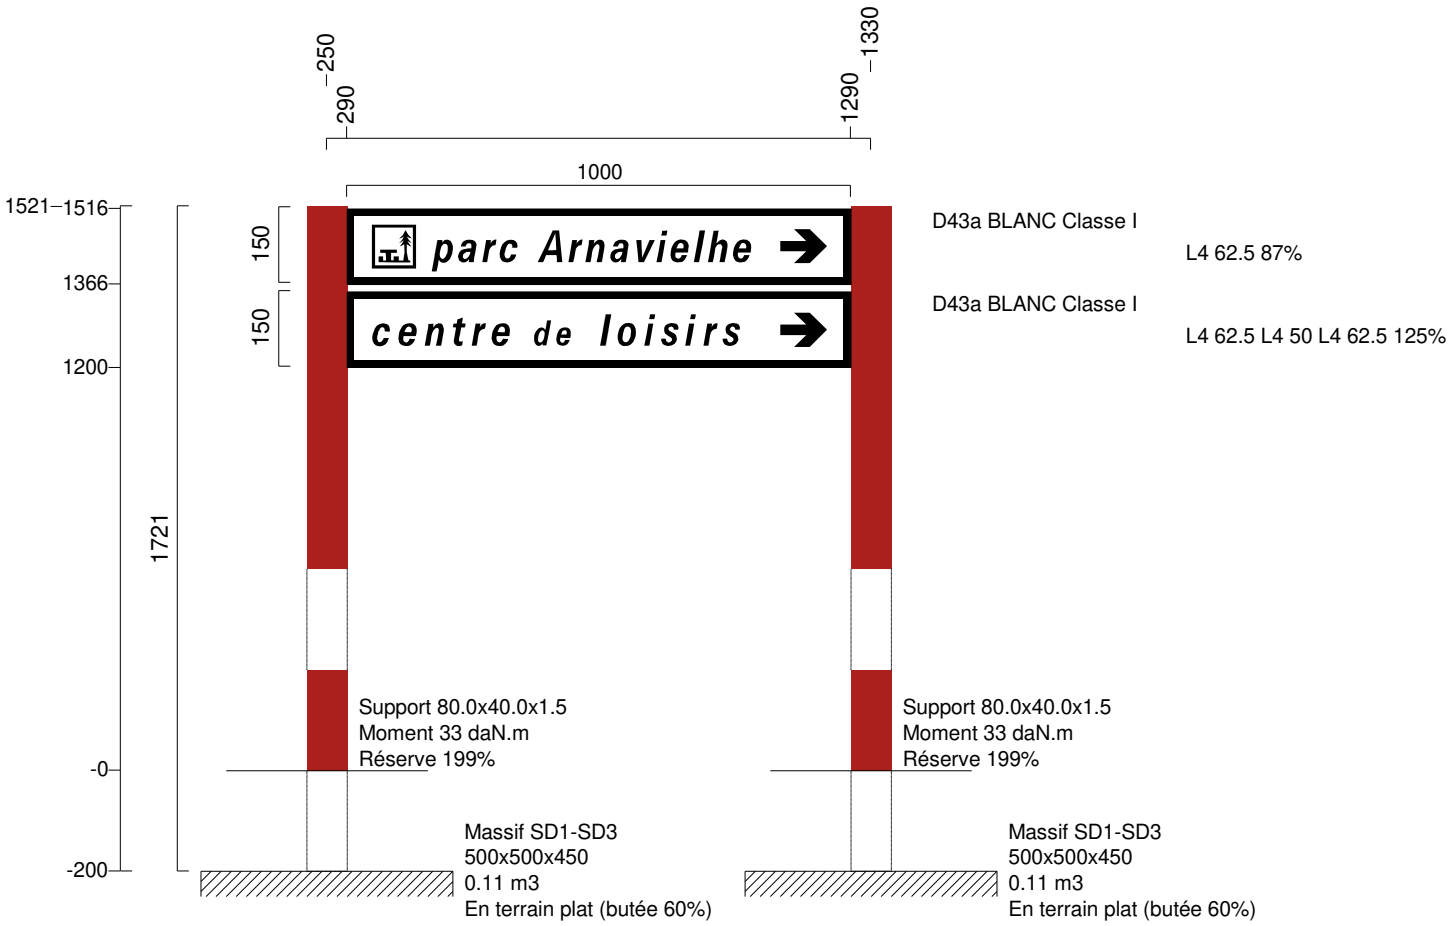

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C09_2
Ensemble : S06 projeté

4/4/2023

HORS NORME

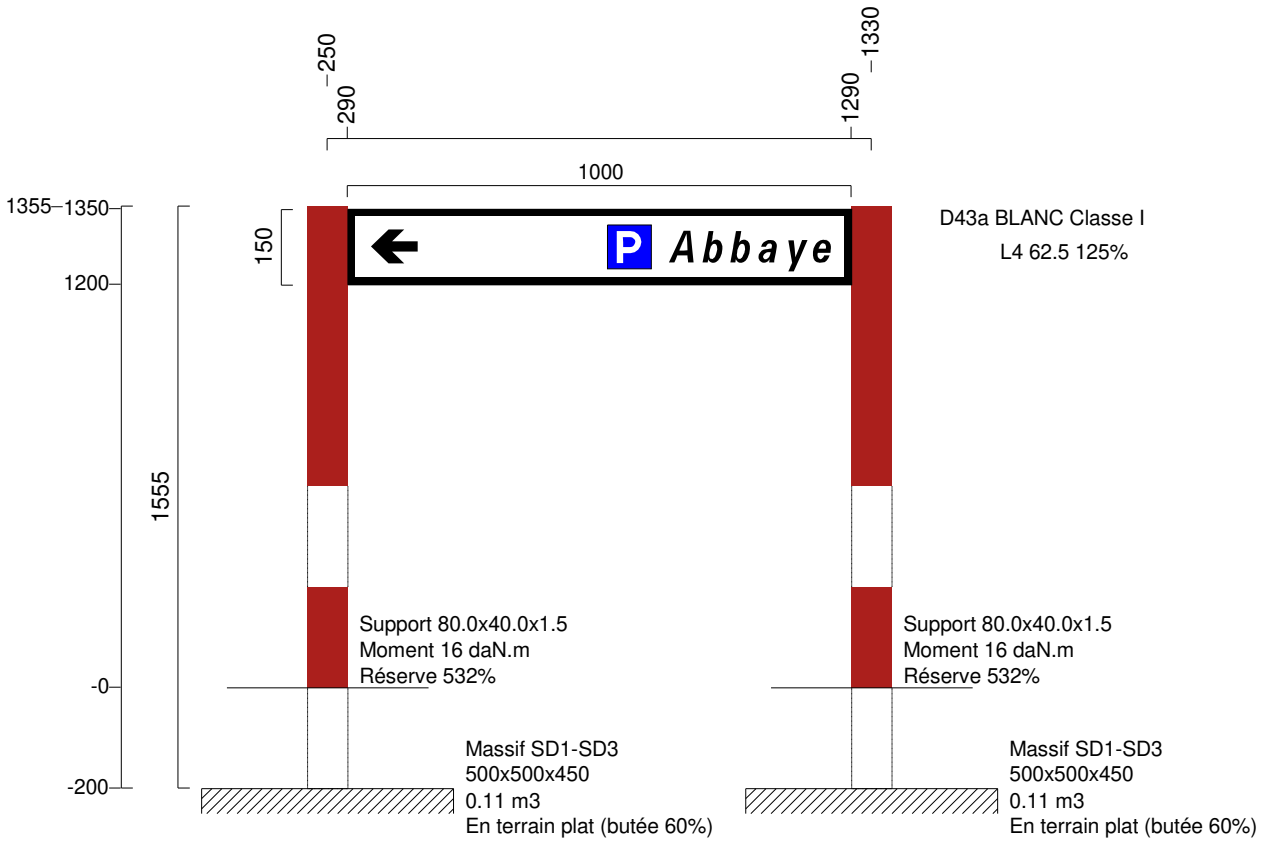

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C10_2
Av. de Saint-Guilhem - D32 - Voie Privée

4/4/2023

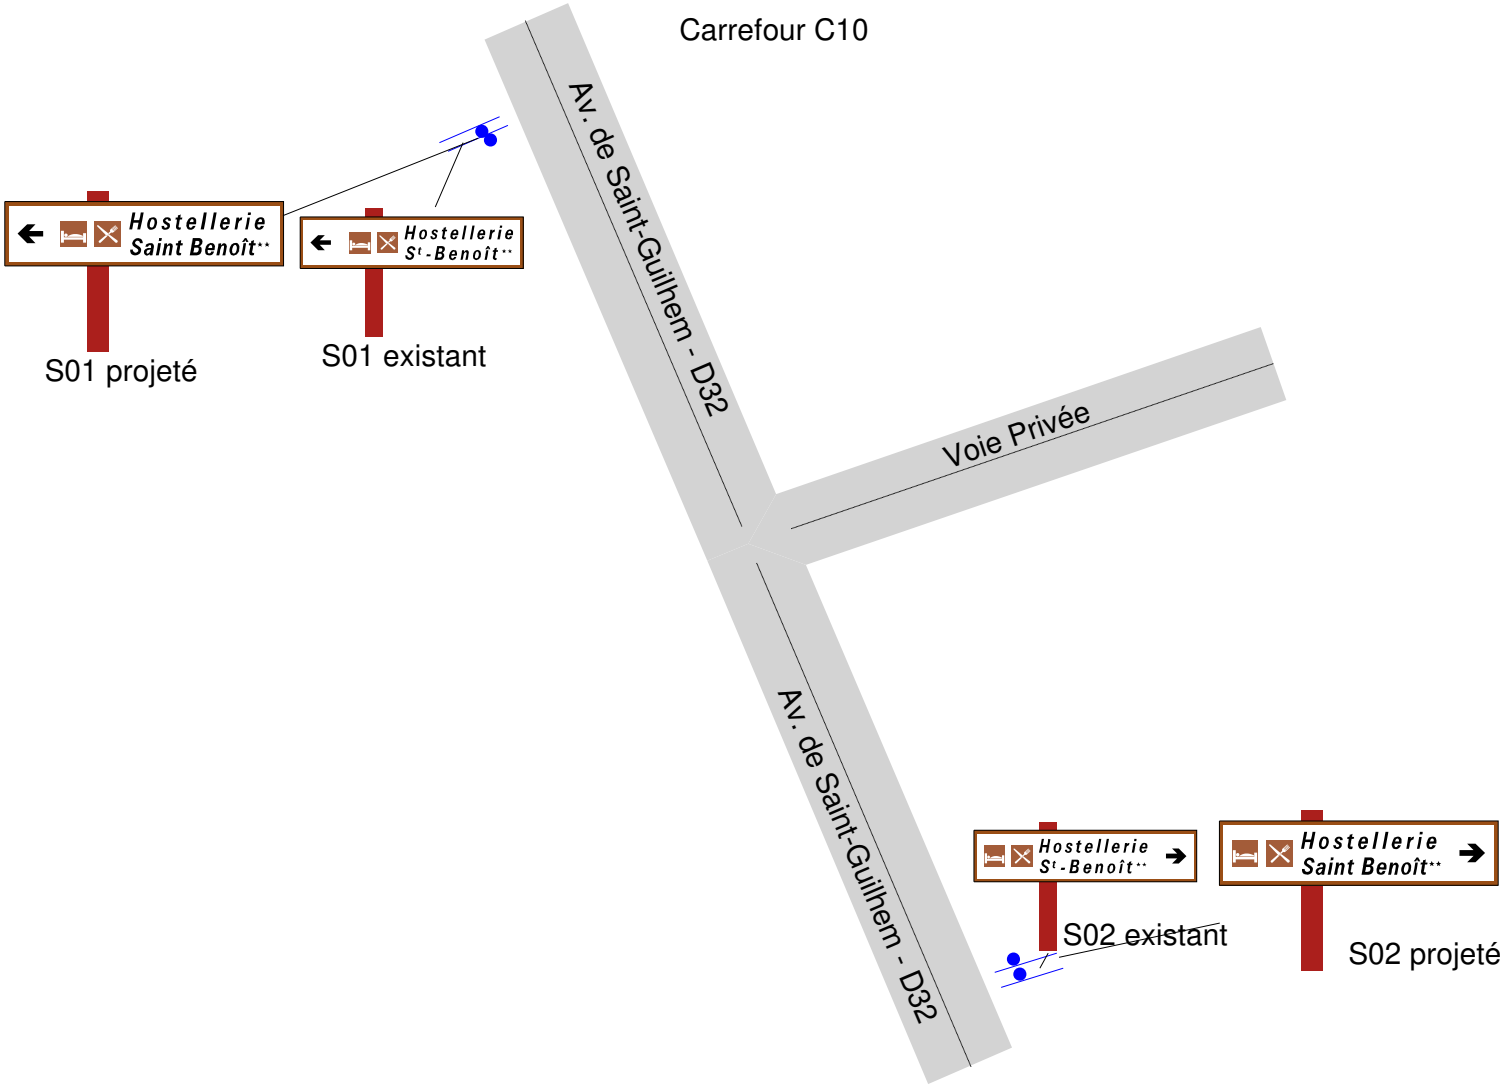

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C10_2
Ensemble : S02 existant

4/4/2023

1/15

HORS NORME

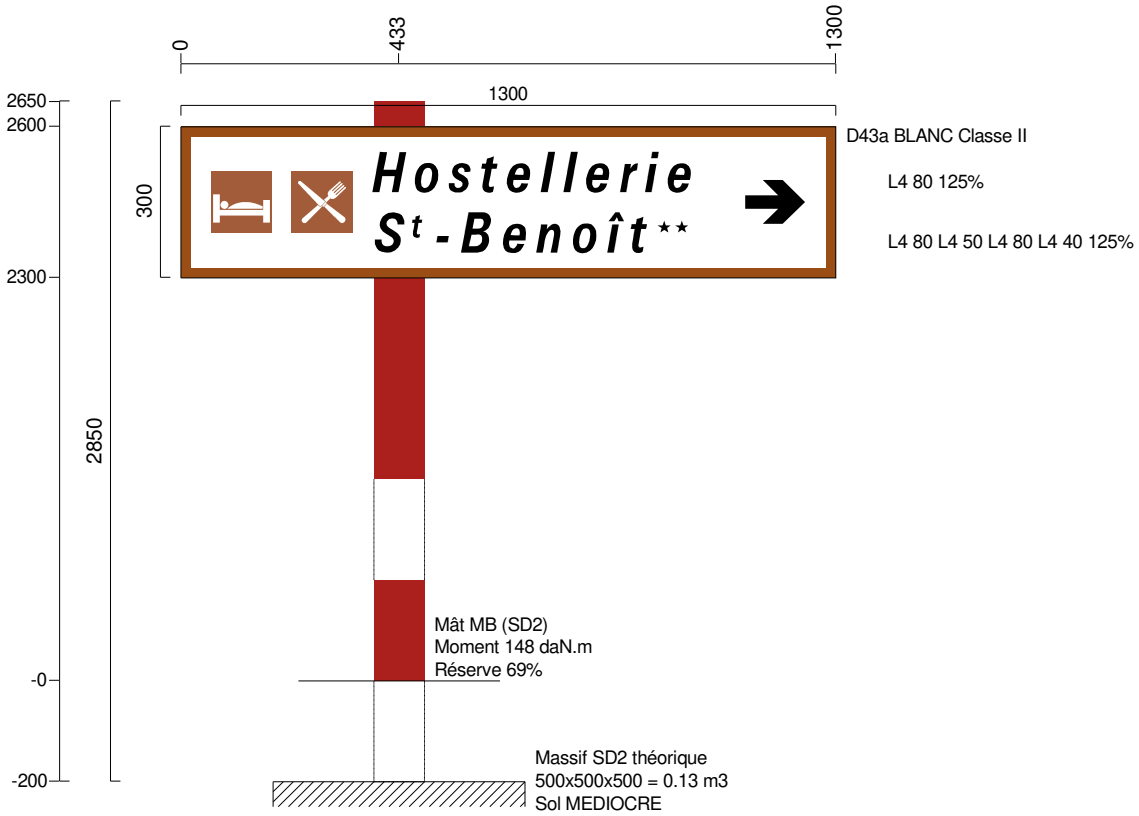

HORS NORME :
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C10_2
Ensemble : S01 existant

4/4/2023

1/15

HORS NORME

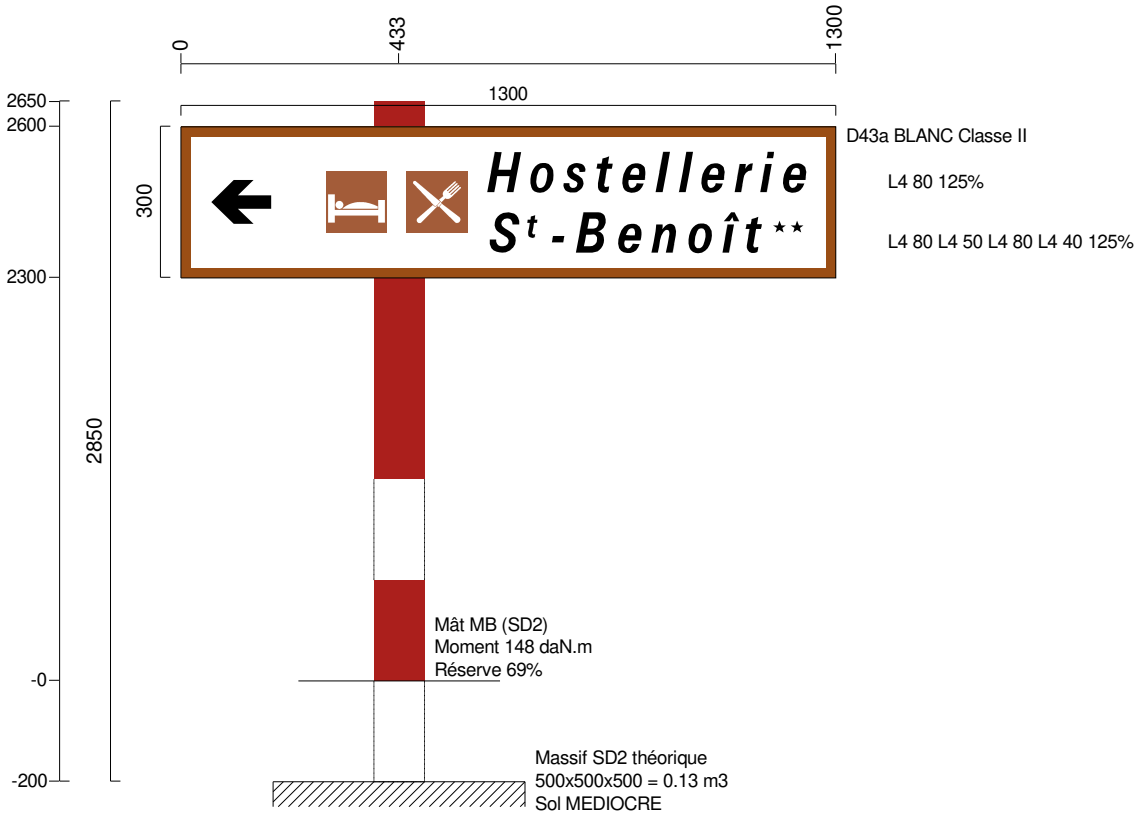

HORS NORME :
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C10_2
Ensemble : S02 projeté

4/4/2023

HORS NORME

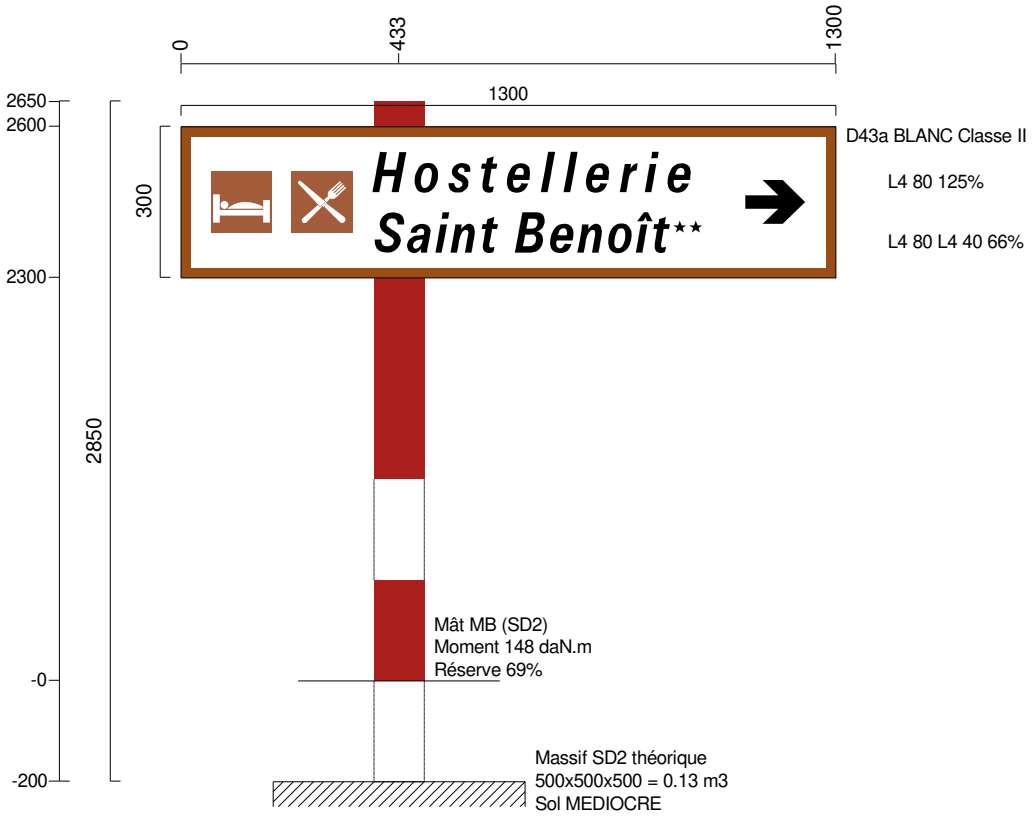

HORS NORME :
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C10_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

HORS NORME

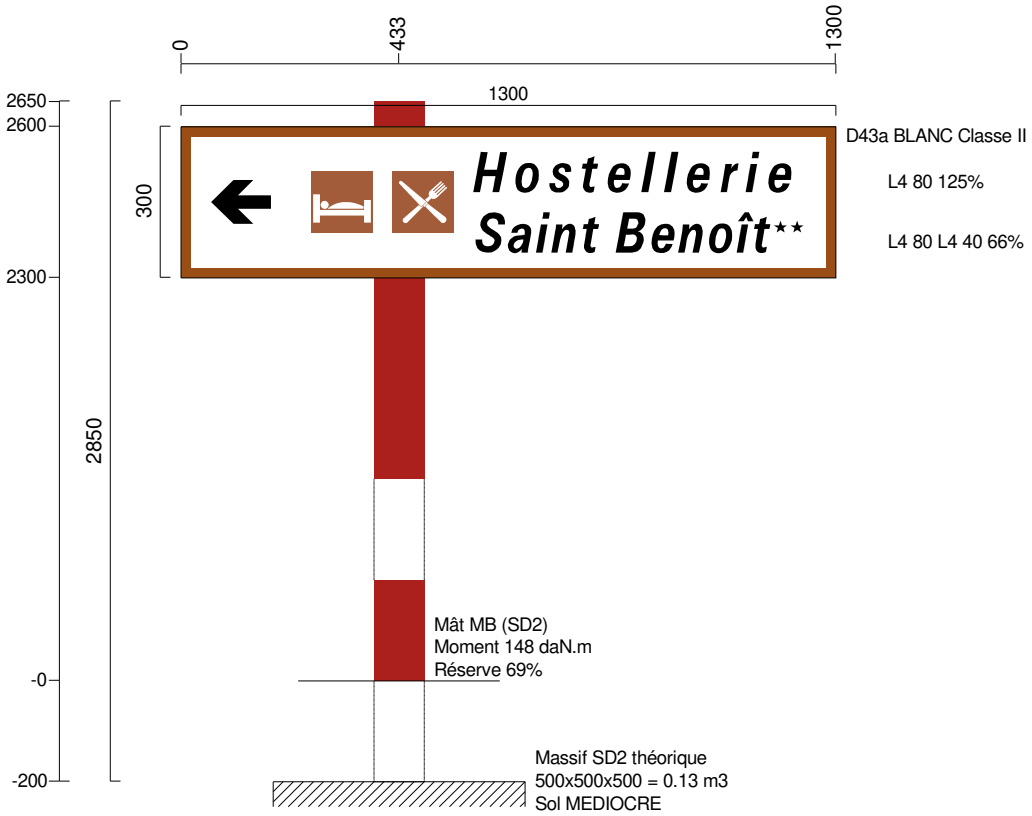

HORS NORME :
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C11_2
Venant de D32 G - Accès - ZA Les Terrasses

4/4/2023

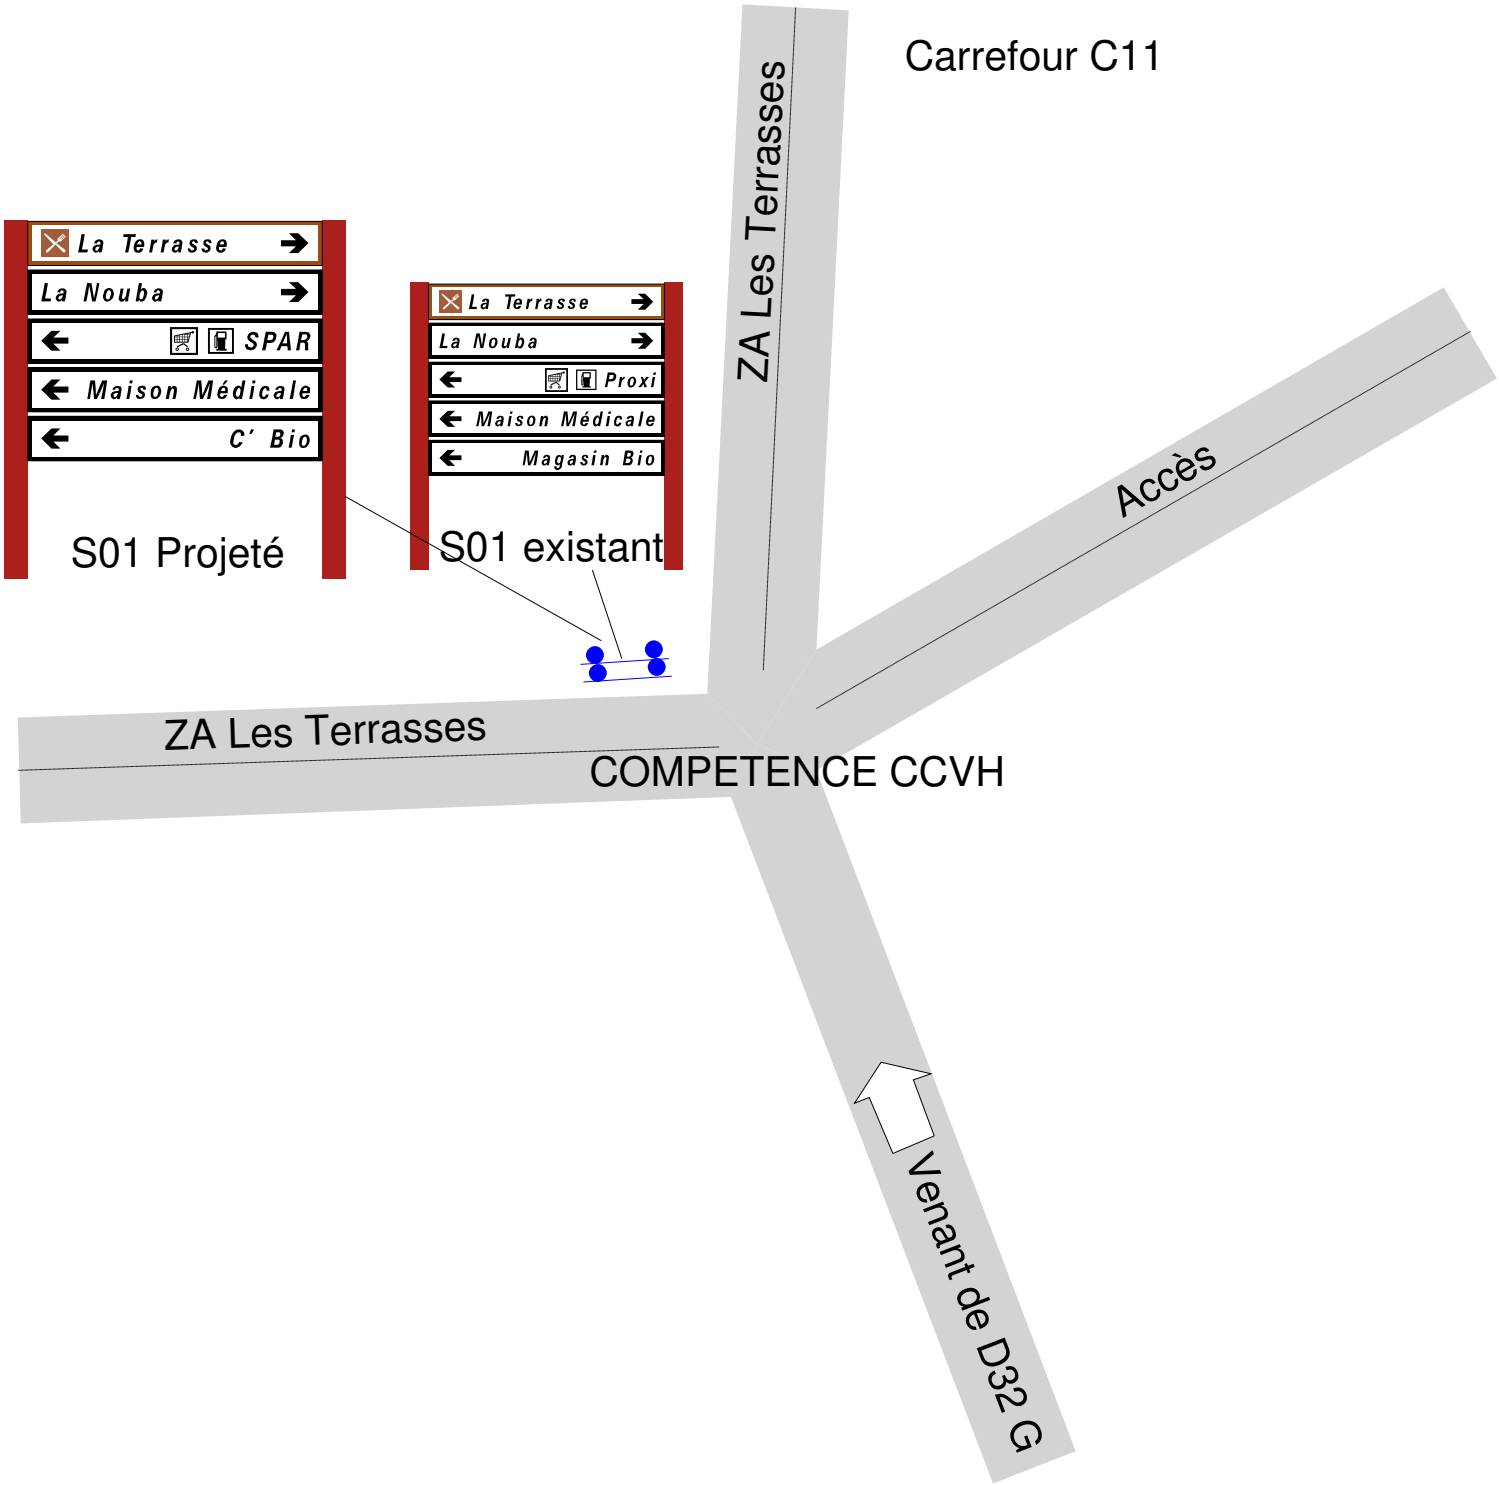

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C11_2
Ensemble : S01 existant

4/4/2023

1/15

HORS NORME

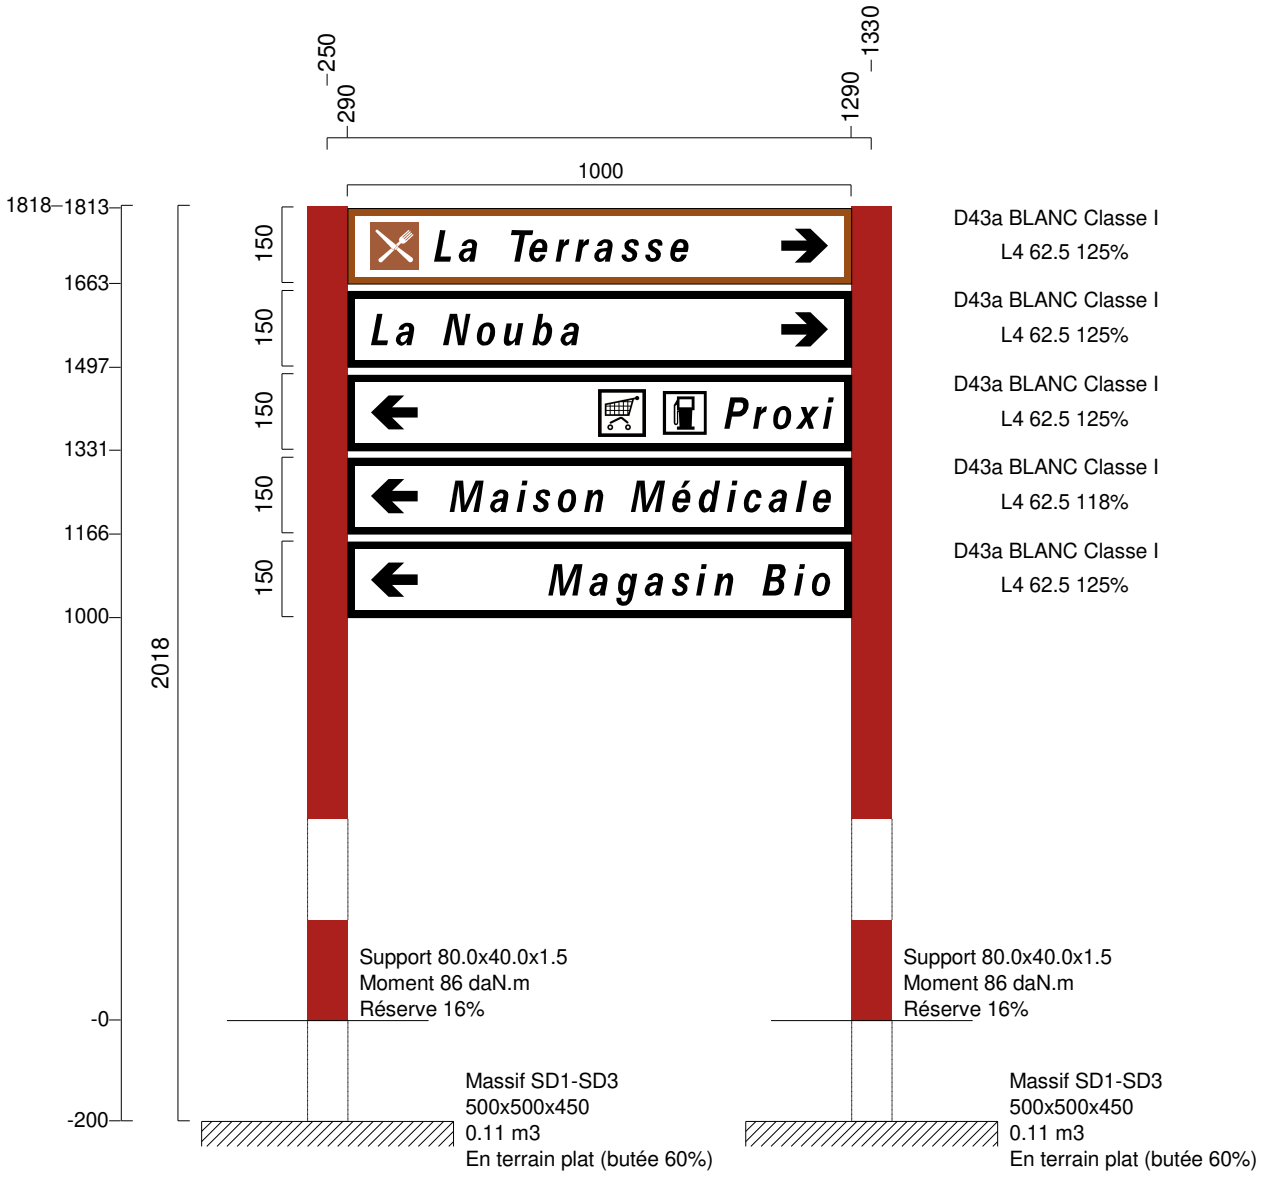

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C11_2
Ensemble : S01 Projeté

4/4/2023

1/15

HORS NORME

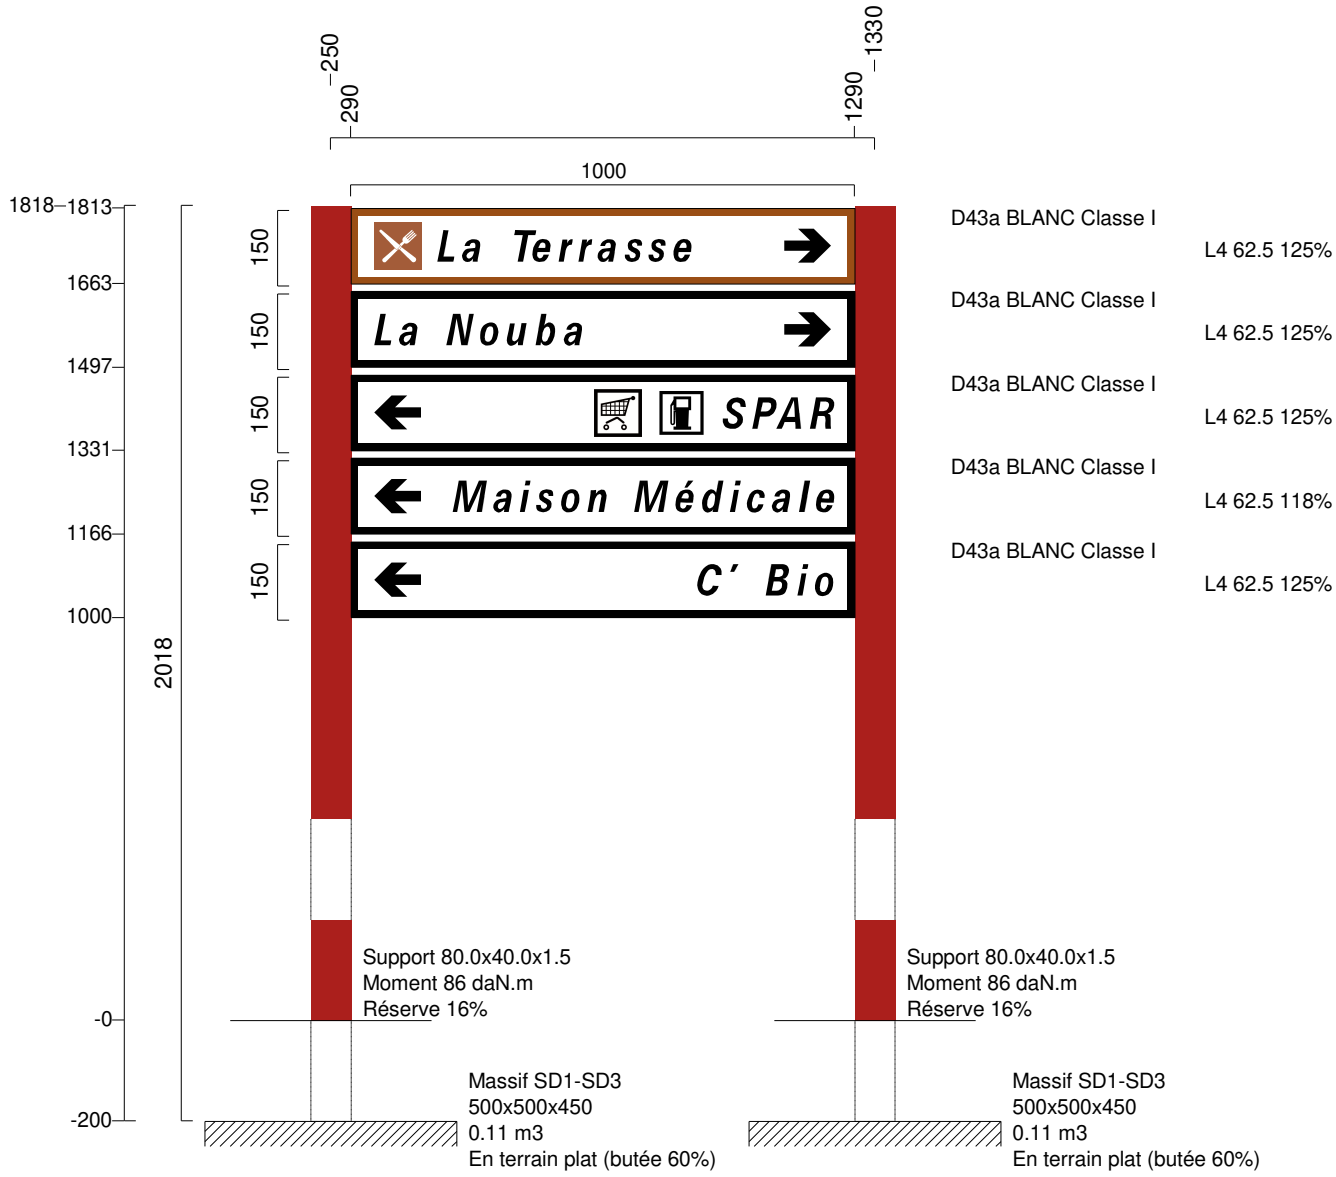

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C12_2
ZA Les Terrasses

4/4/2023

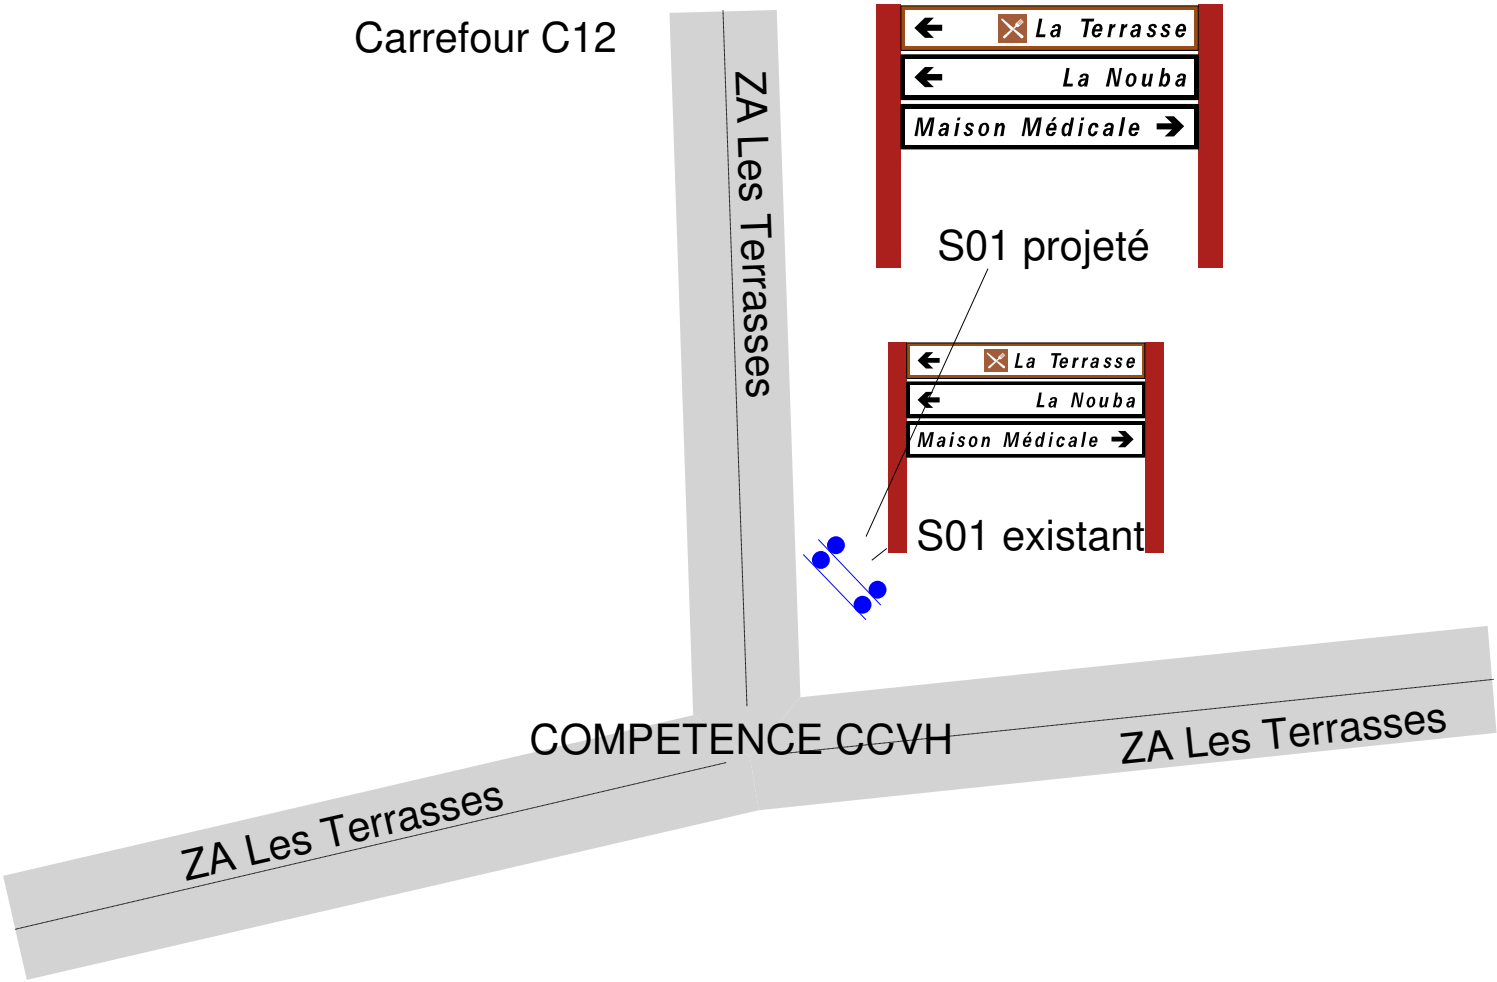

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C12_2
Ensemble : S01 existant

4/4/2023

1/15

HORS NORME

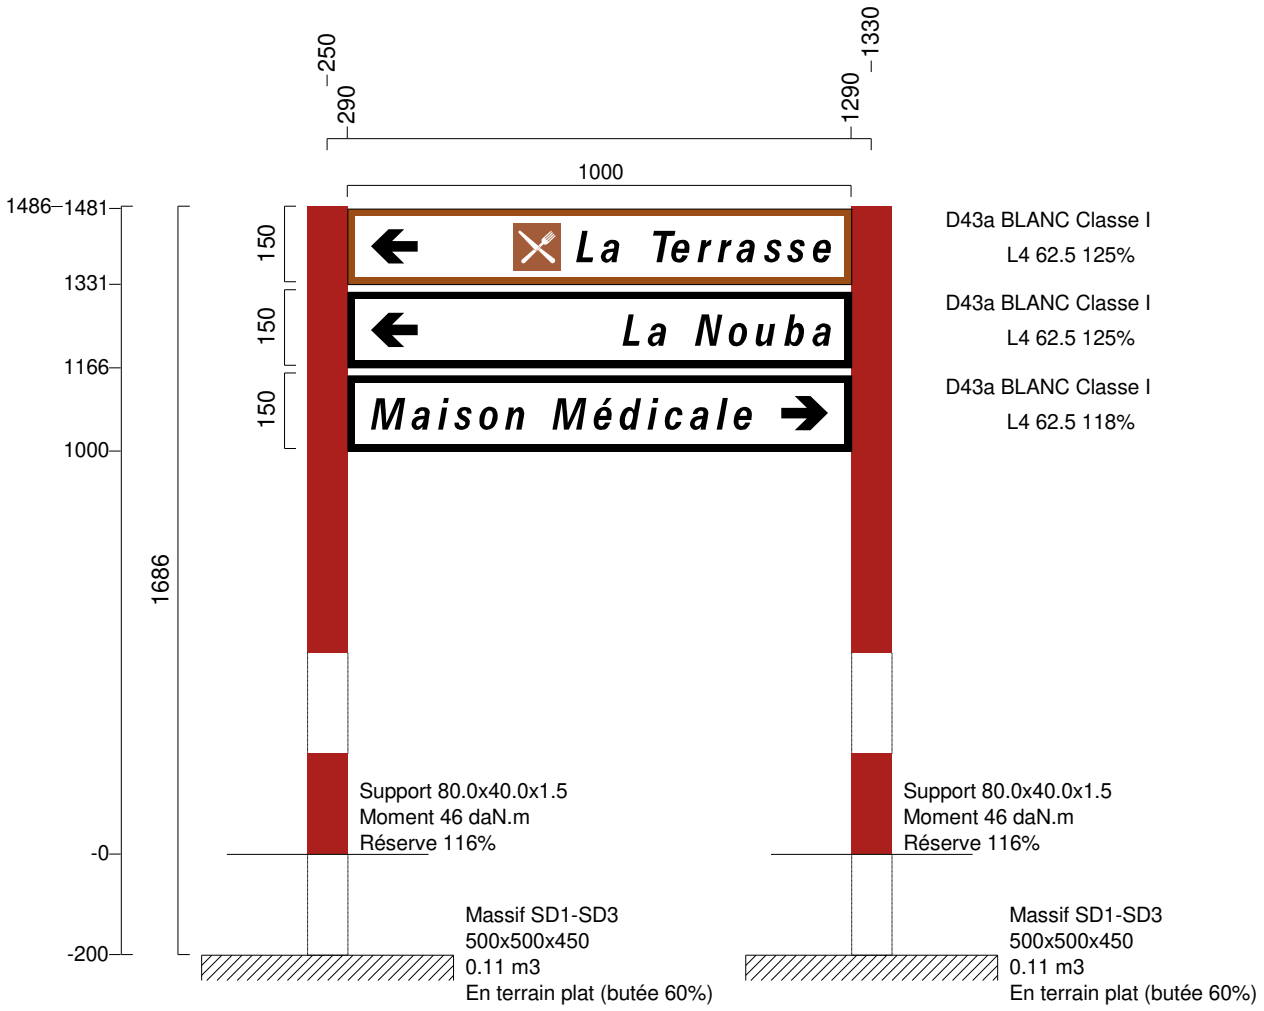

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C12_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

HORS NORME

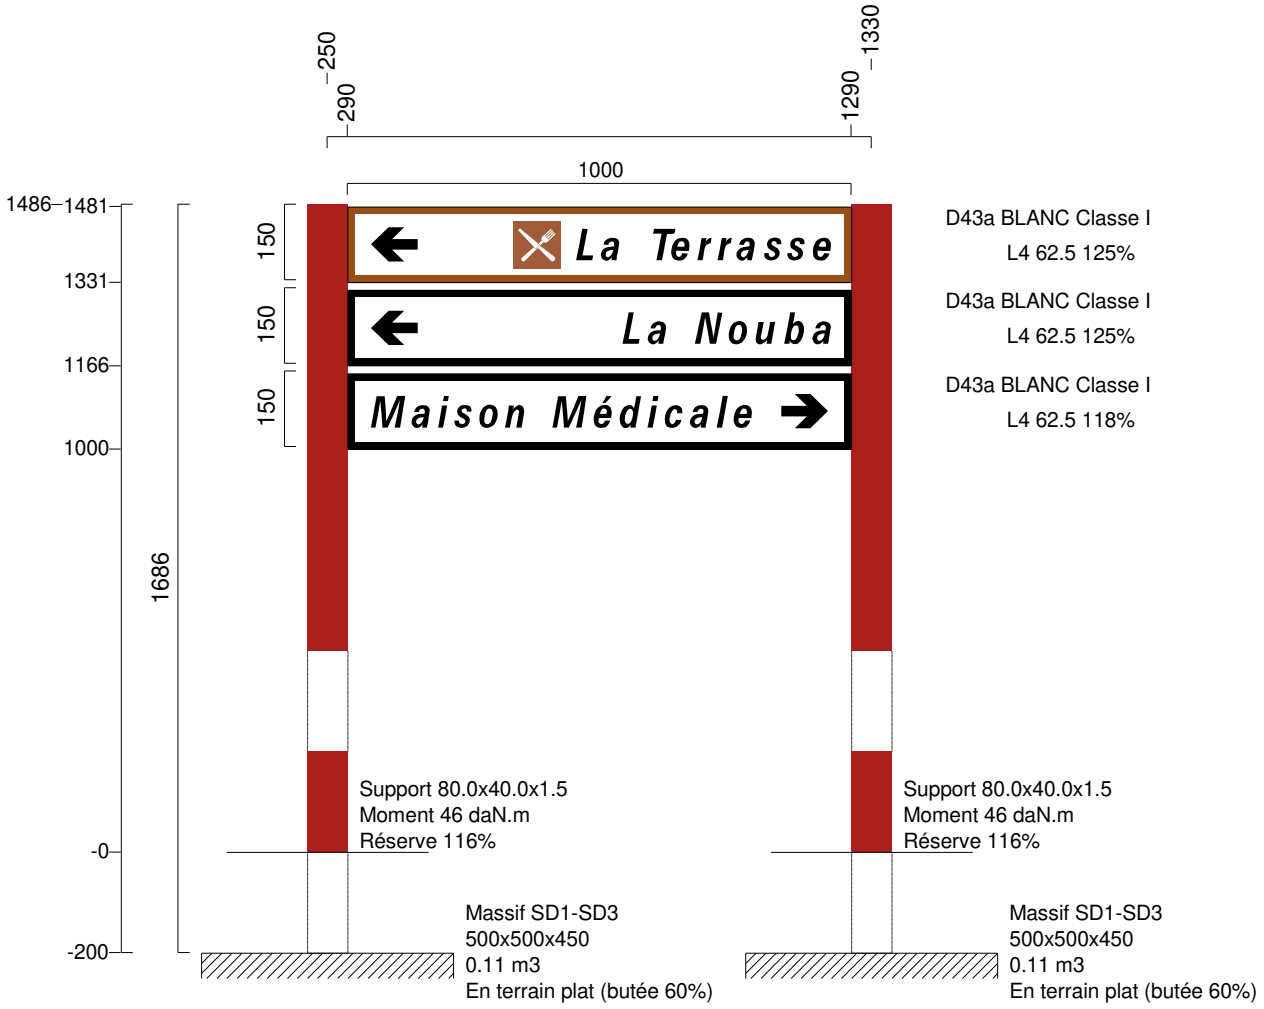

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C13_2
chemin de la Brèche - av Lt L. Marres

4/4/2023

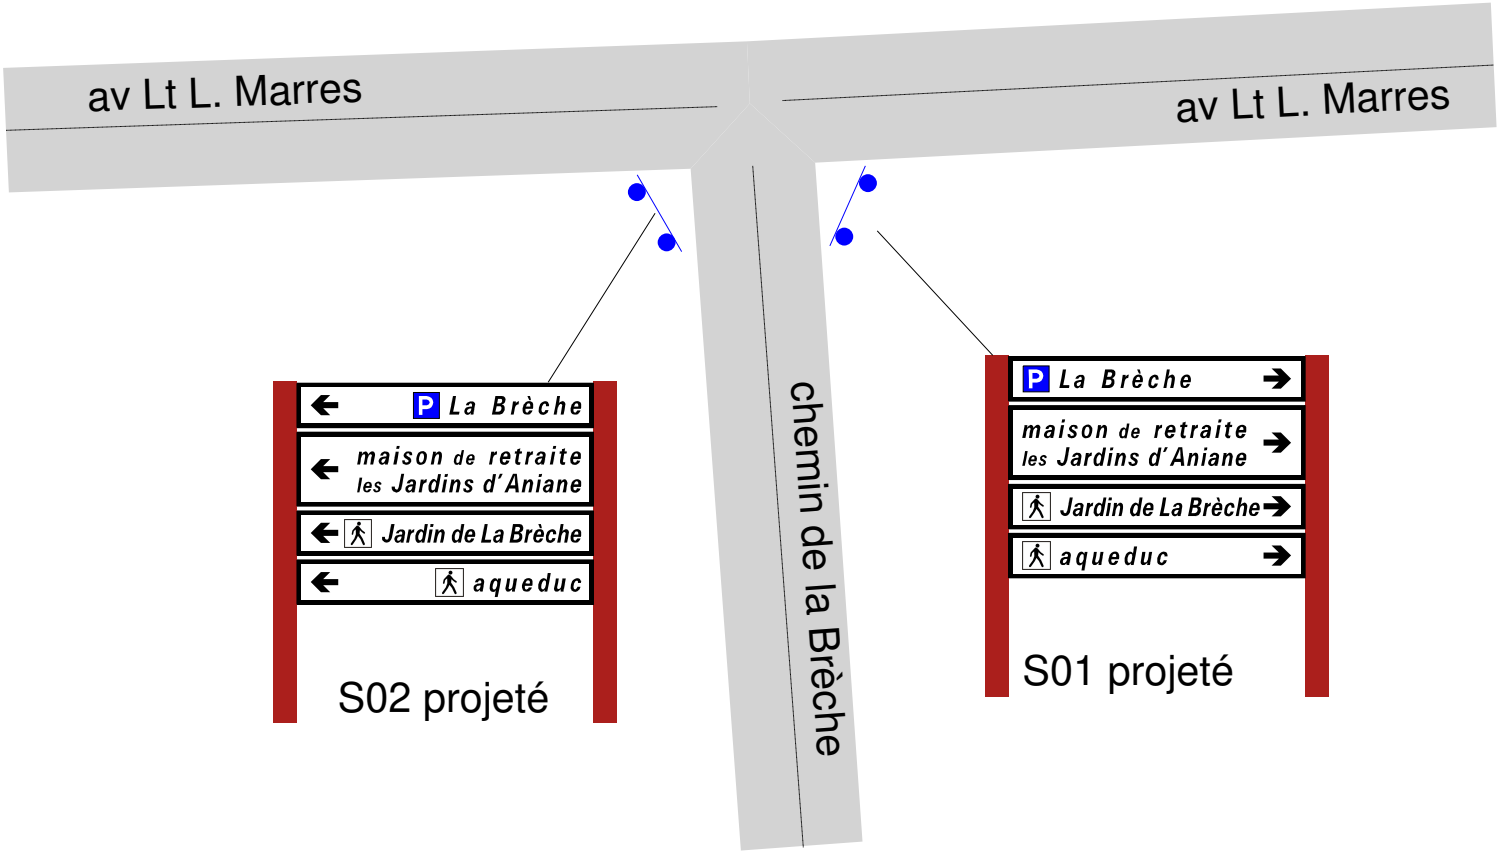

1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C13_2
Ensemble : S02 projeté

4/4/2023

1/15

HORS NORME

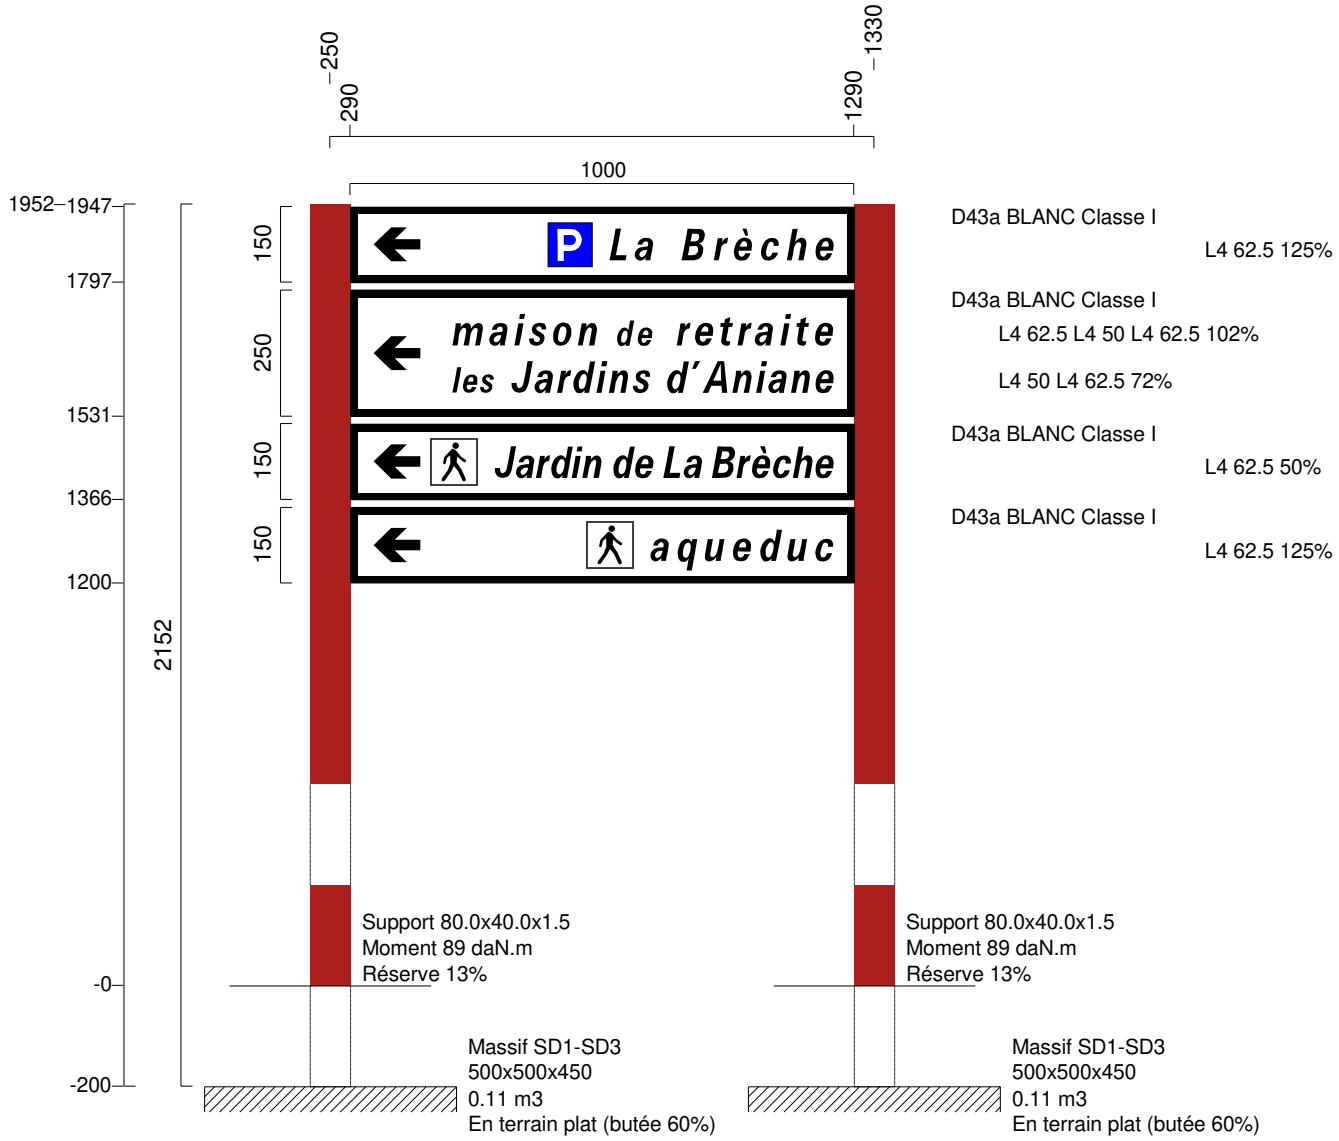

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C13_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

1/15

HORS NORME

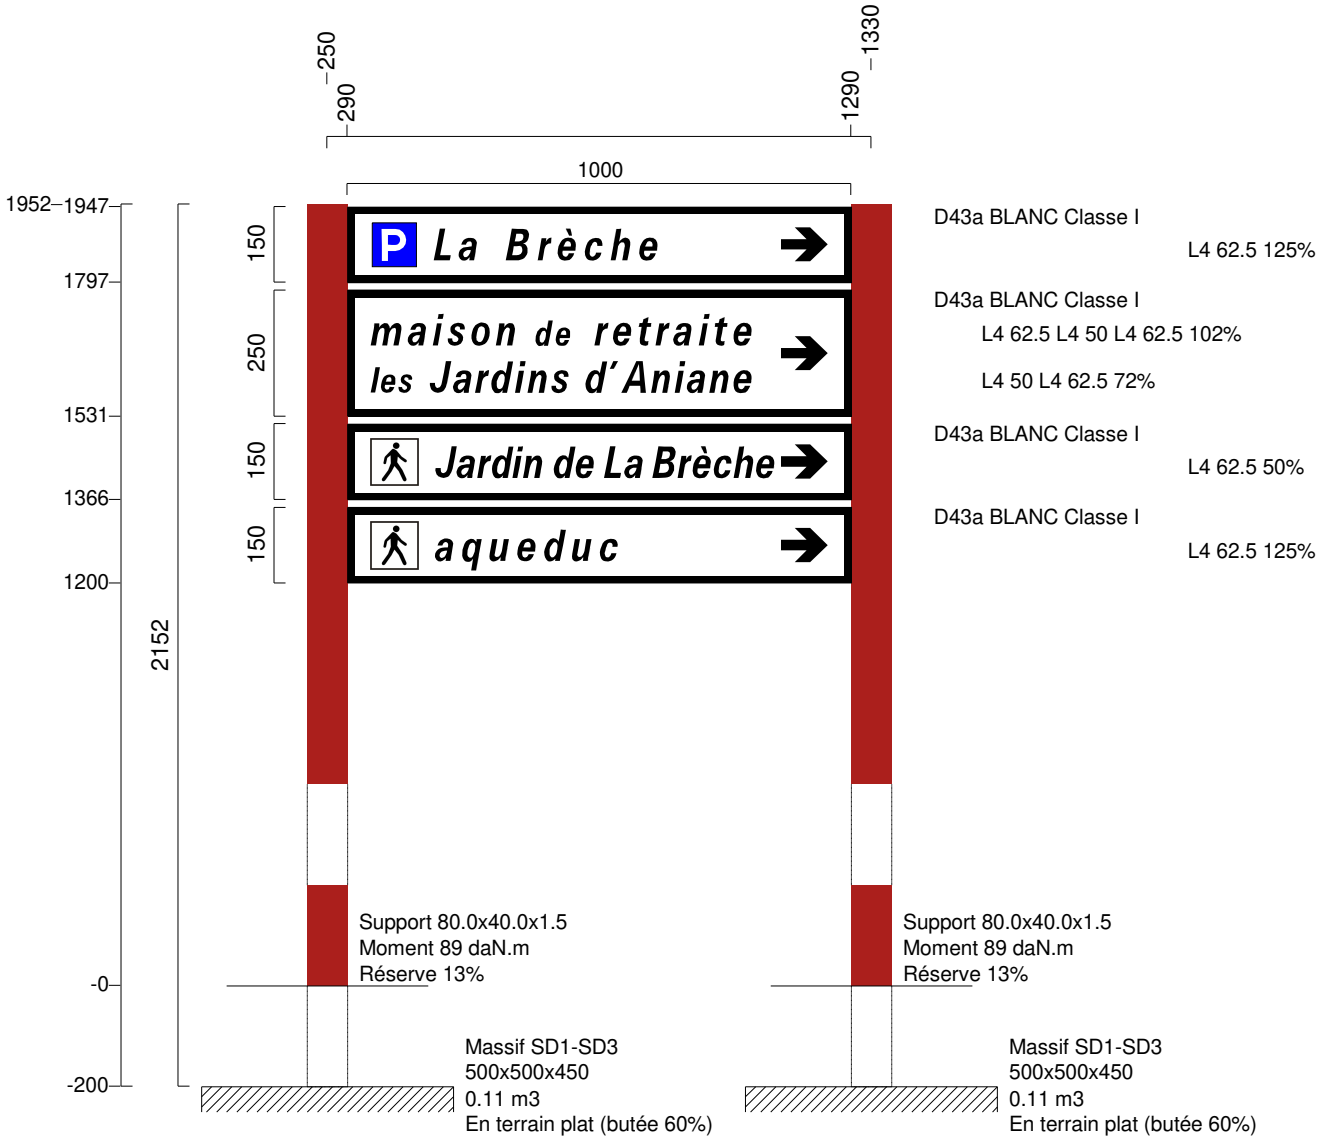

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C14_2
Avenue de Gignac - D32 - Rue des Cerisiers - Chemin du Moulin de l'Hérault

4/4/2023

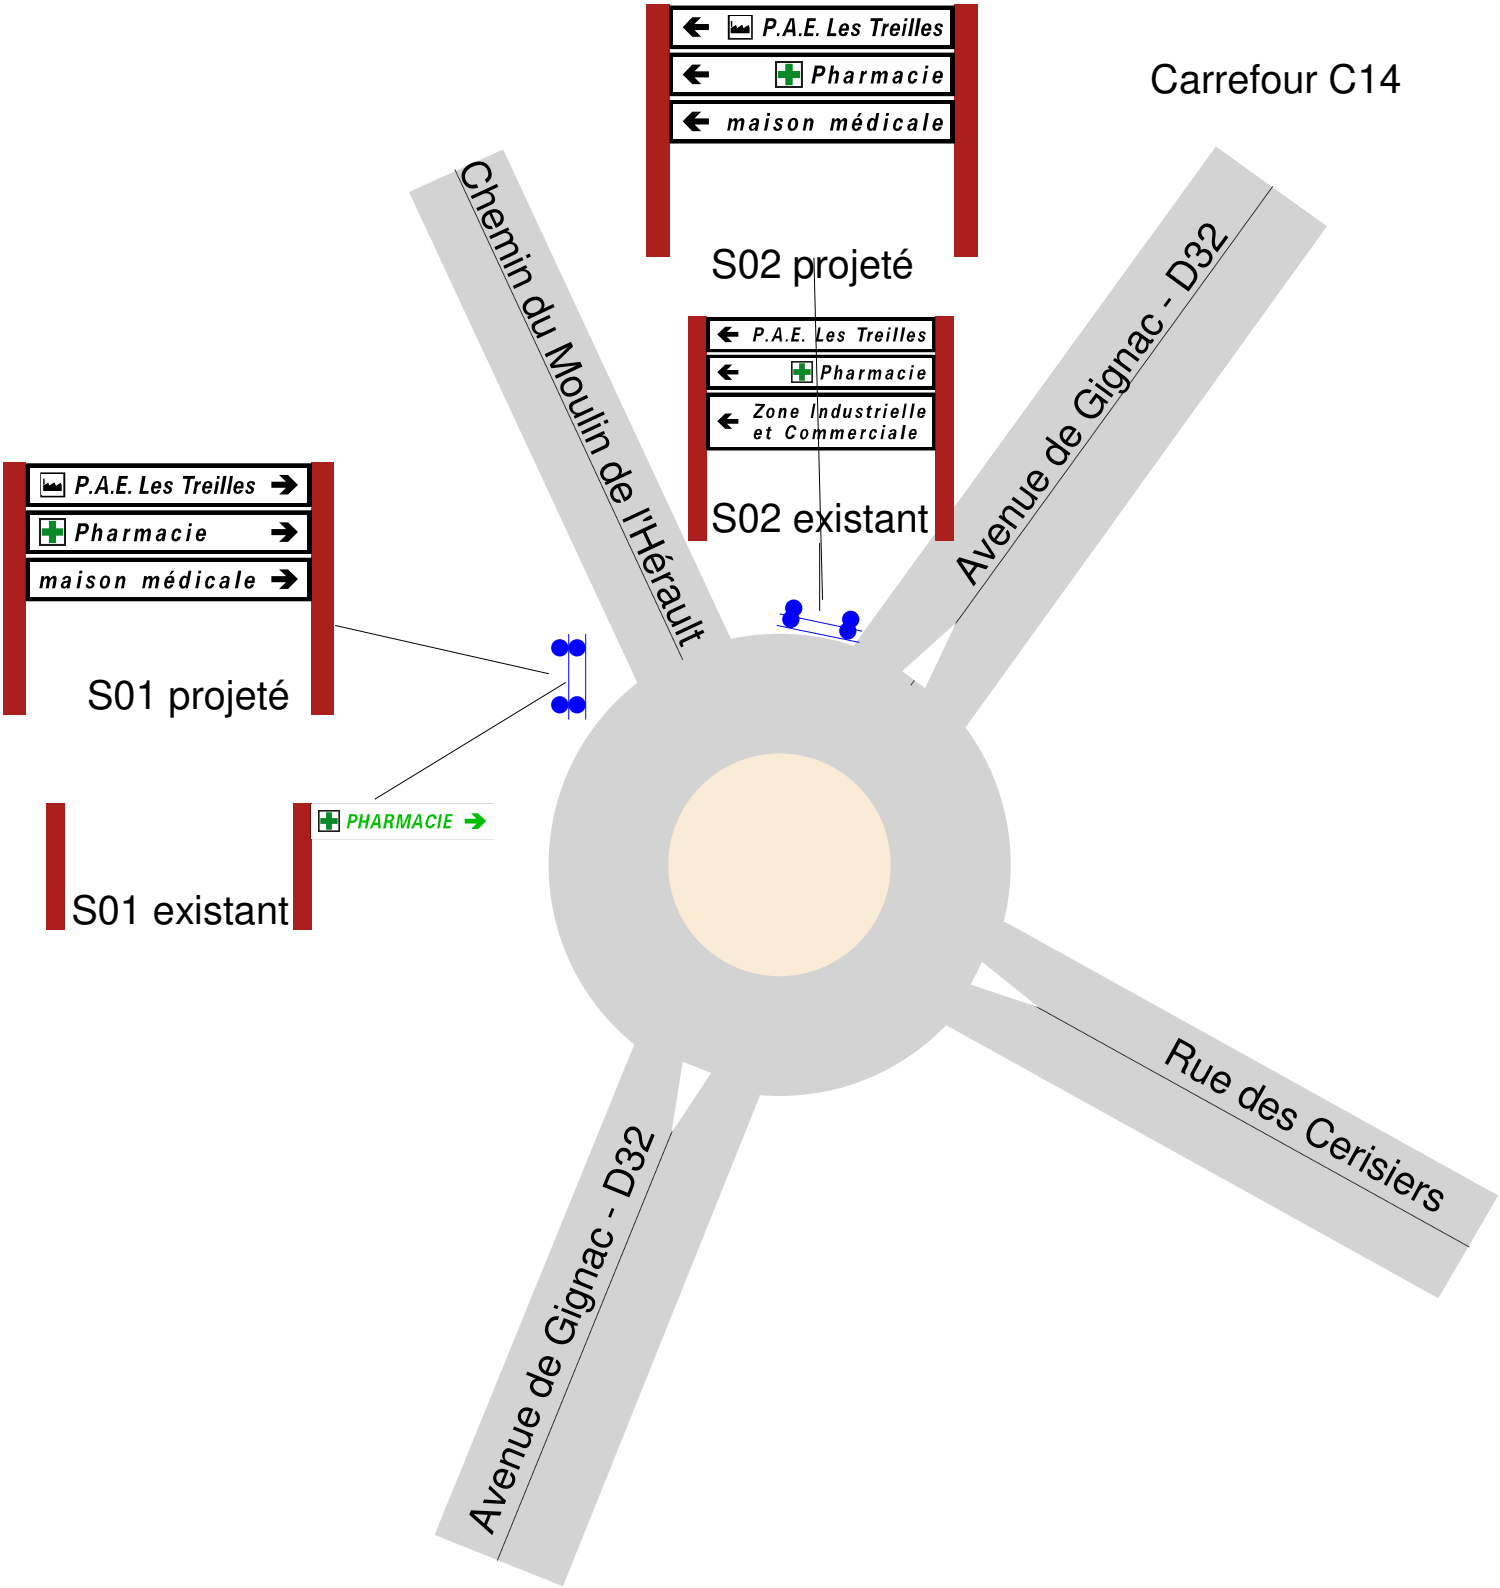

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C14_2
Ensemble : S01 existant

4/4/2023

HORS NORME

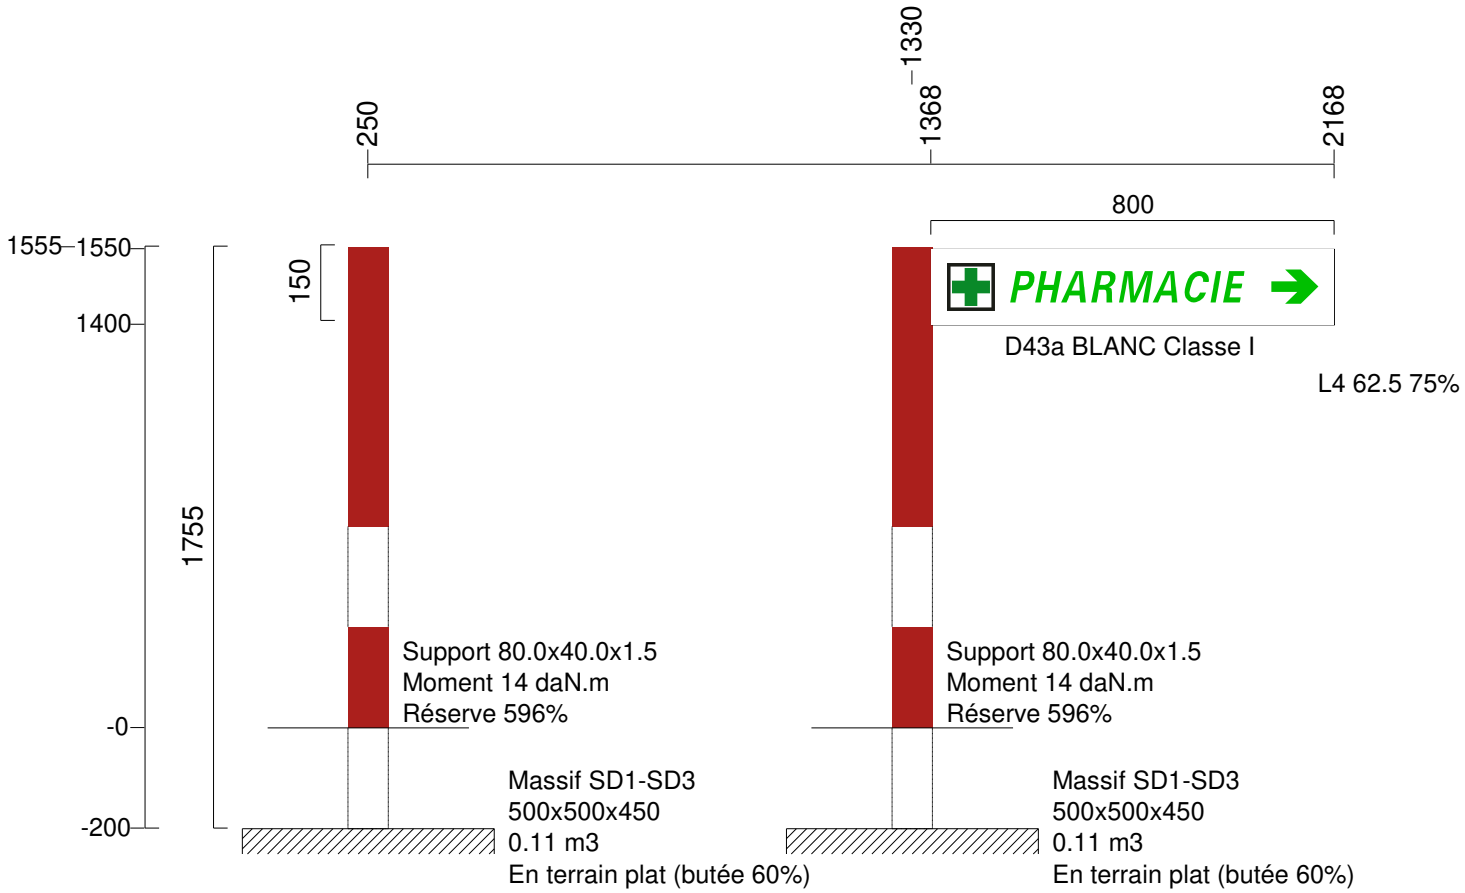

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => Hauteur sous panneau incorrecte pour un support en standard : 1400mm

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C14_2
Ensemble : S02 existant

4/4/2023

HORS NORME

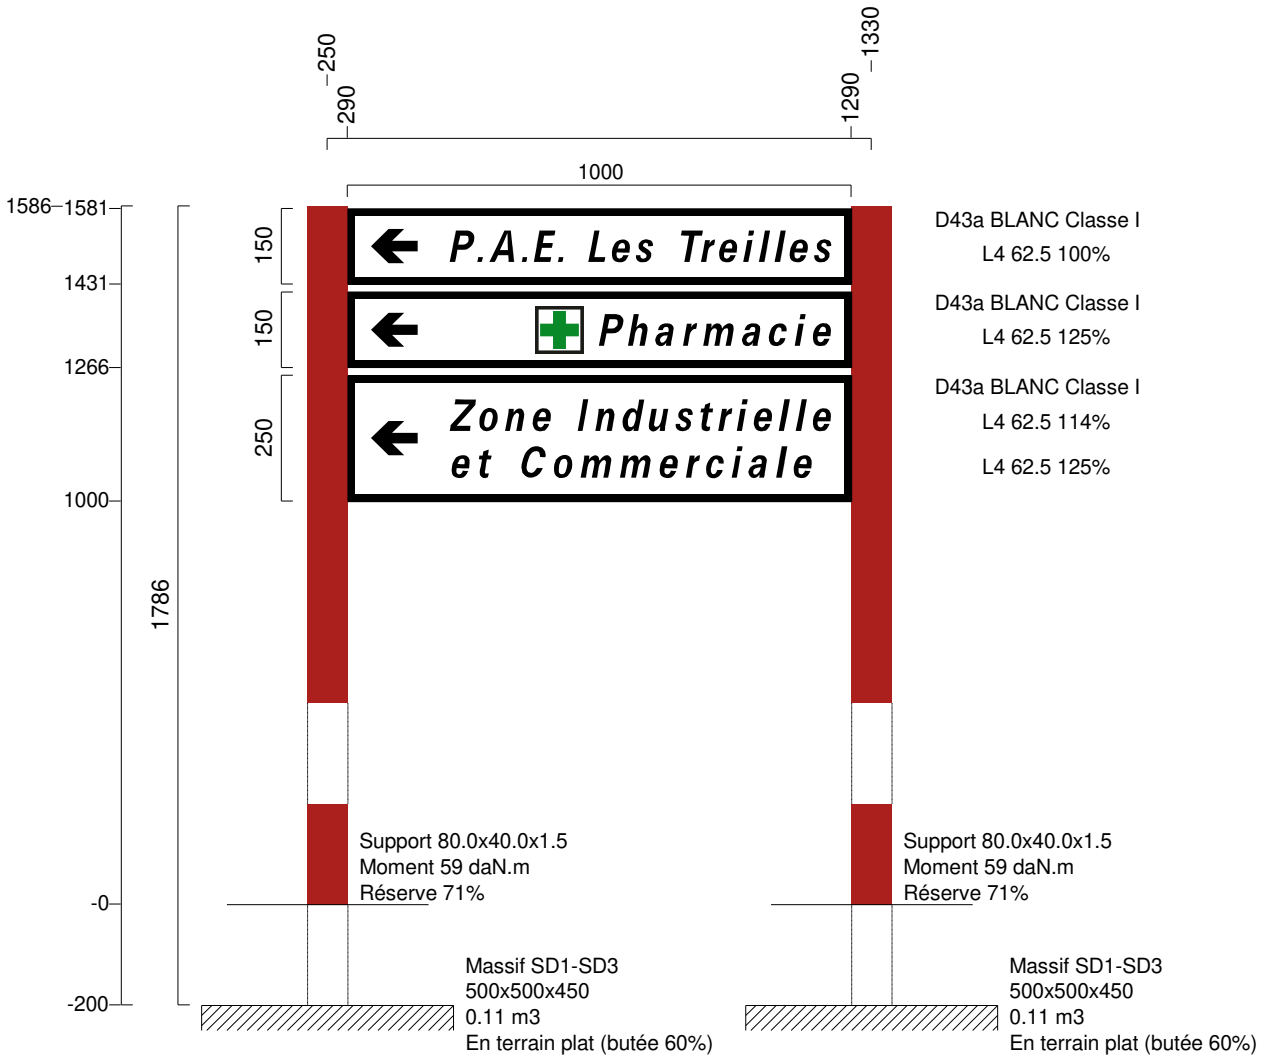

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C14_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

1/15

HORS NORME

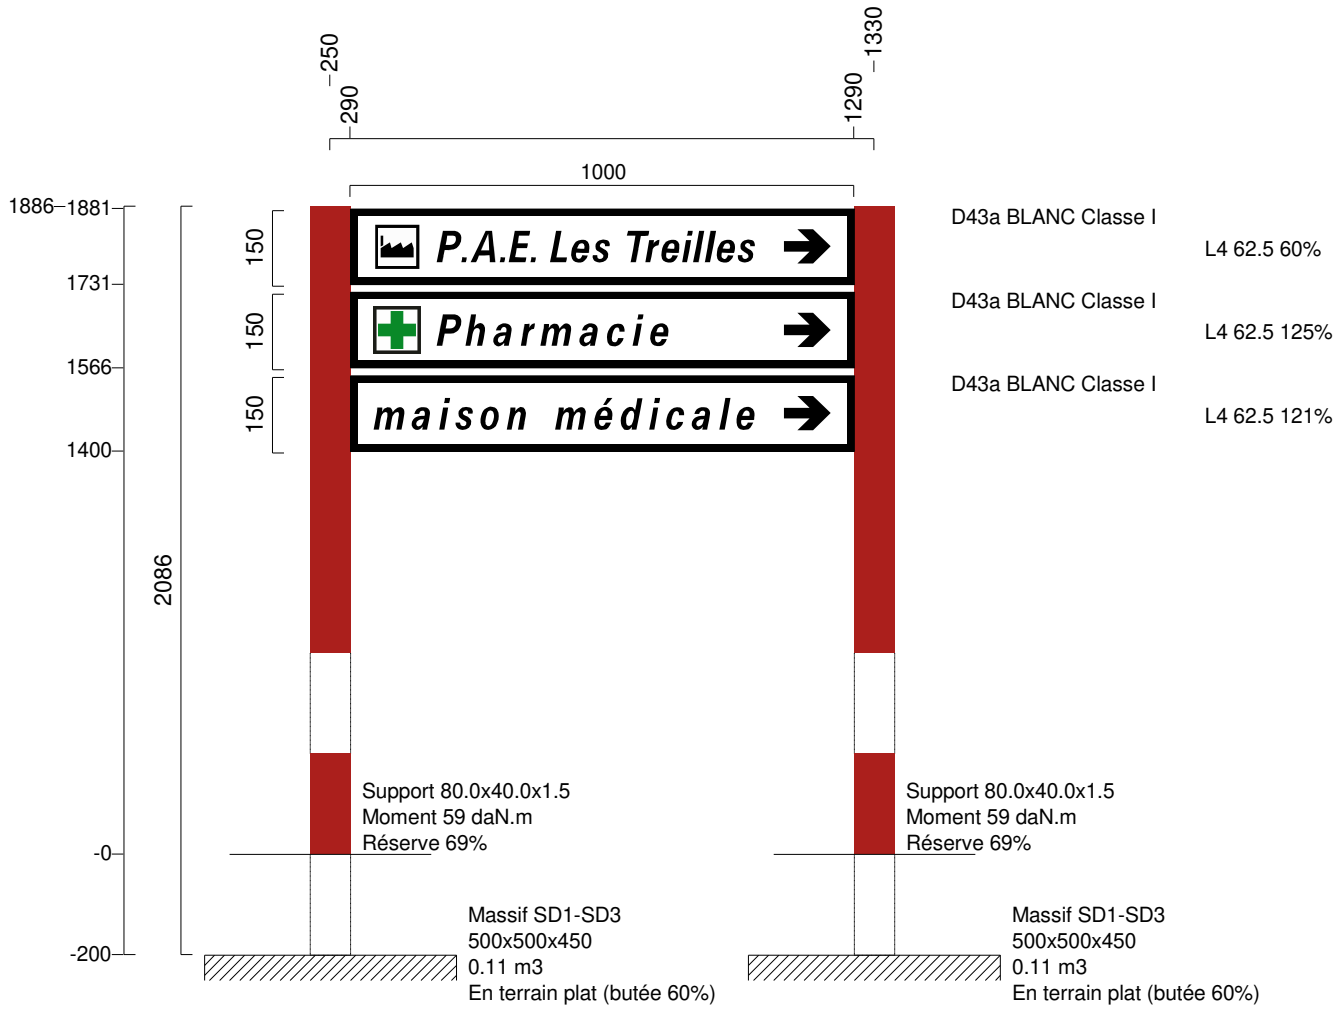

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C14_2
Ensemble : S02 projeté

4/4/2023

HORS NORME

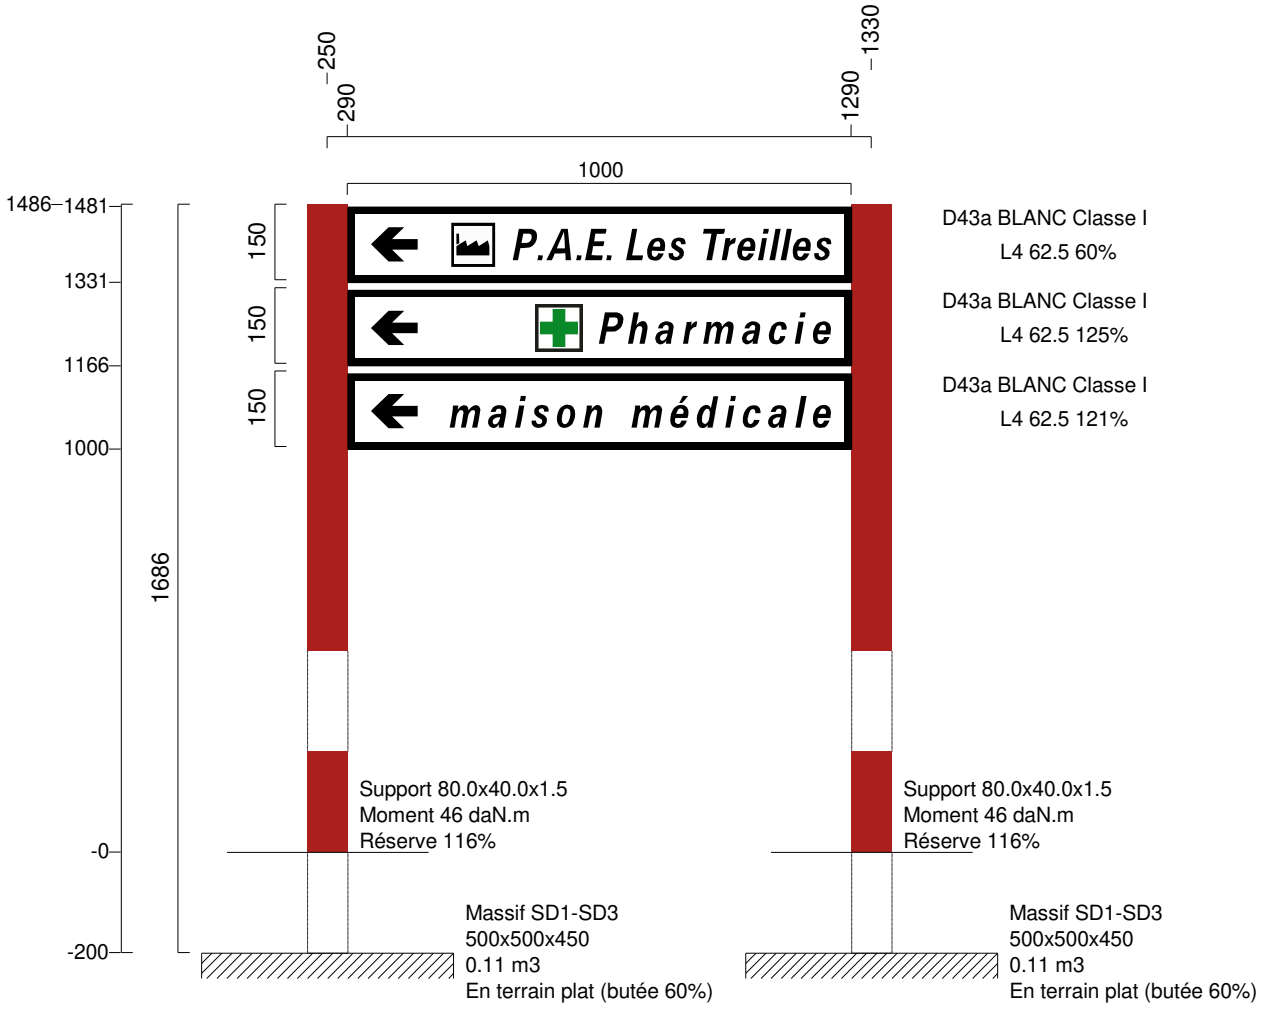

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C15_2
Boulevard St-Jean - Place Etienne Sanier

4/4/2023

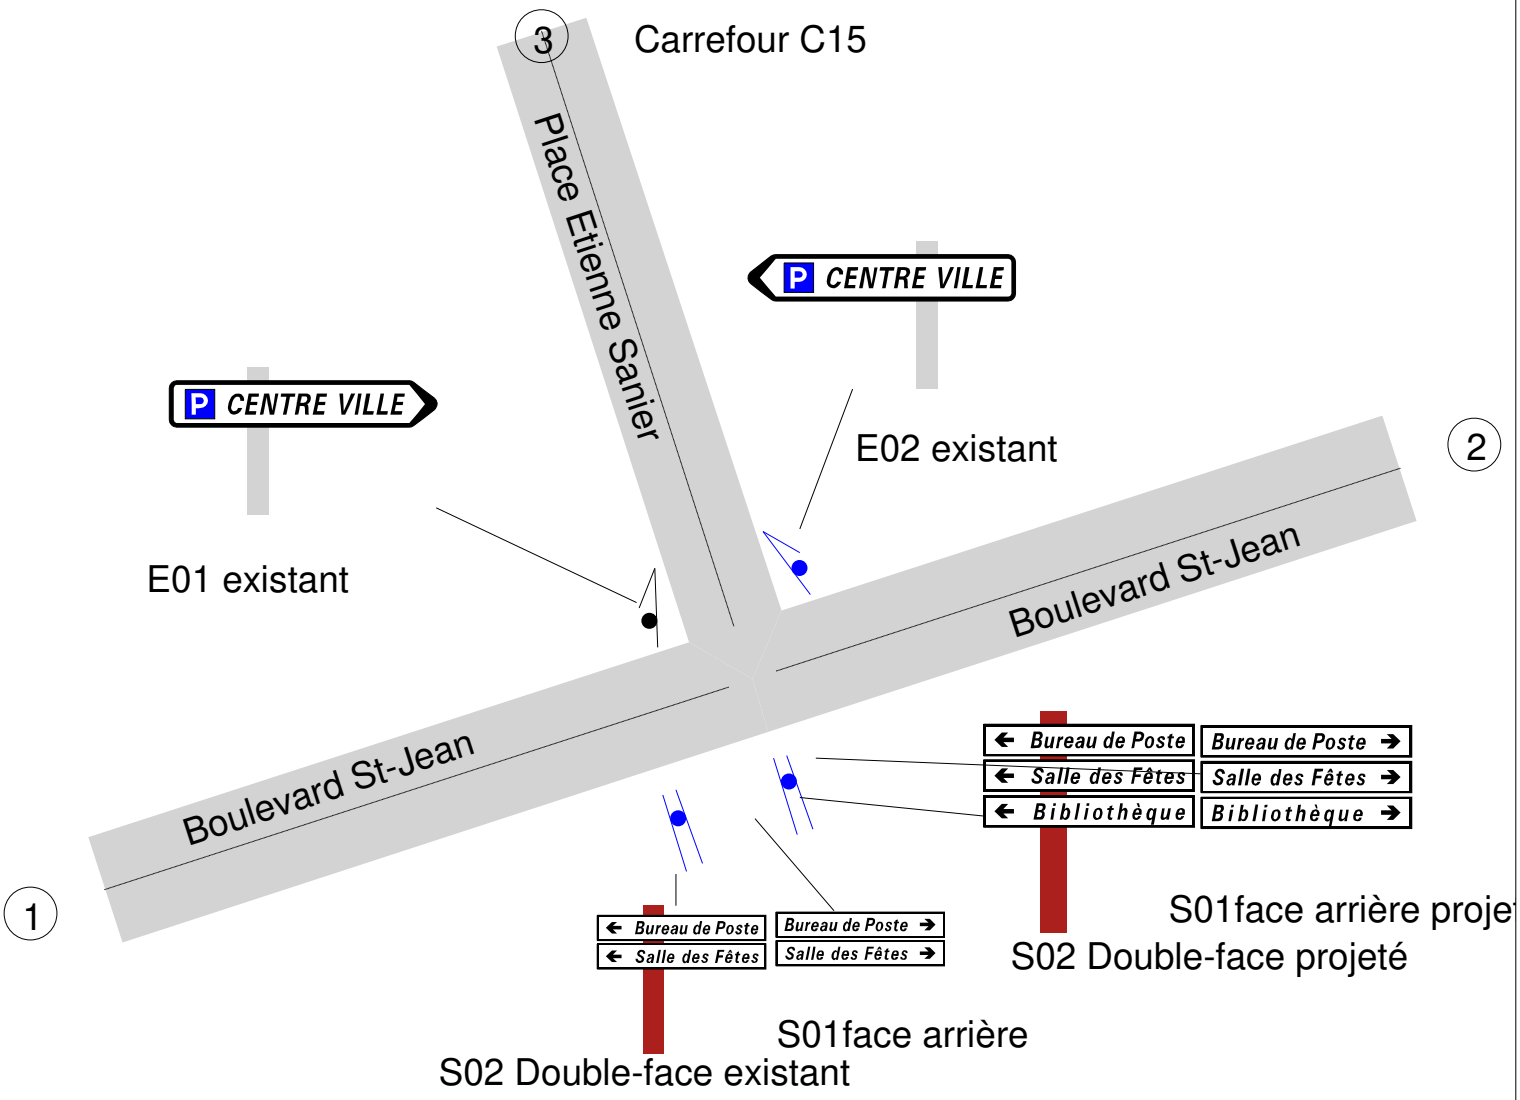

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C15_2
Ensemble : S01face arrière

4/4/2023

HORS NORME

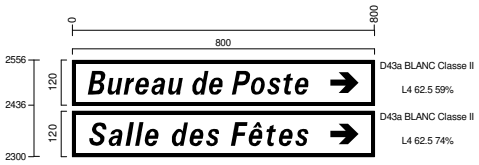

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C15_2
Ensemble : E01 existant

4/4/2023

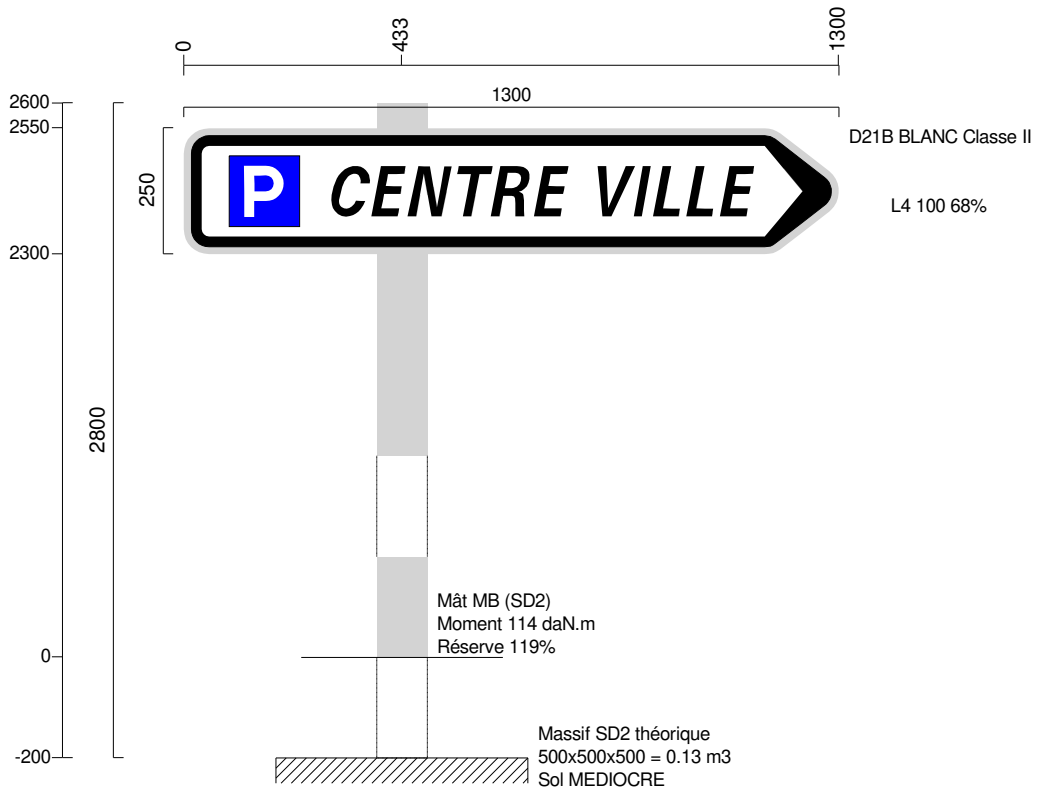

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C15_2
Ensemble : E02 existant

4/4/2023

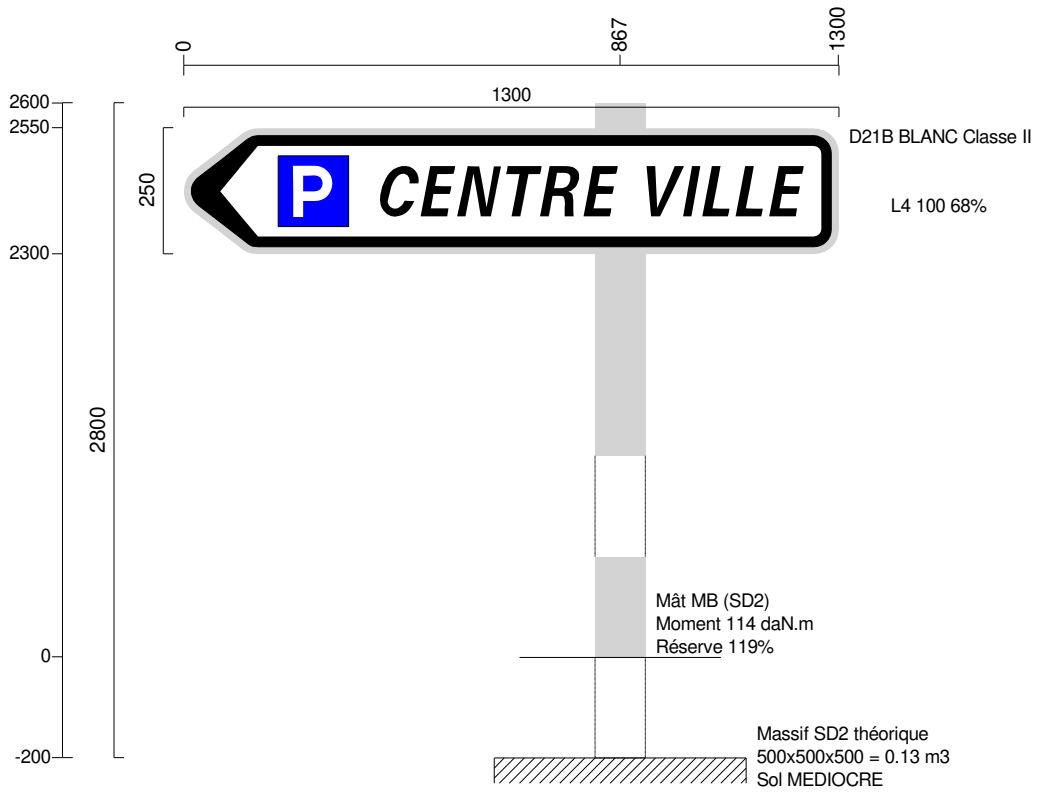

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C15_2
Ensemble : S02 Double-face existant

4/4/2023

HORS NORME

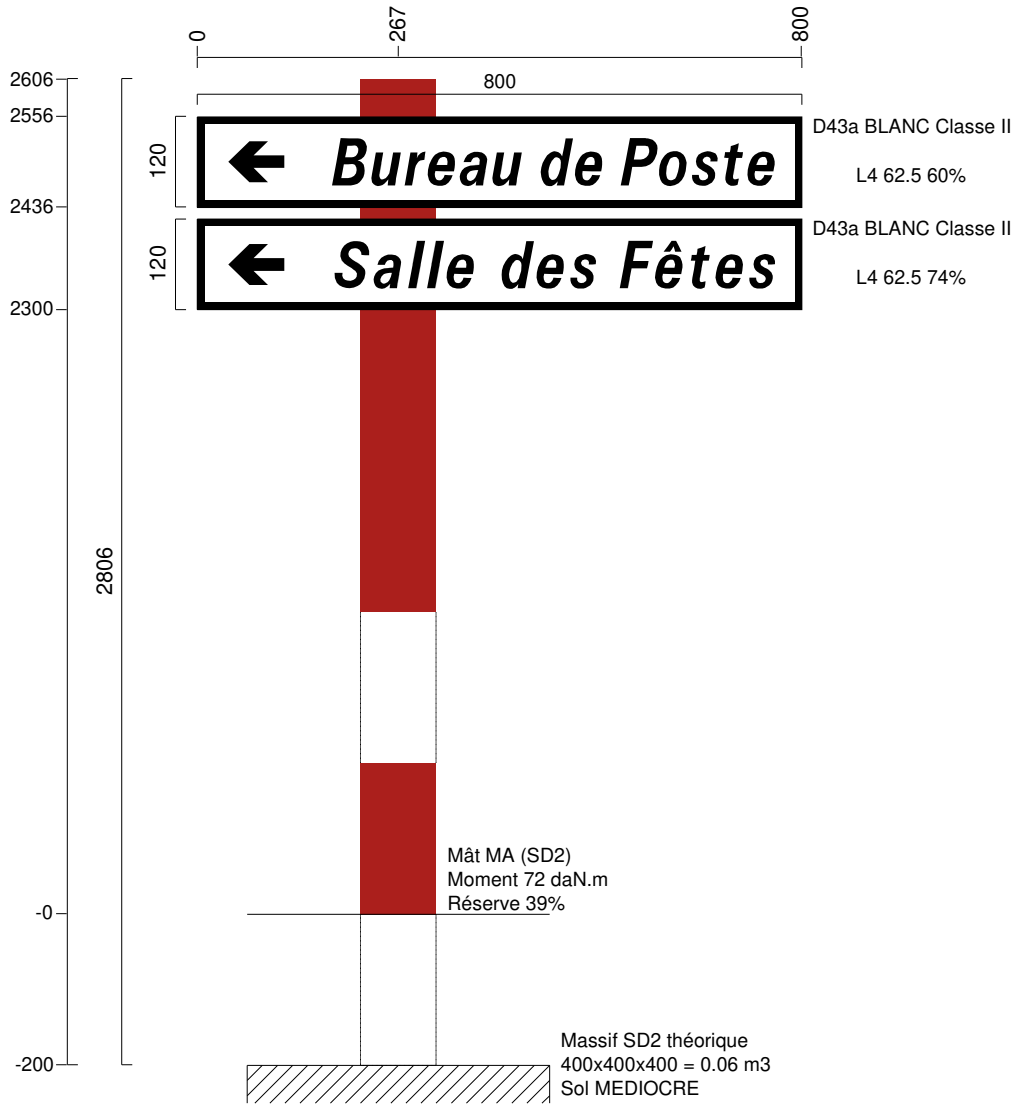

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C15_2
Ensemble : S02 Double-face projeté

4/4/2023

HORS NORME

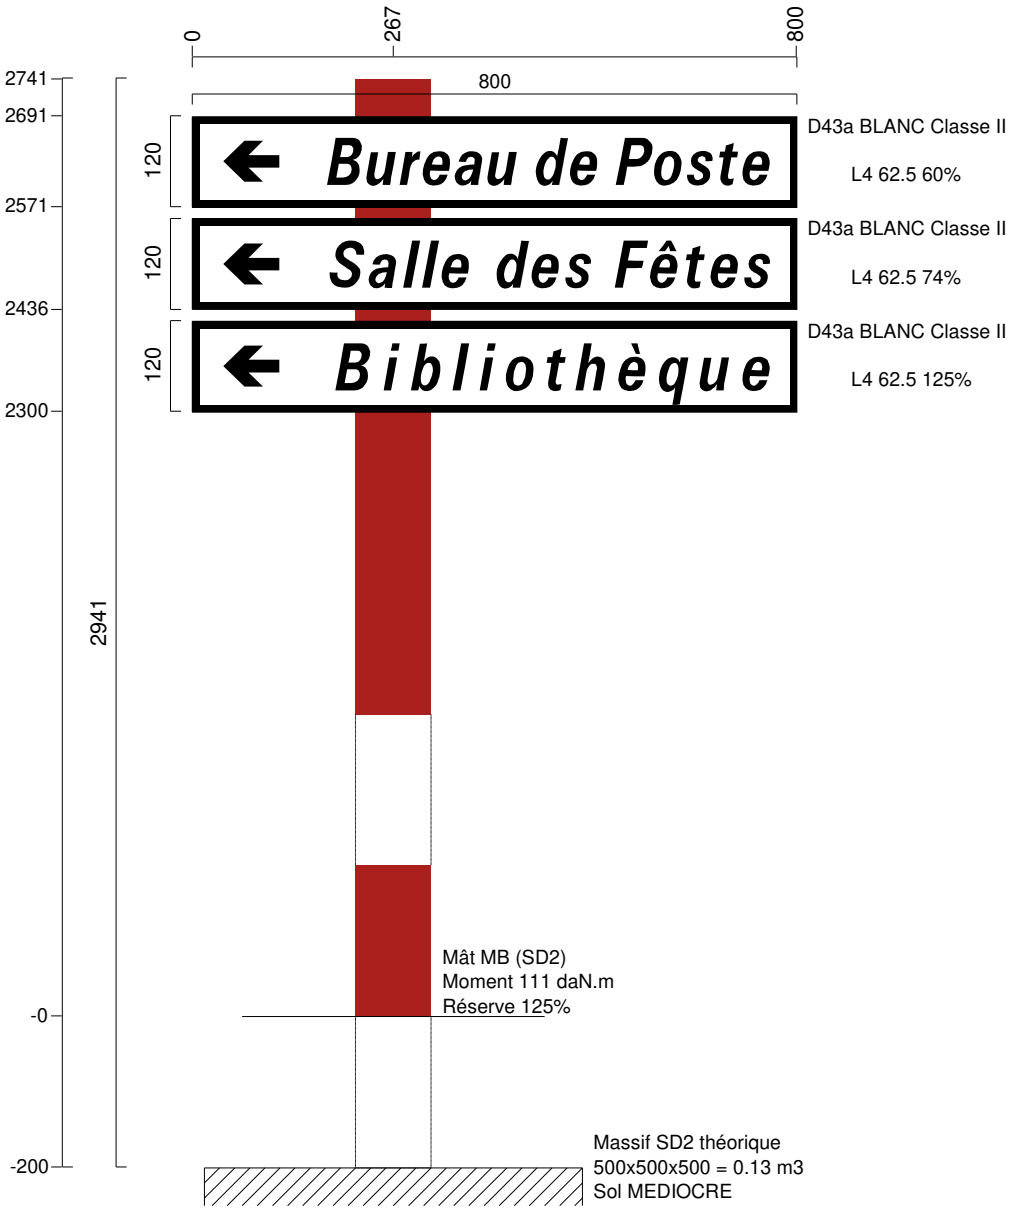

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C15_2
Ensemble : S01face arrière projeté

4/4/2023

HORS NORME

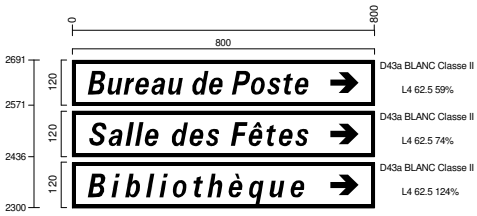

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 120

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C16_2
Lotissement du Camp de Sauve - Place Etienne Sanier

4/4/2023

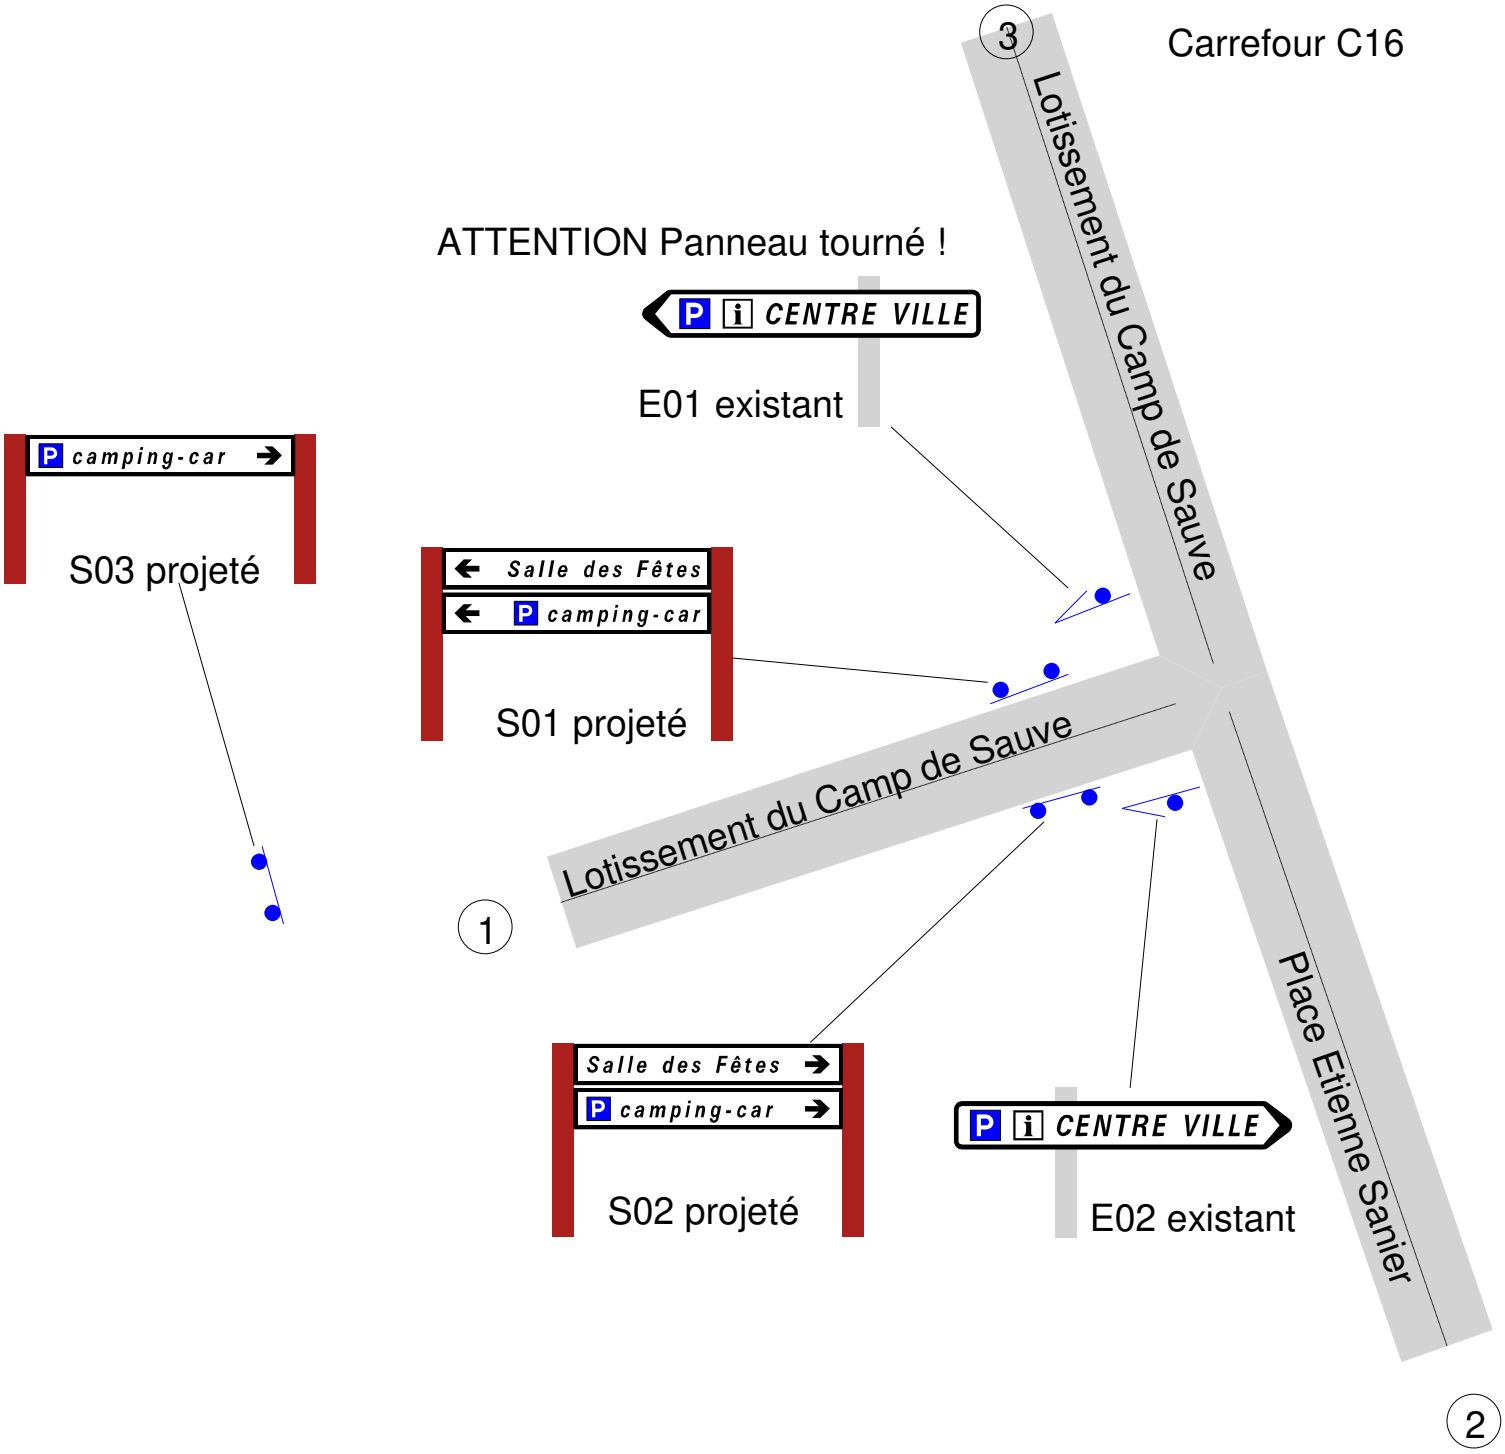

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C16_2
Ensemble : E01 existant

4/4/2023

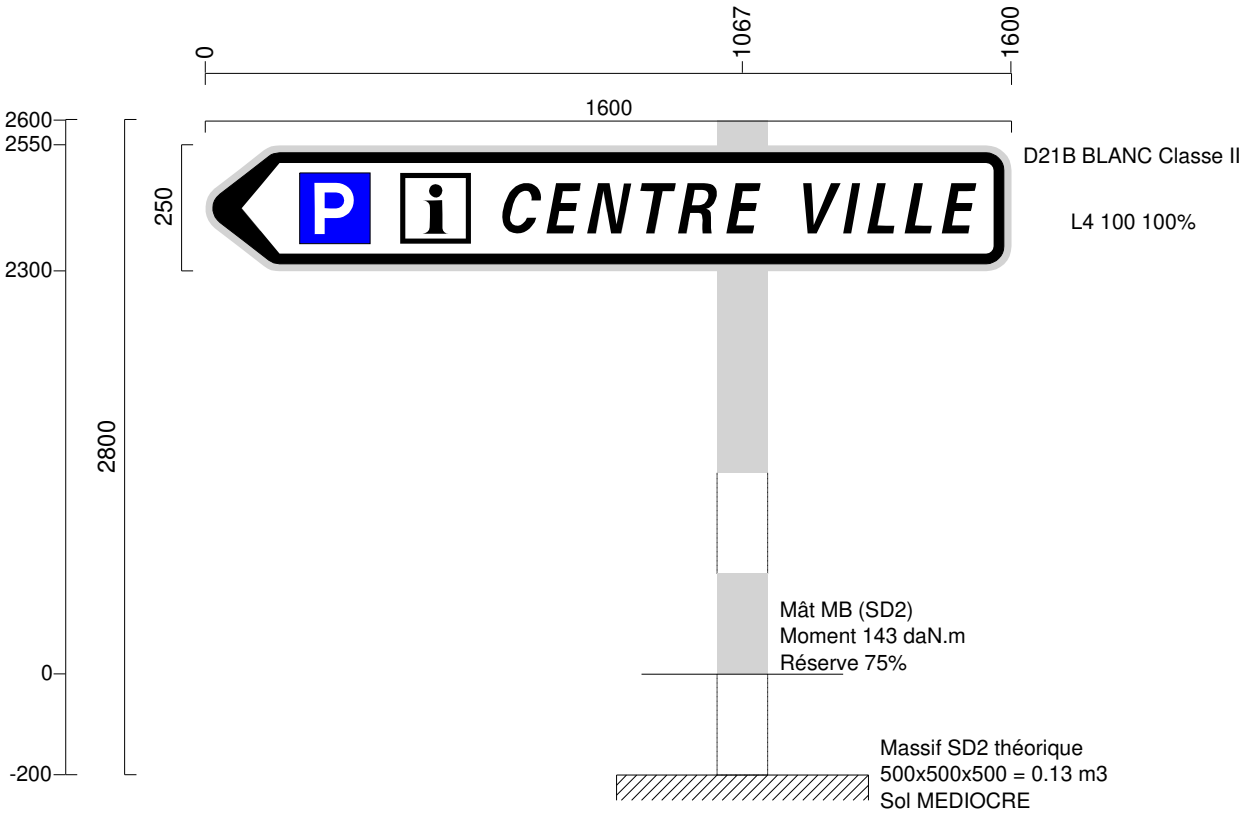

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C16_2
Ensemble : E02 existant

4/4/2023

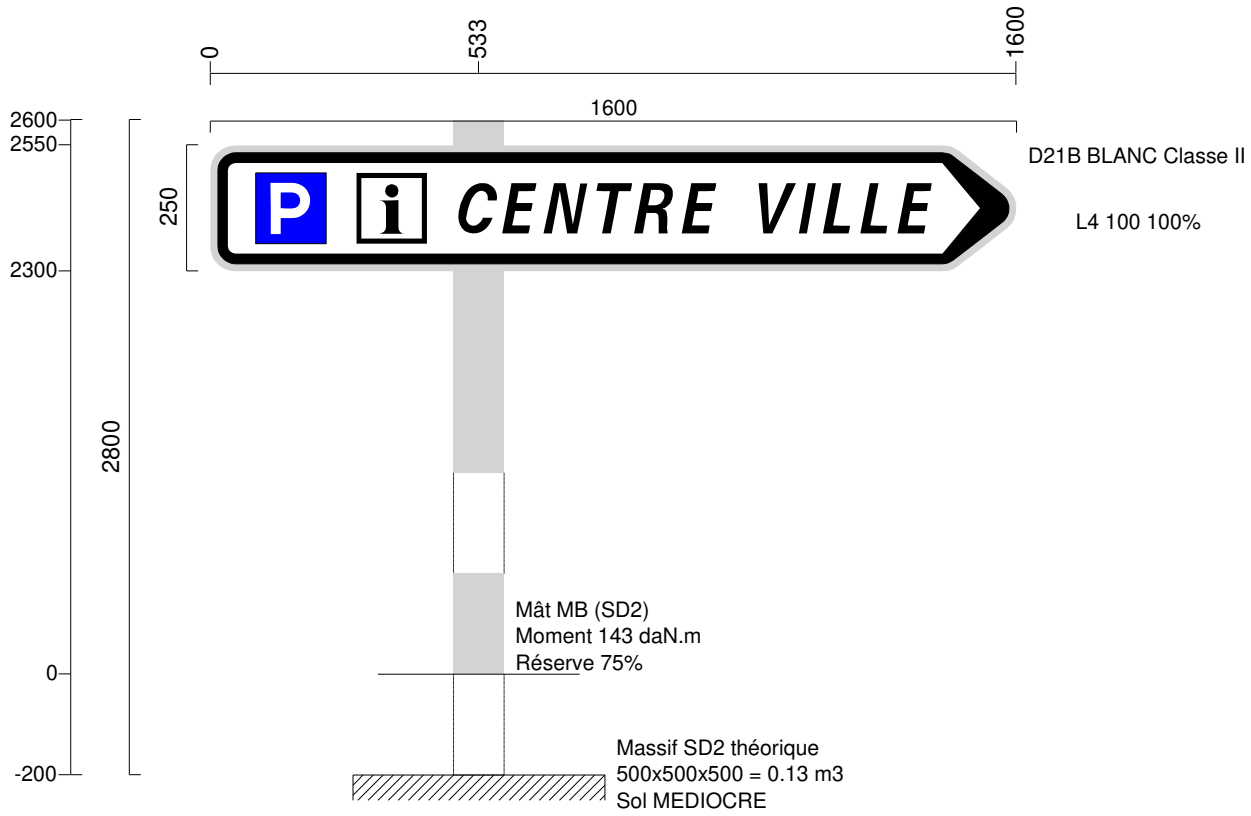

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C16_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

1/15

HORS NORME

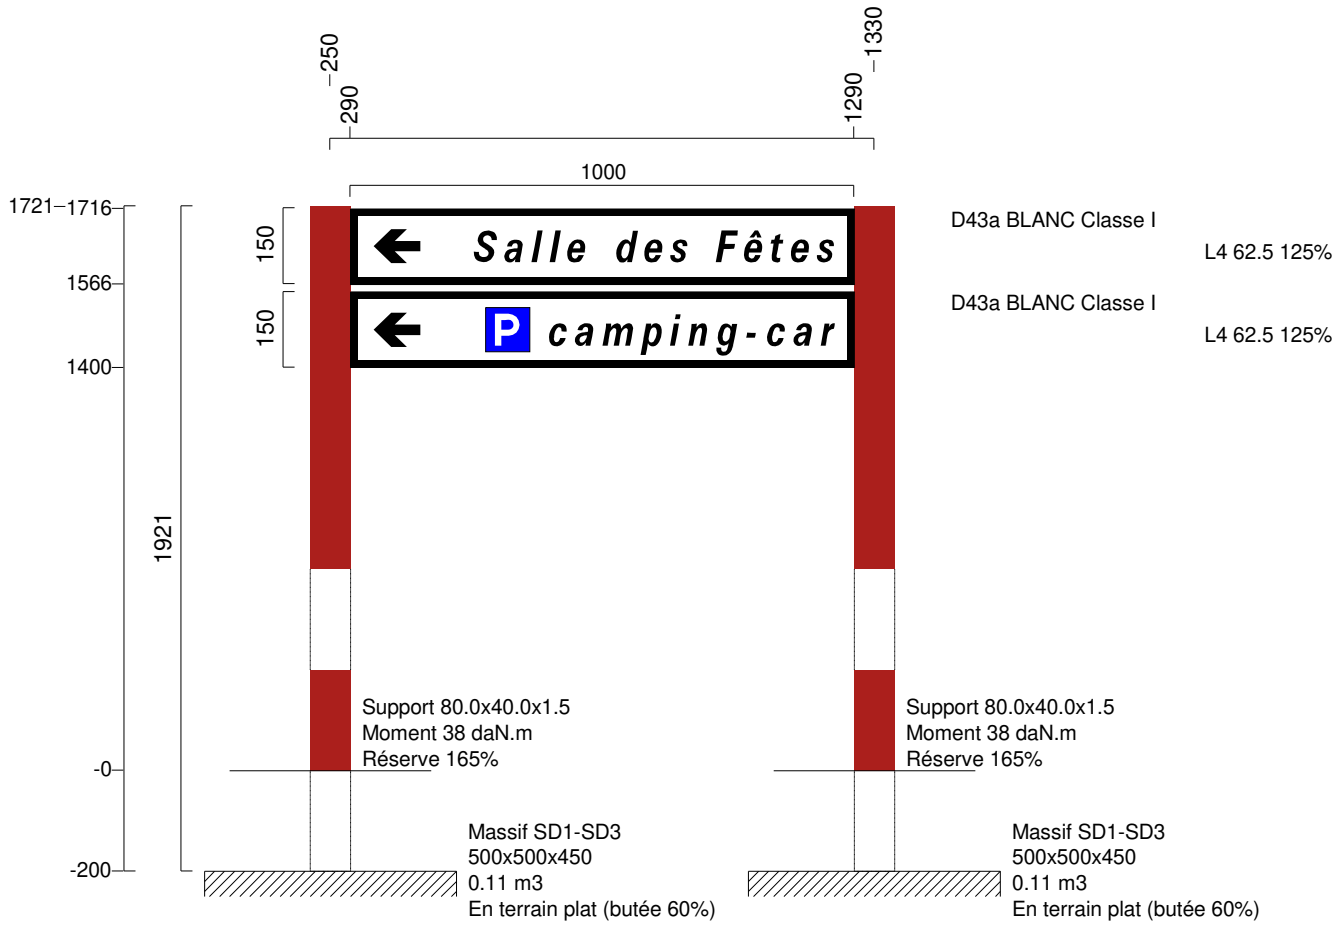

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => Hauteur sous panneau incorrecte pour un support en standard : 1400mm

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C16_2
Ensemble : S02 projeté

4/4/2023

1/15

HORS NORME

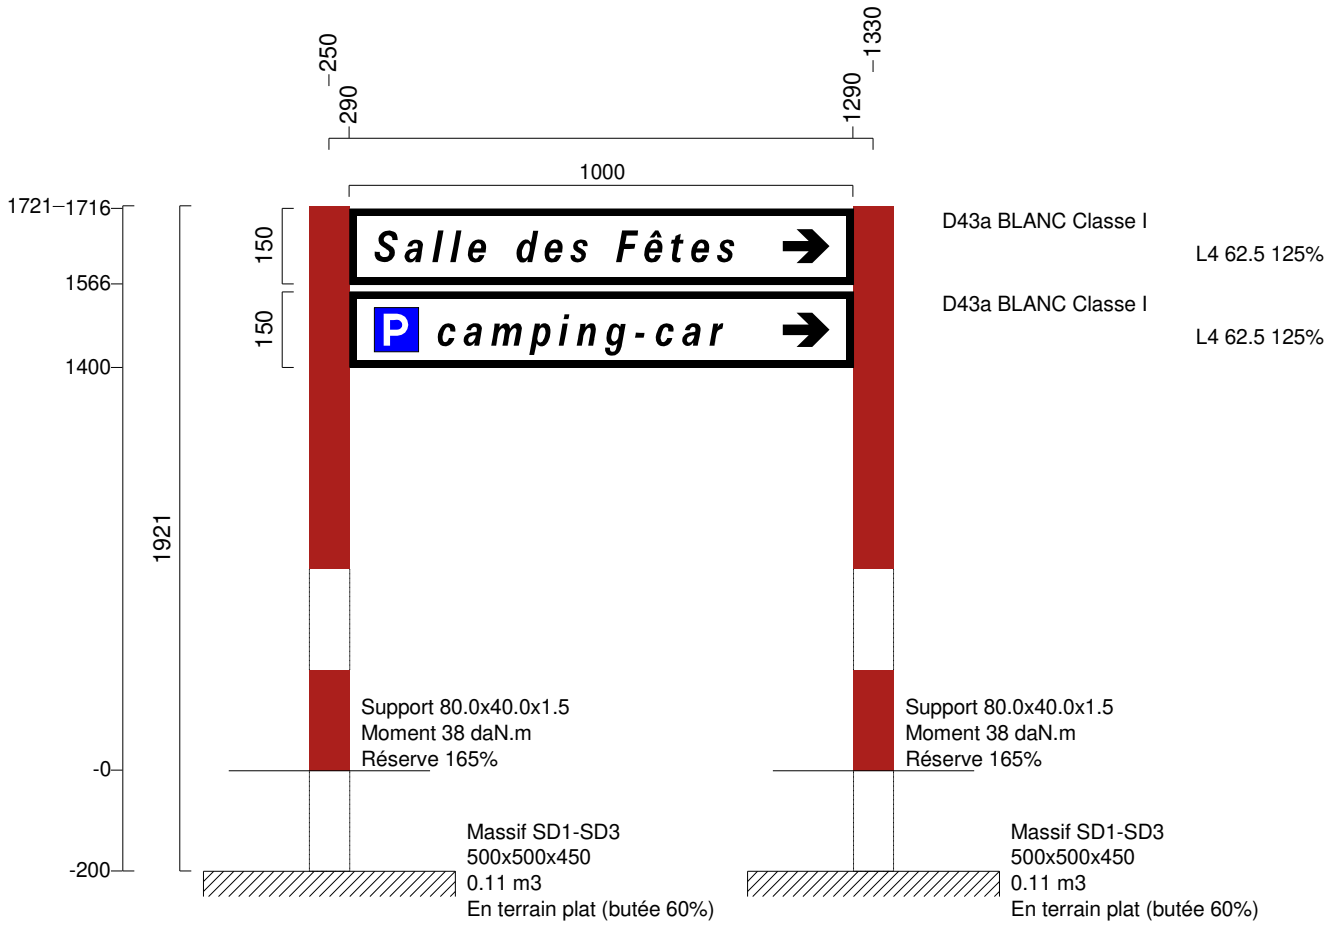

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => Hauteur sous panneau incorrecte pour un support en standard : 1400mm

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C16_2
Ensemble : S03 projeté

4/4/2023

HORS NORME

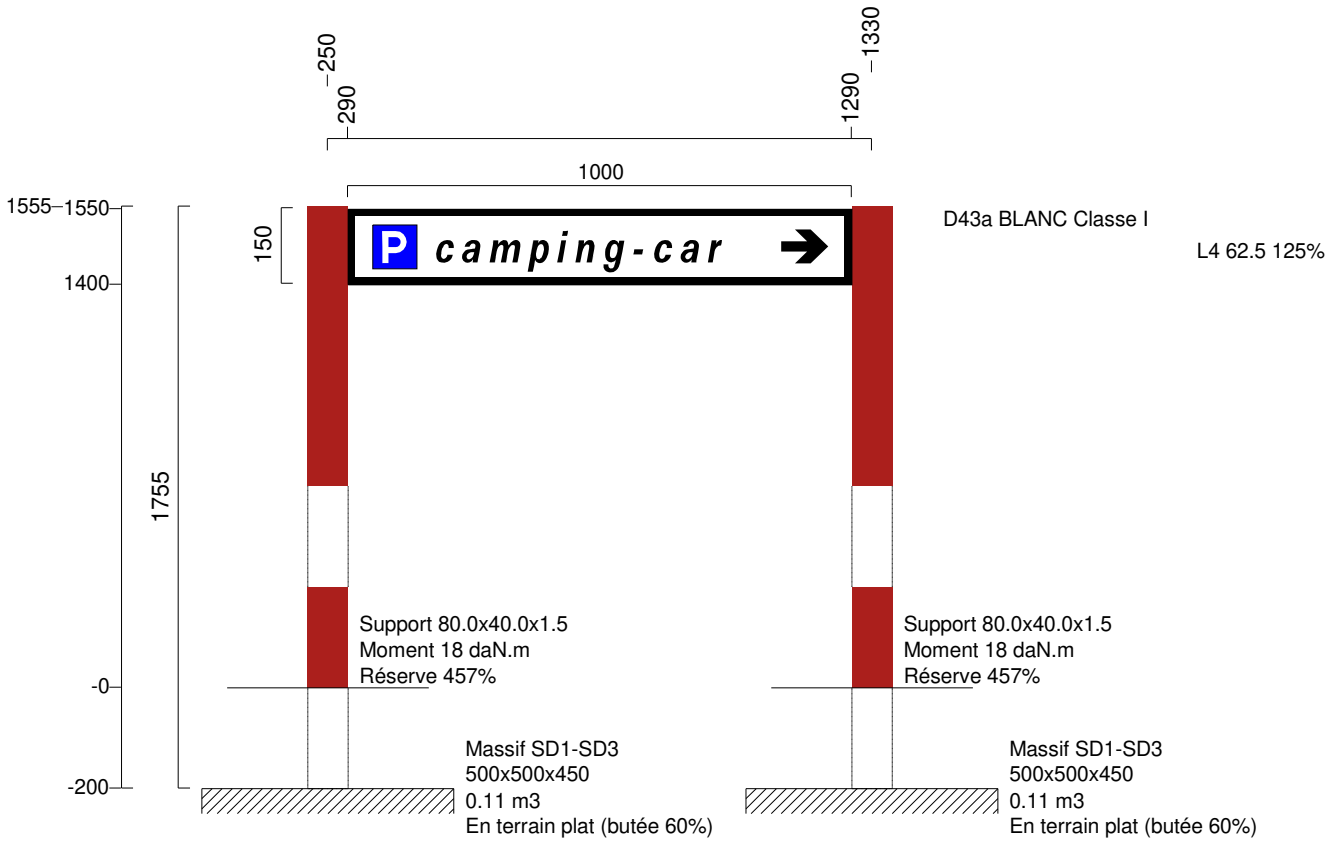

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)
(Niveau 1) mât => Hauteur sous panneau incorrecte pour un support en standard : 1400mm
(Niveau 1) mât => mât surdimensionné : MA (100)

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C17_2
Avenue de Gignac - Boulevard St-Jean - Rue Dupin

4/4/2023

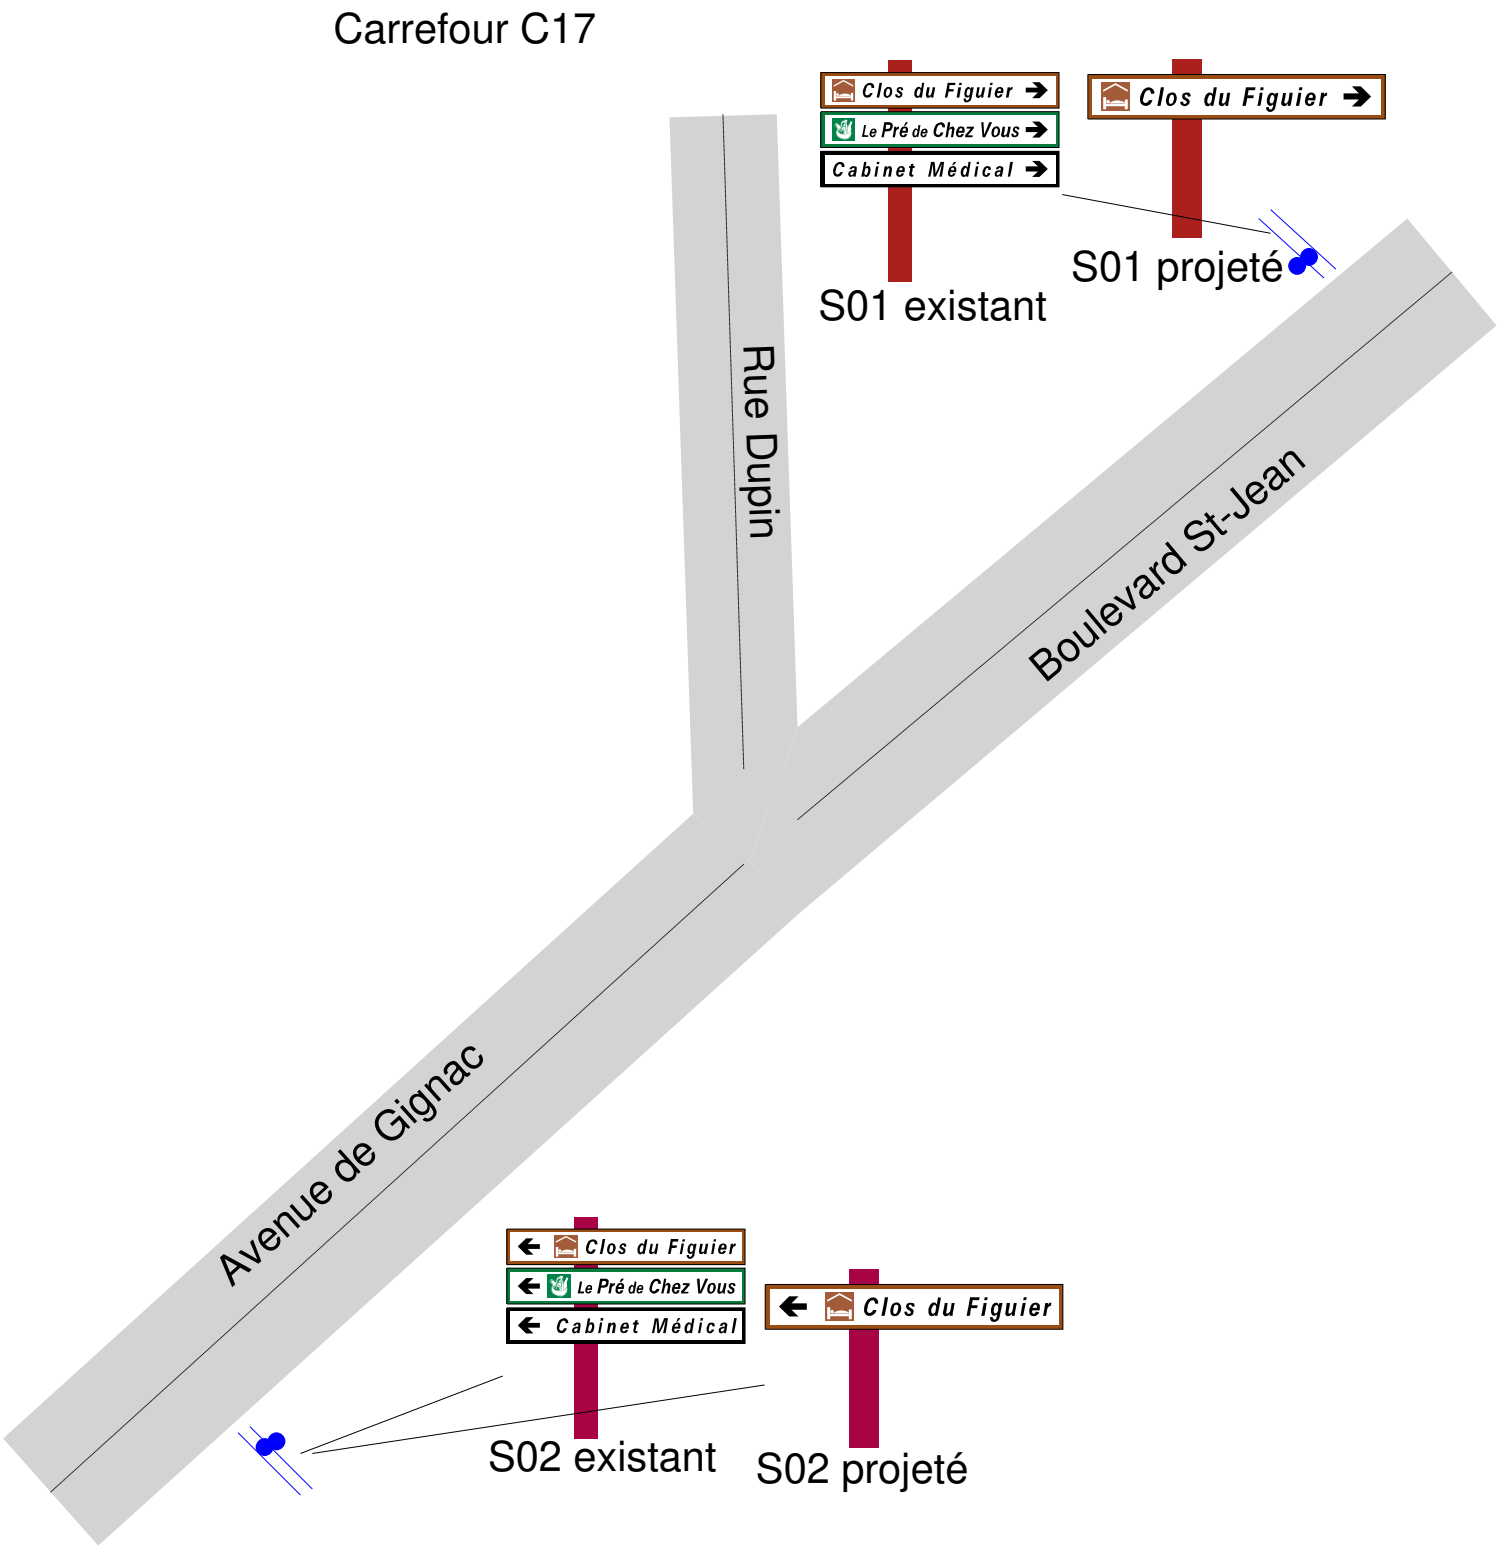

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C17_2
Ensemble : S02 existant

4/4/2023

1/10

HORS NORME

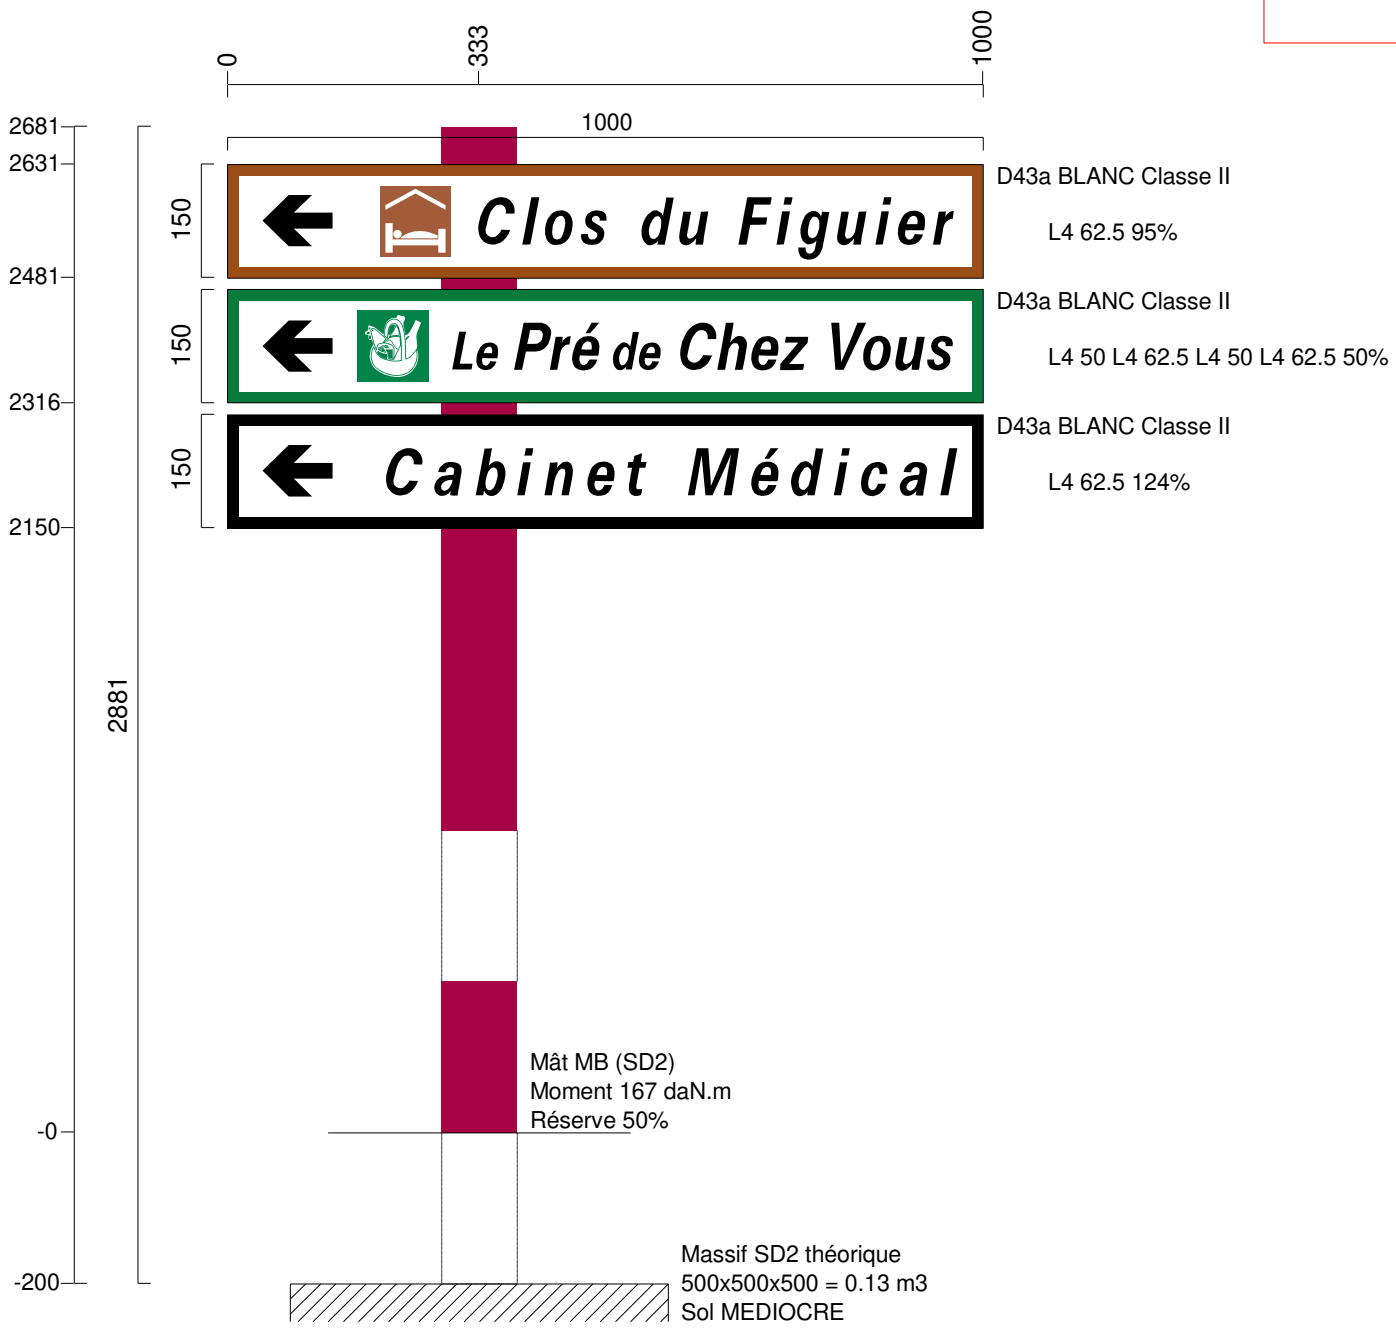

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C17_2
Ensemble : S01 existant

4/4/2023

1/10

HORS NORME

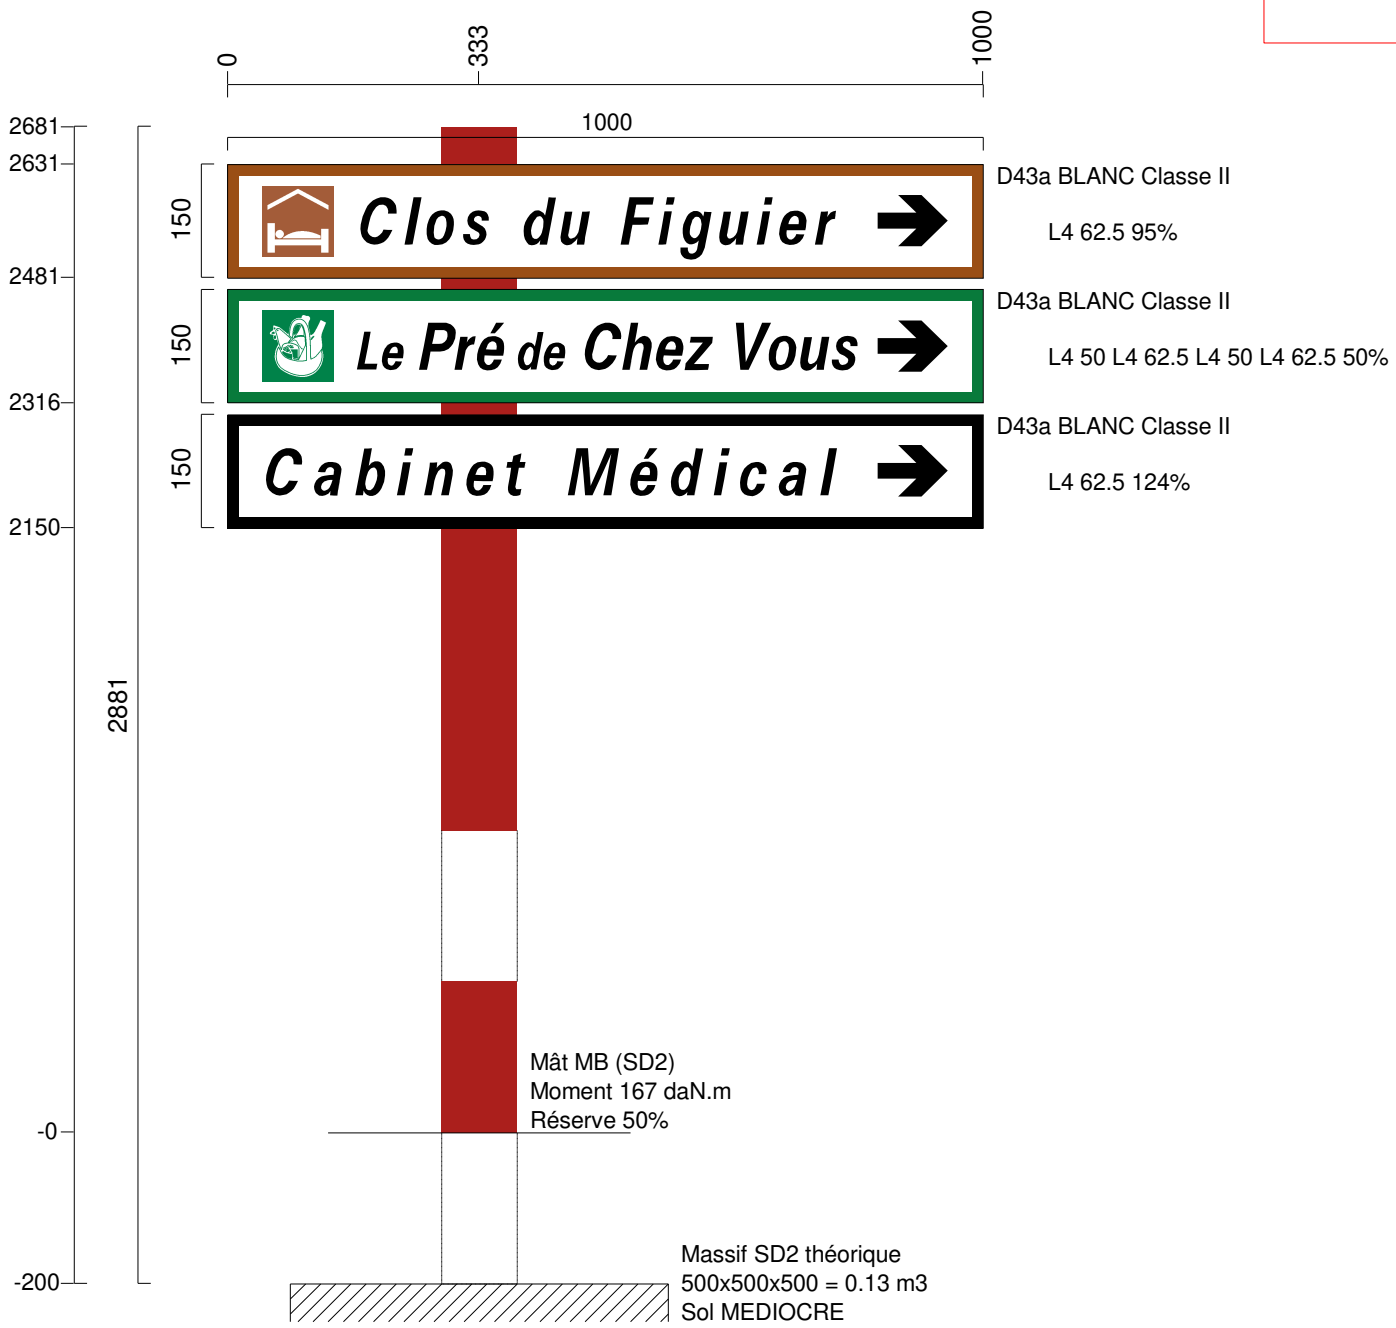

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C17_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

1/10

HORS NORME

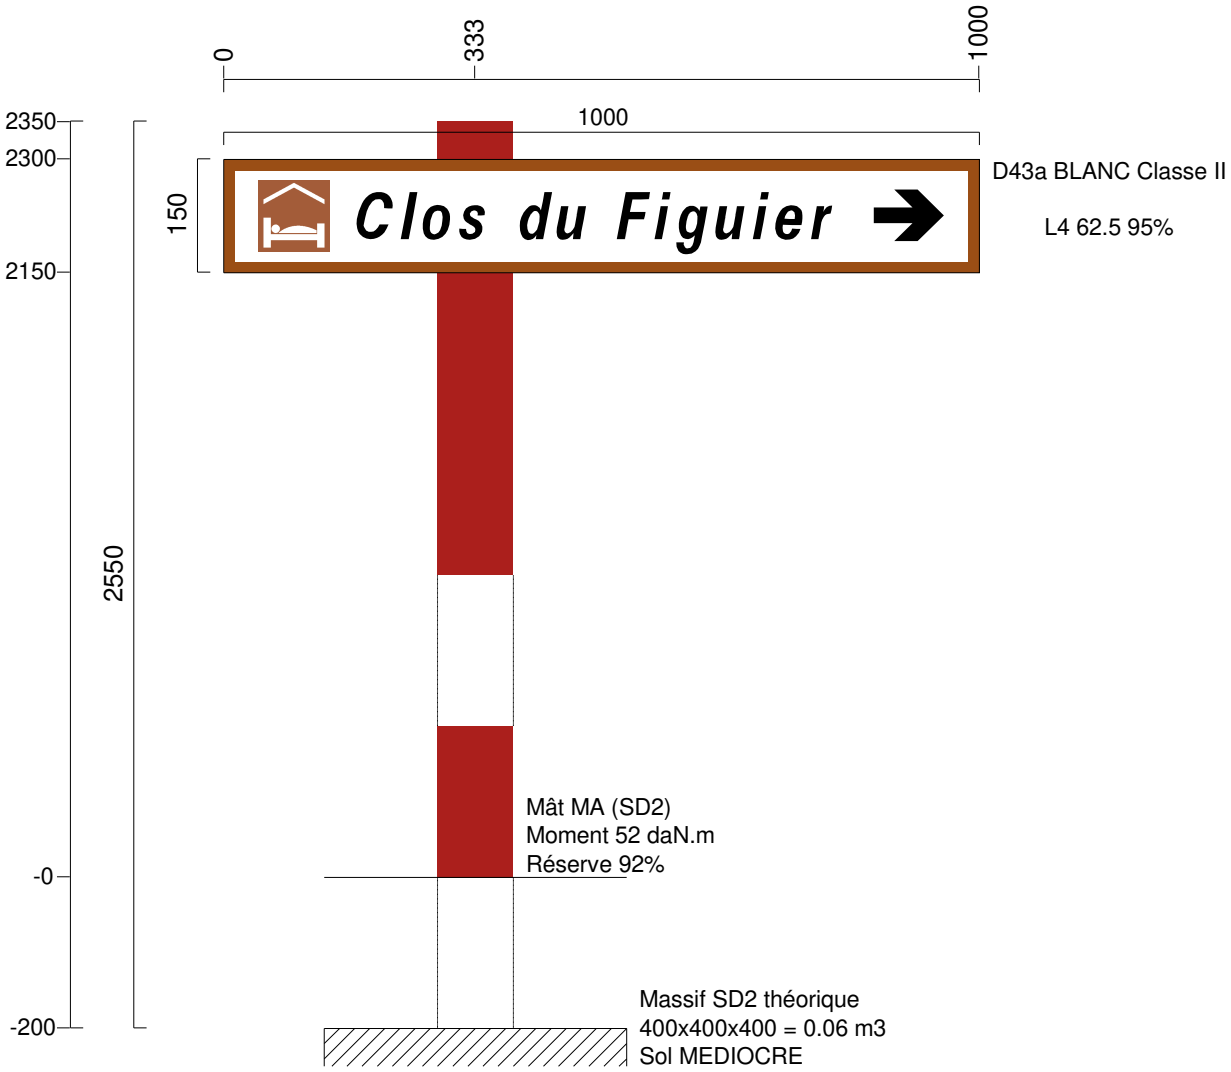

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C17_2
Ensemble : S02 projeté

4/4/2023

1/10

HORS NORME

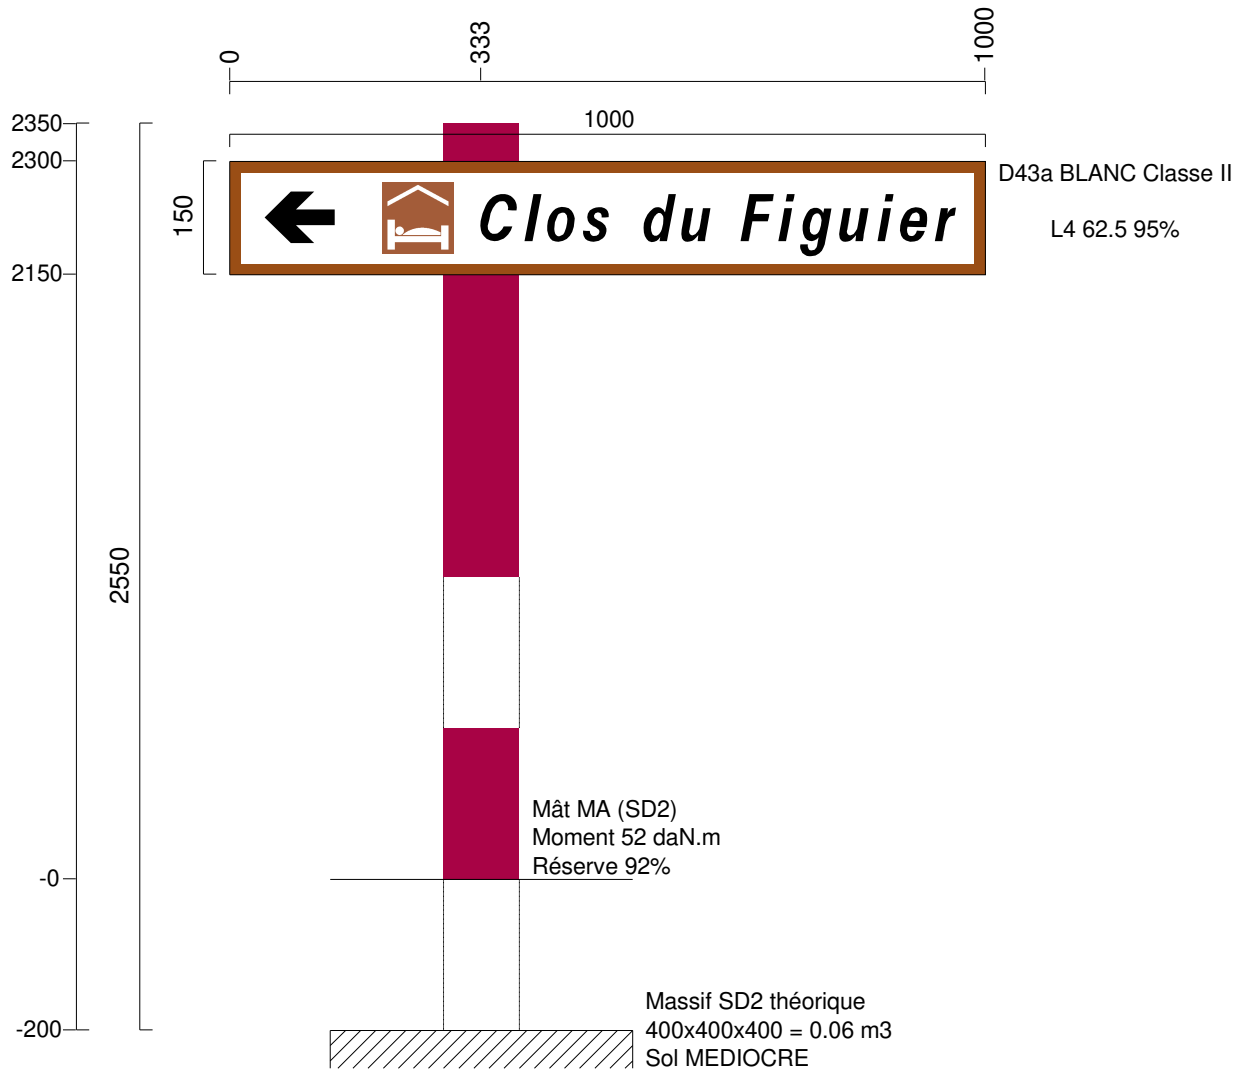

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C18_2
Place du 8 Mai - Av. de Saint-Guilhem - D32

4/4/2023

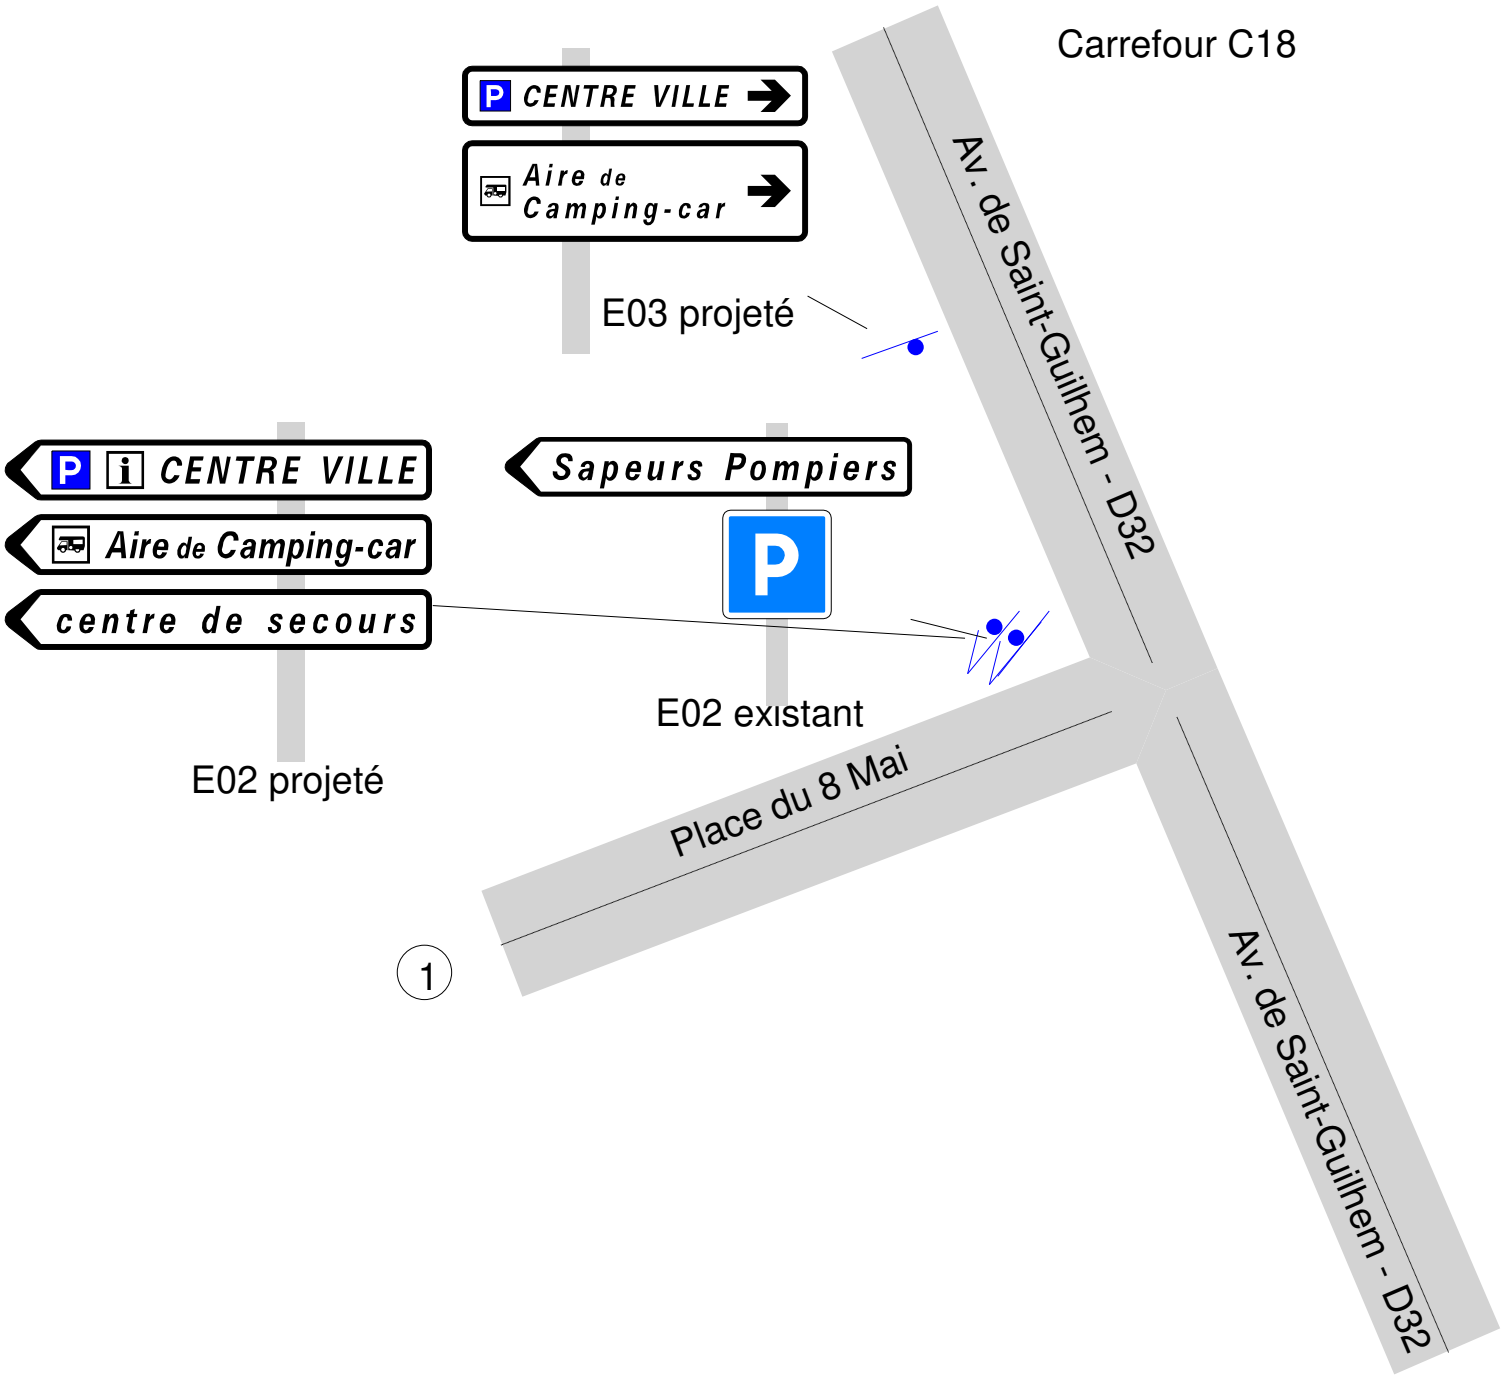

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C18_2
Ensemble : E02 existant

4/4/2023

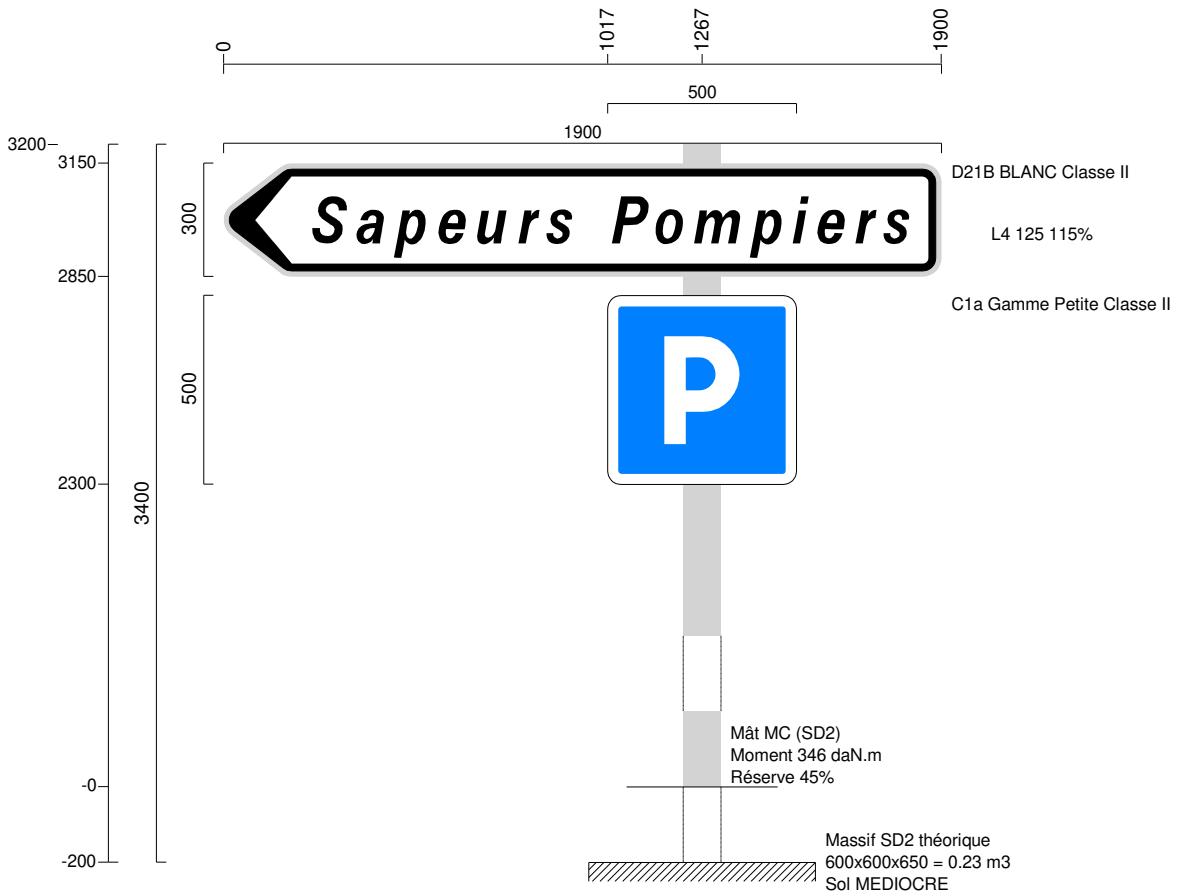

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C18_2
Ensemble : E03 projeté

4/4/2023

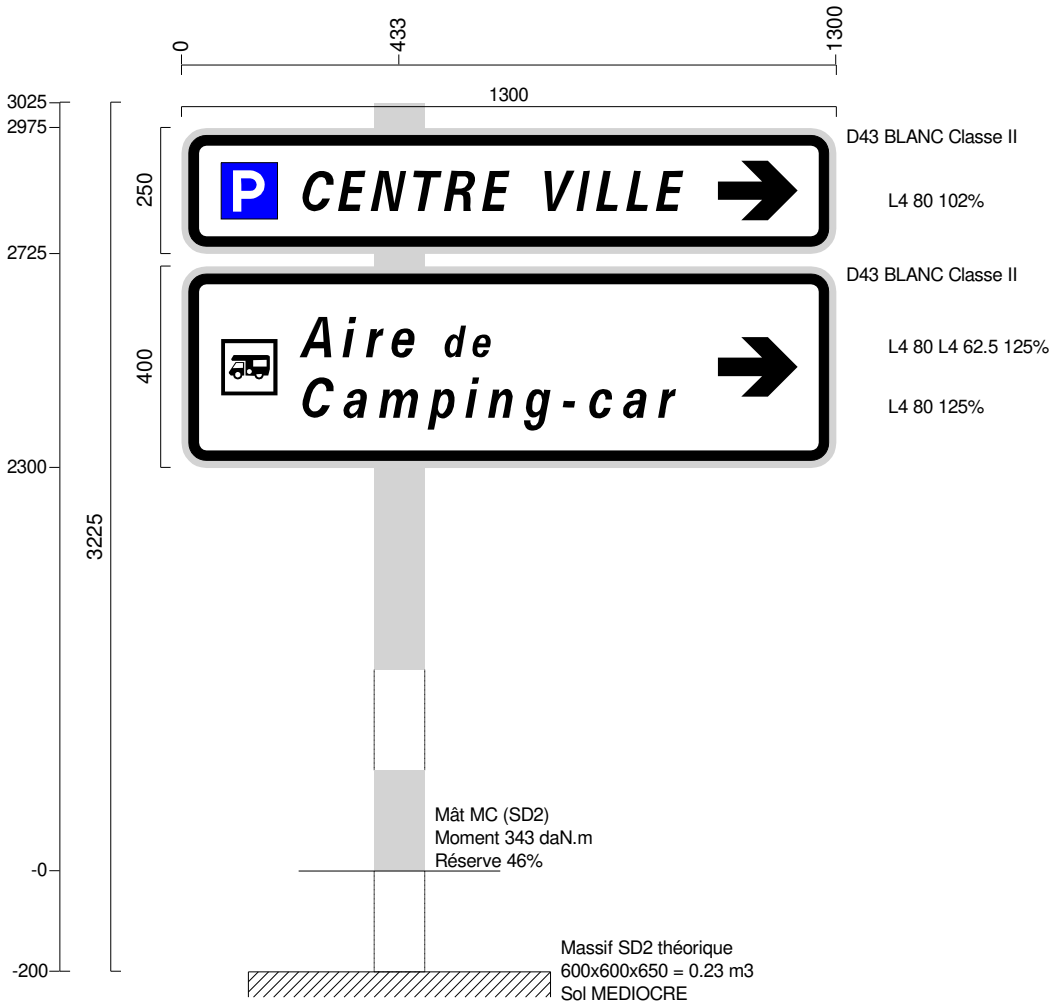

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C18_2
Ensemble : E02 projeté

4/4/2023

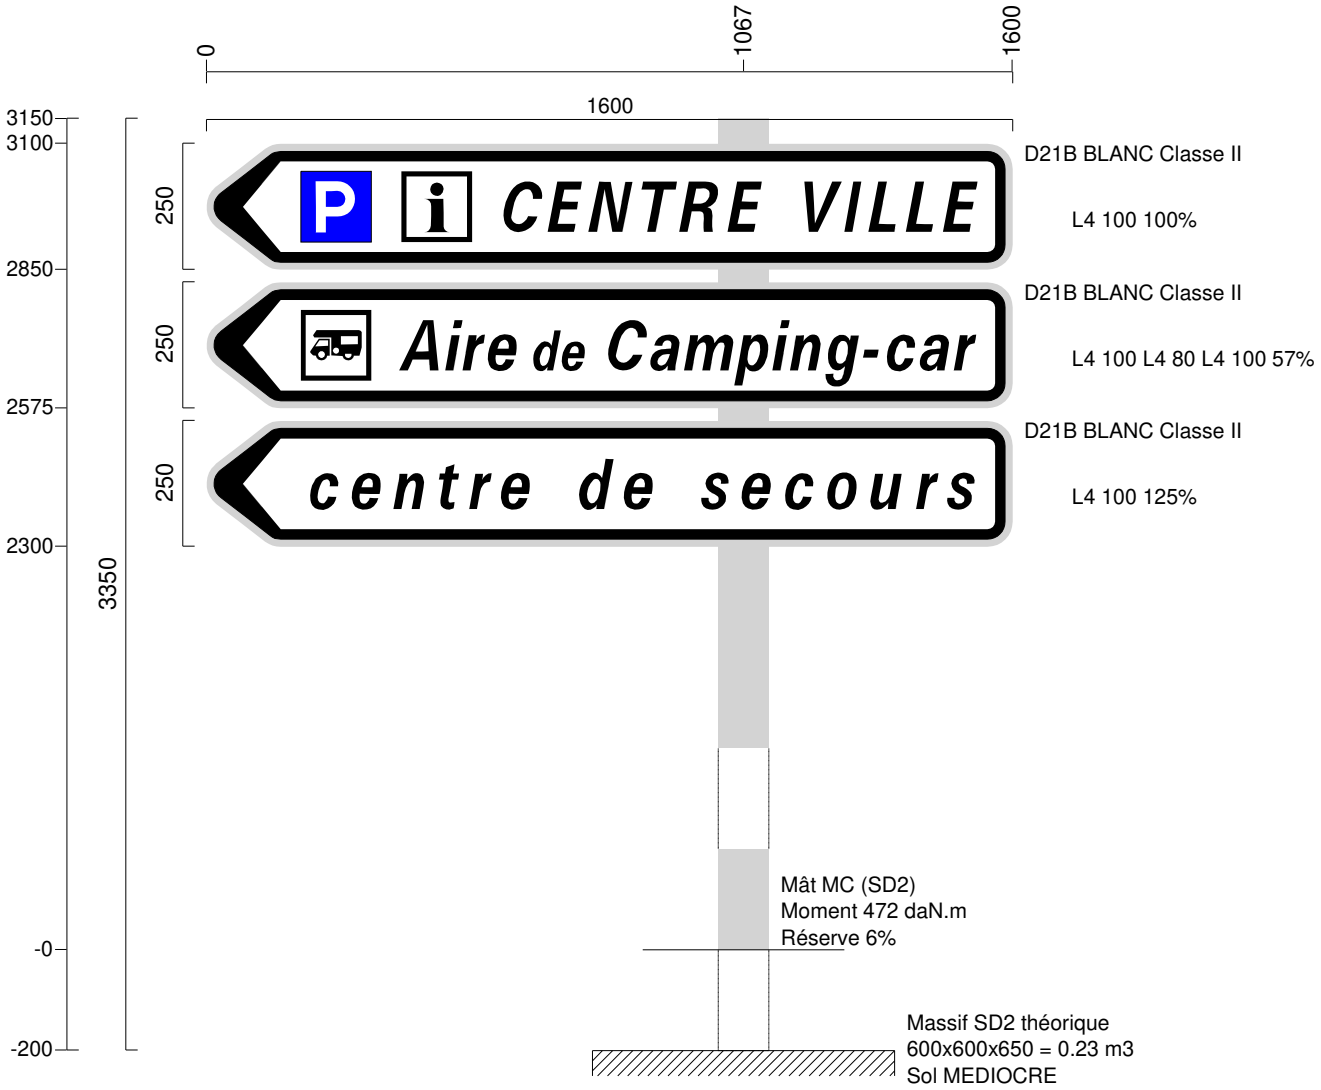

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C19_2
chemin de la Grange - Route du Disque - route du Disque

4/4/2023

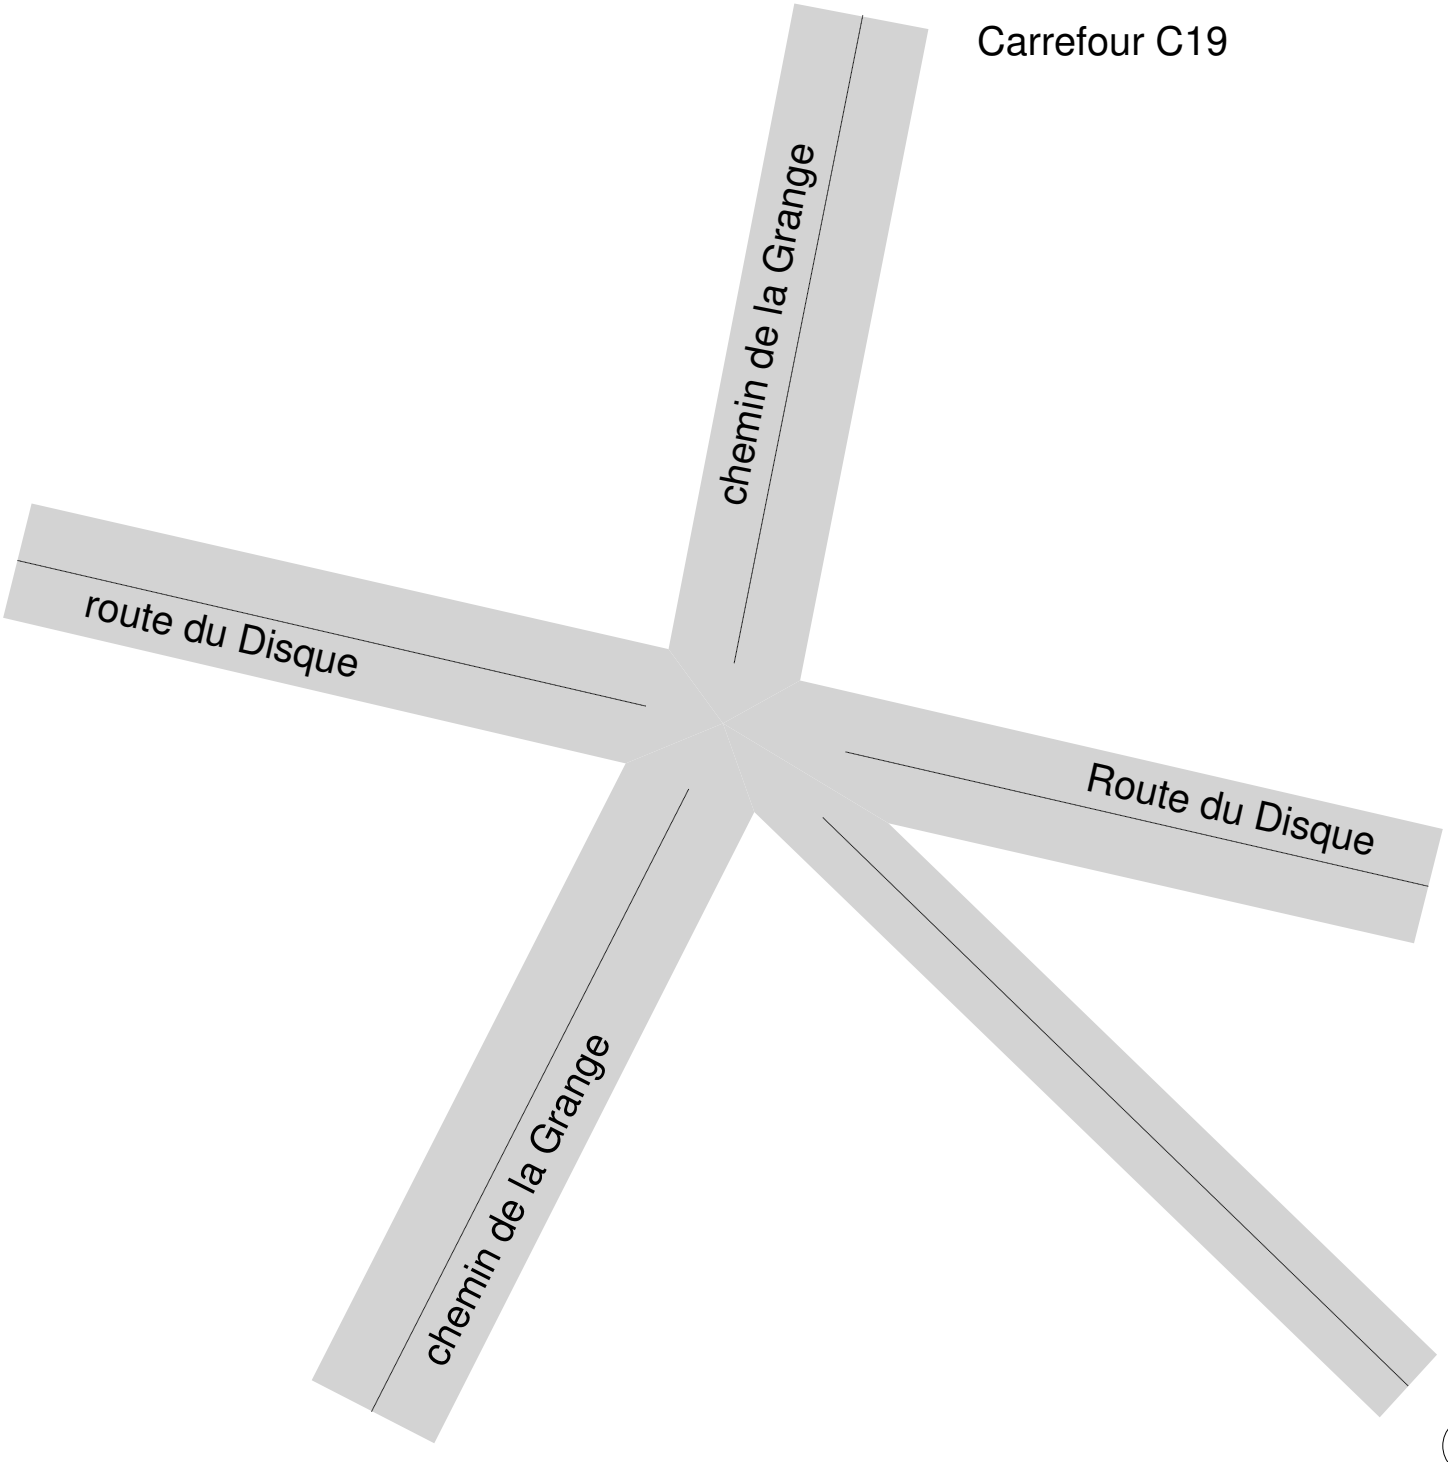

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C20_2
chemin d'accès - Route de la Boissière

4/4/2023

Carrefour C20

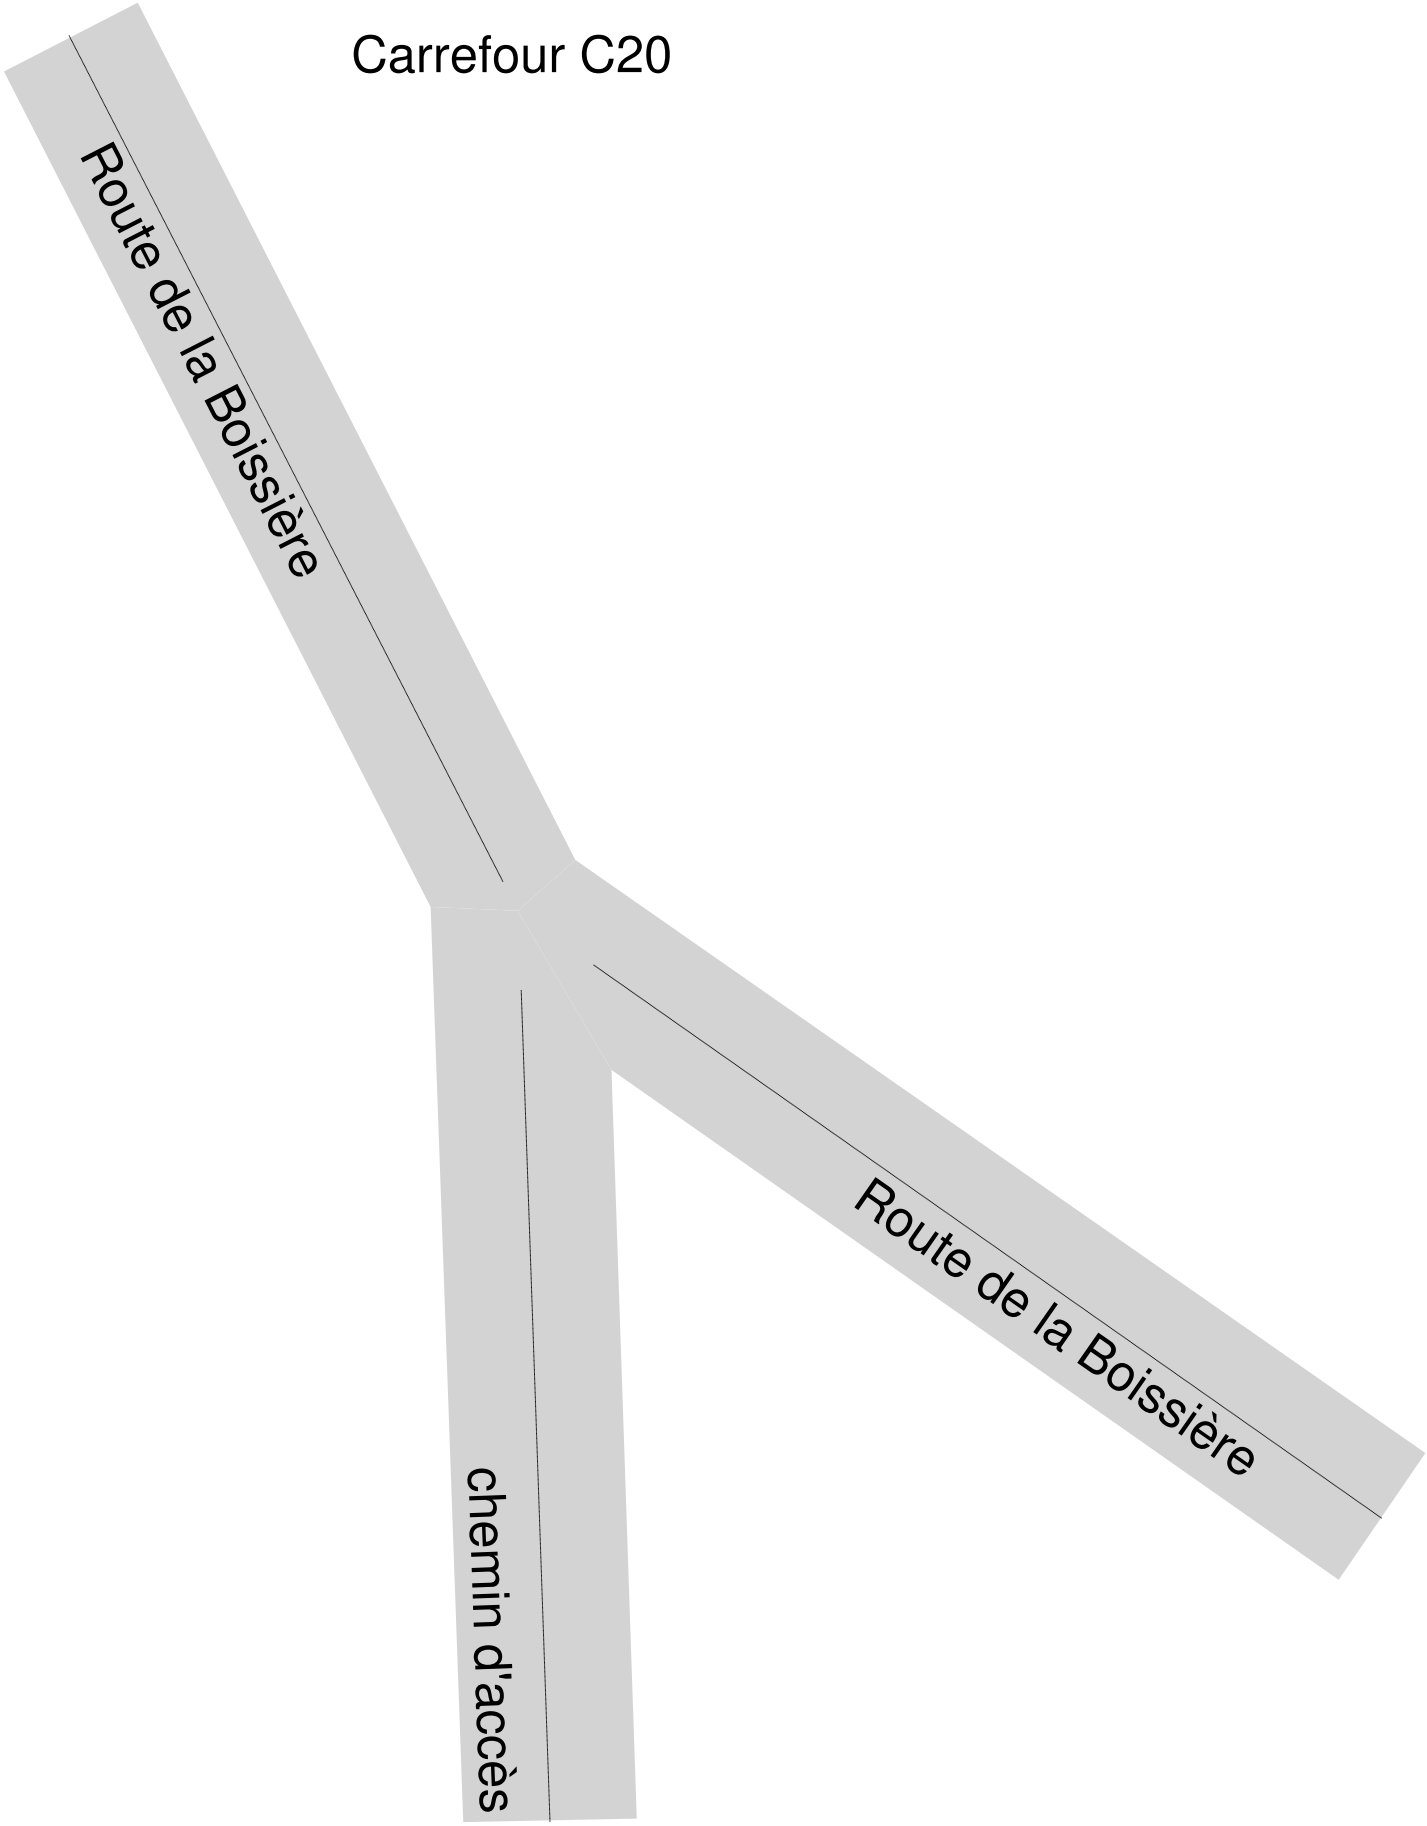

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C21_2
chemin - Route de la Boissière - chemin du Tunnel

4/4/2023

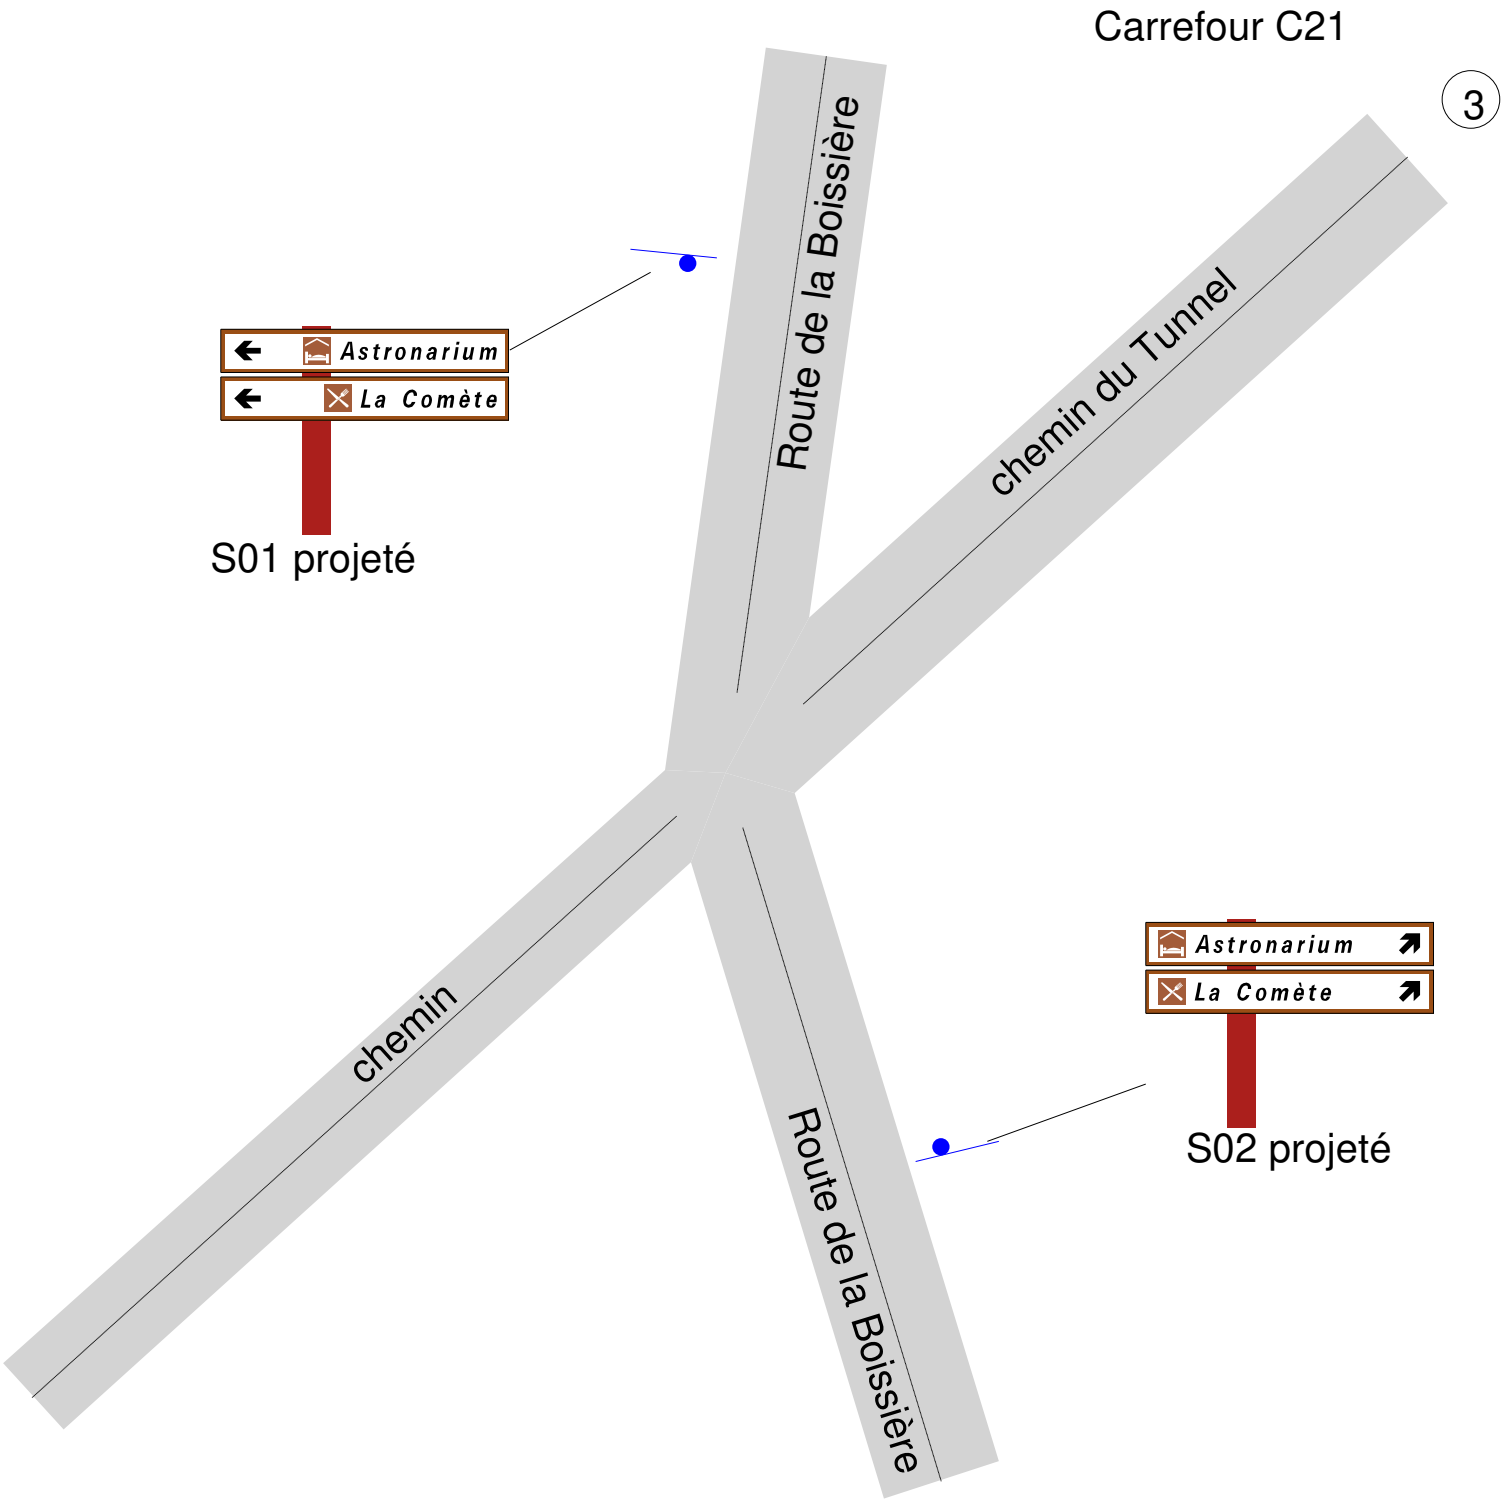

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C21_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

1/10

HORS NORME

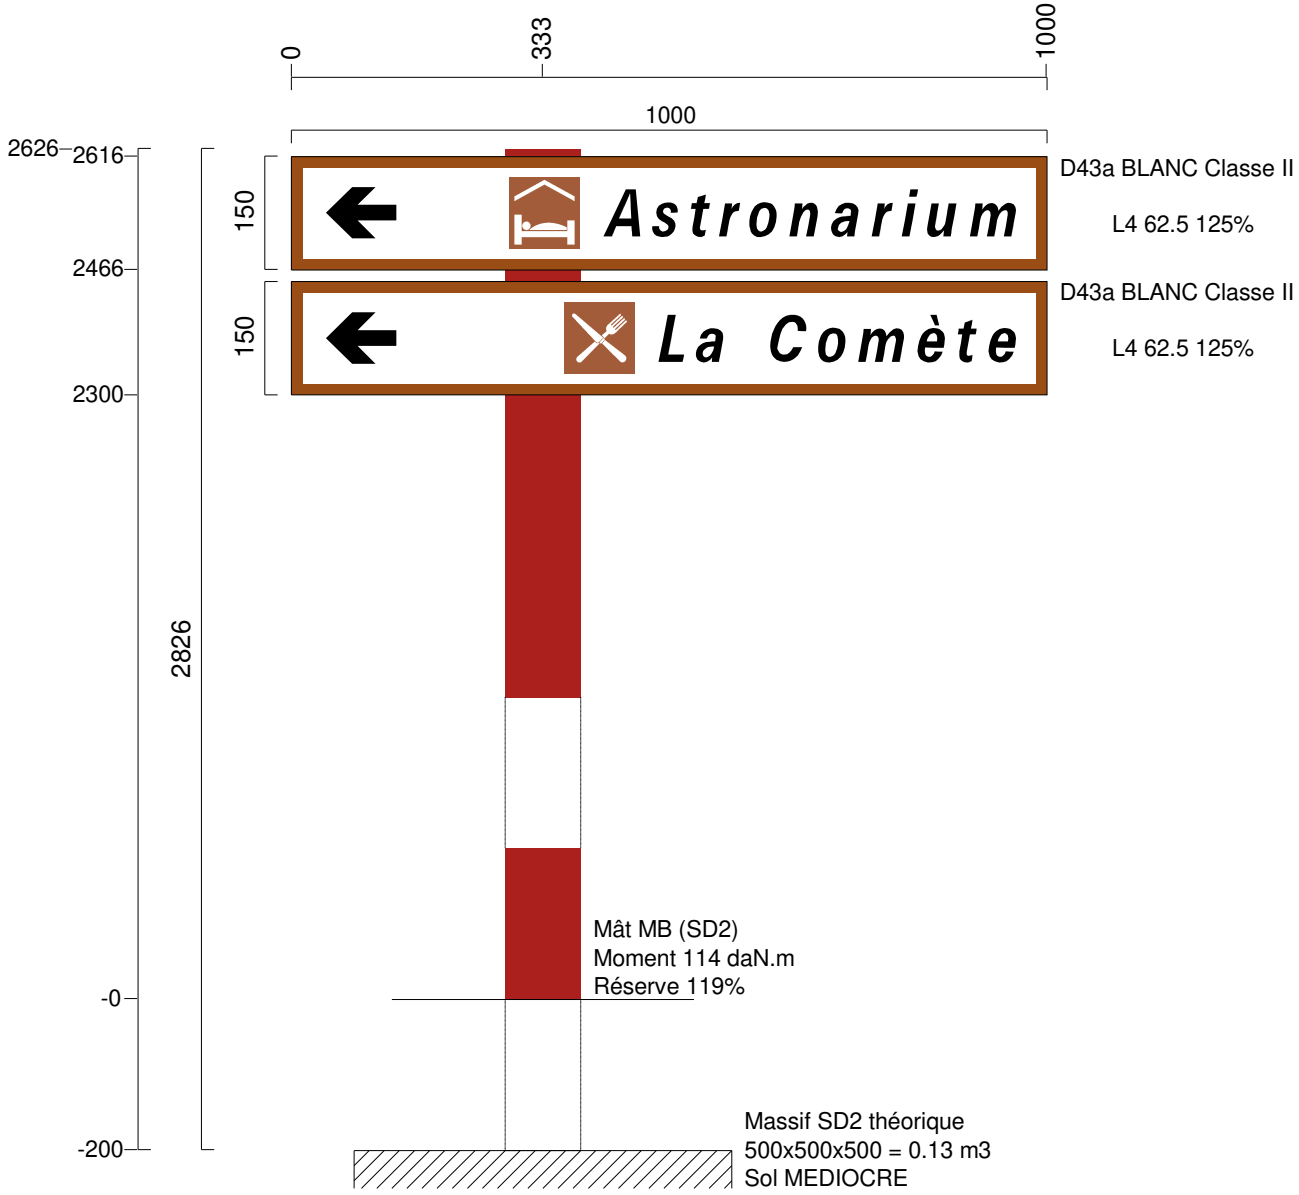

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C21_2
Ensemble : S02 projeté

4/4/2023

1/10

HORS NORME

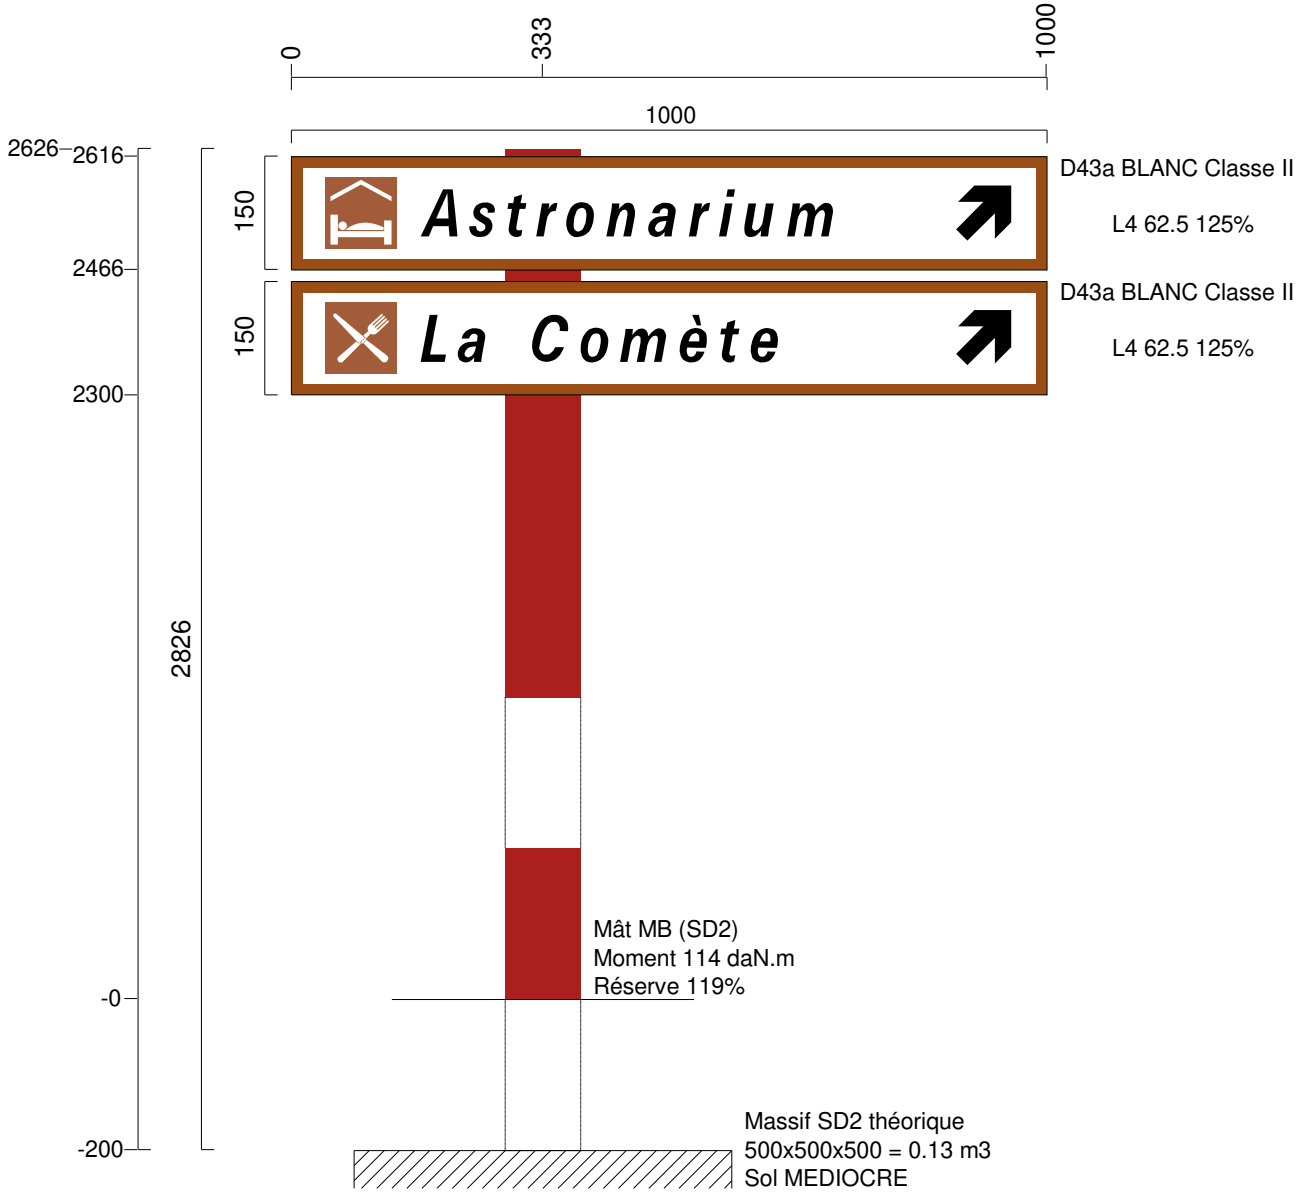

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C22_2
Bd F. Giraud - chemin de Bourguet Naou

4/4/2023

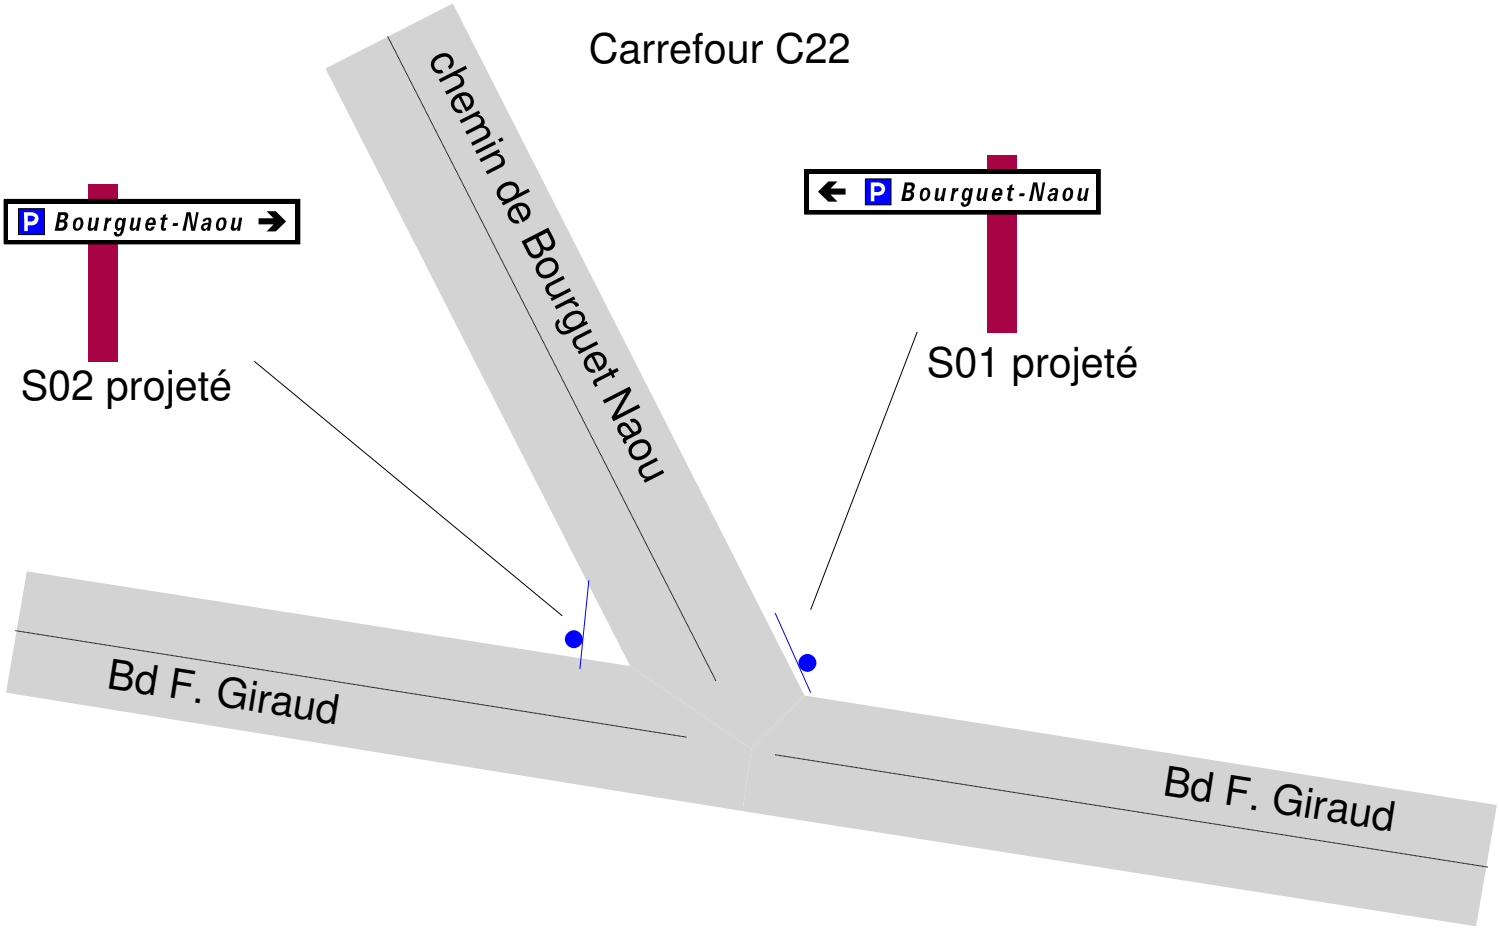

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C22_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

HORS NORME

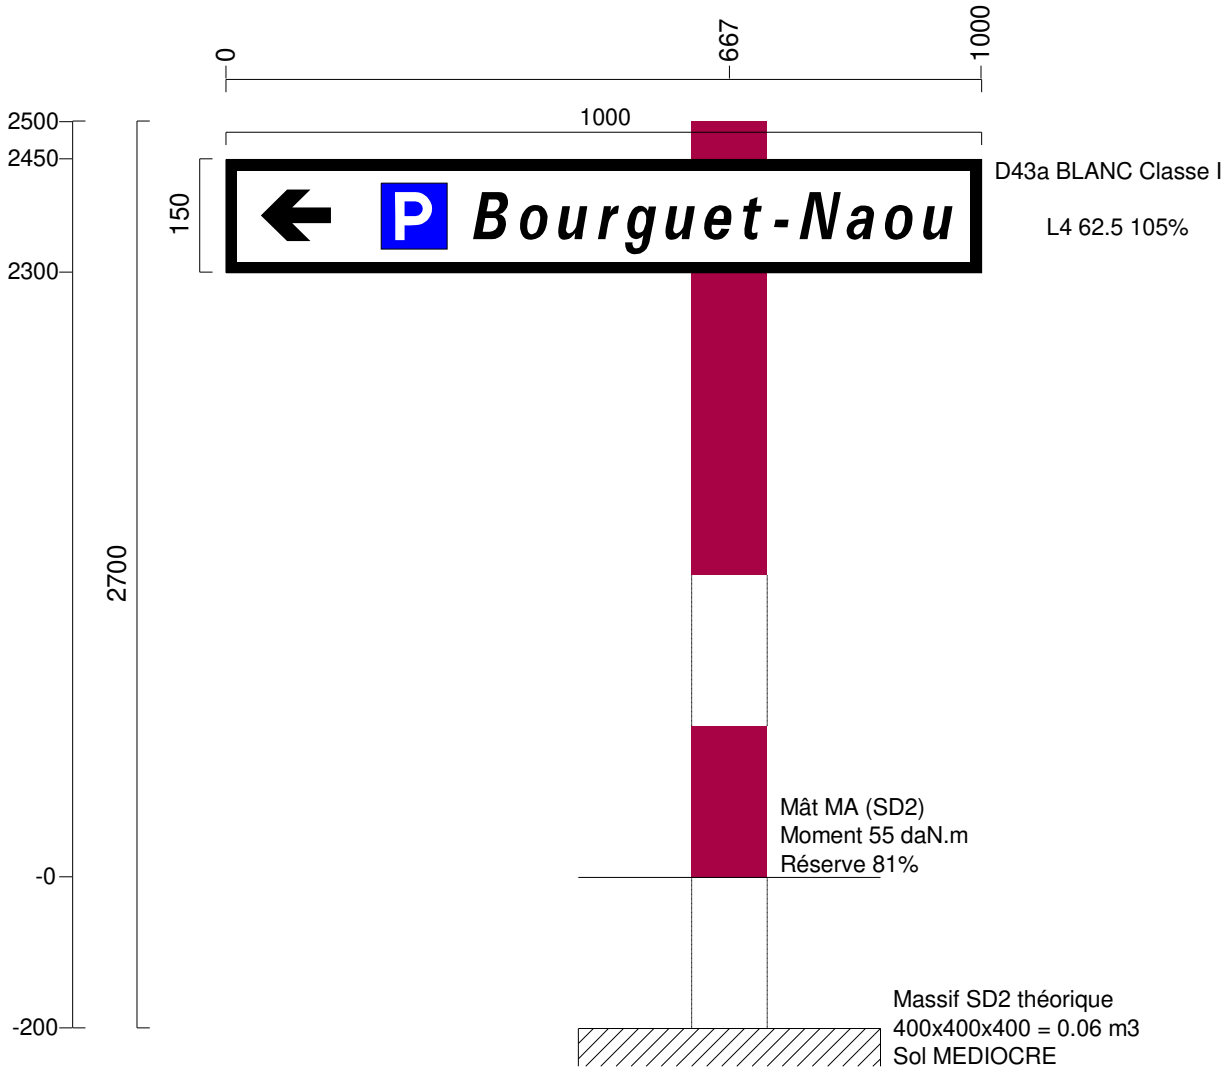

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C22_2
Ensemble : S02 projeté

4/4/2023

1/10

HORS NORME

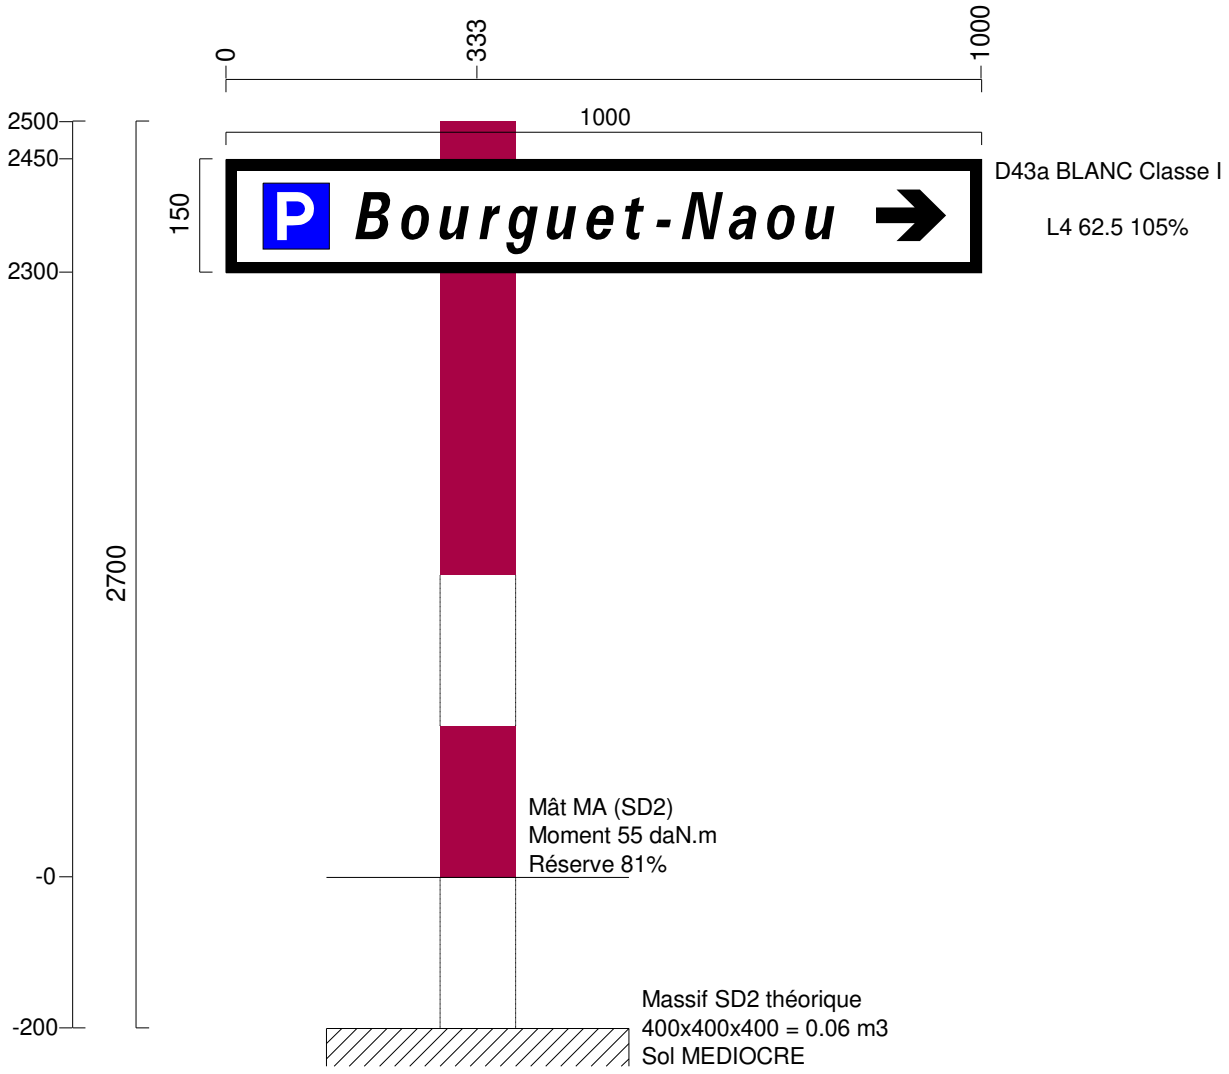

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150

Rétro-réflexion : Classe I

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C23_2
chemin du Rocher - chemin de Pezouillet - contre-allée

4/4/2023

Carrefour C23

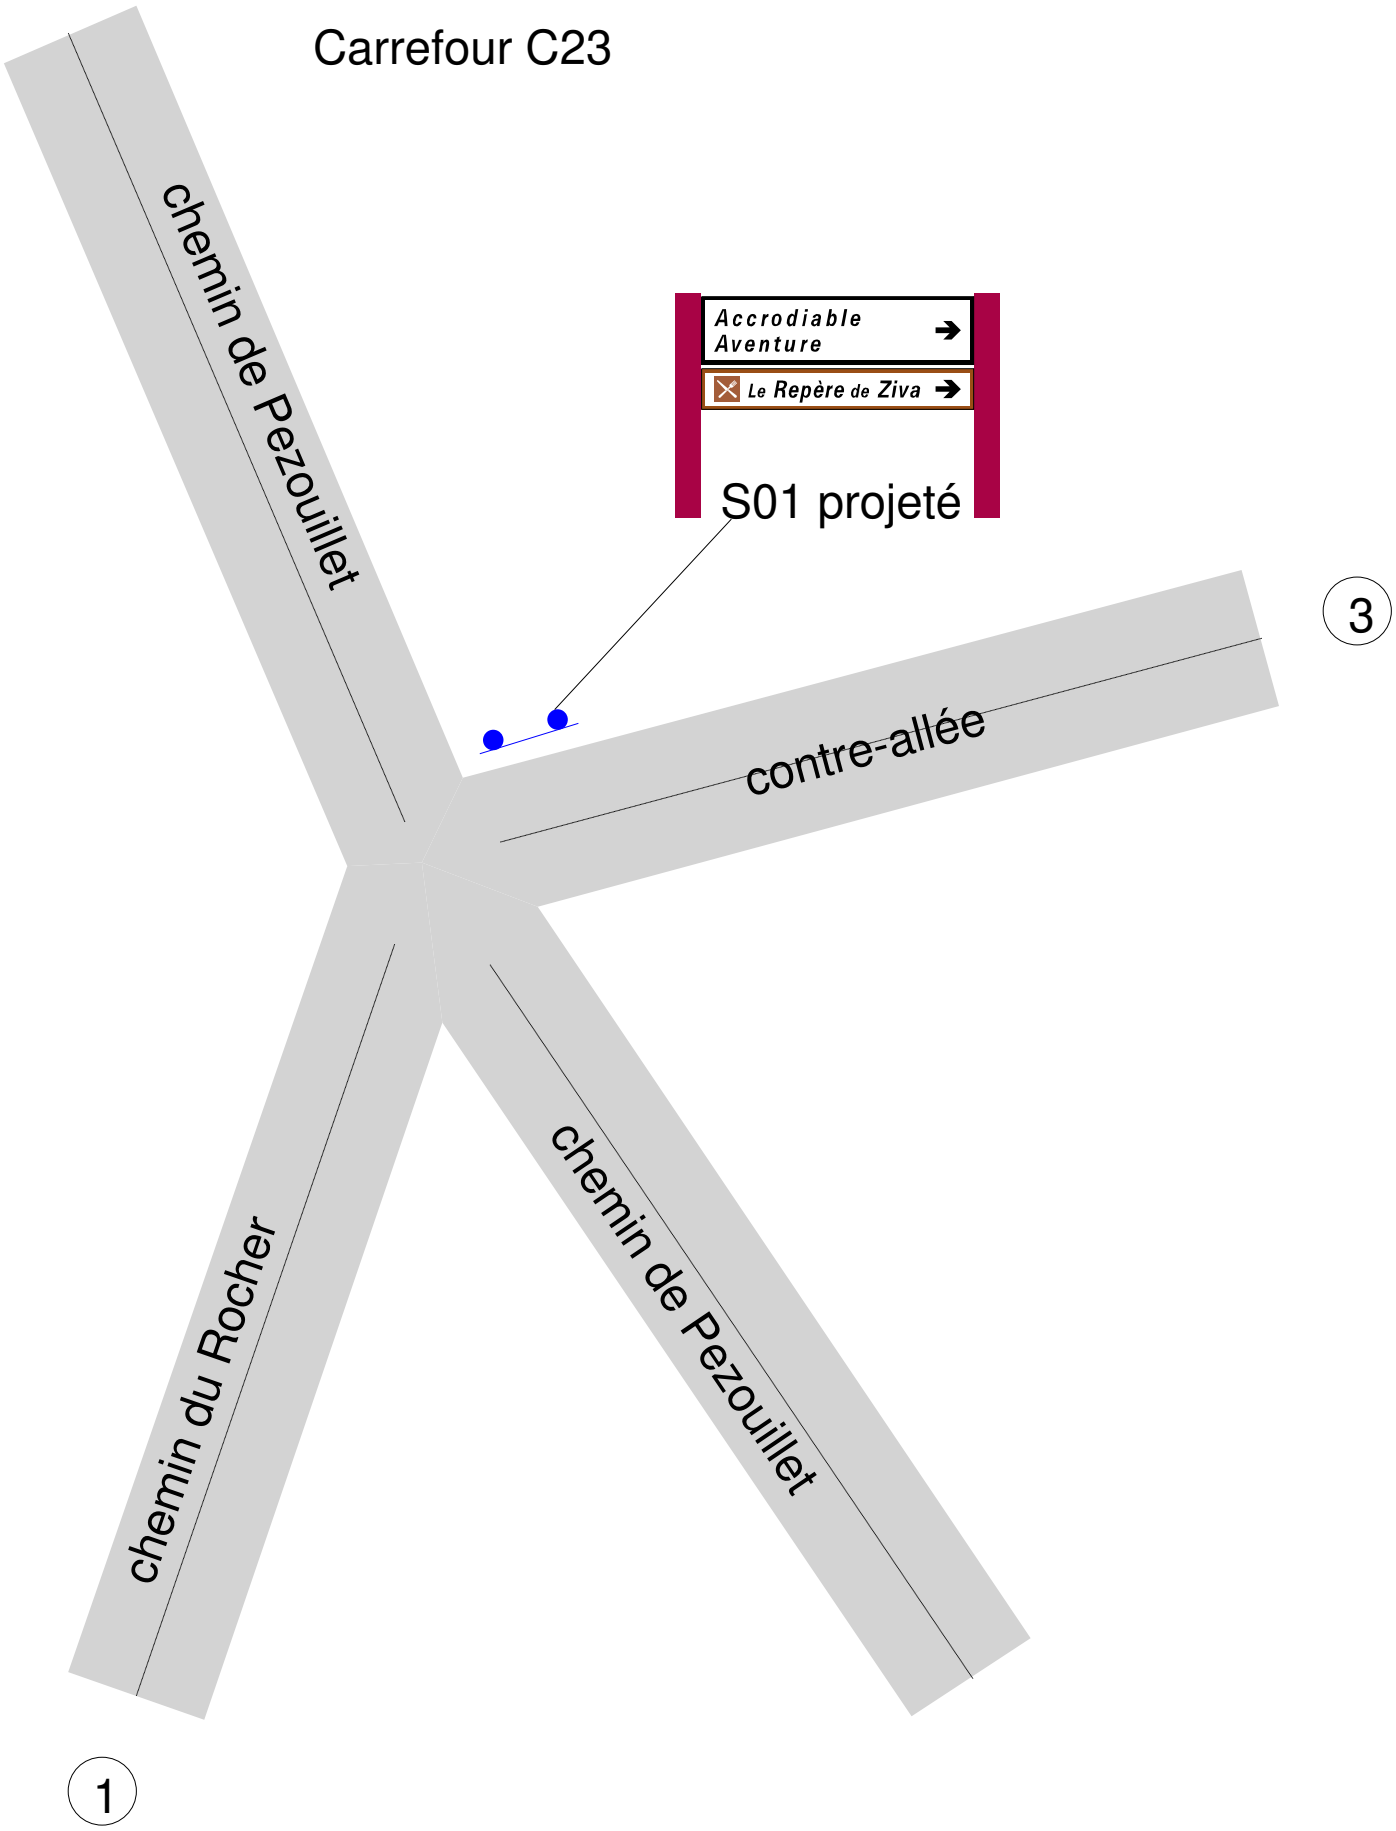

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C23_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

HORS NORME

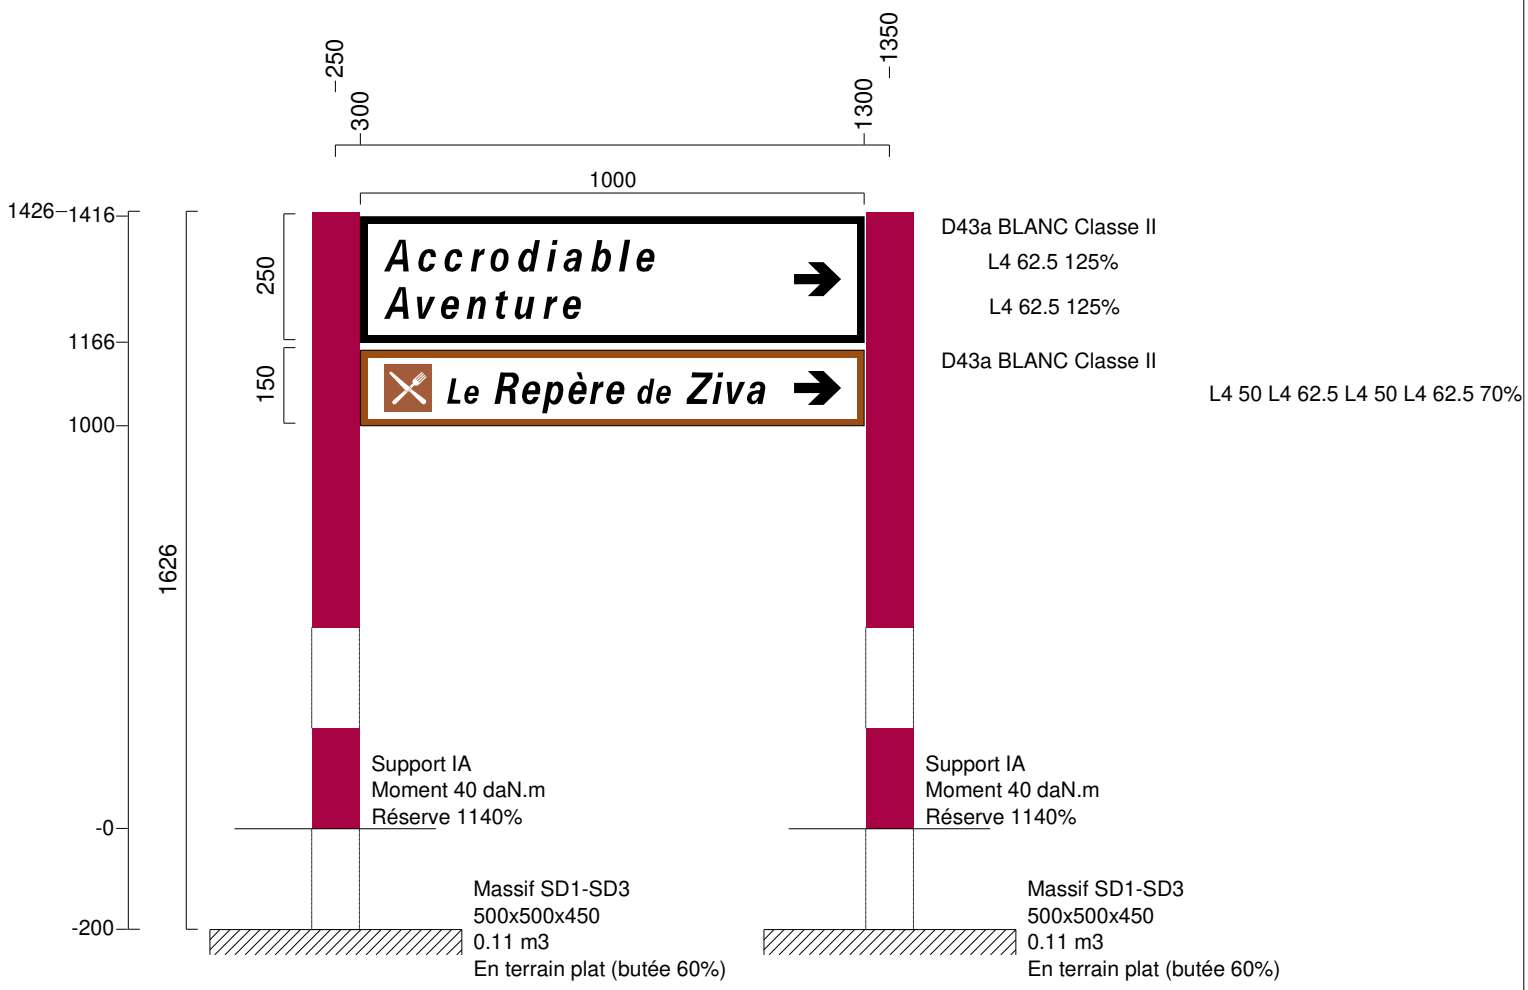

HORS NORME :
(Niveau 2) registre => hauteur hors gamme normalisée : 150
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C24_2
chemin de Pezouillet - Av. de Saint-Guilhem - D32

4/4/2023

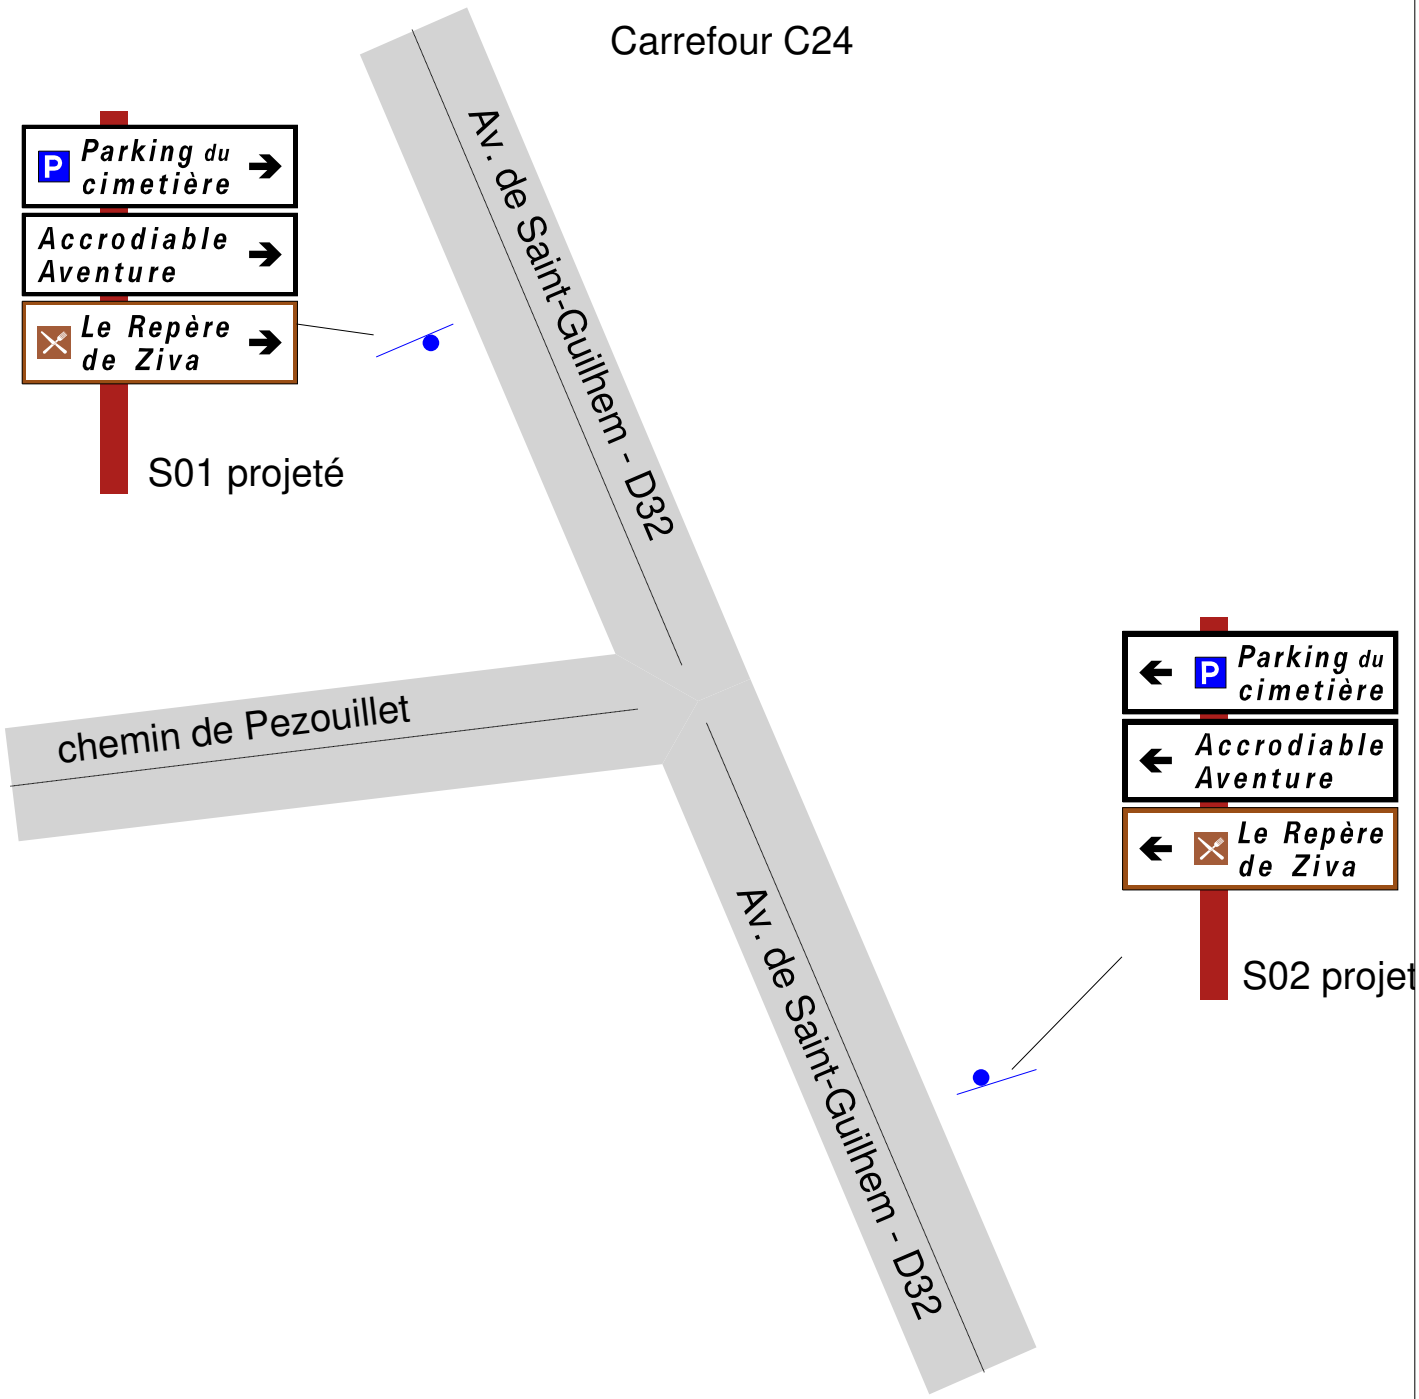

1

Jérôme Moulin Consultant

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C24_2
Ensemble : S02 projeté

4/4/2023

1/15

HORS NORME

HORS NORME :
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1

Projet : Aniane4 2022
Carrefour : C24_2
Ensemble : S01 projeté

4/4/2023

1/15

HORS NORME

HORS NORME :
(Niveau 3) Idéogramme => non normalisé

Rétro-réflexion : Classe II

Pression du vent : 130 daN / m²

Gamme :

Jérôme Moulin Consultant

Nombre d'exemplaires : 1